


02.5.1-03 SCHEMA ZAŘÍZENÍ Č.T1



02.5.1-03 SCHEMA ZAŘÍZENÍ K.01

Vnější jednotka AJ 144

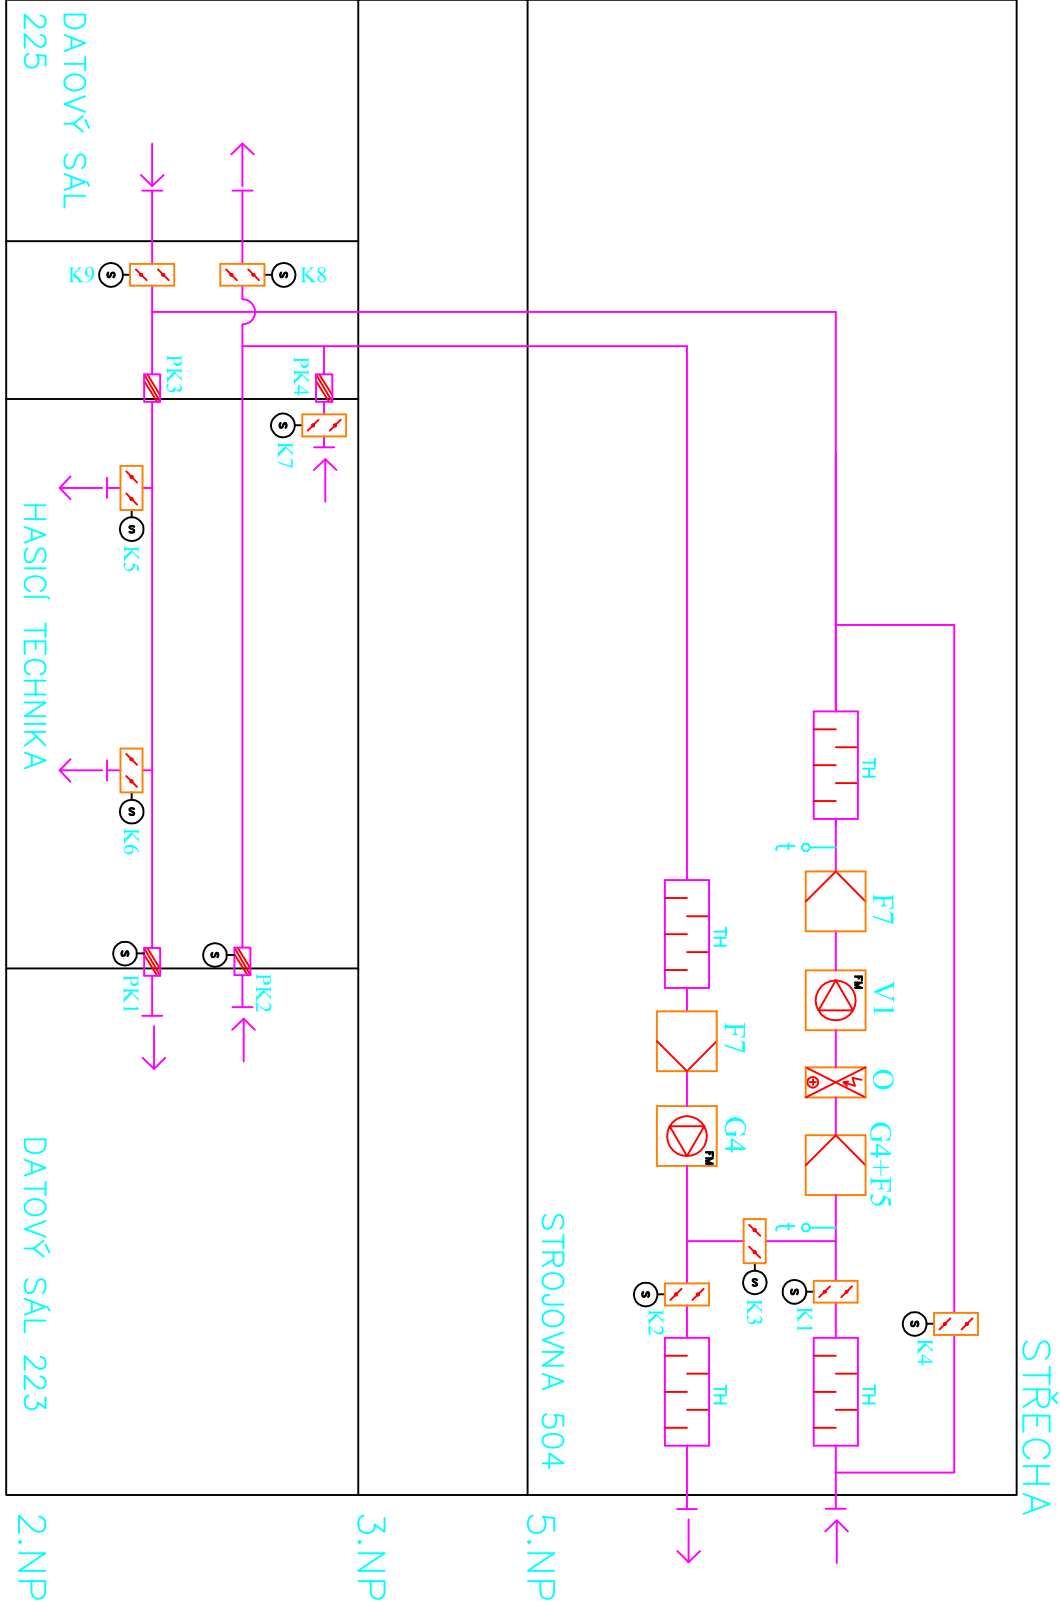

30m

STŘECHA

17m

6m

28m

2m

1m

1m

NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA AS-30

NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA AS-30

Qch=8kW

Qch=8kW

4m

4m

Qch=8kW

Qch=8kW

1m

1m

NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA AS-30

NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA AS-30

Qch=8kW

Qch=8kW

4m

4m

Qch=8kW

Qch=8kW

1m

1m

NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA AS-30

NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA AS-30

Qch=8kW

Qch=8kW

NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA AS-30 012

1.PP

02.5.1-03 SCHEMA ZAŘÍZENÍ K.02

Vnější jednotka AJ 144



30m

STŘECHA

17m

