



|              |              |                        |             |  |
|--------------|--------------|------------------------|-------------|--|
| TABULKA ZMĚN |              | ± 0,000 =261,800 m Bpv |             |  |
| ZMĚNA:       | POPIS ZMĚNY: | DATUM:                 | VYPRACOVAL: |  |
| -            | -            | -                      | -           |  |
| ZMĚNA:       | POPIS ZMĚNY: | DATUM:                 | VYPRACOVAL: |  |
|              |              |                        |             |  |

|   |   |  |   |           |         |
|---|---|--|---|-----------|---------|
| STUPEŇ P.D.   | PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY                            | VŠ ústav IT4Innovations<br>VŠB-TU Ostrava<br> |   |           |         |
| KRESLIL   | ING. IVAN KRÁKORA                               |  |   |           |         |
| VYPRACOVAL  | ING. IVAN KRÁKORA                               |  |   |           |         |
| ODP.PROJEKTANT  | ING. IVAN KRÁKORA                               |  |   |           |         |
| VED.PROJEKTANT  | ING.ARCH. MARTIN CHVÁLEK                        |  |   |           |         |
| INVESTOR  | VŠ ÚSTAV IT4INNOVATIONS                         |  |   |           |         |
| OBJEDNATEL  | VŠB TU OSTRAVA, 17.LISTOPADU 15, OSTRAVA PORUBA |  | FORMÁT  | 5xA4      | PARÉ Č. |
| AKCE:<br>TECHNOLOGIE A INFRASTRUKTURA DATOVÉHO SÁLU<br>IT4INNOVATIONS |   |  | DATUM   | 31.1.2013 |         |
|   |   |  | CAD   | AUTCAD LT |         |
|   |   |  | MĚŘITKO   | -         |         |
|   |   |  | STAVEBNÍ OBJEKT: SO 02 - OBJEKT SUPERPOČÍTAČOVÉHO CENTRA IT4I |           |         |
| ČÁST: MĚŘENÍ A REGULACE   |   |  |   |           |         |
| VÝKRES:<br>ROZVADĚČ RA  |   |  | ČÍSLO VÝKRESU:<br>02.10.1-11                                  |           |         |

RA2/pole 2 : OCEP. SKŘIŇ 800(\$\$) x 2000 x 400 mm

/// L1,L2,L3 3,NPE, 400V ~ 50Hz, TN-S



(ODUŠTĚNO 3x160A)

hl.přívod  
rozváděč RA

Č.VÝKRODU:  
NÁZEV ZÁŘ:  
UKONČENÍ:  
TYP KABELU:  
OZN.KABELU:  
P<sub>T</sub> [kW]:  
DĚLKA [m]:  
UMÍSTĚNÍ:

5.NP

# ROZVADĚČ RA


085AH ROZVADĚČ RA – ČÁST SILNOPROUDÁ

AKCE

DATUM 01.2013

VYKRES RM 2.101

RA2/pole 2 : OCEP. SKŘIŇ 800(\$) x 2000 x 400 mm

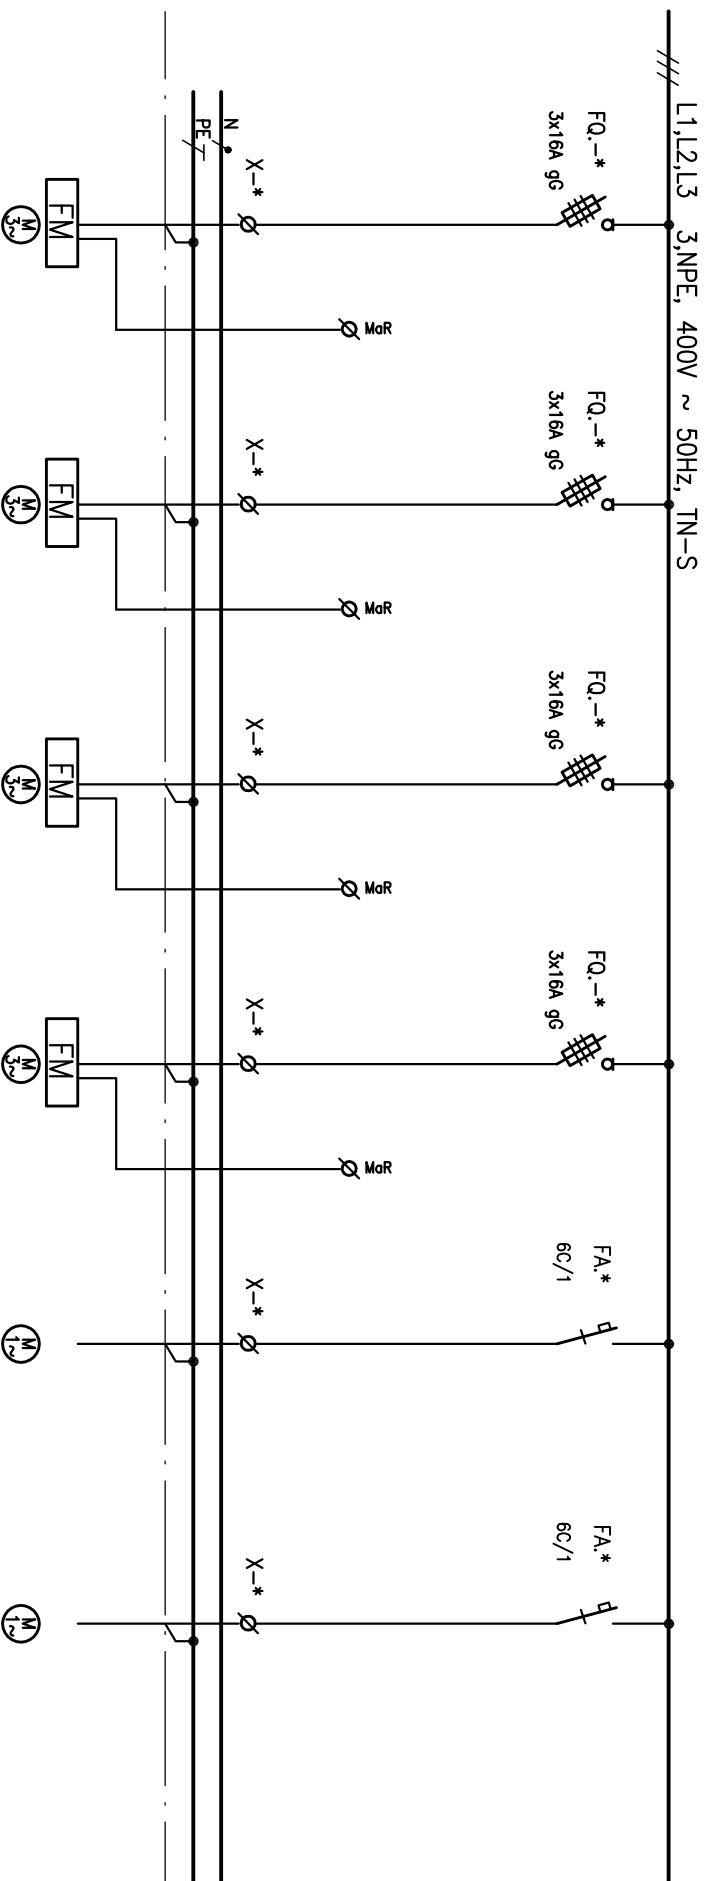

|             |            |            |            |            |            |            |            |            |                 |                 |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|
| Č.VÝVODU:   | 01         | 01.1       | 02         | 02.1       | 03         | 03.1       | 04         | 04.1       | 05              | 06              |
| NAZEV ZÁŘÍ: | ČERPADLO   | OVLADÁNÍ   | ČERPADLO   | OVLADÁNÍ   | ČERPADLO   | OVLADÁNÍ   | ČERPADLO   | OVLADÁNÍ   | DOPLN. ZARÍZENÍ | DOPLN. ZARÍZENÍ |
| UKONČENÍ:   | M1.15      | M1.15      | M1.16      | M1.16      | M2.15      | M2.15      | M2.16      | M1.16      | M10.02          | M11.02          |
| Typ KABELU: | CHKE-R 4x6 | CKFE-R 7x1 | CHKE-R 4x6 | CKFE-R 7x1 | CHKE-R 4x6 | CKFE-R 7x1 | CHKE-R 4x6 | CKFE-R 7x1 | CHKE-R 4x1.5    | CHKE-R 4x1.5    |
| OZN.KABELU: | WL-M1.15   | WS-M1.15   | WL-M1.16   | WL-M1.16   | WL-M2.15   | WS-M2.15   | WL-M2.16   | WL-M1.16   | WL-M10.02       | WL-M11.02       |
| Pt [kW]:    | 11         | —          | 11         | —          | 11         | —          | 11         | —          | 1,1             | 1,1             |
| DĚLKA [m]:  | SNP        | SNP        | SNP        | SNP        | SNP        | SNP        | SNP        | SNP        | SNP             | SNP             |
| UMÍSTĚNÍ:   |            |            |            |            |            |            |            |            |                 |                 |

## ROZVADĚČ RA

083AH ROZVADĚČ RA – ČÁST SILNOPROUDÁ

AKCE


DATUM

01.2013

VKRES

RM 2.102

RA2/pole 2 : OCEP. SKŘIŇ 800(\$\$) x 2000 x 400 mm



|             |                 |                 |                 |         |               |            |               |            |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|------------|---------------|------------|
| Č.VÝKRODU:  | 07              | 08              | 09              | 10      | 11            | 11.1       | 12            | 12.1       |
| NAZEV ZÁŘÍ: | DOPLN. ZARÍZENÍ | DOPLN. ZARÍZENÍ | DOPLN. ZARÍZENÍ | REZERVA | VENTILATOR VP | OVLADANI   | VENTILATOR VO | OVLADANI   |
| UKONČENÍ:   | M12.02          | M13.02          | M14.02          |         | M41.21        | M41.21     | M41.22        | M41.22     |
| Typ KABELU: | CHKE-R 4x1,5    | CHKE-R 4x1,5    | CHKE-R 4x1,5    |         | CHKE-R 4x4    | CXFE-R 7x1 | CHKE-R 4x2,5  | CXFE-R 7x1 |
| OZN.KABELU: | WL-M12.02       | WL-M13.02       | WL-M14.02       |         | WL-M41.21     | WS-M41.21  | WL-M41.22     | WS-M41.22  |
| Pt [kW]:    | 1,1             | 1,1             | 1,1             |         | 5,5           | -          | 3,0           | -          |
| DĚLKA [m]:  | SNP             | SNP             | SNP             |         | SNP           | SNP        | SNP           | SNP        |
| UMÍSTĚNÍ:   |                 |                 |                 |         |               |            |               |            |

## ROZVADĚČ RA


083AH ROZVADĚČ RA – ČÁST SILNOPROUDÁ

AKCE

DATUM 01.2013

VKRES RM 2.103

RA2/pole 2 : OCEP. SKŘIŇ 800(š) x 2000 x 400 mm



|             |            |           |             |           |
|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|
| Č.VÝVODU:   | 13         | 13.1      | 14          | 14.1      |
| NAZEV ZÁŘ:  | EL.OHŘEV   | OVLADÁNÍ  | ČERPADLO ŮT | OVLADÁNÍ  |
| UKONČENÍ:   | M41.23     | M41.23    | M26.08      | M26.08    |
| Typ KABELU: | CKE-R 4x16 | CKE-R 7x1 | CKE-R 4x1.5 | CKE-R 2x1 |
| OZN.KABELU: | WL-M41.23  | WS-M41.23 | WL-M26.08   | WS-M26.08 |
| Pt [kW]:    | 30.0       | -         | 1.0         | -         |
| DĚLKA [m]:  | SNP        | SNP       | 5.NP        | 5.NP      |
| UMÍSTĚNÍ:   |            |           |             |           |

# ROZVADĚČ RA