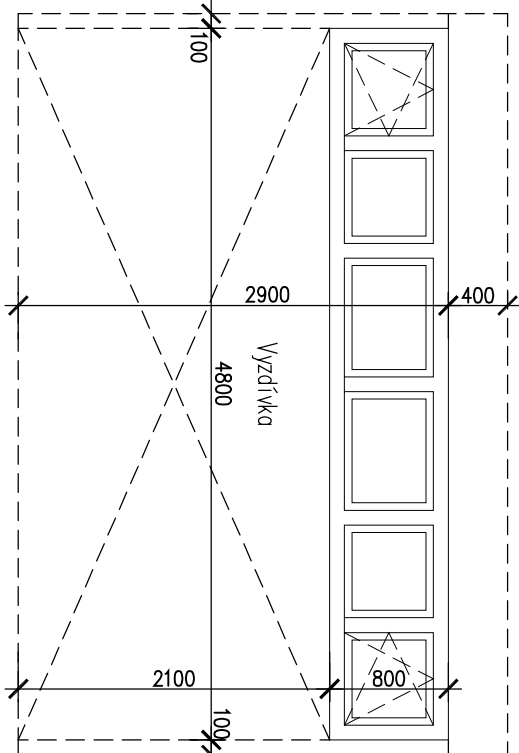
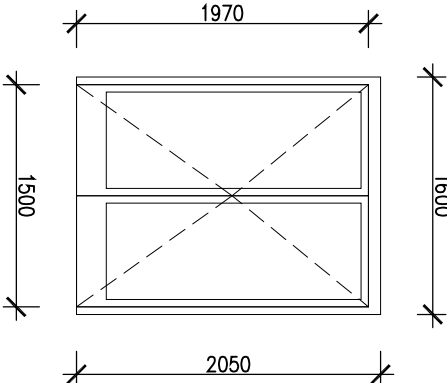


Výplně otvorů

OBJEKT "E"

Pol.		Schema	Popis, normy	Počet(ks)	Poznámka
16 P			Vstupní hliníková stěna s přerušeným tepelným mostem do stavebního otvoru 4800 x 2900mm – zmenšeného na stavební otvor 4800 x 800mm – vyzdívká Prosklená stěna o světlosti 4800x800mm, s pevným zasklením a dvěmi okny otevíracími a sklopnými s mikroventilací + parapet zasklení – čiré, bezpečnostním dvojsklem (U=1,2W/m².K) Povrchová úprava – KOMAXIT polyesterový, lesklý. Výběr dle investora	1	Barva – dle barevného řešení Kování s mikroventilací  Přesné rozměry nutno ověřit na místě !
17 P			Vstupní hliníkové prosklené dveře s přerušeným tepelným mostem do stavebního otvoru 1600 x 2050 mm jednoduché s dvoukřídlými dveřmi o světlosti 1500 x 1970 mm otevíracími ven, s dorazem u prahu samozavíracím a stavebním křídla. Rám stěny z hliníkových uzavřených profilů, okopný plech. Zasklení – čiré, bezpečnostním dvojsklem (U=1,2W/m².K) Zámek – válečkový Klika + madlo z nerezové oceli Povrchová úprava – KOMAXIT polyesterový, lesklý. Výběr dle investora	1	Barva – dle barevného řešení Kování s mikroventilací  Přesné rozměry nutno ověřit na místě !
název:		zakázkové číslo:	archivní číslo:	strana:	
Zateplení budovy E koleji		33/18	PPS-33/18-D.1.1.b-23	06	