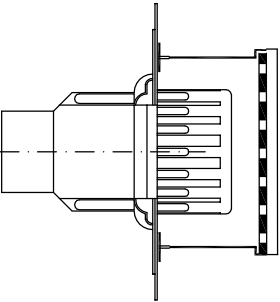
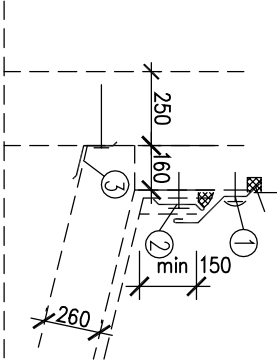
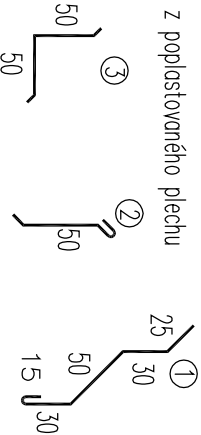



Klempířské výrobky		OBJEKT "E"		
Pol.	Schema	Popis, normy	Množství	Poznámka
20 K		<p>Střešní vpust z pozinkovaného plechu tl. 0,63 mm</p> <p>Střešní vtok HL 63 .1 H DN 125 s hltností 12,20 l/s</p>	7 ks	<p>Přesné rozměry nutno ověřit na místě !</p> <p>(Barva dle barevného řešení)</p>
21 K	 <p>profily z poplastovaného plechu</p> 	<p>Ukončovací profily hydroizolace na stěně dle použitého systému</p> <p>① R.Š. 150 mm, dl. 60,0 bm</p> <p>② Dilatační lišta – RŠ 100mm, dl. 60,0 bm</p> <p>③ Rohový profil – RŠ 120mm, dl. 60,0 bm</p>	<p>9,00 m<sup>2</sup></p> <p>6,00 m<sup>2</sup></p> <p>7,20 m<sup>2</sup></p>	<p>Přesné rozměry nutno ověřit na místě !</p> <p>(Barva dle barevného řešení)</p>
22 K		<p>Dilatační profil použitého zateplovacího systému Pro dilatace tl. 50mm</p> <p>Osazení dle tech. listu použitého systému profily z poplastovaného plechu</p>	cca 140 bm	<p>Přesné rozměry nutno ověřit na místě !</p> <p>(Barva dle barevného řešení)</p>
název: <b>Zateplení budovy E koleji</b>		zakázkové číslo: <b>33/18</b>	archivní číslo: <b>PPS-33/18-D.1.1.b-24</b>	strana: <b>06</b>