
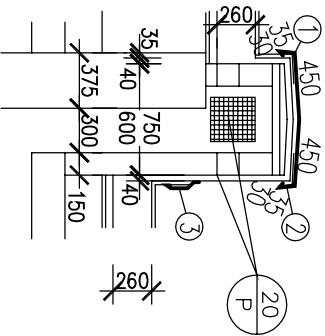



# Klempířské výrobky

# OBJEKT "E"

Pol.	Schema	Popis, normy	Množství	Poznámka
23 K		Podokapní žlab z pozinkovaného plechu tl. 0,63mm RŠ 250 mm L.– 5,90m (strojovna) vč. žlabových háků a oplechování R.š. 300mm  Odpadní trouba – 1ks Pozinkovaný plech tl. 0,6mm RŠ 250 mm, DL. 3,4 m  Ocelový pás tl. 3mm 6KS vč. příslušenství	1 ks	nátěr : 1x reaktivní 2x vrchní email  Přesné rozměry nutno ověřit na místě ! (Barva dle barevného řešení)
24 K		Oplechování ZT z pozinkovaného plechu tl 0,63 mm ① R.š. 1030 mm, dl. 0,790 bm ② R.š. 170 mm , ø 5 / 50mm – příponka á 300mm , 10ks/1 ③ Dilační lišta – RŠ 100mm, dl. 1,50 bm 2 ks	1,65 m2 20 ks 0,30 m2	nátěr : 1x reaktivní 2x vrchní email  Přesné rozměry nutno ověřit na místě ! (Barva dle barevného řešení)
25 K		Oplechování atiky spoj. krčku u svislé konstrukce z pozinkovaného plechu tl 0,63 mm 1 – R.š. 400 mm , dl.6,30m 2 – dilační lišta – R.š. 100 mm , dl.6,30m	2,6 m2 1,0 m2	nátěr : 1x reaktivní 2x vrchní email  Přesné rozměry nutno ověřit na místě ! (Barva dle výběru investora)

Název:

Zateplení budovy E kolejí

archivní číslo:

PPS-33/18-D.1.1.b-24

strana:

07