instalaci ověřit / provést dle požadavků dodavatele vodíkové laboratoře - částečně prostředí Ex: BE3N2 a zóna 2
- z monitoringu koncentrace vodíku zajistit odpojení veškeré elektroinstalace = - vyřešeno odpojením napájení 230V aktivního prvku swich v DR.2
- systém EPS v m.č. 208 v provedení Ex

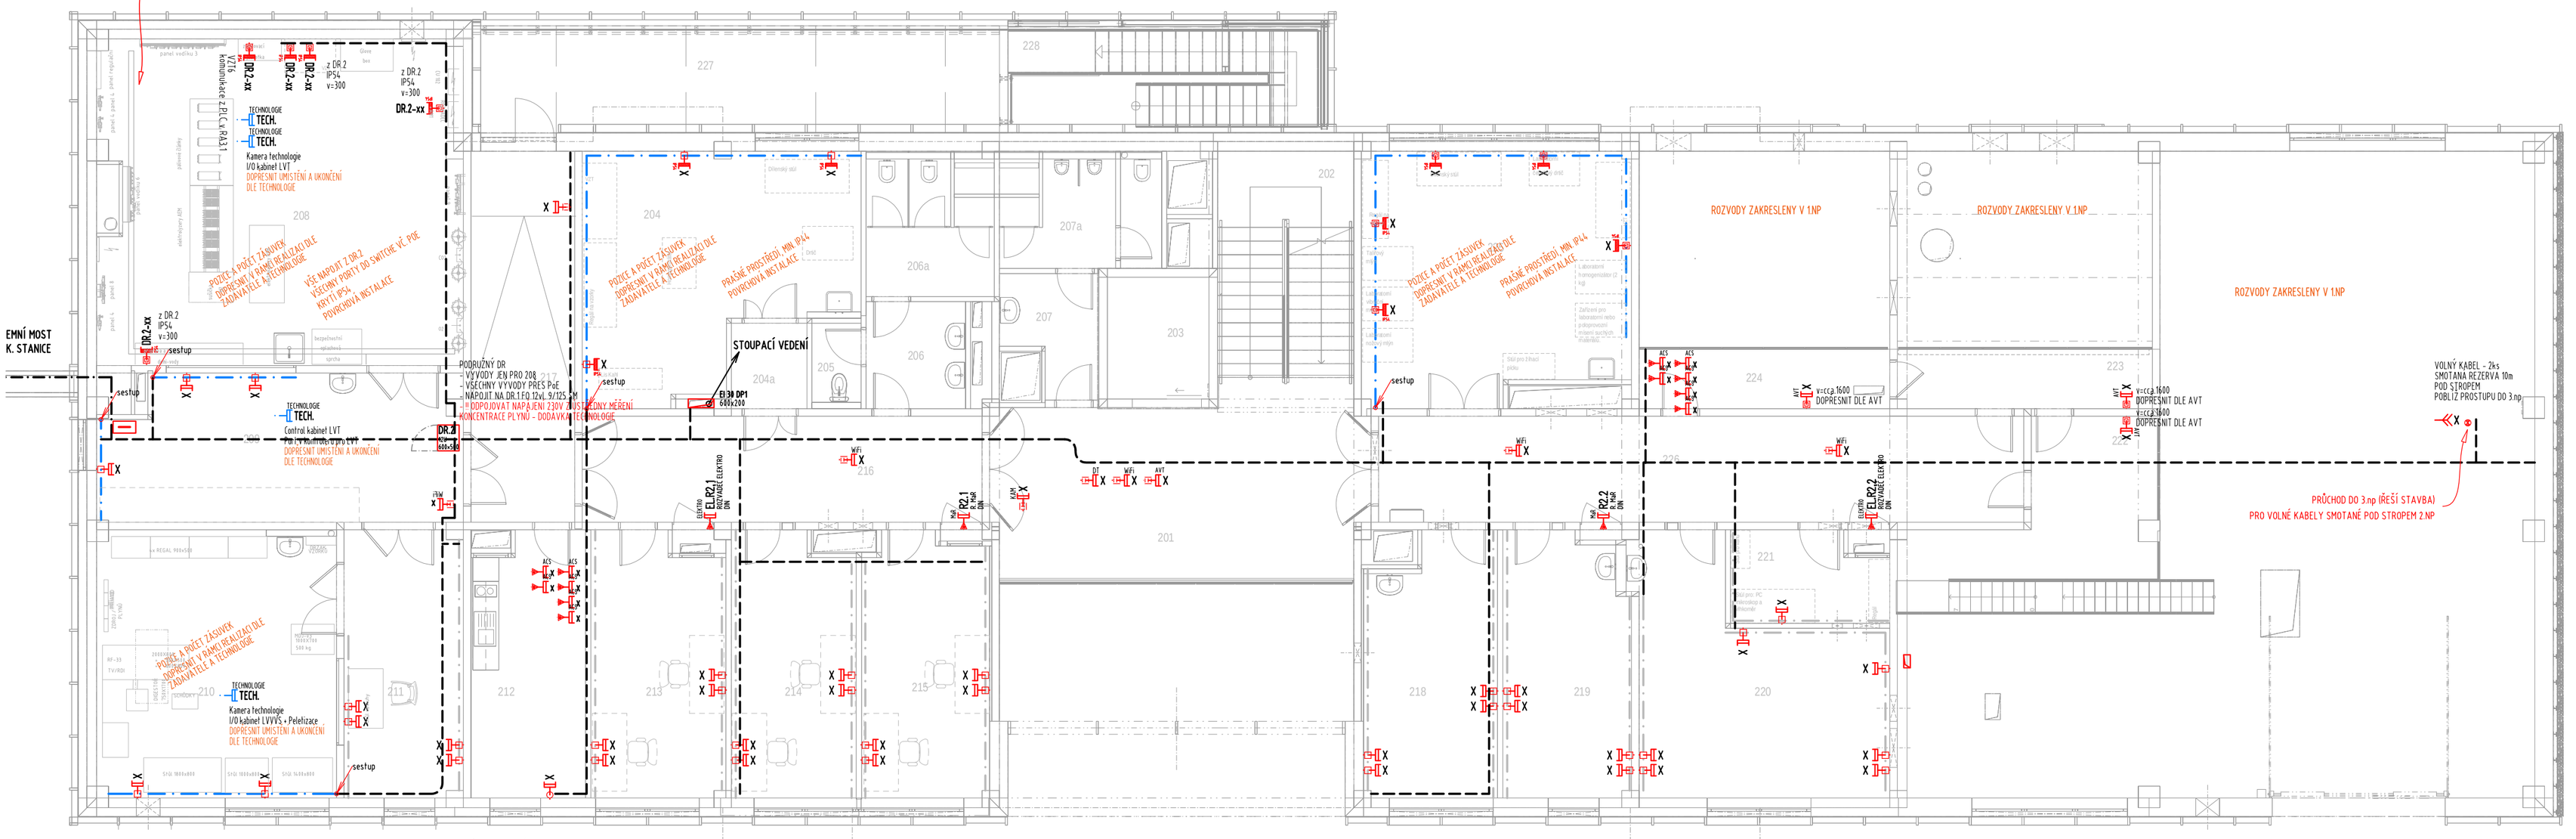


▷ PARAPETNÍ ŽLAB OCELOPLECH 210x70, 2-KOMORY

VZOROVÉ OSAZENÍ PRAC. MÍSTO




ŽLABY DODÁVKOU ELEKTRO SILNOPROUD

ŽLABY DOSÁVKOU SLABOPROUD

TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP

| Č. | NÁZEV MÍSTNOSTÍ | PLOCHA (m2) |
|---|---|---|
| 201 | CHODBA | 36,94 |
| 202 | SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR | 16,46 |
| 203 | VÝTAH | 6,62 |
| 204 | PELETIZACE | 31,64 |
| 204a | PELETIZACE - VSTUPNÍ FILTR | 3,46 |
| 205 | ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST | 2,06 |
| 206 | WC ŽENY | 5,69 |
| 206a | WC ŽENY | 9,09 |
| 207 | WC MUŽI | 5,53 |
| 207a | WC MUŽI | 9,27 |
| 208 | LABORATOŘ VODÍKOVÝCH TECHNOLOGIÍ | 62,08 |
| 209 | DOZOROVNA LVT | 27,70 |
| 210 | LVVVS | 34,26 |
| 211 | TECHNICKÁ MÍSTNOST LVVVS | 16,95 |
| 212 | DENNÍ MÍSTNOST | 16,29 |
| 213 | TECHNICKÁ MÍSTNOST | 18,92 |
| 214 | TECHNICKÁ MÍSTNOST | 16,96 |
| 215 | TECHNICKÁ MÍSTNOST | 17,59 |
| 216 | CHODBA | 22,66 |
| 217 | CHODBA | 20,95 |
| 218 | TECHNICKÁ MÍSTNOST | 18,01 |
| 219 | TECHNICKÁ MÍSTNOST | 18,30 |
| 220 | TECHNICKÁ MÍSTNOST | 27,31 |
| 221 | VÁHA | 7,56 |
| 222 | VYHLÍDKOVÁ PLOŠINA | 14,62 |
| 223 | VYHLÍDKOVÁ PLOŠINA | 7,97 |
| 224 | VYHLÍDKOVÁ PLOŠINA | 7,97 |
| 225 | LABORATOŘ PŘÍPRAVY | 33,95 |
| 226 | CHODBA | 37,00 |
| 227 | TERASA - UNIKOVÁ CESTA | 32,24 |
| 228 | SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR - EXTERIER | 19,14 |

## LEGENDA KT:

- KT - KABEL. TRASA - VÝSTUP Z PODLAHY
- KT - KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU - PRO ZÁSUVKY SK KAT.6A OSADIT HLUBOKÉ KPR68
- KT - KRABICE PŘÍSTROJOVÁ NA ZEĎ
- KT - KRABICE PŘÍSTROJOVÁ DO PARAPETU
- KT - KRABICE PŘÍSTROJOVÁ DO SDK
- KT - KRABICE PŘÍSTROJOVÁ NA DIN LIŠTU
- KT - KRABICE PŘÍSTROJOVÁ NA DRÁTĚNNÉM ŽLABU
- KT - KRABICE PODLAHOVÁ
- KT - KRABICE DO ZATEPLENÍ (KAMERY, WIFI)
- KT - V PARAPETNÍM ŽLABU - DODÁVKA SIL ELEKTRO
- KT - V PARAPETNÍM ŽLABU - DODÁVKA SLABOPROUD
- KT - VE ŽLABU MERKUR/MARS ZAVĚŠENA NA STROPĚ
- KT - OPLÁŠTĚNÍ POŽÁRNÍM SDK
- KT - KABEL. TRASA TRUBKA PVC
- KT - KABEL. TRASA TRUBKA TUHÁ NA POVRCHU
- KT - KABEL. TRASA V PVC LIŠTÁCH LV NA ZDI
- KT - KABEL. TRASA NA PŘÍCHYTKÁCH NAD PODHLEDEM
- KT - KABEL TRASA V PODLAZE

## POZNÁMKA:

- UMÍSTĚNÍ PRVKŮ SLP A KABELOVÉ TRASY NUTNO KOORDINOVAT S INTERÉROVÝM ŘEŠENÍM A VŠEMI STAVEBNÍMI PROFESEMI
- POZICE A VÝŠKY PRVKŮ SLP NEODMĚŘOVAT Z VÝKRESU SLP - NUTNO ZKOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI A POŽADAVKY INVESTORA
- MAGNETICKÉ KONTAKTY NUTNO DOPŘESNIT NA STAVBĚ DLE PŘÍPRAVY PROFESÍ OKNA A DVEŘE
- PROTAHOVACÍ KRABICE A DIMENZE PVC TRUBEK A ŽLABŮ ŘEŠÍ DODAVATELSKÁ FIRMA NA ZÁKLADĚ PŘESNÉ SITUACE NA STAVBĚ
- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ A TYP KAMER BUDE UPŘESNĚNO DLE PROVEDENÉ KAMEROVÉ ZKOUŠKY
- ROZHRANÍ POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ NUTNO ZATĚSNIT DLE PLATNÝCH ČSN A DLE PLATNÉHO PBŘ - ŘEŠÍ ZHOTOVITEL (SAMOSTATNÉ PÚ CHODBA A PÚ KANCELÁŘE)

- UMÍSTĚNÍ A PROVEDENÍ INSTALACE ZÁSUVEK A VÝVODŮ TECHNOLOGIE NUTNO ZKOORDINOVAT S DODAVATELEM TECHNOLOGIE.. UKONČENÍ VÝVODŮ BUDE V RACKU NA SAMOSTATNÝCH PATCHPANELECH URČENÝCH. NAPOJENÍ NA AKTIVNÍ PRVKY ZAJISTÍ IT VŠB DLE POŽADAVKU TECHNOLOGIE (VČ. PoE PORTŮ, VLan, APOD.)
-


SLABOPROUDÉ SYSTÉMY
CubeNet, s.r.o.
Zengrova 475/44, 703 00 Ostrava
www.cubenet.cz
projekt-realizace-servis


TABULKA REVIZÍ

| REVIZE | POPIS REVIZE | DATUM | VYPRACOVAL |
|---|---|---|---|
| x | x | xx/xx/2021 | x |
| REVIZE | POPIS REVIZE | DATUM | VYPRACOVAL |
| REVIZE | POPIS REVIZE | DATUM | VYPRACOVAL |

NÁZEV STAVBY

# Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)

Projektová dokumentace pro provádění stavby


CHVÁLEK ATELIÉR

HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. Martin CIEŠLAR
ARCHITEKT: Ing. arch. Martin CHVÁLEK
PROJEKTANT: Ing. Pavel Klhůfek
VYPRACOVAL: Ing. Pavel Klhůfek
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. Kafkova 1064/12 702 00 OSTRAVA
IČO: 05725674 +420 595 693 250 info@chvalekatelier.cz


OBJEDNATEL: Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava , IČO: 619 89 100
STUPEŇ: DPS
DATUM: 05 / 2021
STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01.1 Budova CEETe
ČÁST: 01.1.70 Slaboproudá elektrotechnika
MĚŘÍTKO: 1:100
FORMÁT A4: 10 x A4

NÁZEV VÝKRESU: Půdorys 2.NP - SLABOPROUD - SK
ARCHIVNÍ ČÍSLO: 20-026-05
ČÍSLO VÝKRESU: 01.1.70-03
REVIZE: R-1


TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. , BEZ PÍSEMNÉHO SVOLENÍ ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE FIRMY CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. NESMÍ BÝT DOKUMENT KOPÍROVÁN, POUŽÍT NEBO PŘEDÁN TŘETÍ OSOBOU K DALŠÍMU POUŽITÍ