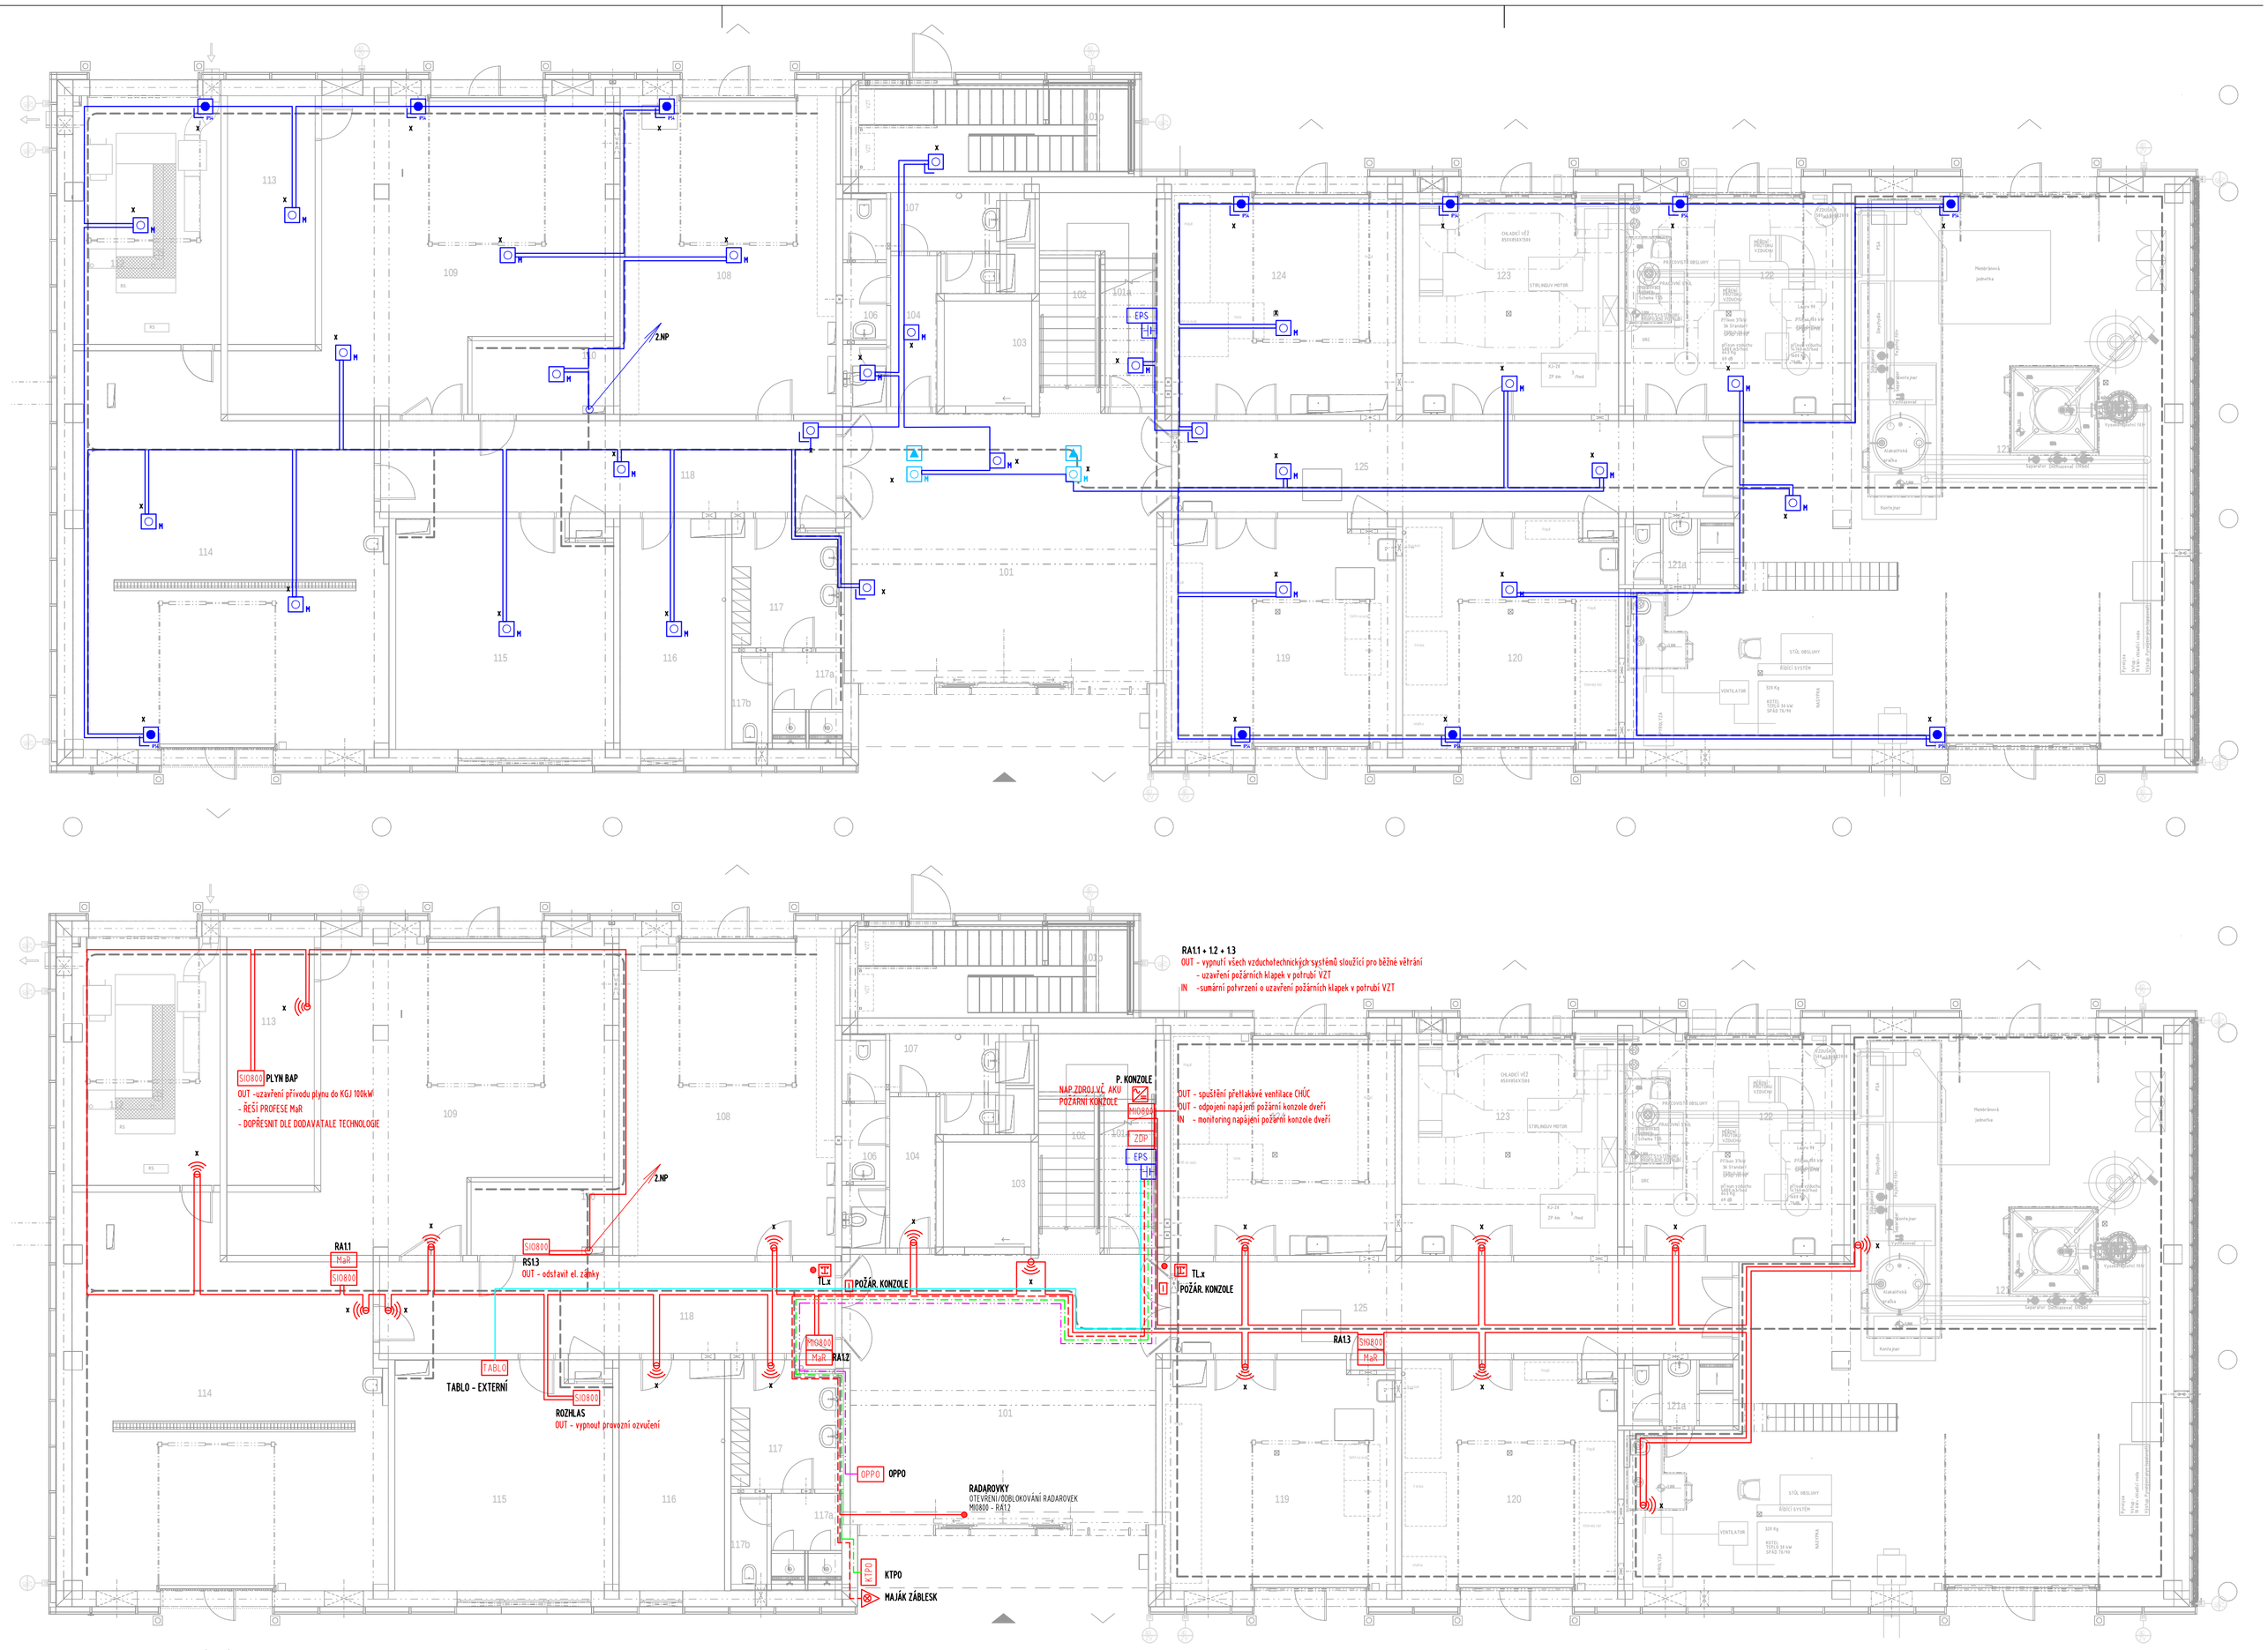
RA1.1 + 1.2 + 1.3
OUT - vypnutí všech vzduchotechnických systémů sloužící pro běžné větrání
- uzavření požárních klapek v potrubí VZT
IN -sumární potvrzení o uzavření požárních klapek v potrubí VZT
SIO800 PLYN BAP
OUT -uzavření přívodu plynu do KGJ 100kW
- ŘEŠÍ PROFESE MaR
- DOPŘESNIT DLE DODAVATELE TECHNOLOGIE
2.NP
RA1.1
MaR
SIO800
RS13
OUT - odstavit el. zámky
TABLO
TABLO - EXTERNÍ
SIO800
ROZHLAS
OUT - vypnout provozní ozvučení
TLx
POŽÁR. KONZOLE
P. KONZOLE
NAP.ZDROJ.VČ. AKU
POŽÁRNÍ KONZOLE
MIO800
ZDP
EPS
HK
OUT - spuštění přetlakové ventilace CHÚC
OUT - odpojení napájení požární konzole dveří
IN - monitoring napájení požární konzole dveří
TLx
POŽÁR. KONZOLE
RA13
MaR
SIO800
MIO800
MaR
RA12
OPPO
OPPO
RADAROVKY
OTEVŘENÍ/ODBLOKOVÁNÍ RADAROVEK
MIO800 - RA12
KTPO
KTPO
MAJÁK ZÁBLESK
EPS
HK
EPS
HK
EPS
H