










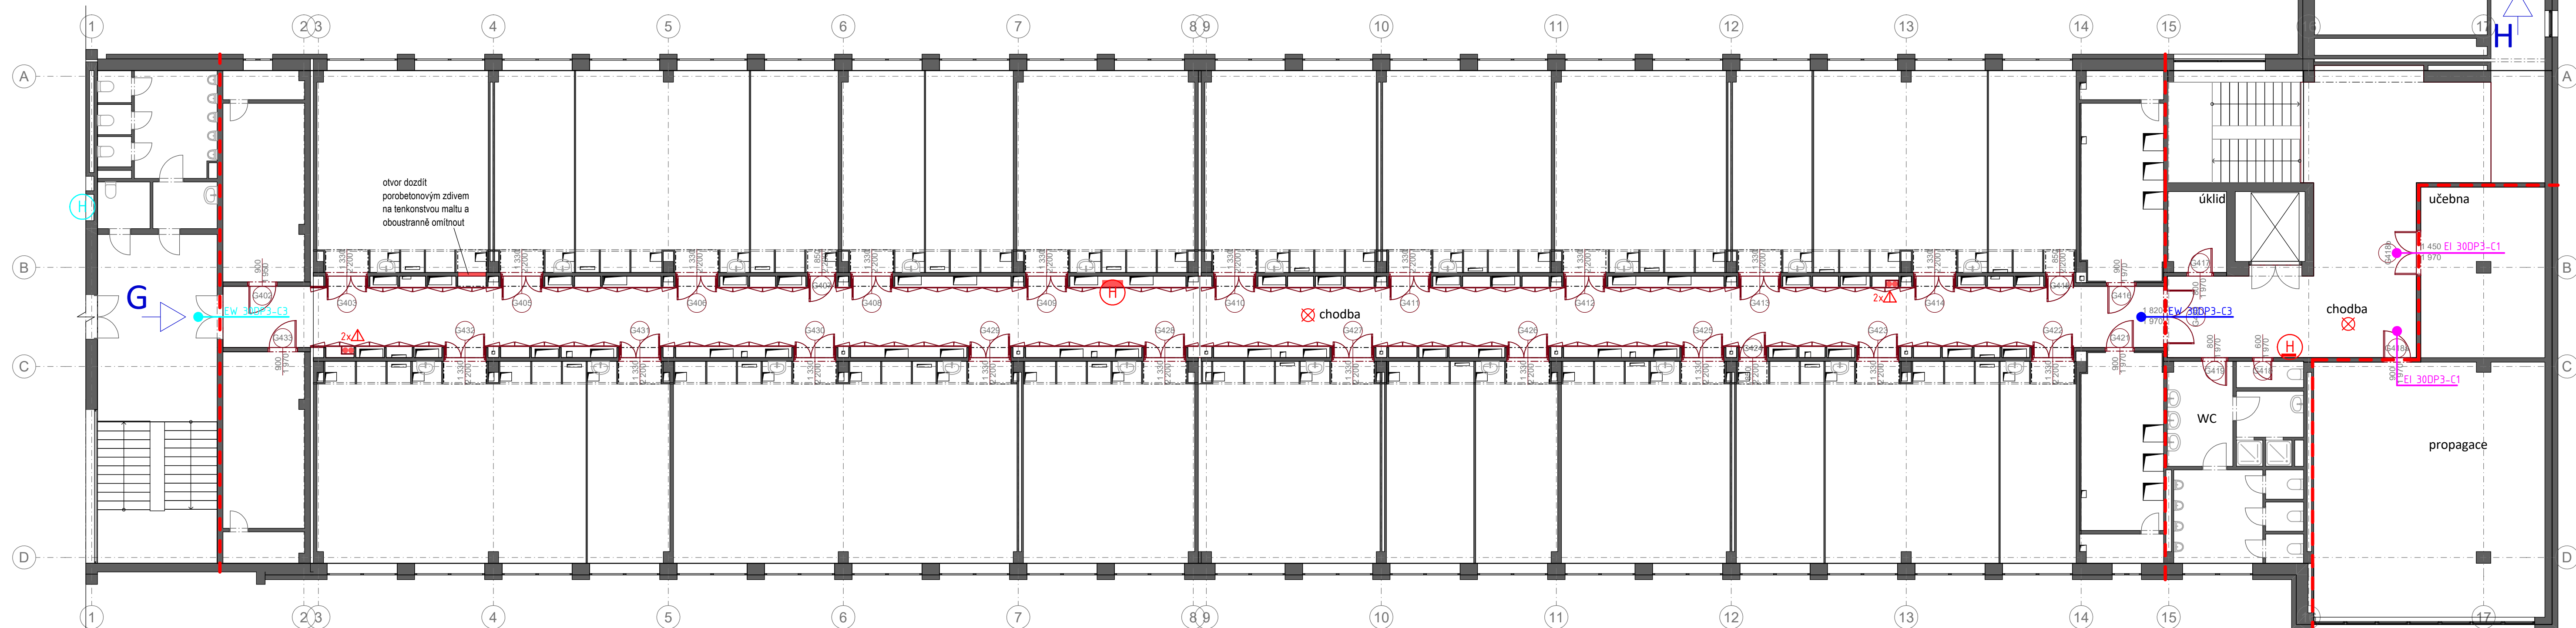

4.NP



- ## LEGENDA PO
- | | |
|---|---|
| N 13-III. | označení požárního úseku - stupeň požární bezpečnosti |
|  | požární uzávěr EW 30 DP3-C (stávající) |
|  | požární uzávěr EW 30 DP3-C |
|  | požární uzávěr EI 30 DP3-C |
|  | požární odolnost střešových konstrukcí+ hranice požárního úseku |
|  | požární odolnost stropních konstrukcí |
|  | prostor vybavený novými osvětlením (NO) |
|  | hadicový systém DN 25/30 m hadice (stávající) |
|  | hadicový systém DN 25/30 m hadice (nový) |
|  | přenosný hasicí přístroj práškový 6 kg (min. 27A) |
|  | přenosný hasicí přístroj sněhový 5 kg |

[illegible]