


3NPE~50Hz, 400V, TN-C-S

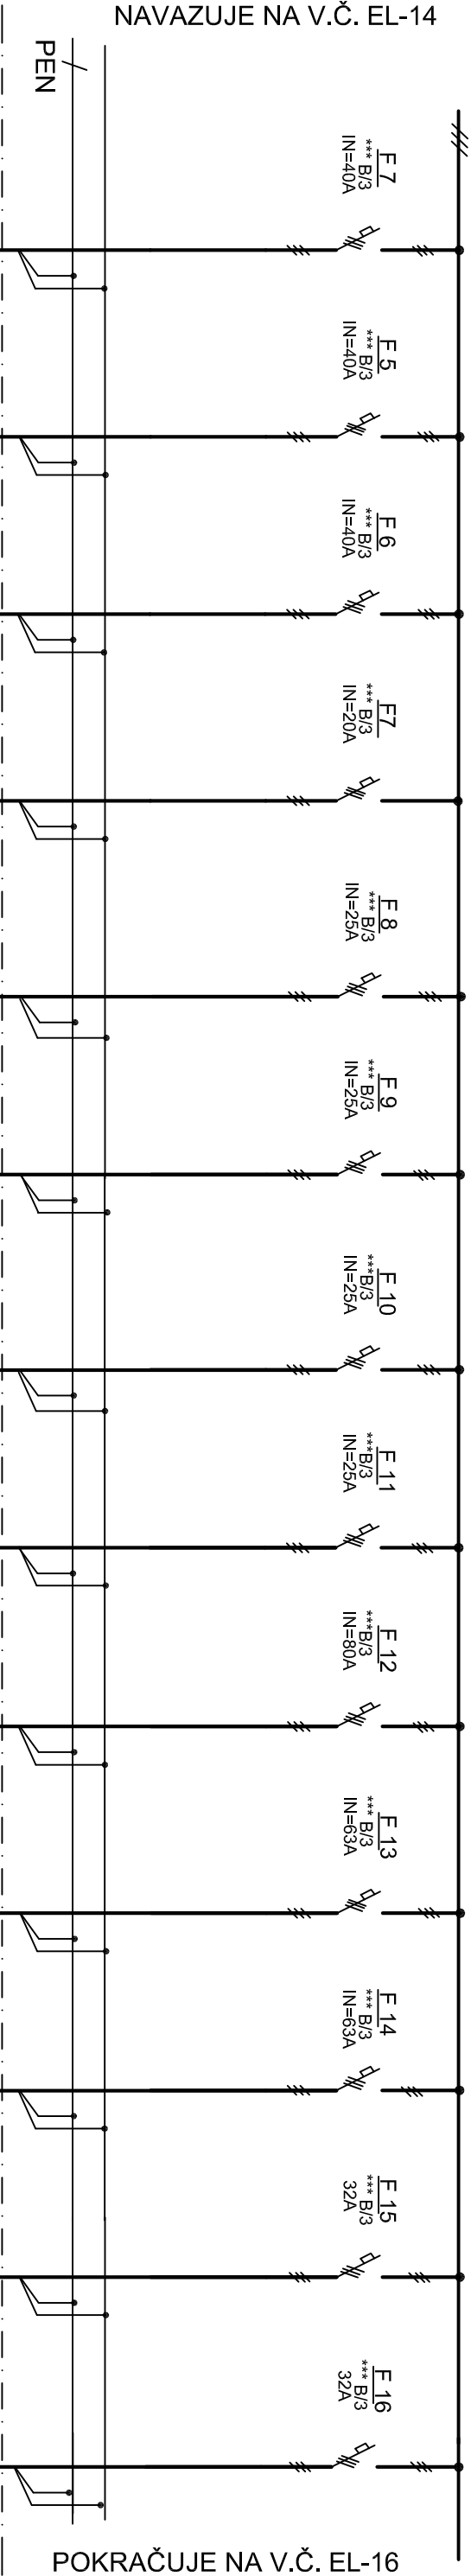

NÁZEV		3D TISKÁRNA	SUŠIČKA	COMBIFORMER		LAKOVACÍ BOX	NÝTOVÁČKA	SUŠIČKA	VZT	VZT	PRAČKA	PRAČKA
VÝKON [kW]			4,0	12,0	5,3	4,5	8,4	50,0	30,0	30,0	17,0	17,0
M.Č.	K 205	K205	K203	K203	K203	K203	K204	K205	K205	K205	K210	K210
K210												

Vypracoval Ing. Jiří Trunda	Zodp. projektant Ing. Jiří Fidler	Specialista Ing. Jiří Trunda	INVIS spol. s r.o. Hladnovská 11 71000 Ostrava	
			71000 Ostrava	

Investor VŠB-TU Ostrava, 17.listopadu 15	datum 08/2018
---	------------------

Stavební úpravy pavilonu "K" - 2.NP, VŠB-TU Ostrava		účel DSP
		č. zakázky 338/273
		měřítčko

ROZVADĚČ RMS K2 - 2.část		č.výkresu EL - 15
--------------------------	--	----------------------