
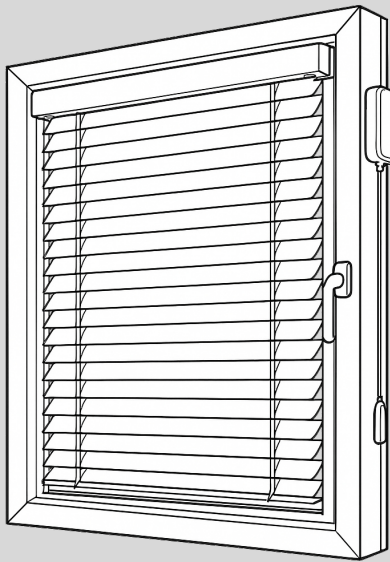
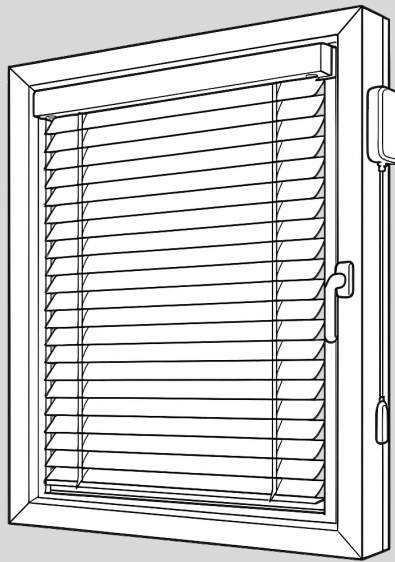
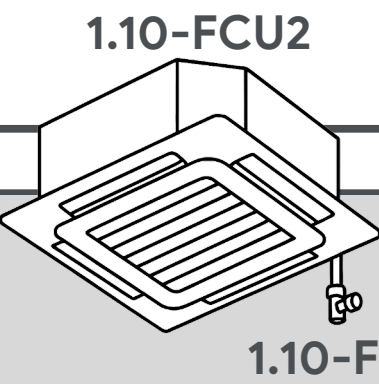
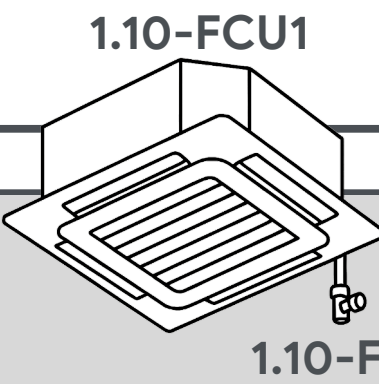
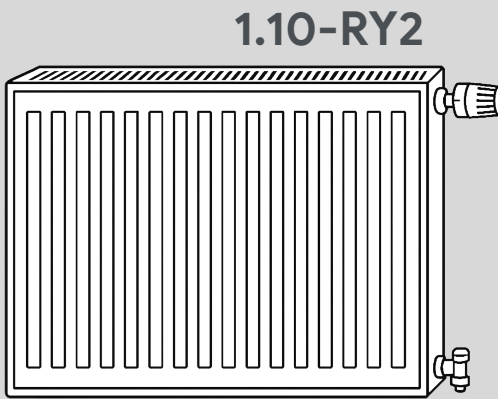


1-RM1

VZT1

1.10 - FMT
LABORATOŘ
ÚPRAVY VZORKŮ

Teplota = 20°C
Vlhkost = nedefinováno
Množství přív.vzduchu = 150m³/hod
Množství odt.vzduchu = 150m³/hod
Přetlak = 0 Pa (rovnotlak)
Třída čistoty = nedefinováno

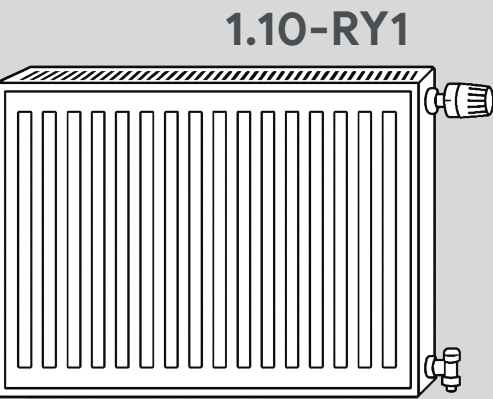

1.08
SKLAD

Teplota = nedefinováno
Vlhkost = nedefinováno
Množství přív.vzduchu = 50m³/hod
Množství odt.vzduchu = 50m³/hod
Přetlak = 0 Pa (rovnotlak)
Třída čistoty = nedefinováno



VZT1