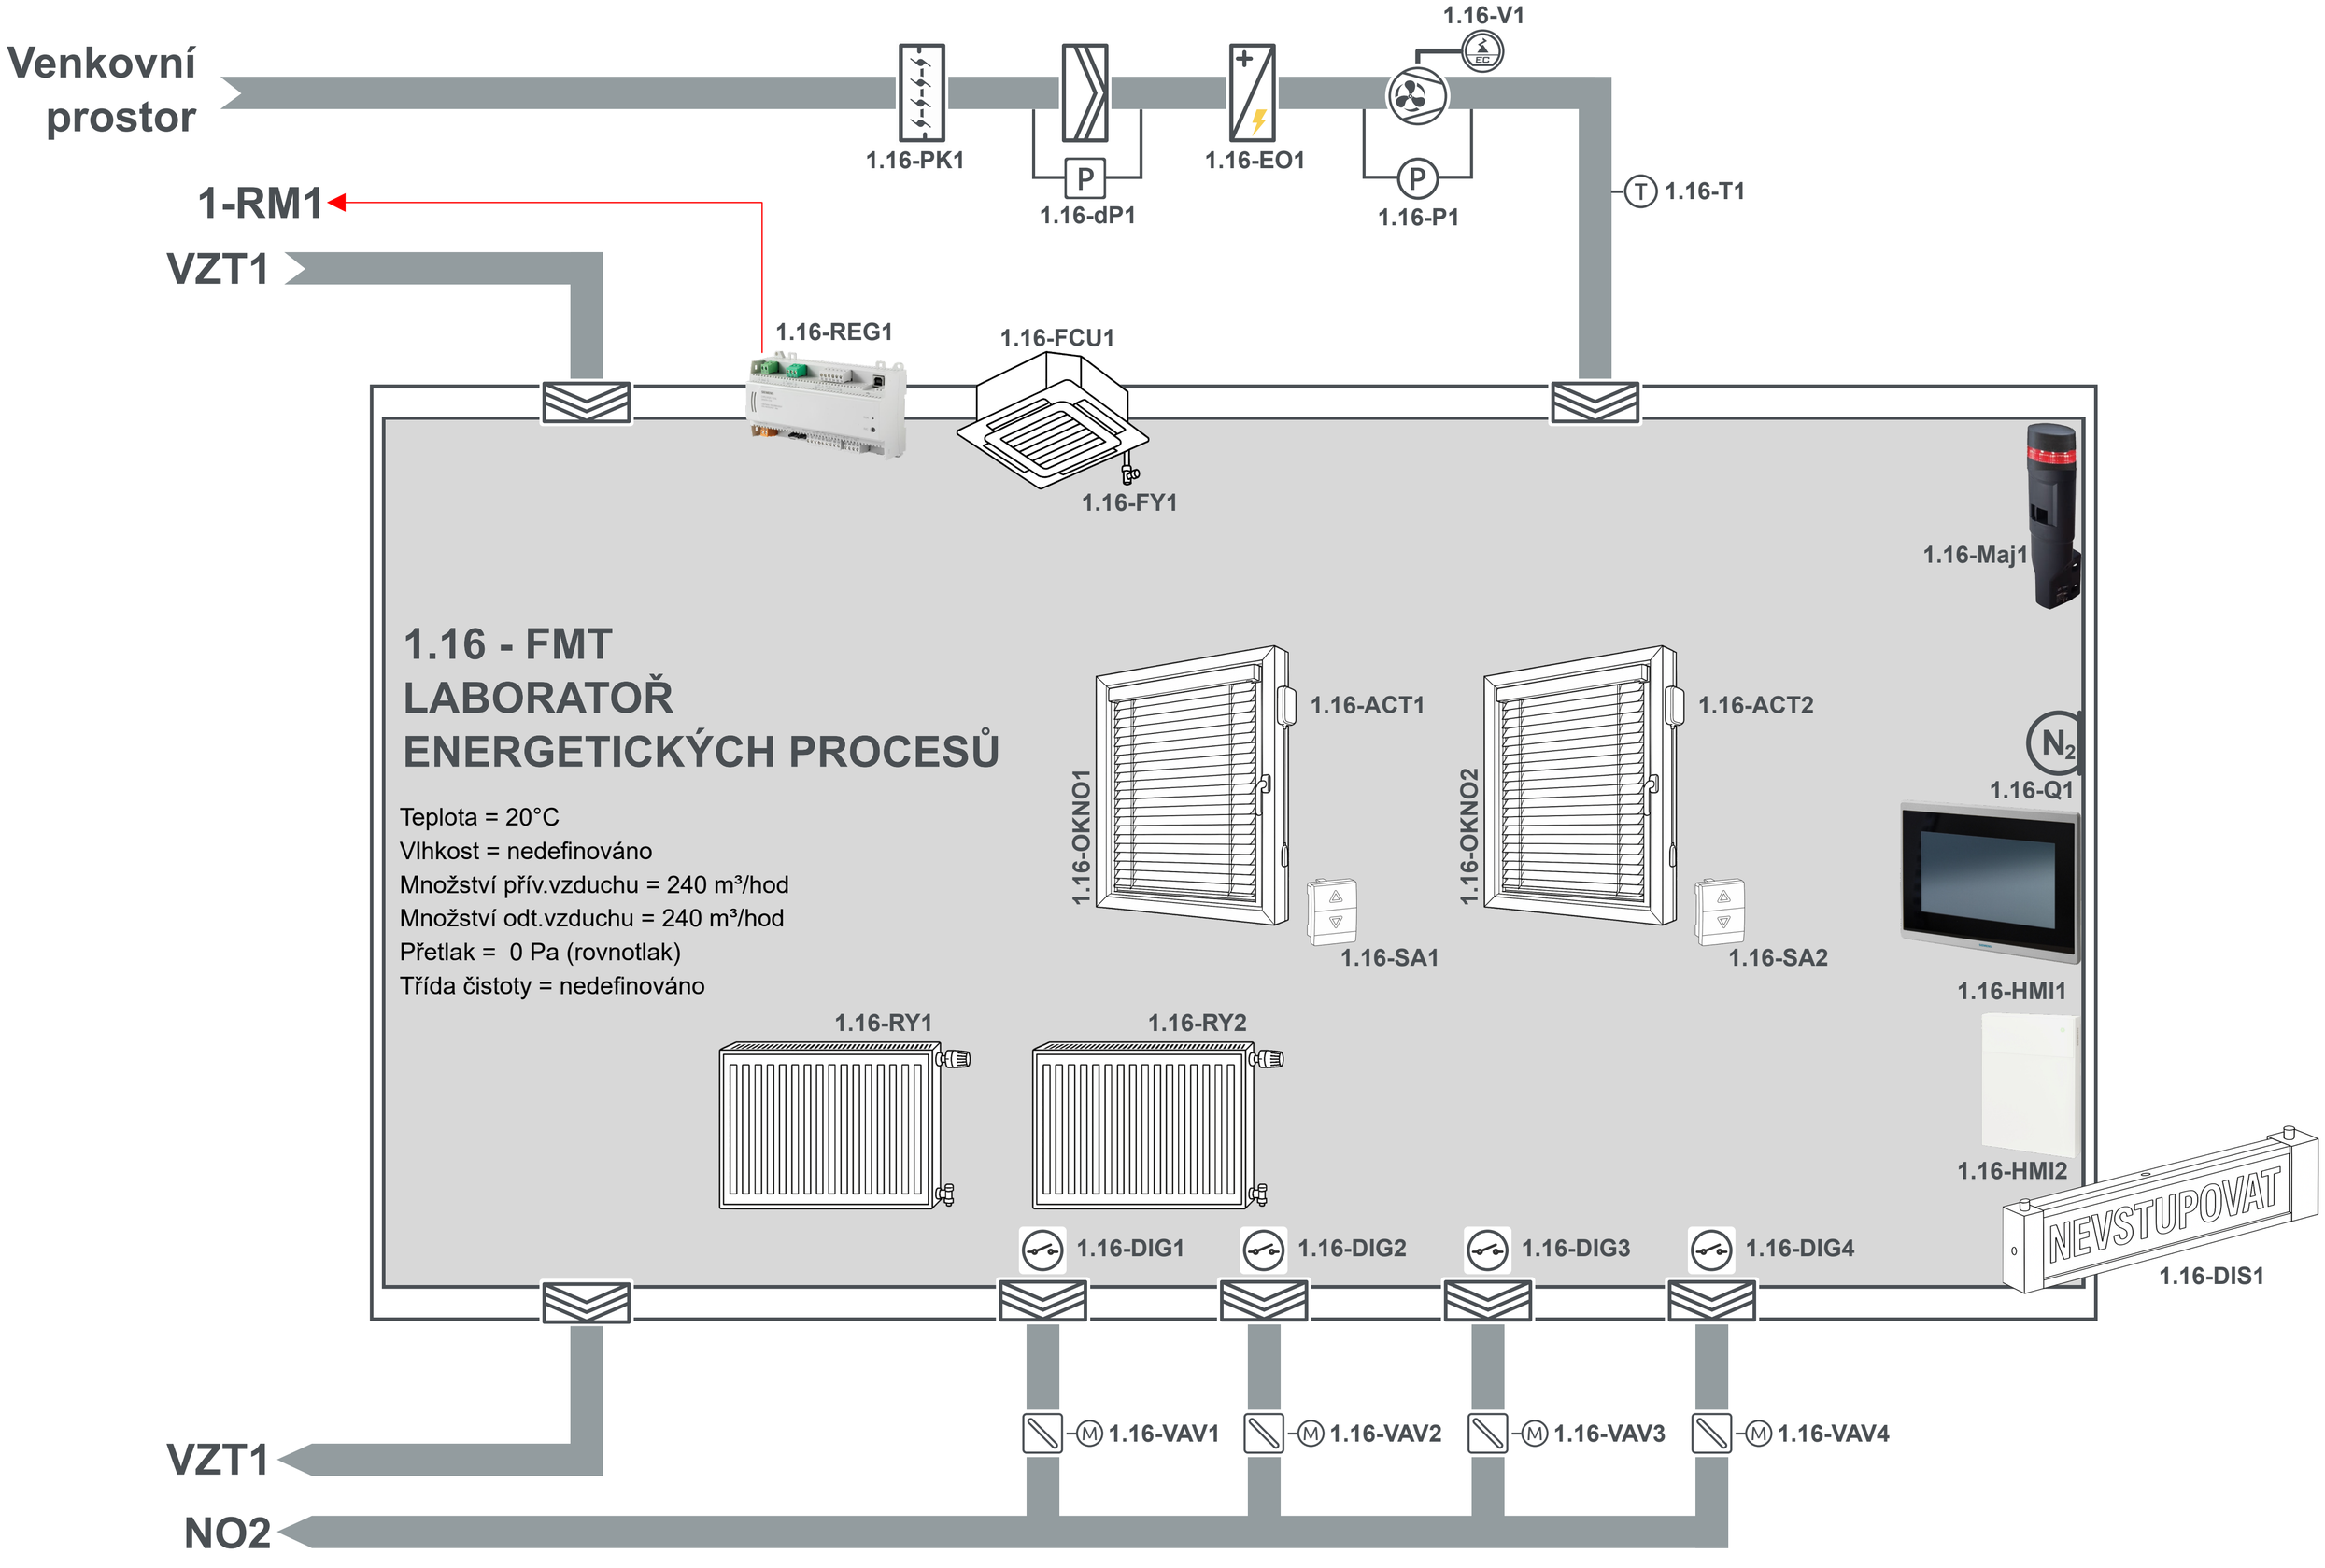
Venkovní prostor
1.16-PK1
1.16-dP1
1.16-EO1
1.16-V1
1.16-P1
1.16-T1
1-RM1
VZT1
1.16-REG1
1.16-FCU1
1.16-FY1
1.16-Maj1
1.16 - FMT
LABORATOŘ
ENERGETICKÝCH PROCESŮ
Teplota = 20°C
Vlhkost = nedefinováno
Množství přív.vzduchu = 240 m³/hod
Množství odt.vzduchu = 240 m³/hod
Přetlak = 0 Pa (rovnotlak)
Třída čistoty = nedefinováno
1.16-OKNO1
1.16-ACT1
1.16-SA1
1.16-OKNO2
1.16-ACT2
1.16-SA2
1.16-Q1
1.16-HMI1
1.16-HMI2
1.16-RY1
1.16-RY2
1.16-DIG1
1.16-DIG2
1.16-DIG3
1.16-DIG4
NEVSTUPOVAT
1.16-DIS1
1.16-VAV1
1.16-VAV2
1.16-VAV3
1.16-VAV4
VZT1
NO2