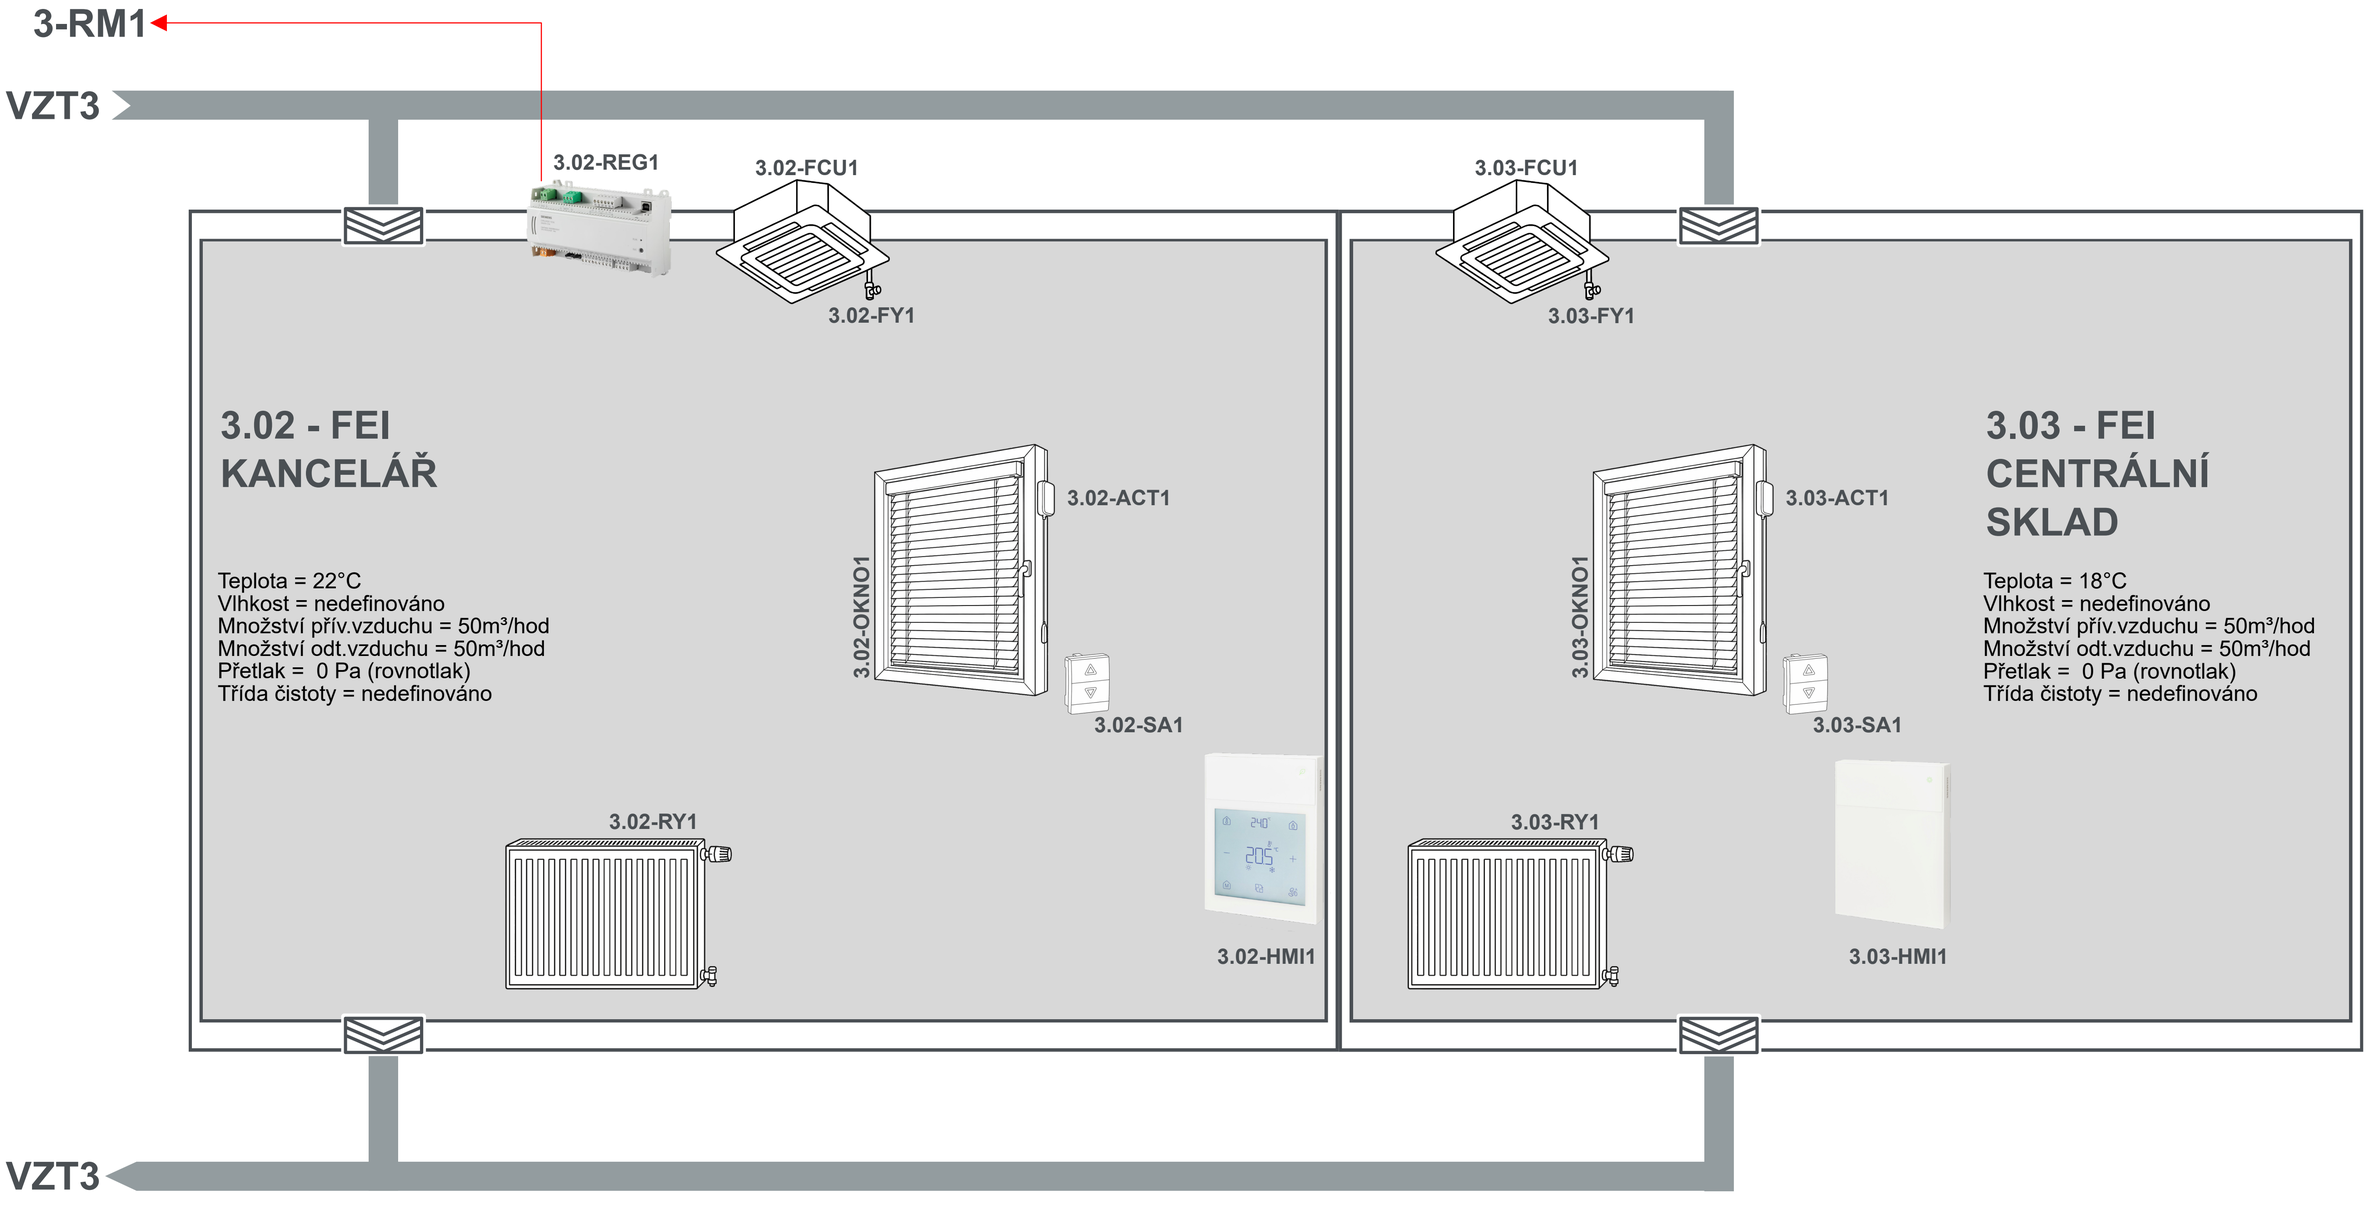
3-RM1
VZT3
3.02-REG1
3.02-FCU1
3.03-FCU1
3.02-FY1
3.03-FY1
3.02 - FEI
KANCELÁŘ
Teplota = 22°C
Vlhkost = nedefinováno
Množství přív.vzduchu = 50m³/hod
Množství odt.vzduchu = 50m³/hod
Přetlak = 0 Pa (rovnotlak)
Třída čistoty = nedefinováno
3.02-OKNO1
3.02-ACT1
3.02-SA1
3.02-RY1
3.02-HMI1
3.03-OKNO1
3.03-ACT1
3.03-SA1
3.03-RY1
3.03-HMI1
3.03 - FEI
CENTRÁLNÍ
SKLAD
Teplota = 18°C
Vlhkost = nedefinováno
Množství přív.vzduchu = 50m³/hod
Množství odt.vzduchu = 50m³/hod
Přetlak = 0 Pa (rovnotlak)
Třída čistoty = nedefinováno
VZT3