


Venkovní
prostor

1-RM1
VZT1

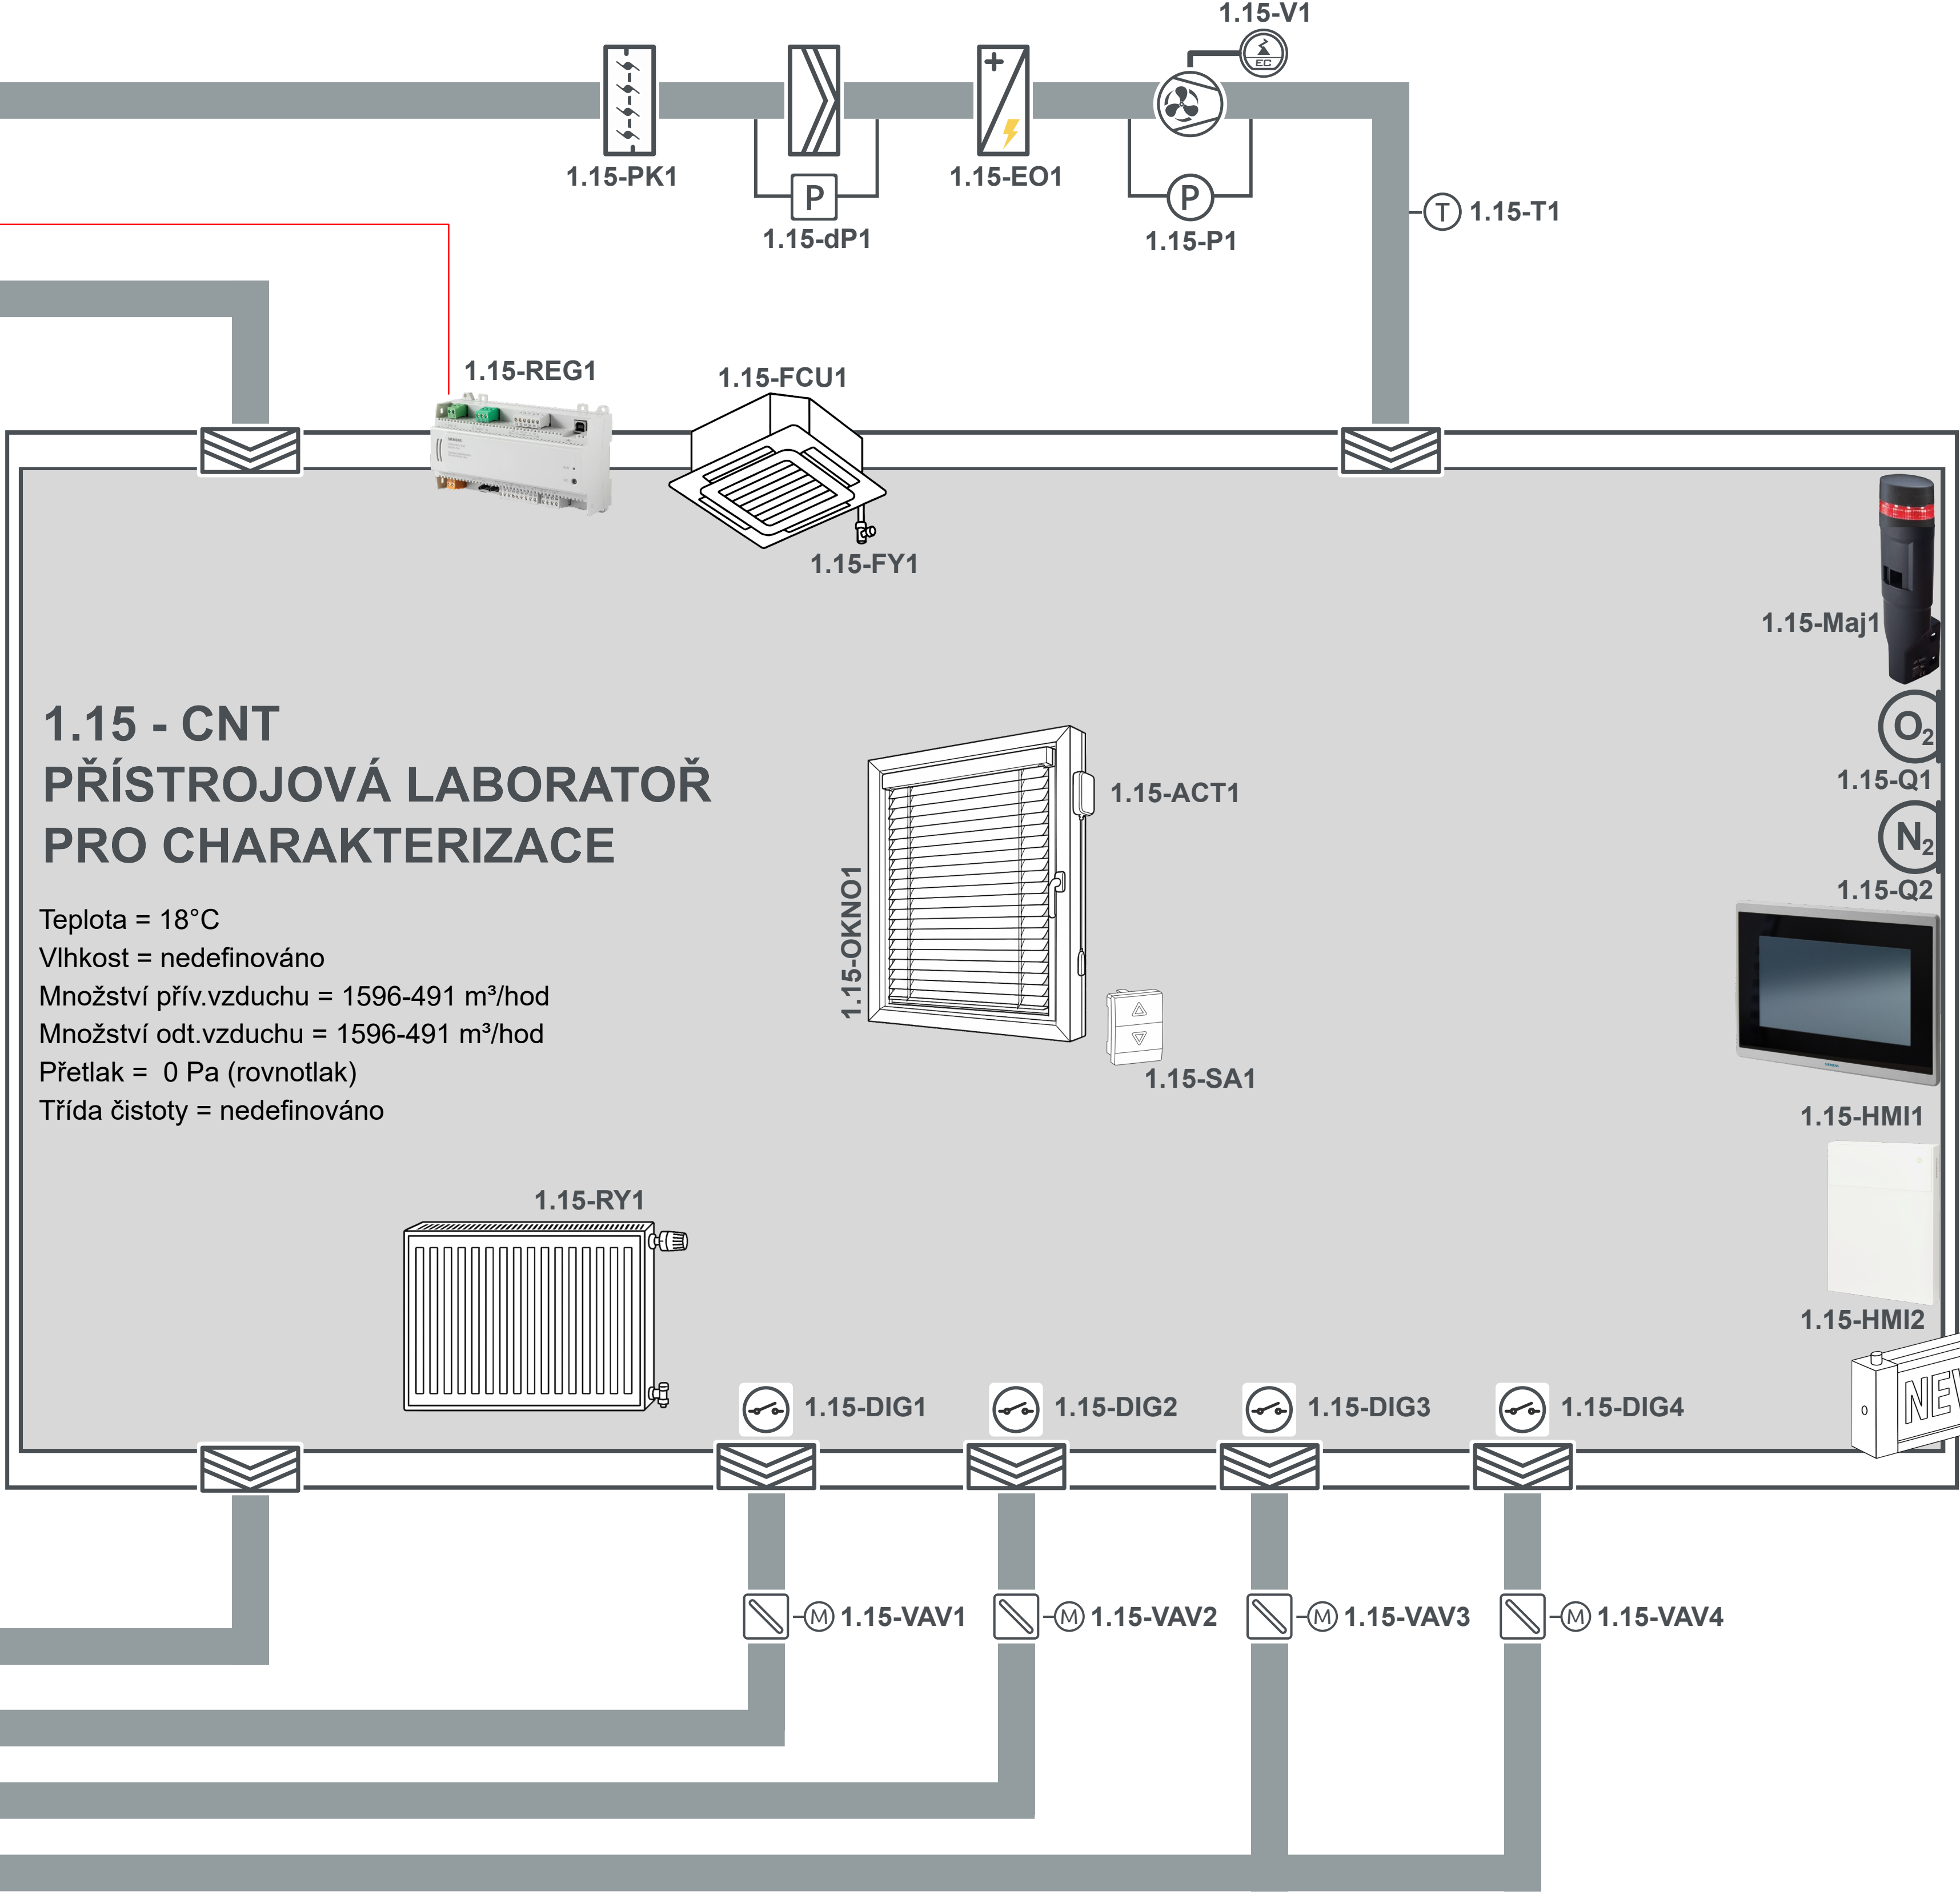

1.15 - CNT
PŘÍSTROJOVÁ LABORATOŘ
PRO CHARAKTERIZACE

Teplota = 18°C
Vlhkost = nedefinováno
Množství přív.vzduchu = 1596-491 m³/hod
Množství odř.vzduchu = 1596-491 m³/hod
Přetlak = 0 Pa (rovnostlak)
Třída čistoty = nedefinováno

NO6
NO7
NO8