


Venkovní  
prostor

4-RM1  
VZT4

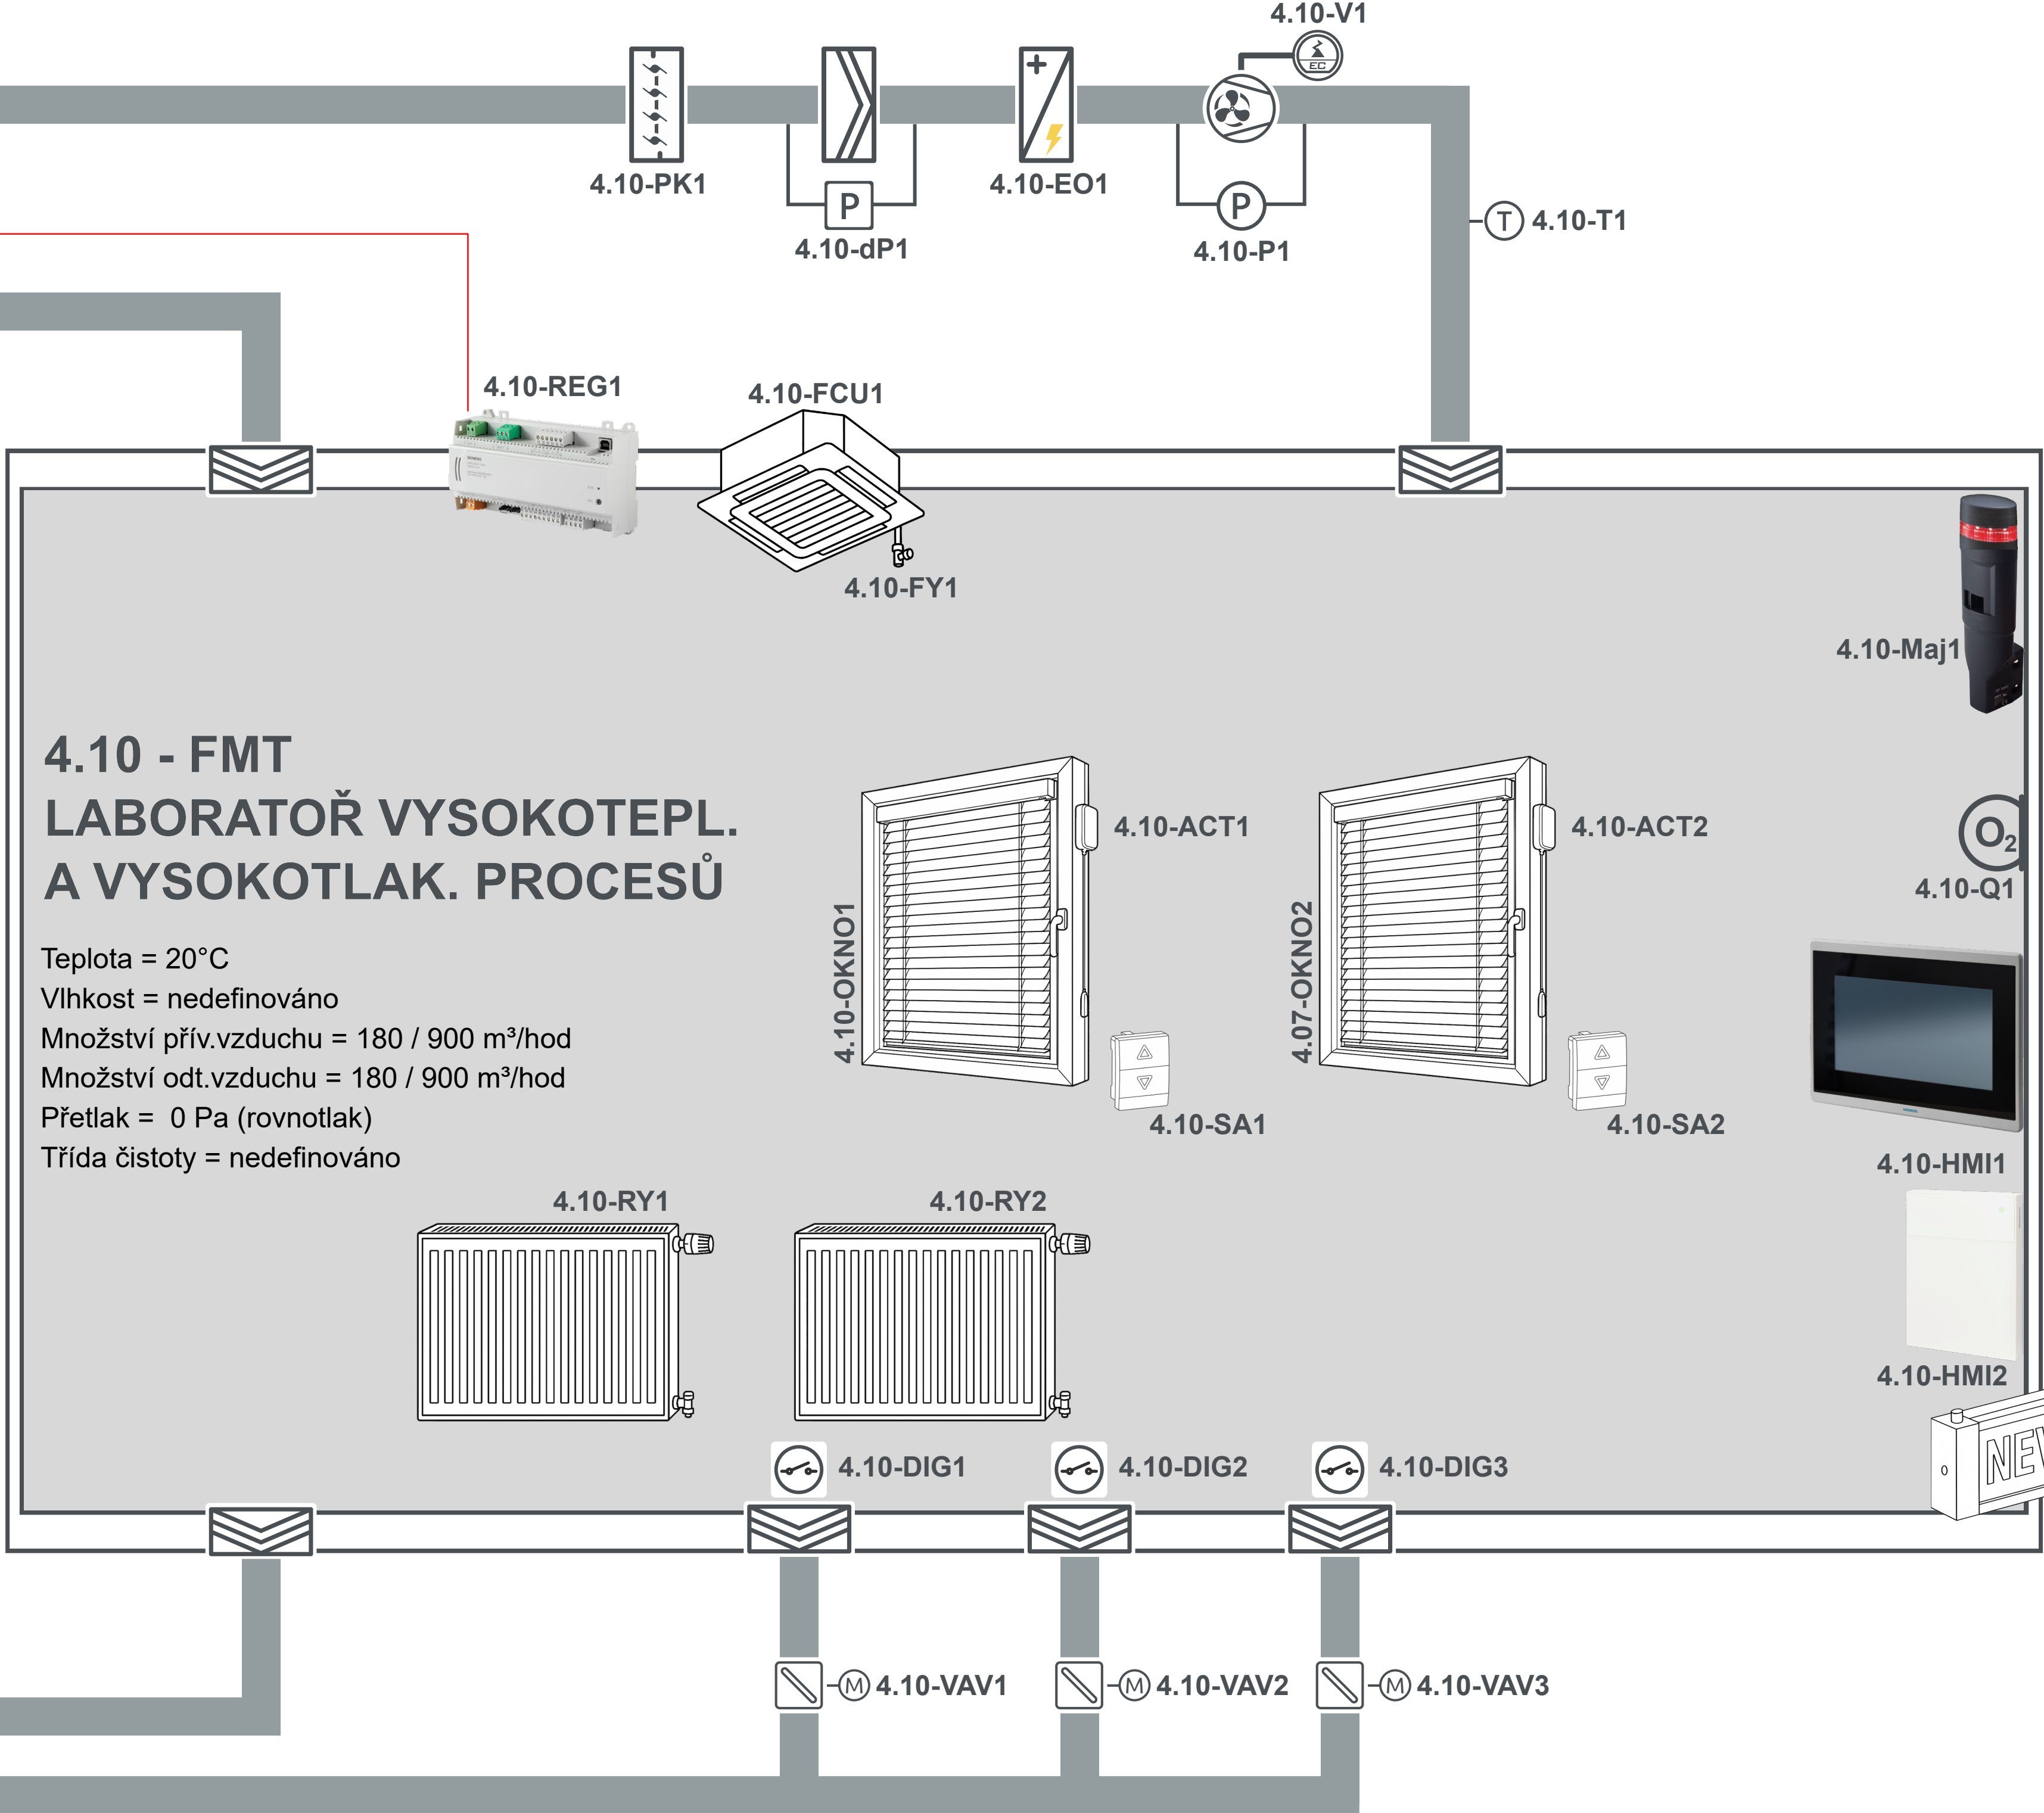

**4.10 - FMT**  
**LABORATOŘ VYSOKOTEPL.**  
**A VYSOKOTLAK. PROCESŮ**

Teplota = 20°C  
Vlhkost = nedefinováno  
Množství přív.vzduchu = 180 / 900 m³/hod  
Množství odt.vzduchu = 180 / 900 m³/hod  
Přetlak = 0 Pa (rovnotlak)  
Třída čistoty = nedefinováno

VZT4  
NO5