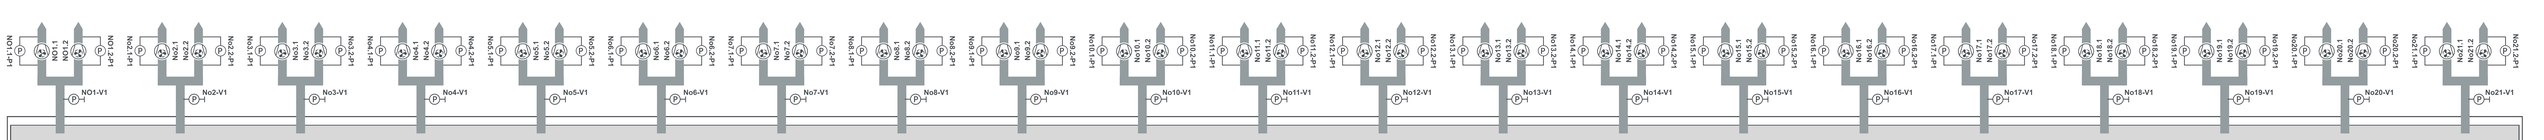

8.02
TECHNICKÁ MÍSTNOST NUCENÉ ODTAHY

Řízení výkonu odtahových ventilátorů z digestoří pomocí regulačních signálů posílaných zjednotlivých podstanic pro jednotlivé Nucené Odtahy. Odtahy zdvojené jako možnost 100% zálohy. Odtahy vybaveny gravitační zpětnou klapkou pro omezení komínového efektu. V každém odtahu bude instalován měřící kříž s měřícím čidlem s výstupem 0-10V pro měření celkového objemu odtahovaného vzduchu z daného odtahu - dodávka VZT