OK - DOPLNĚNÍ STROPU 1.NP

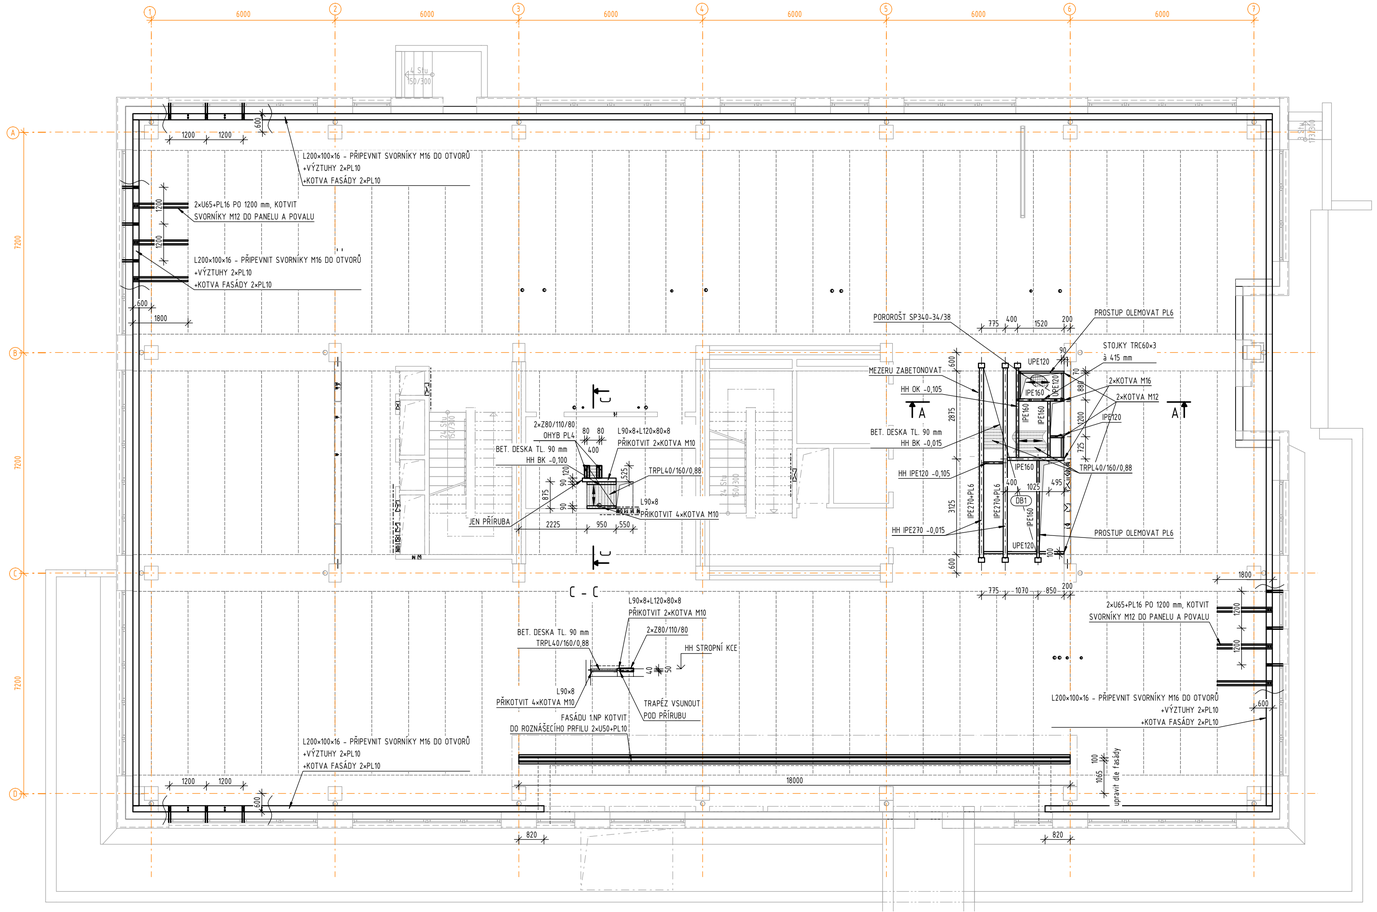

KOTVENÍ K6

BOČNÍ POHLED



DETAIL ULOŽENÍ NOSNÍKŮ NA PRŮVLAK

PLATÍ PRO STROP NAD 1. NP - 6. NP

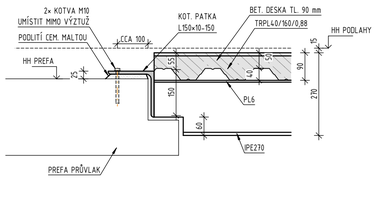

DETAIL KOTVENÍ NOSNÍKŮ NA MONOLIT. STĚNU

PLATÍ PRO STROPY NAD 1. NP - 5. NP

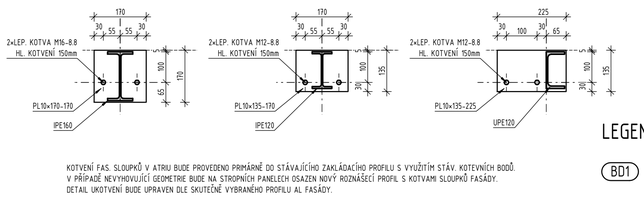

KOTVENÍ FAS. SLOUPKŮ V ATRU BUDE PROVEDENO PRIMÁRNĚ DO STÁVAJÍCÍHO ZAKLÁDACÍHO PROFILU S VYUŽITÍM STÁV. KOTEVNÍCH BODŮ. V PŘÍPADĚ NEVYHOVUJÍCÍ GEOMETRIE BUDE NA STROPNÍCH PANELECH OSAZEN NOVÝ ROZNÁŠECÍ PROFIL S KOTVAMI SLOUPKŮ FASÁDY. DETAIL UKOTVENÍ BUDE UPRAVEN DLE SKUTEČNĚ VYBRANÉHO PROFILU AL FASÁDY.

ŘEZ A - A

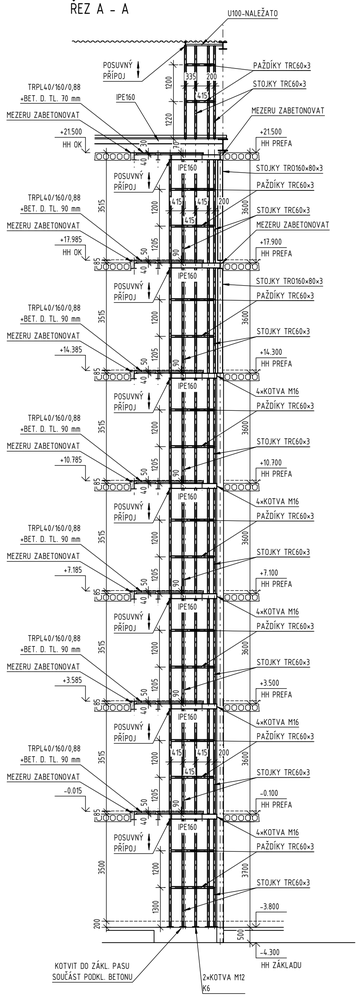

POZNÁMKY:

OBECNĚ:

- POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚR
- PŘED VÝROBOU NUTNO ODHALIT A UPŘESNIT NOSNOU KONSTRUKCI STÁVAJÍCÍ BUDOVY
- TRAP. PLECH UPEVNIT KE KAŽDÉMU NOSNÍKU V KAŽDÉ DRUHÉ VLNĚ
- PŘI VÝSKYTU NESROVNALOSTÍ JE NUTNÉ PŘED PROVÁDĚNÍM STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ TYTO NESROVNALOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM!!
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JSOU TEXTOVÉ PŘÍLOHY PD A PODROBNÝ STATICKÝ VÝPOČET VIZ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY:

OCEL: S235
BETON: DESKY NA TRAP. C25/30-XC1-Cl0,2-Dmax16-S4

DLE ZÁKONA 283/2021 A PŘÍLOHY Č.8 K VYHLÁŠCE Č.131/2024 Sb. ZAJIŠŤUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ ZHOTOVITEL STAVBY.

POZNÁMKA:
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

±0,000 = 268,800 m n. m.

ZMĚNY			DATUM	PODPIS
	c			
	b			
	a	ZAPRACOVÁNÍ DI	12/2025	Ing. Martin KORÁB

INVESTOR:
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
VŠB-TUO
17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
tel.: +420 596 995 500, ID datové schránky: ch9ftkr
e-mail: epodatelna@vsb.cz

PROJEKTANT:
TECHNICO Opava s.r.o.
TECHNICO architects & engineers
TECHNICO Opava s.r.o.
Hradecká 1576/51
746 01 Opava
tel. 553 760 870
info@technico.cz

PROJEKTANT:

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Martin KORÁB
VYPRACOVAL:	Ing. Martin KORÁB
	–
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULIČNÝ

ČÍSLO PARE:

ČÁST DOKUMENTACE:
D.3. DOKUMENTACE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ

Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II) v areálu VŠB-TUO

K.ú. Poruba, parc.č. 1738/26, 1738/11

OK - DOPLNĚNÍ STROPU 1. NP

FORMÁT	8×A4
DATUM	07/2025
STUPEŇ	DPS
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-628-DPS
MĚŘÍTKO:	1 : 100
ČÍSLO VÝKRESU:	D.3.4.09._a.

LEGENDA:

BD1 — BETON. DESKA CELK. TL. 90mm (Z TOHO 50mm NAD VLNOU) VYLITÁ DO TRAPÉZOVÉHO PLECHU TR40/160 TL.0,88mm. VYZTUŽENÍ VE VLNÁCH ØR12 PŘI SPODNÍM KRYTÍ 15mm A V DESCE NAD TR. PLECHEM POMOCÍ SÍTĚ KARI Ø6×100/Ø6×100 PŘI SPOD. KRYTÍ MIN. 15mm.