

# VÝPIS ROZVADĚČE

ZMĚNY	c		DATUM		PODPIS	
	b					
	a					

INVESTOR:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

VŠB-TUO

17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba  
tel.: +420 596 995 500, ID datové schránky: d3kj88v  
e-mail: epodatelna@vsb.cz



PROJEKTANT:

TECHNICO Opava s.r.o.

**TECHNICO**  
architects & engineers

TECHNICO Opava s.r.o.  
Hradecká 1576/51  
746 01 Opava  
tel: 553 760 970  
info@technico.cz

PROJEKTANT:

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Matěj KUDLÍK
VYPRACOVAL:	Michal ULICHNÝ
	Ondřej VEČEREK
	Vendula LUKSOVÁ
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULICHNÝ



ČÍSLO  
PARÉ:


ČÁST DOKUMENTACE:

D.1.2.5. SILNOPROUD

Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II) v areálu VŠB-TUO	FORMÁT	A4
	DATUM	07/2025
	STUPEŇ	DPS
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-628-DPS
K.ú. Poruba, parc.č. 1738/26, 17		




Rozvaděč: R1.1  
3x230 V/TH-S  
50Hz

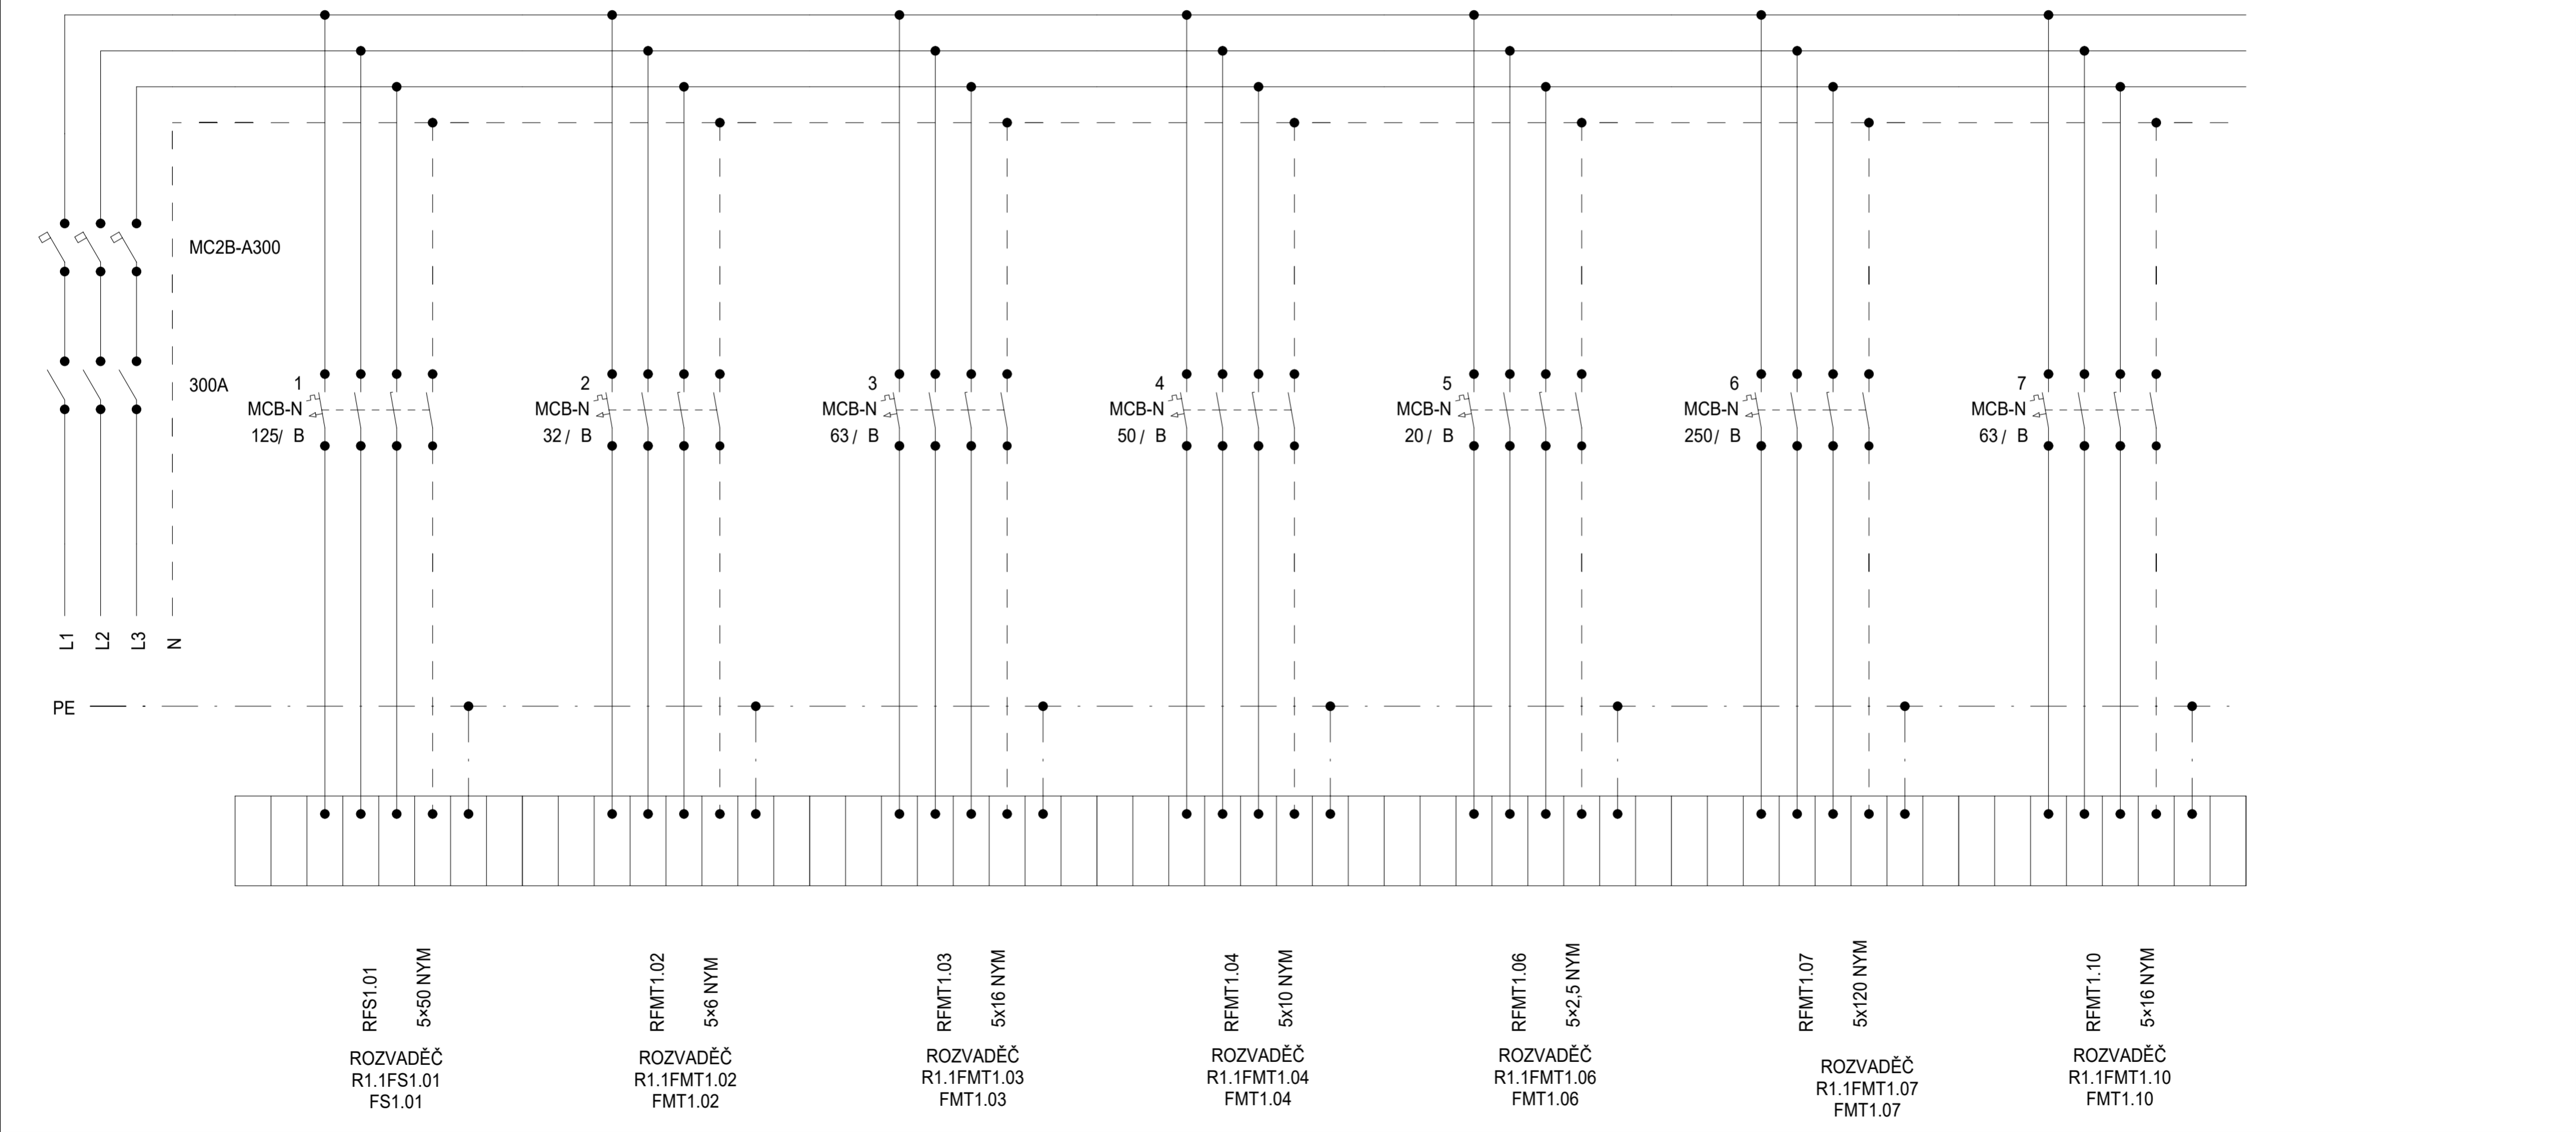

Schéma


DATUM	STUPEŇ	PD	NÁZEV PROJEKTU	ČÍSLO VÝKRESU
08/2025	DPS	D1.4.7. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II) v areálu VŠB-TUO	D.1.2.5.3.02.

Rozvaděč: R1.1  
3x230V/TH-S  
50Hz

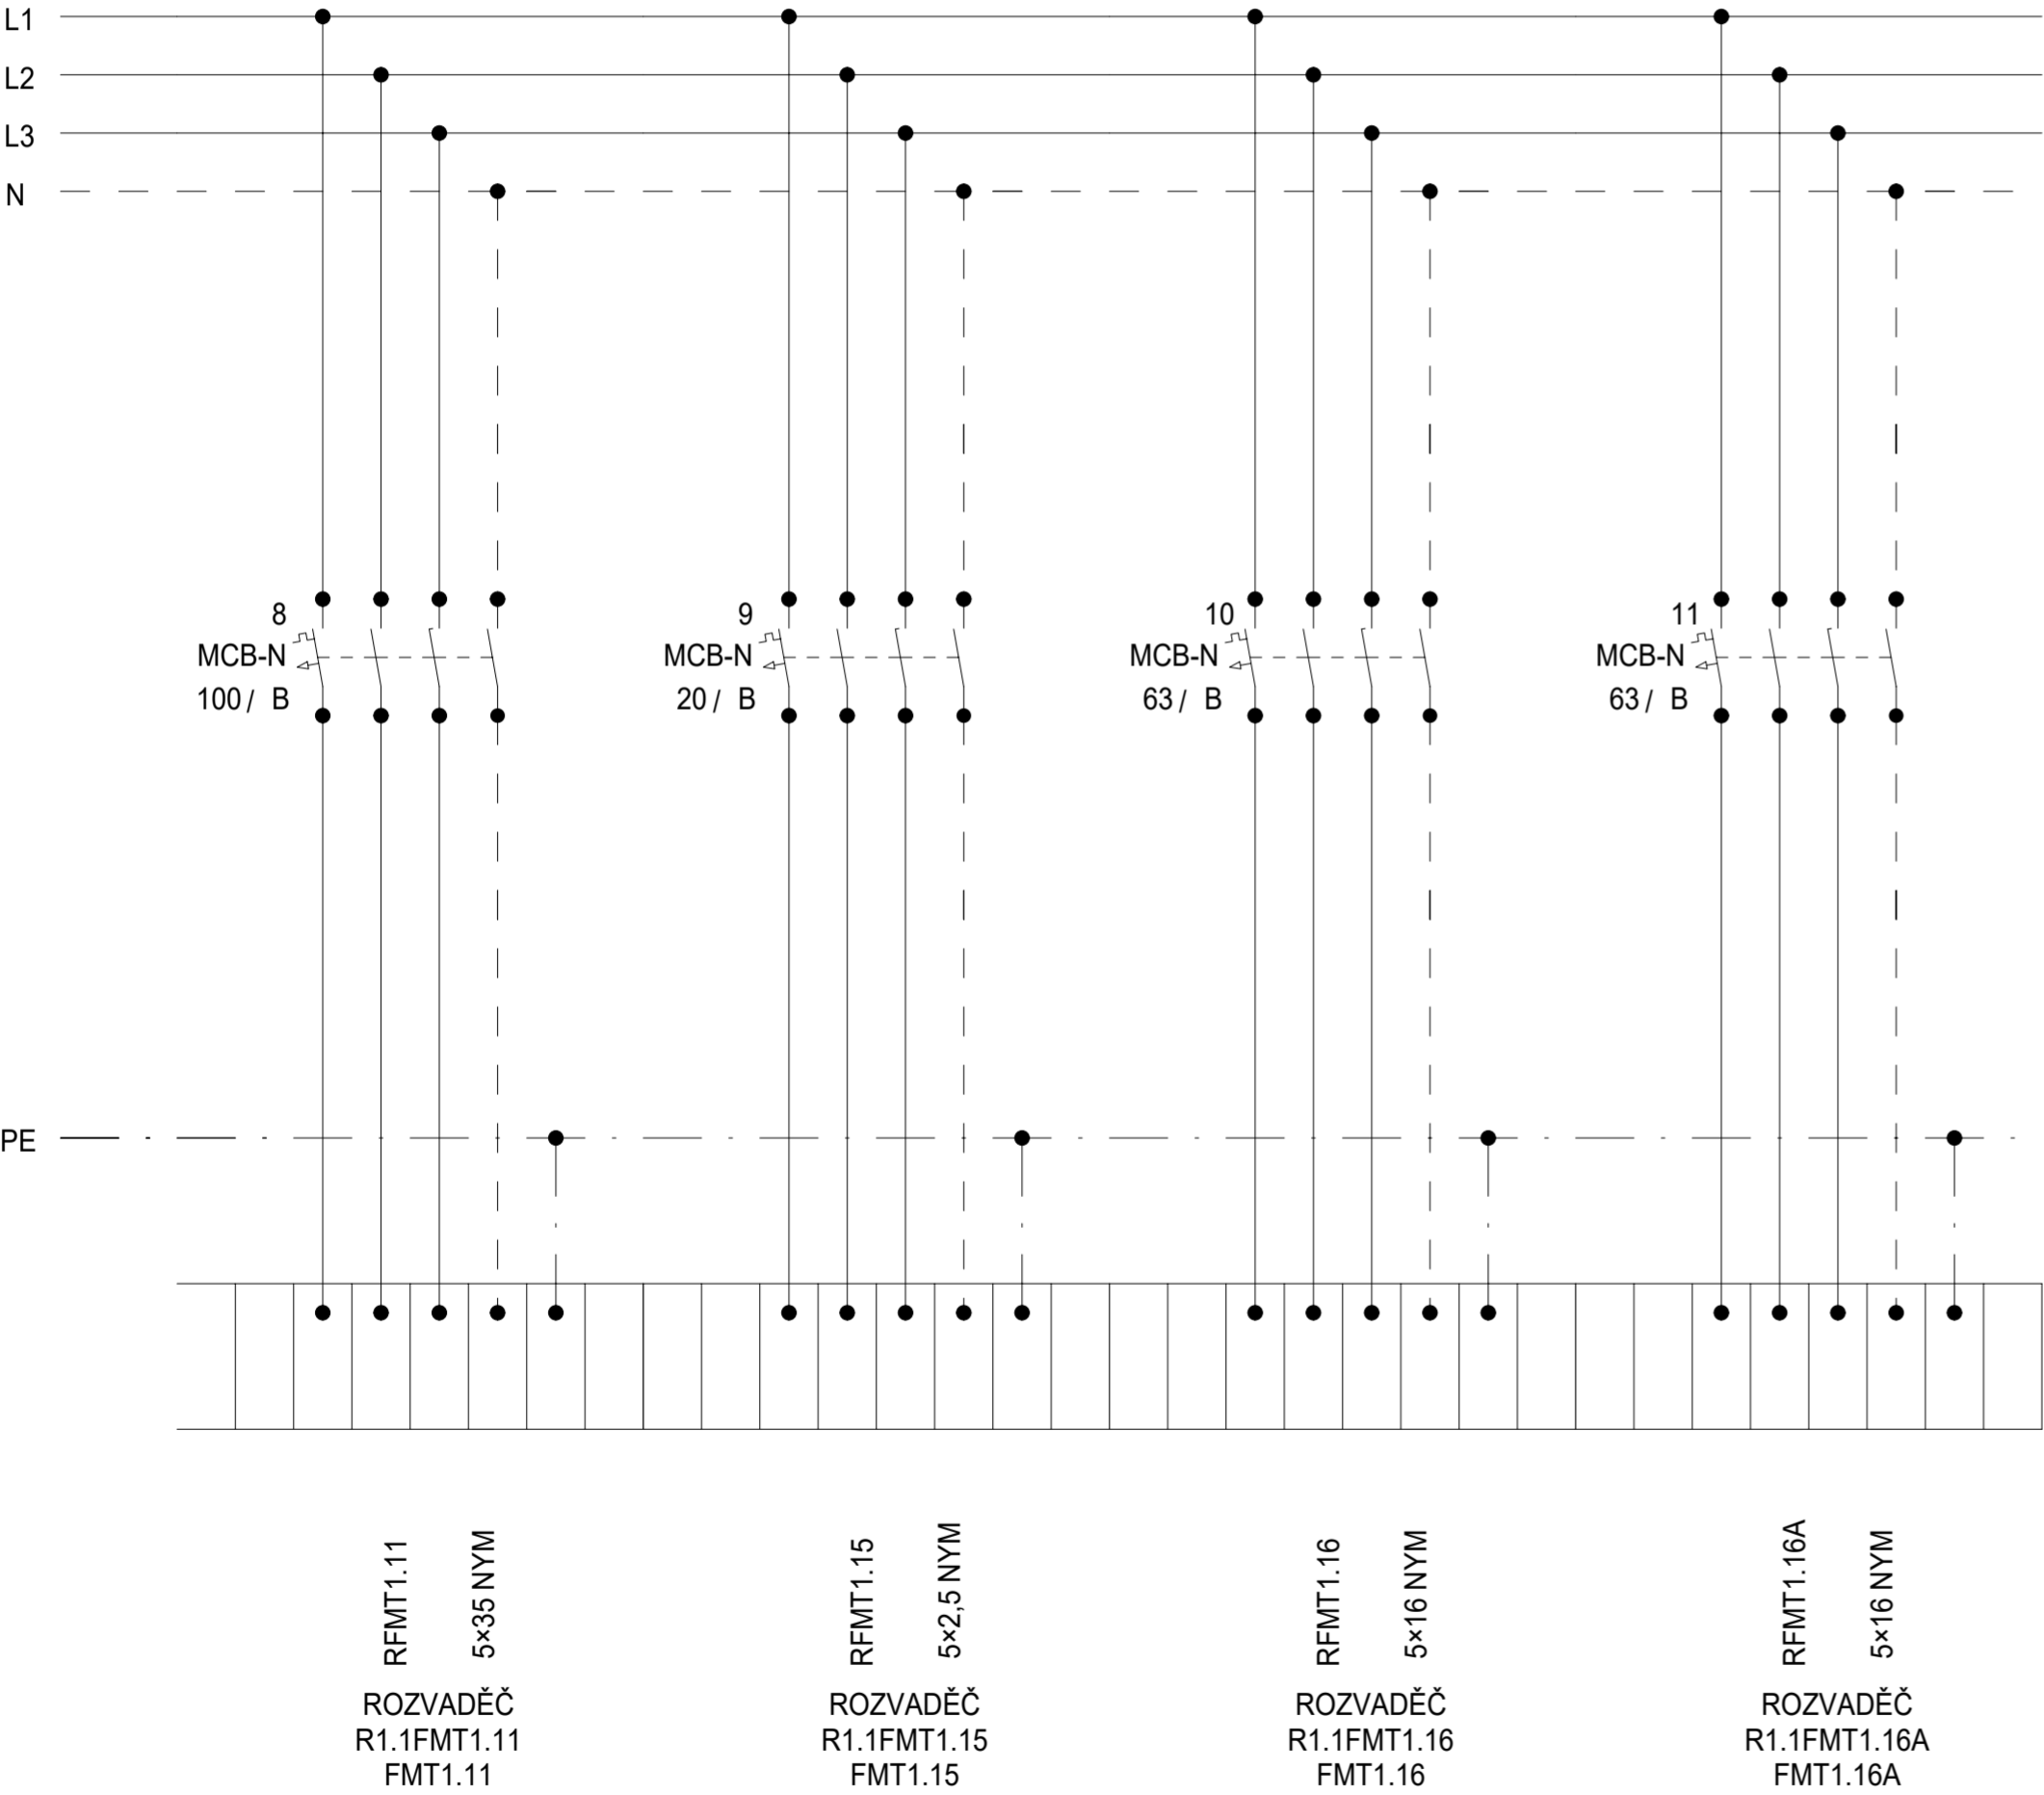


Schéma

Rozvaděč: R1.1P2  
3x230V/TH-S  
50Hz

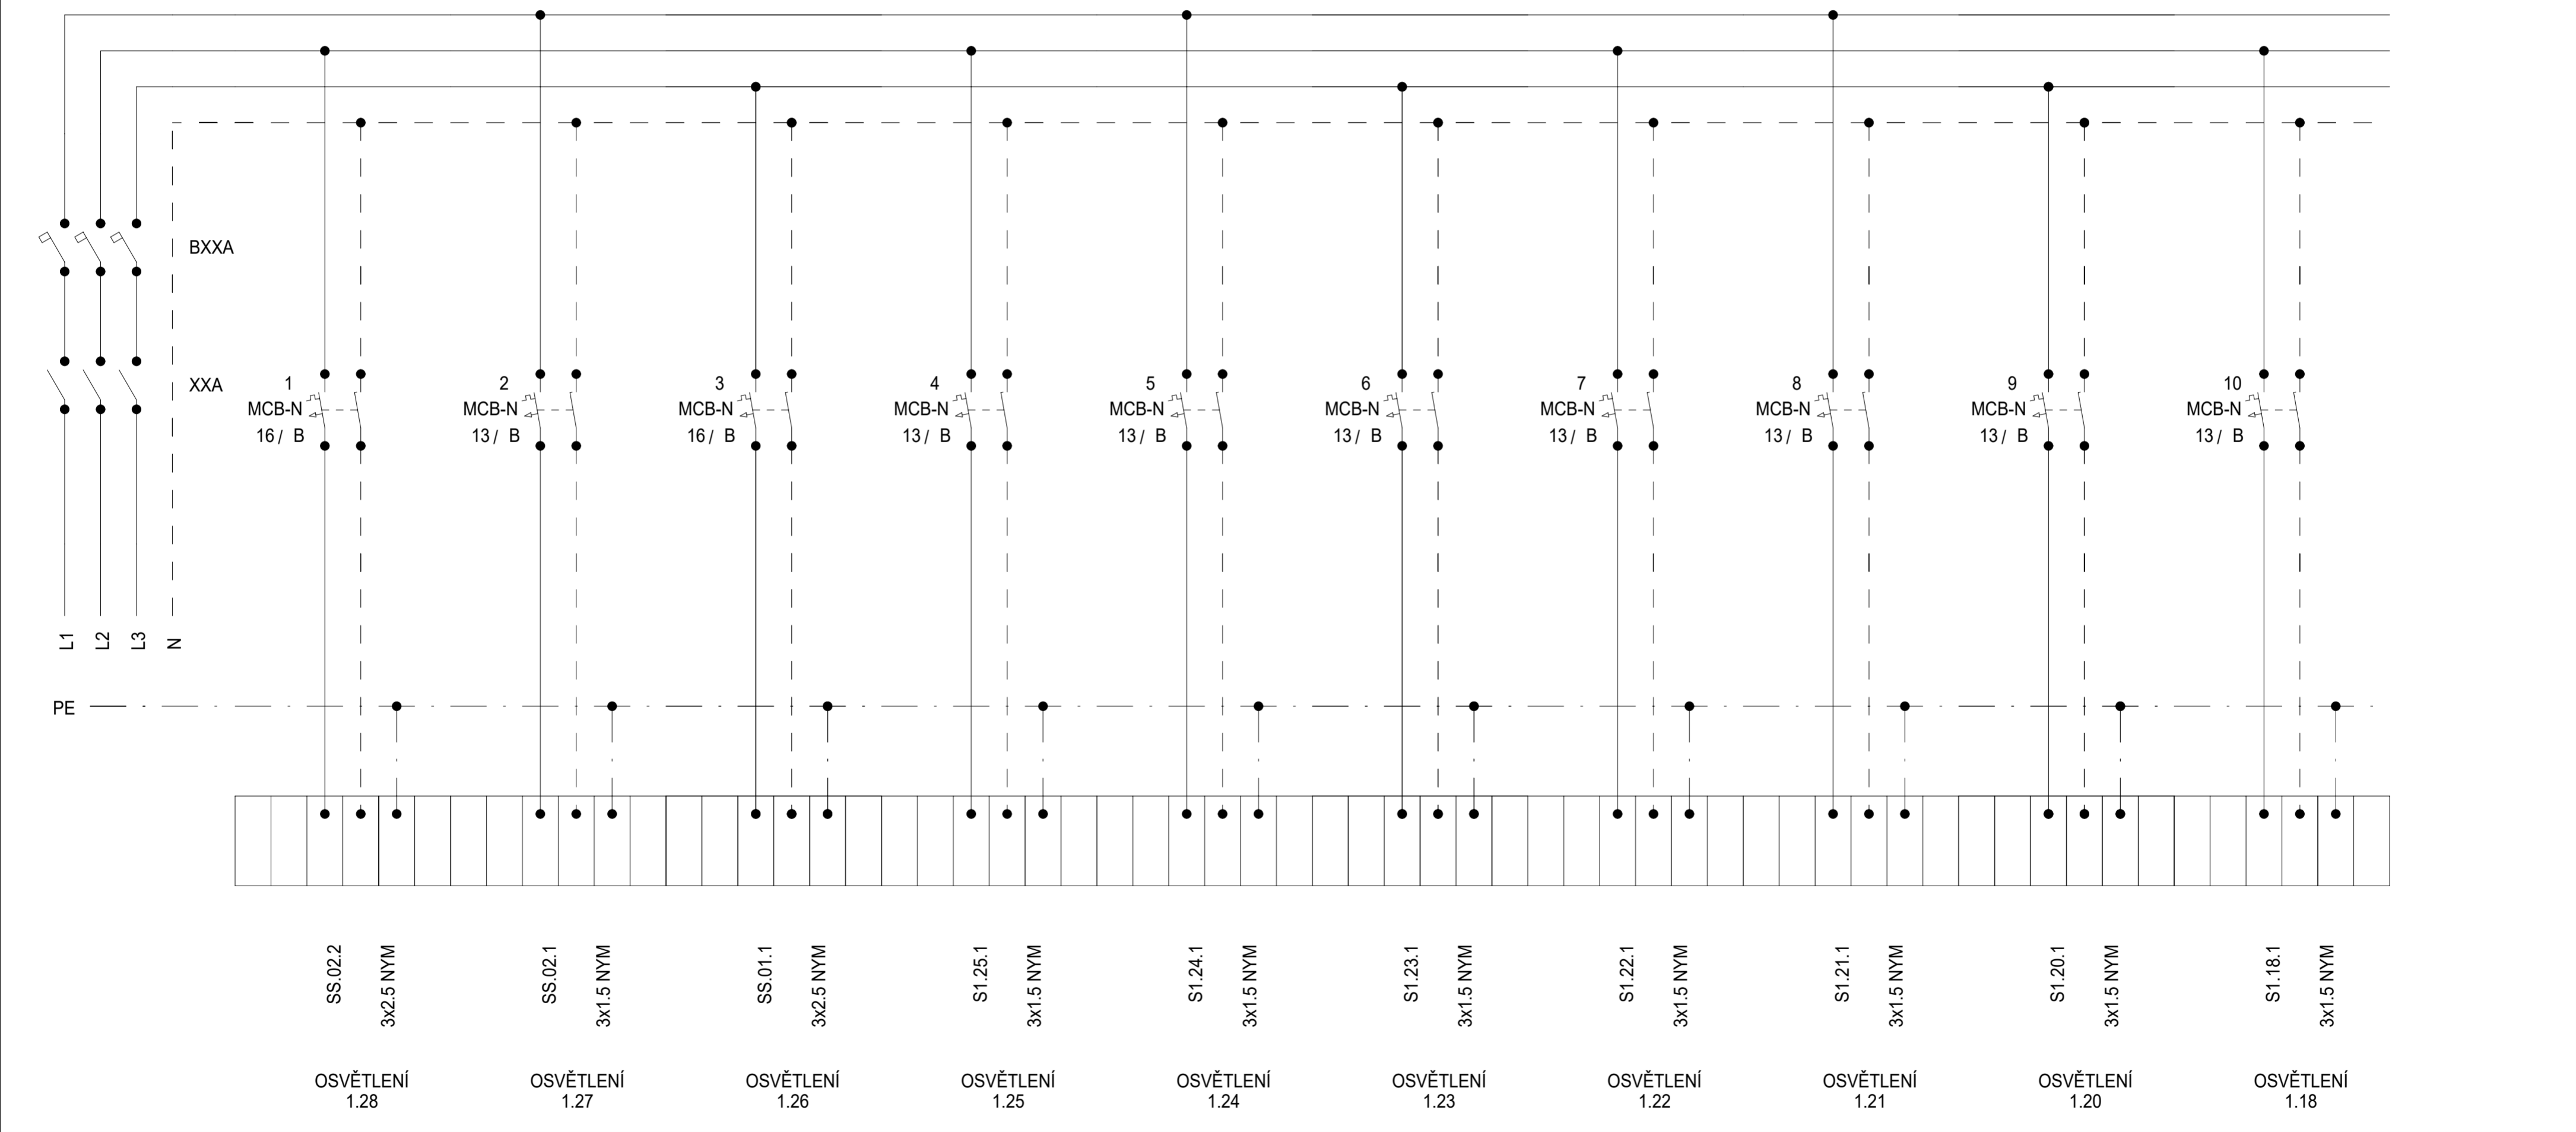

Rozvaděč: R1.1P2  
3x230V/TH-S  
50Hz

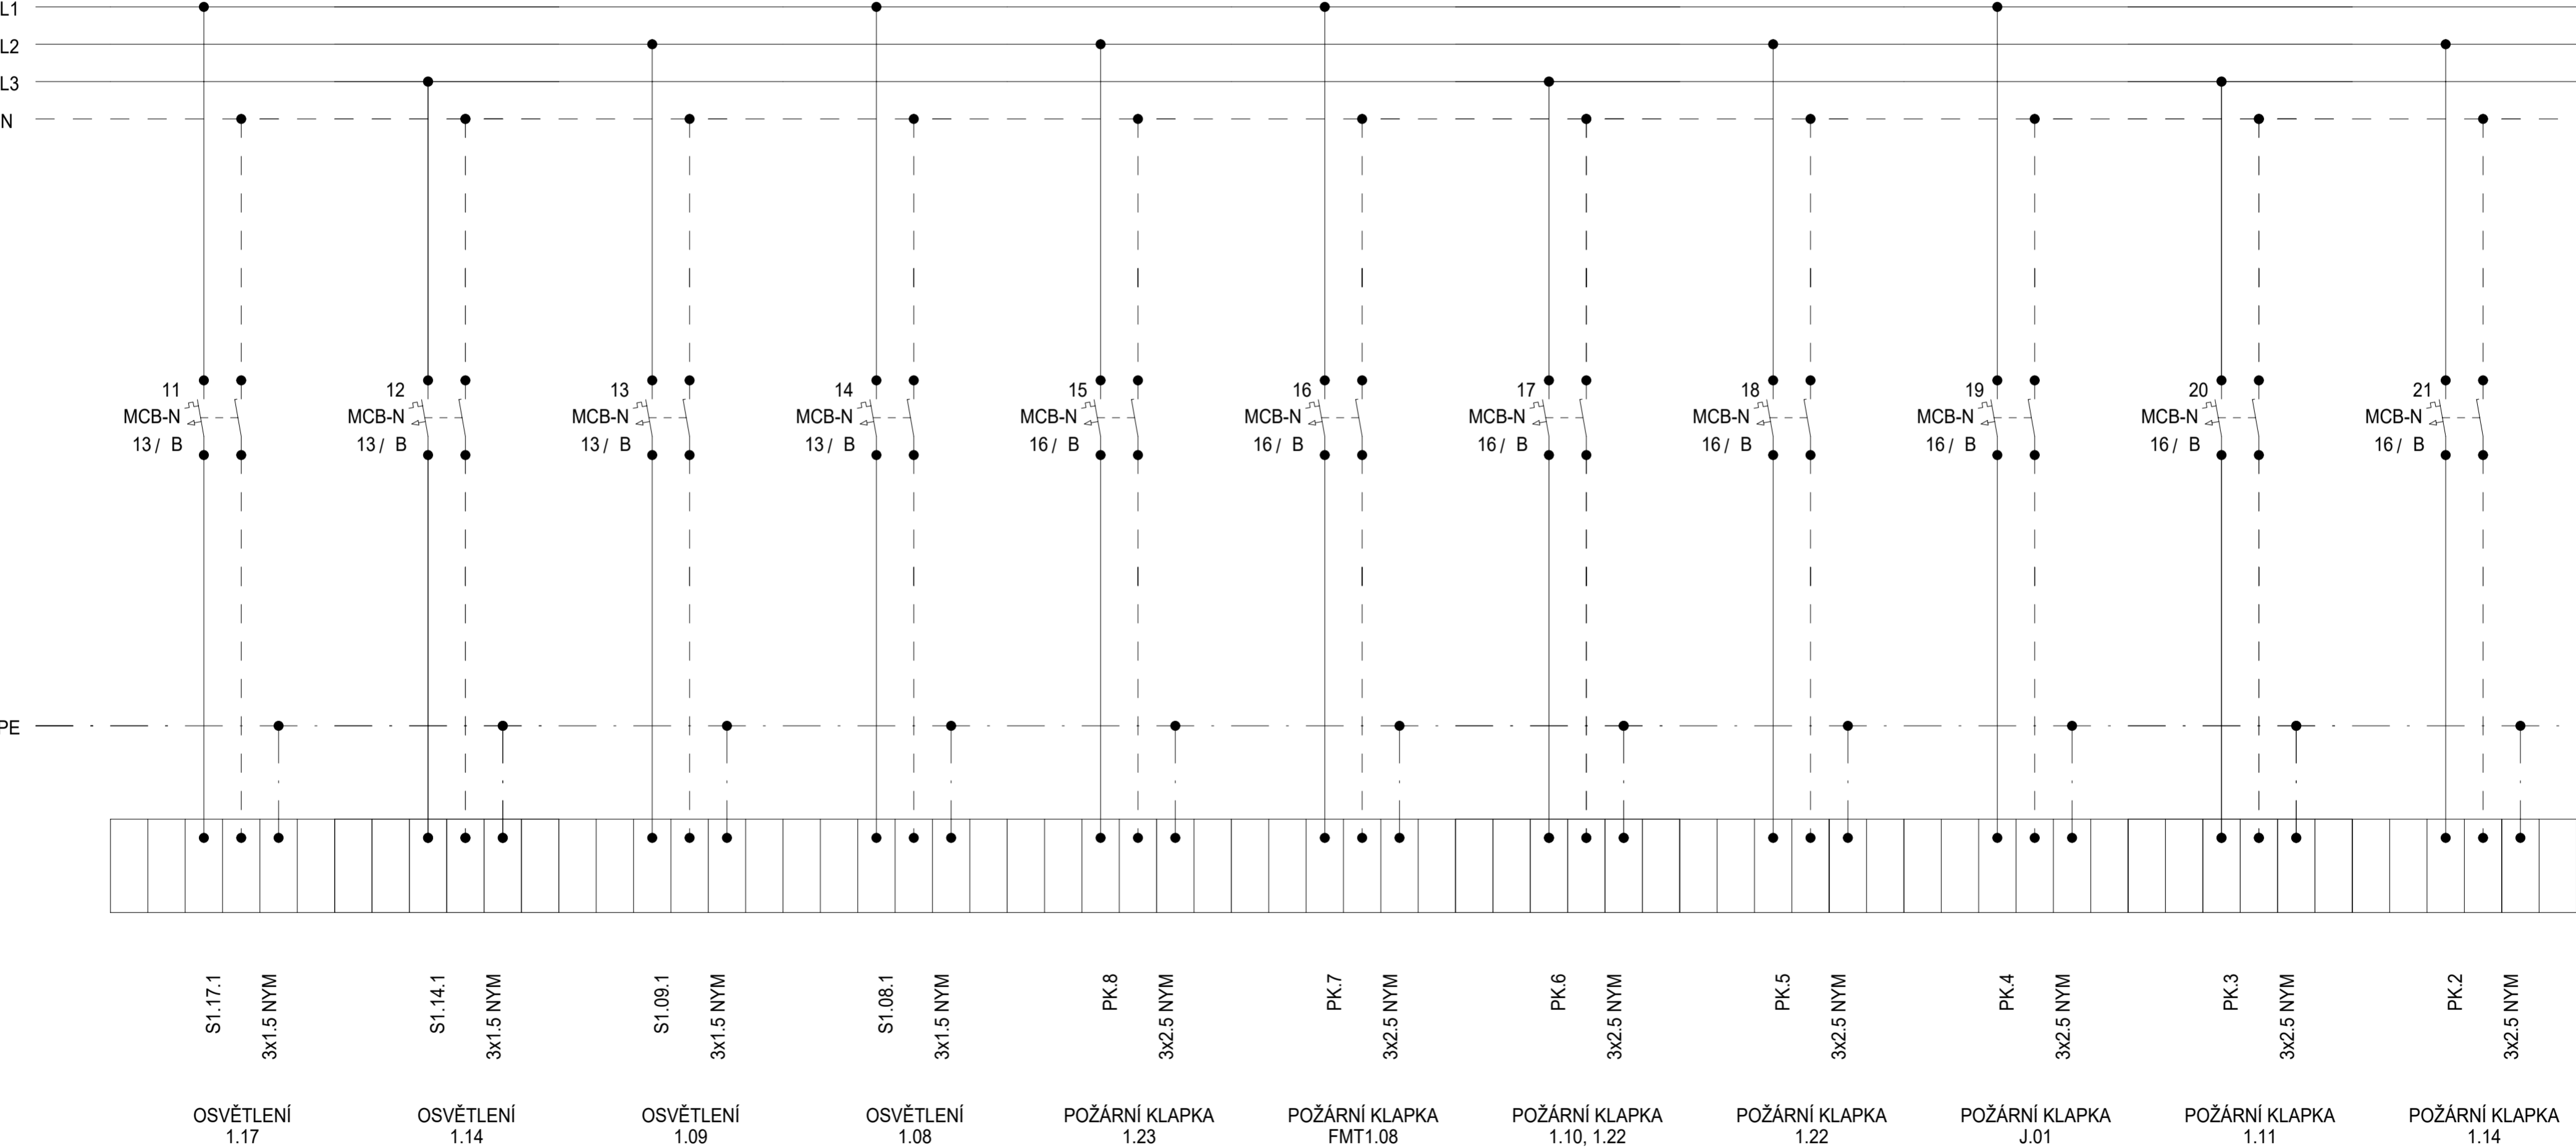


Schéma

DATUM	STUPEŇ	PD	NÁZEV PROJEKTU	ČÍSLO VÝKRESU
08/2025	DPS	D1.4.7. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II) v areálu VŠB-TUO	D.1.2.5.3.02.
STRANA:				2/5

Rozvaděč:


R1.1P2  
3x230V/TH-S  
50Hz

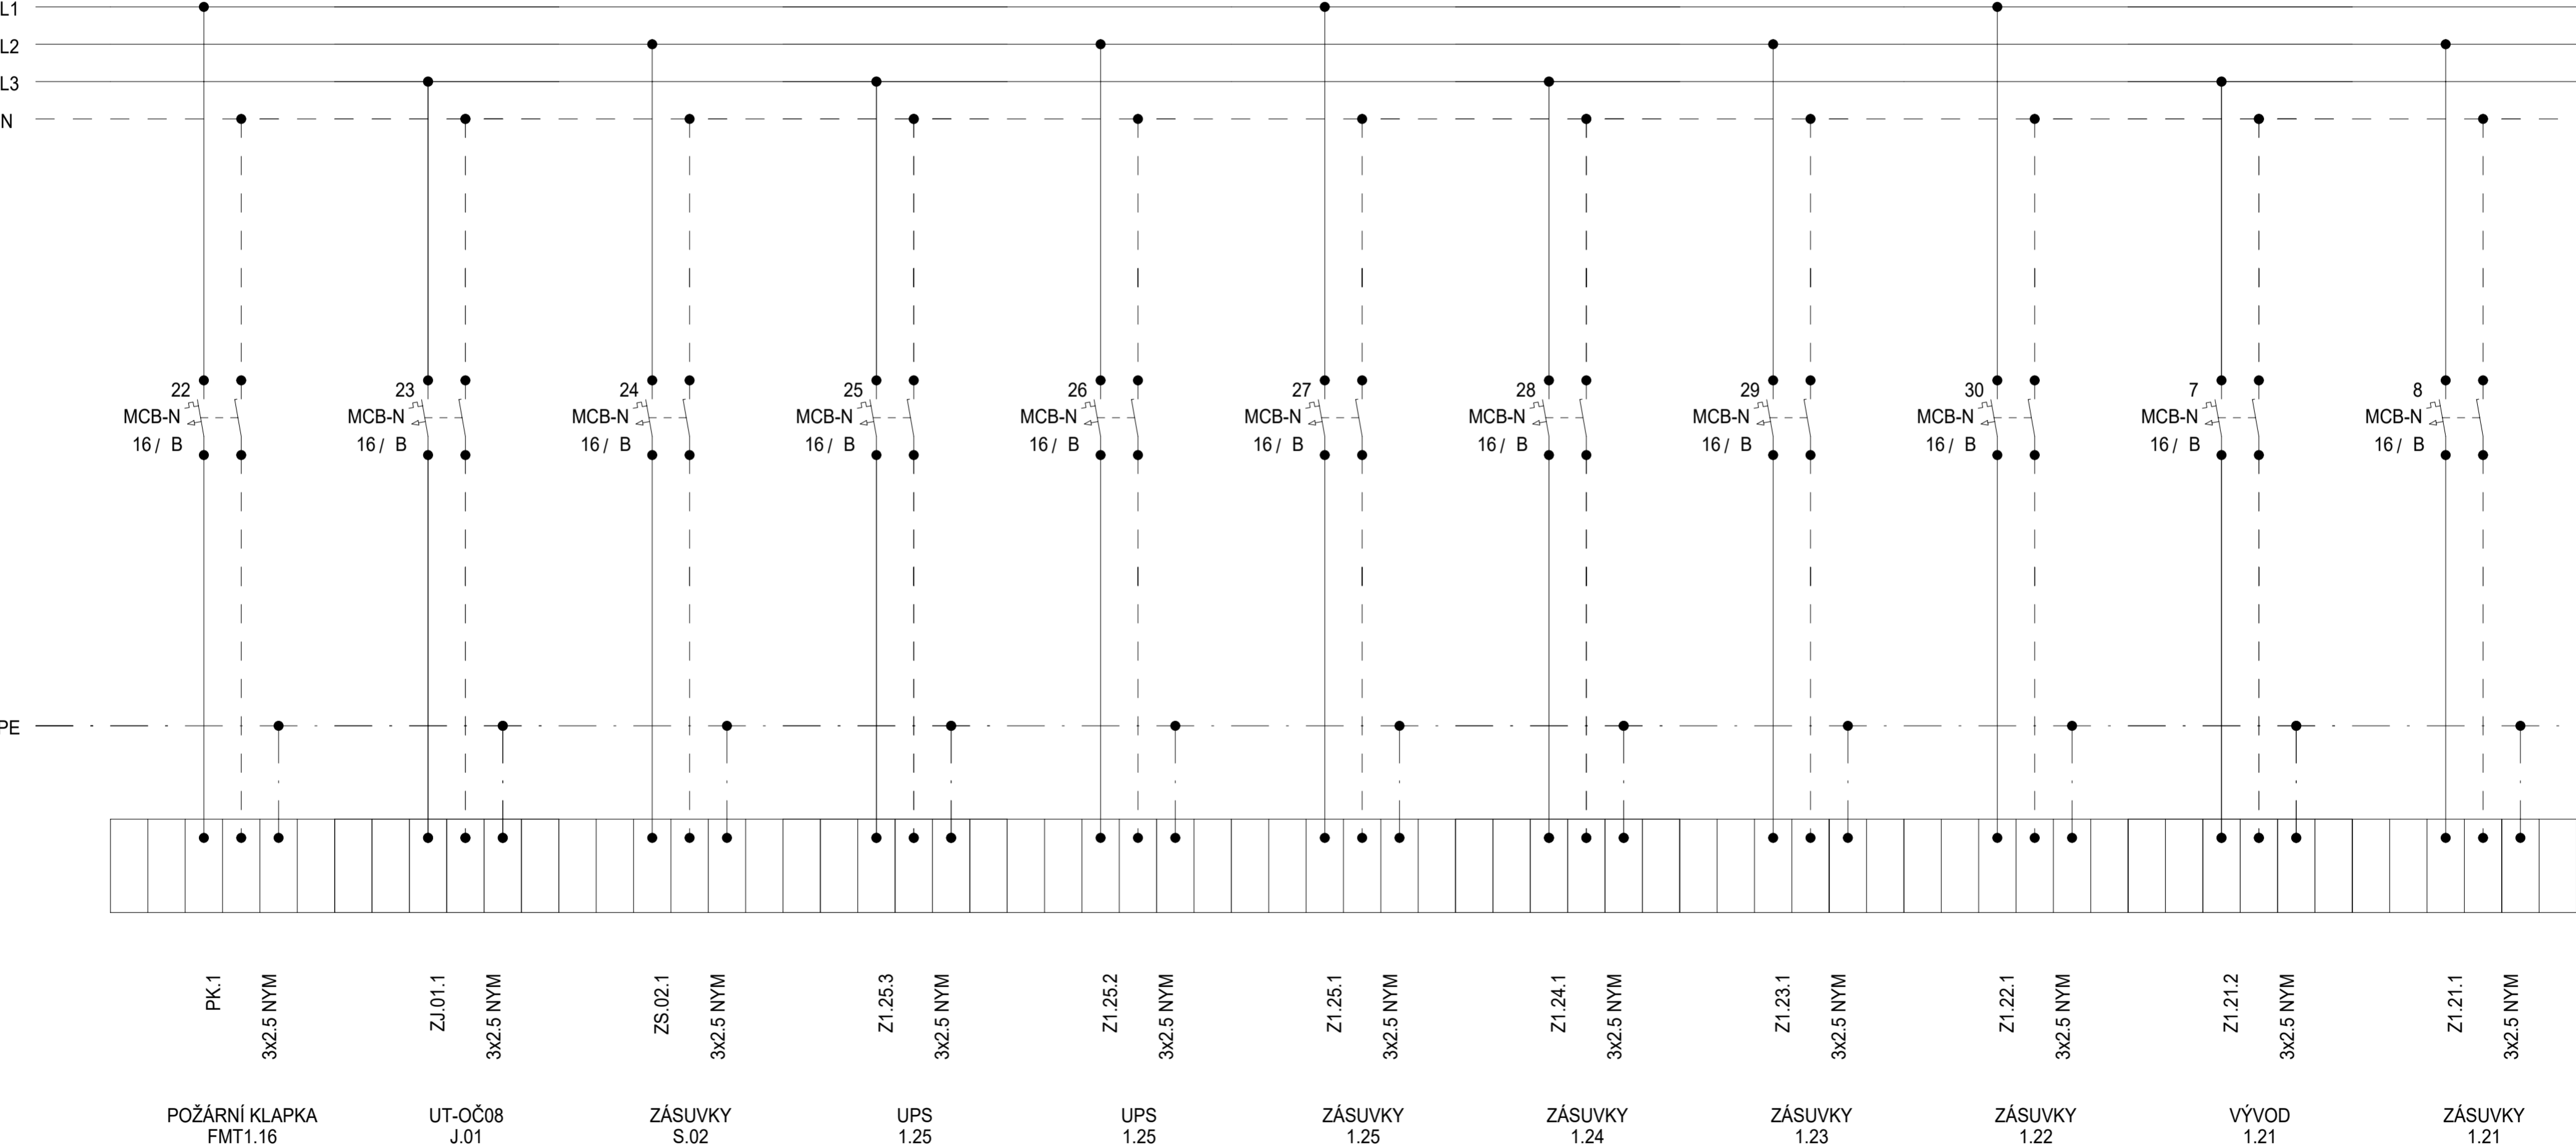

Schéma


DATUM	STUPEŇ	PD	NÁZEV PROJEKTU	ČÍSLO VÝKRESU
08/2025	DPS	D1.4.7. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II) v areálu VŠB-TUO	D.1.2.5.3.02.
STRANA:				3/5

Rozvaděč: R1.1P2  
3x230V/TH-S  
50Hz

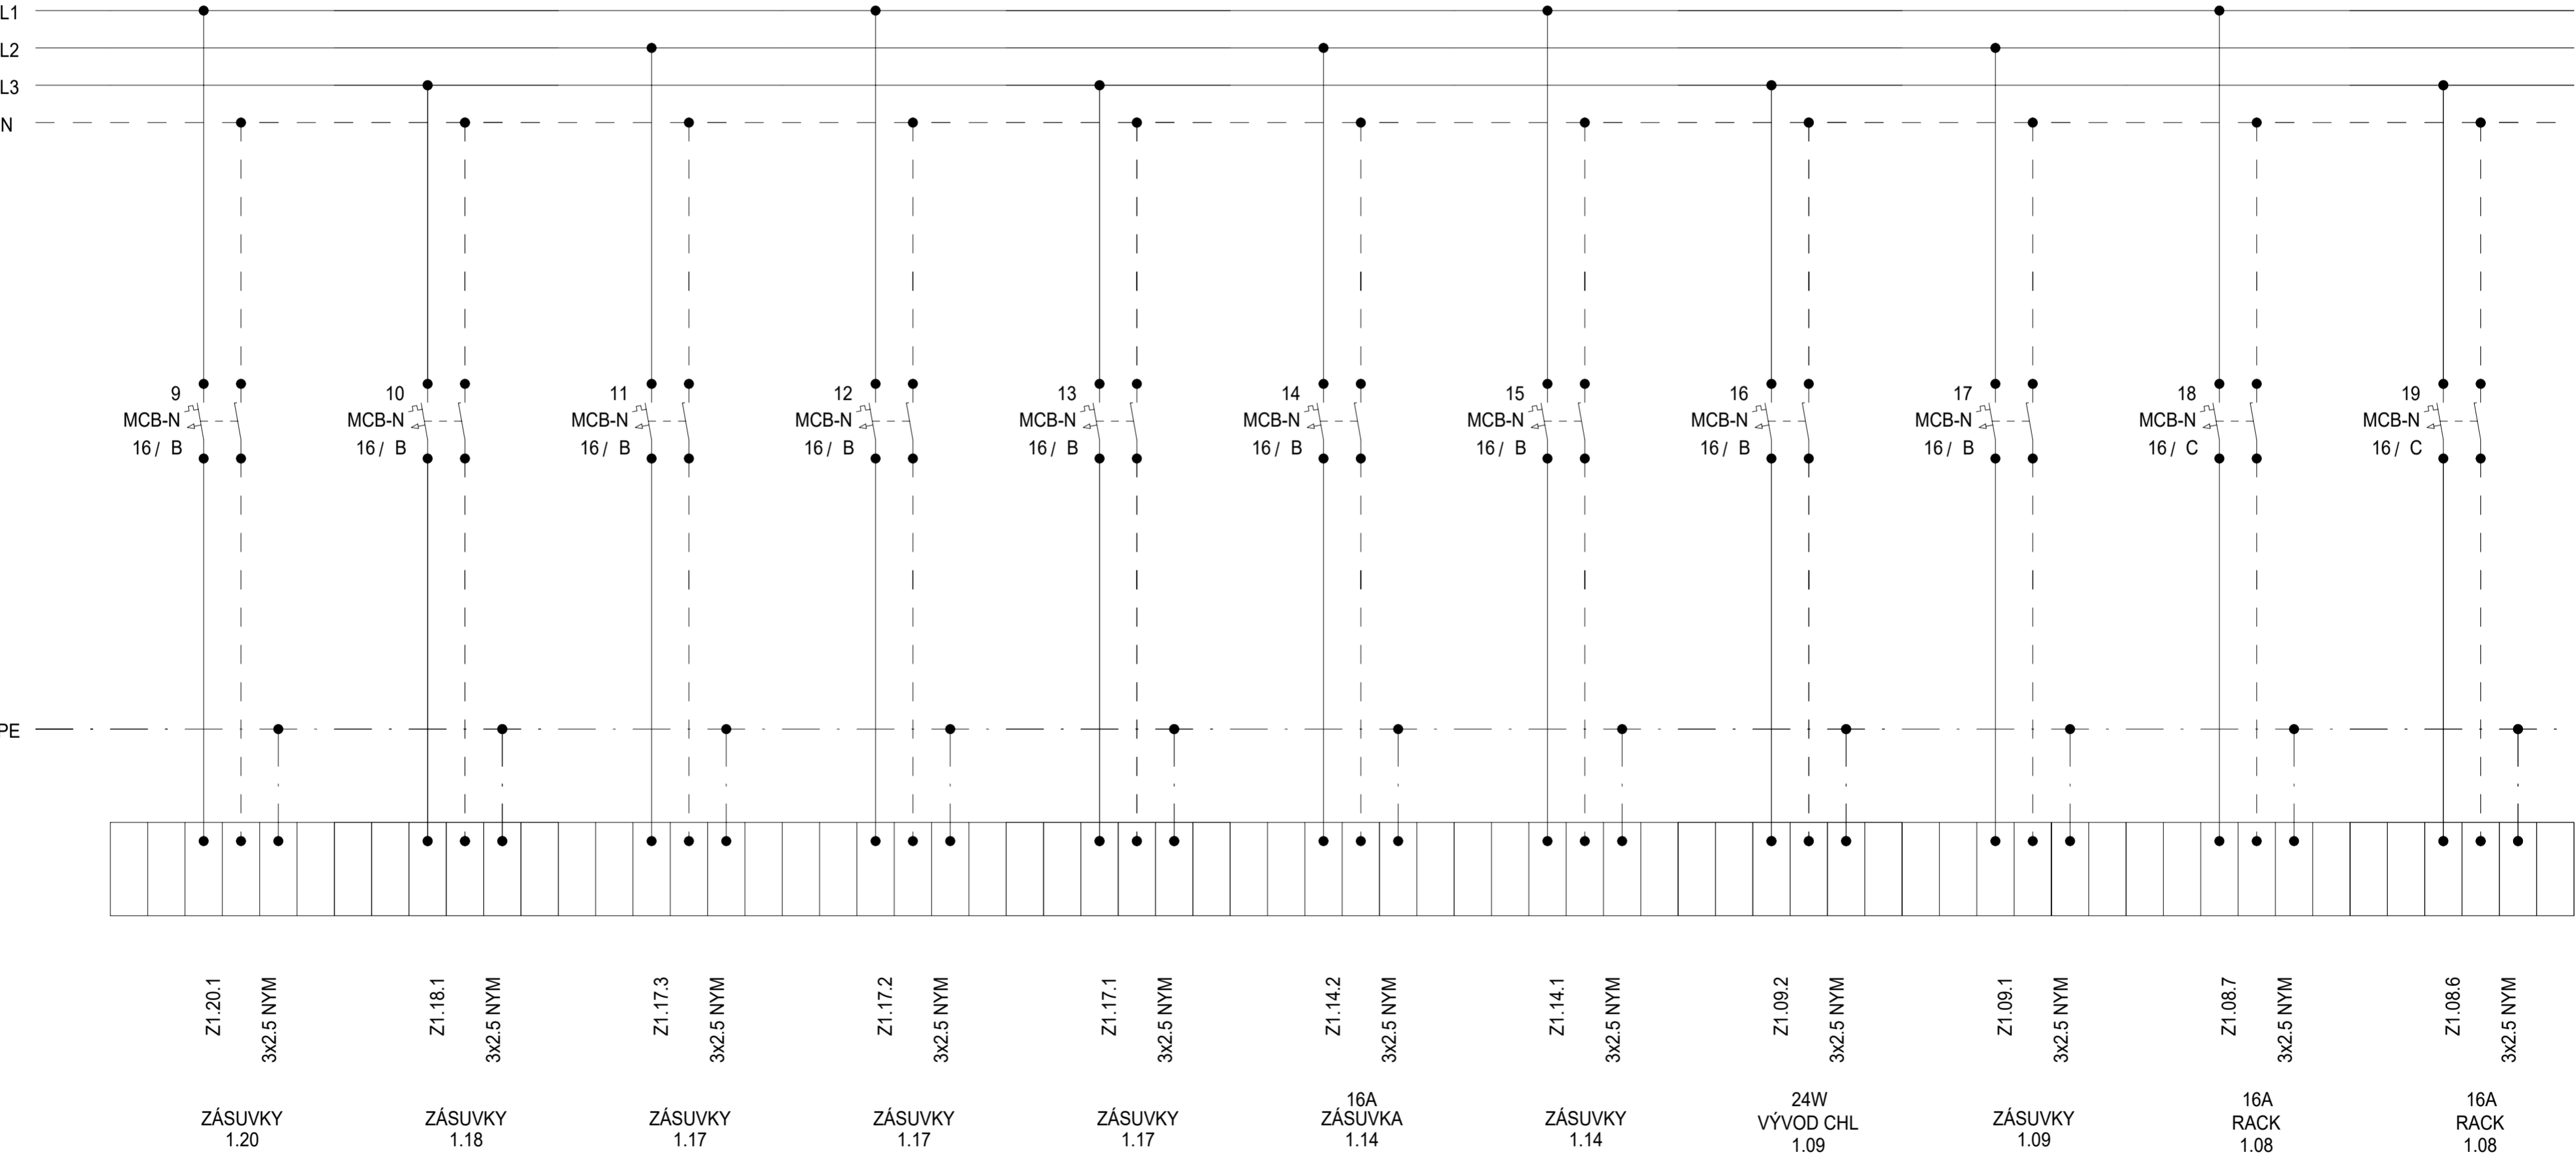


Rozvaděč:

R1.1P2  
3x230 V/TH-S  
50Hz

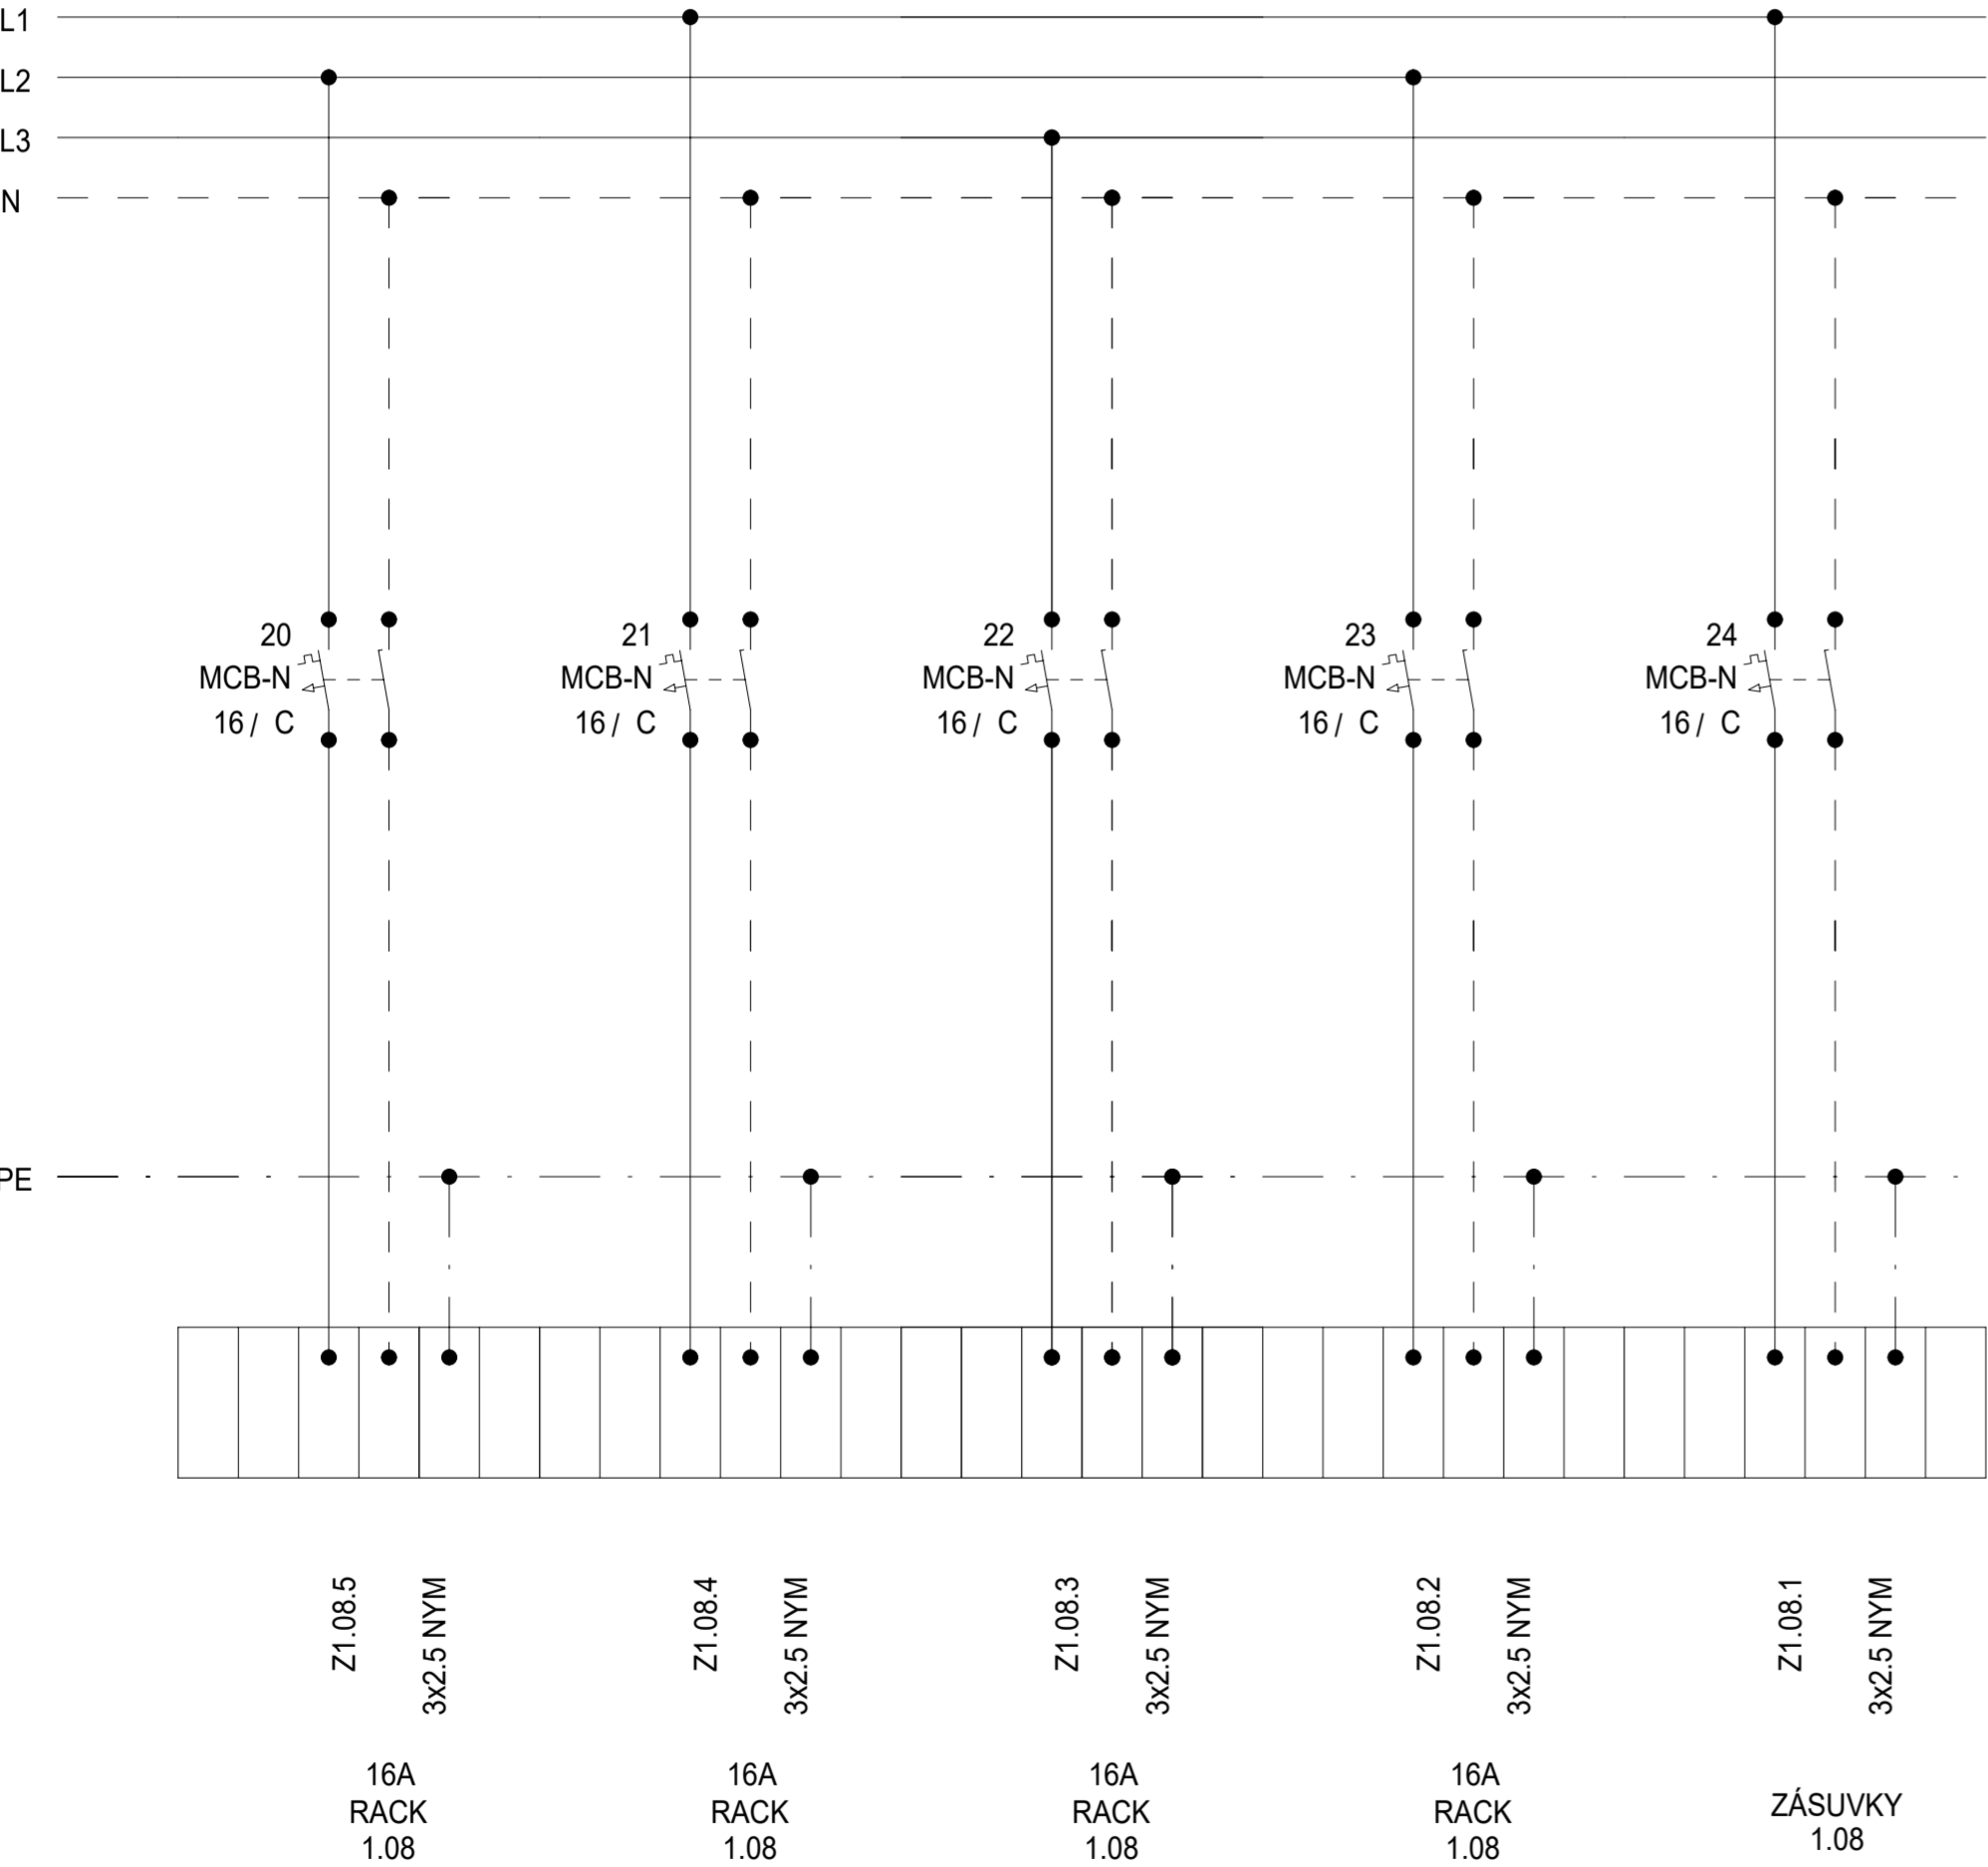


Schéma

Rozvaděč: R1.1FS1.01  
3x230V/TH-S  
50Hz

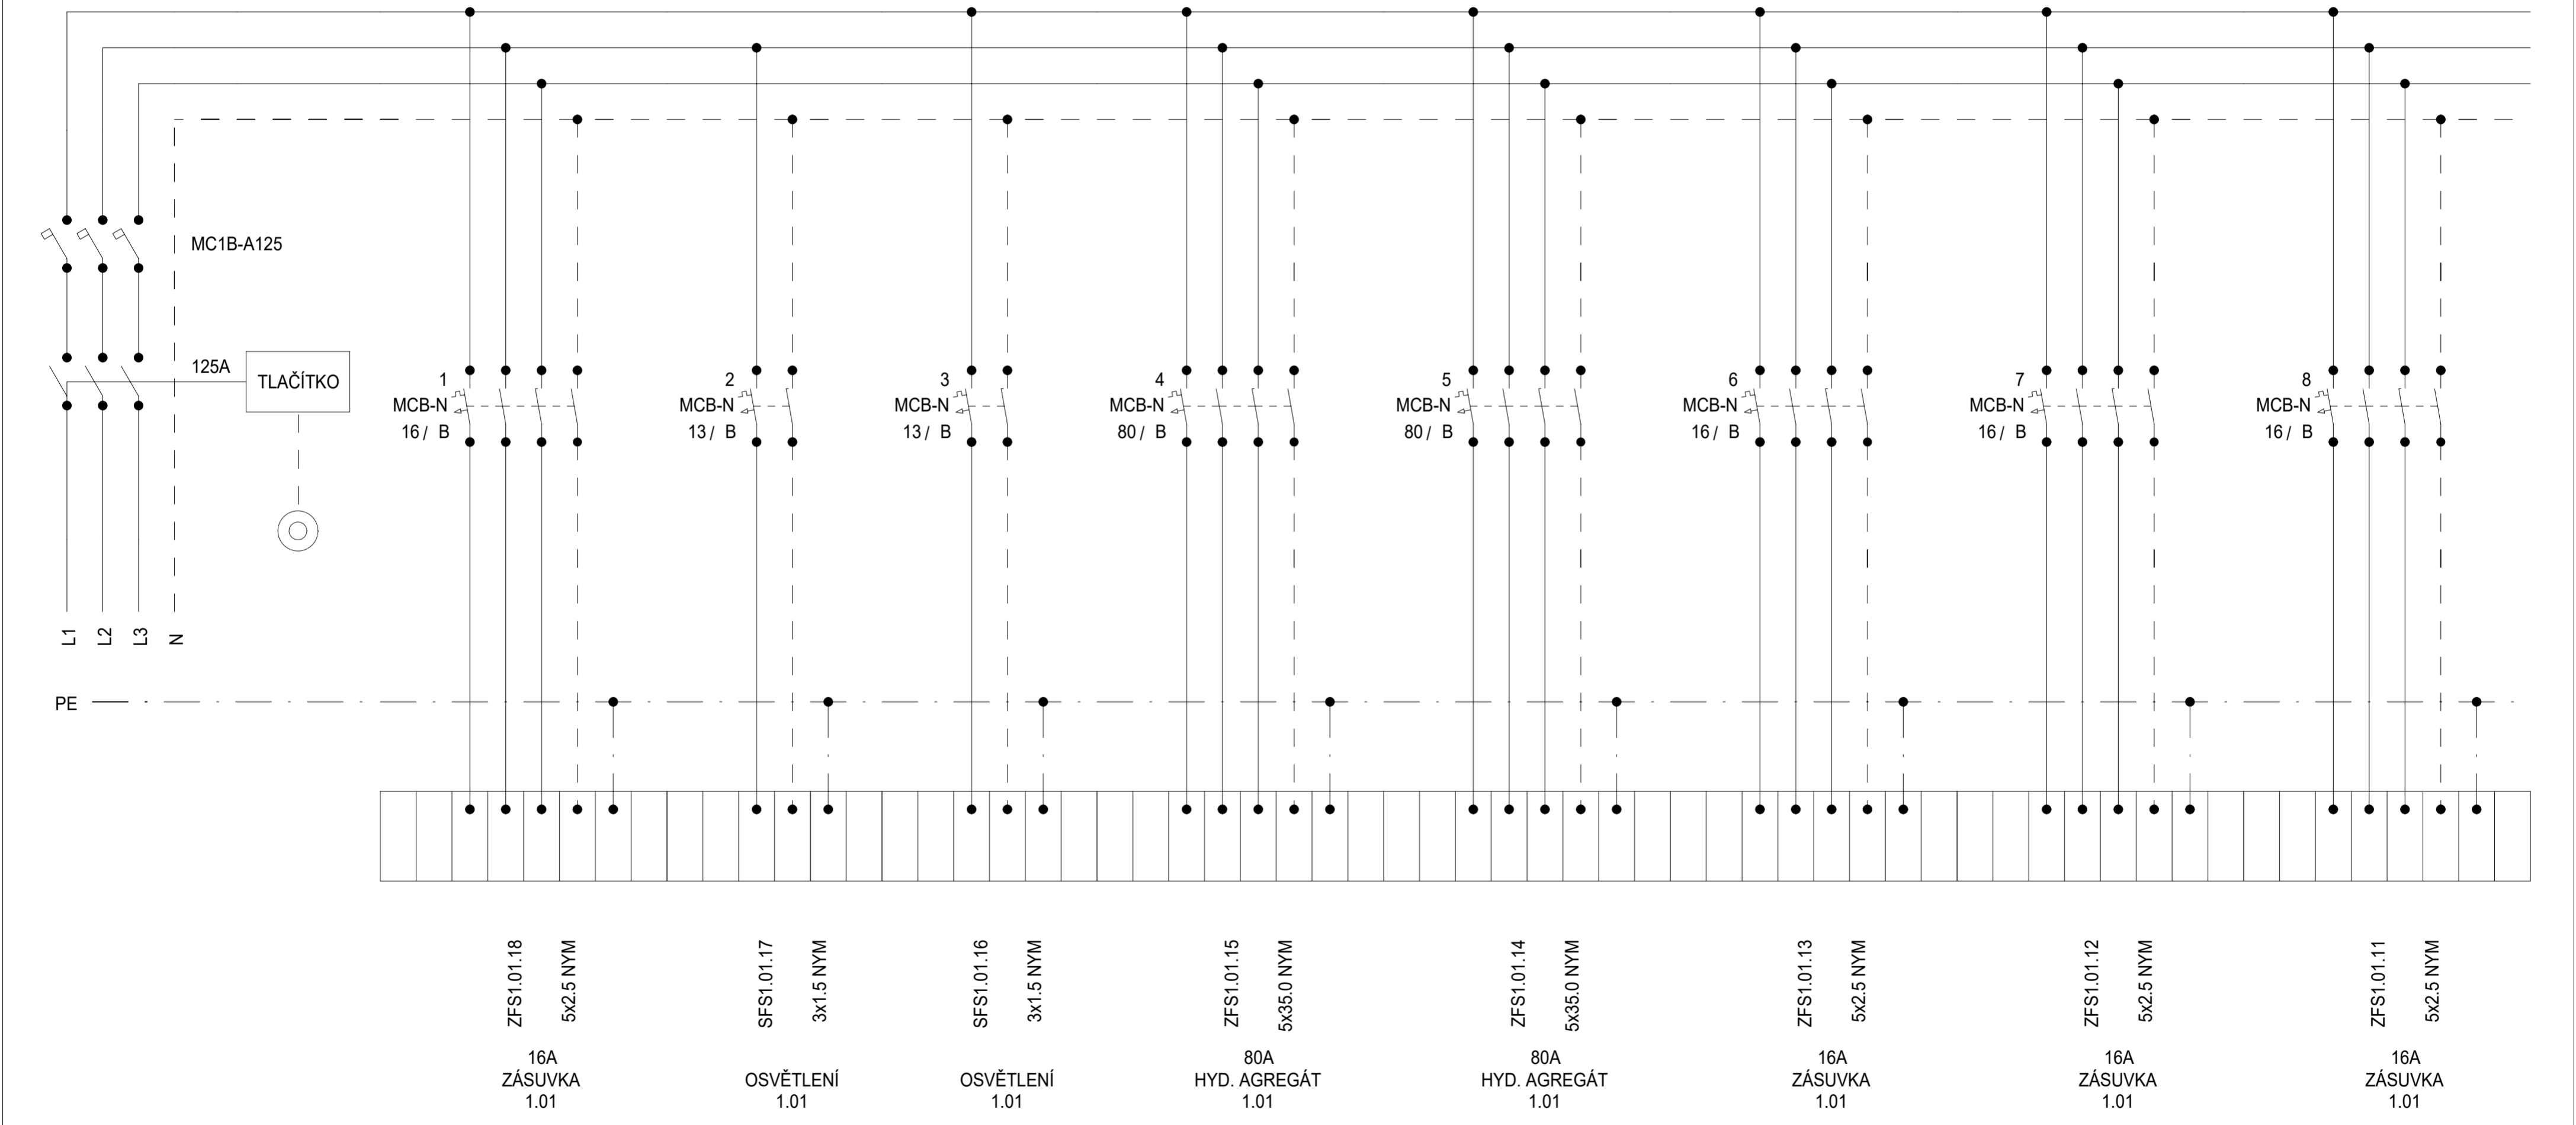

Rozvaděč: R1.1FS1.01  
3x230V/TH-S  
50Hz

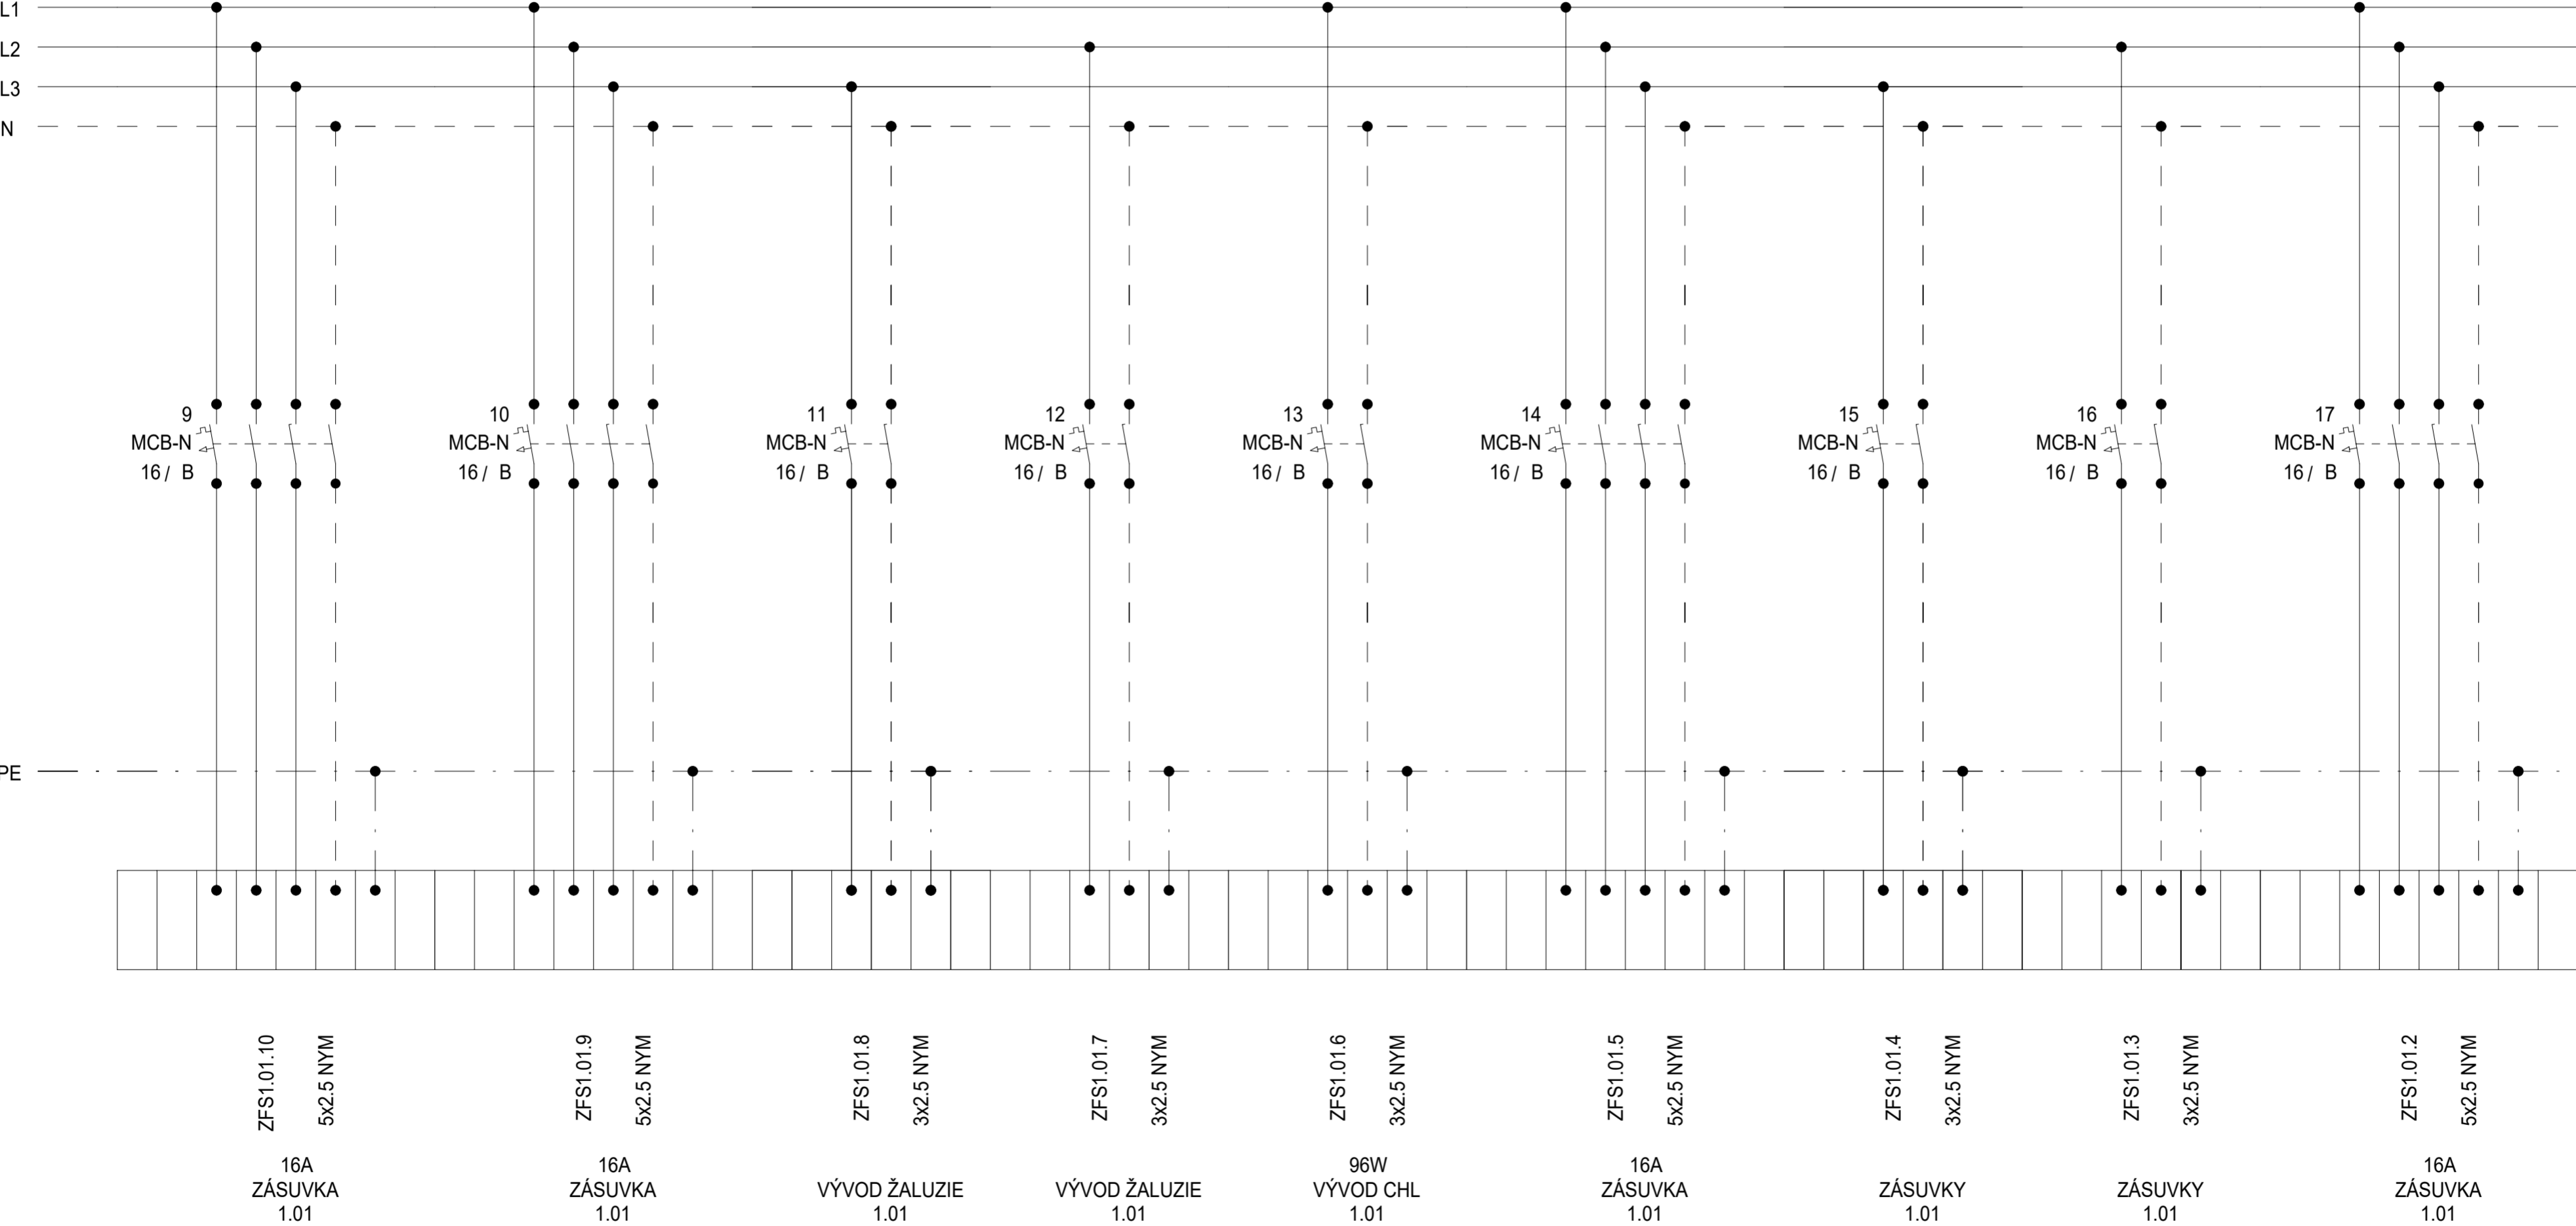


Schéma

DATUM	STUPEŇ	PD	NÁZEV PROJEKTU	ČÍSLO VÝKRESU
08/2025	DPS	D1.4.7. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II) v areálu VŠB-TUO	D.1.2.5.3.02.
STRANA:				2/3

Rozvaděč:


R1.1FS1.01  
3x230 V/TH-S  
50Hz

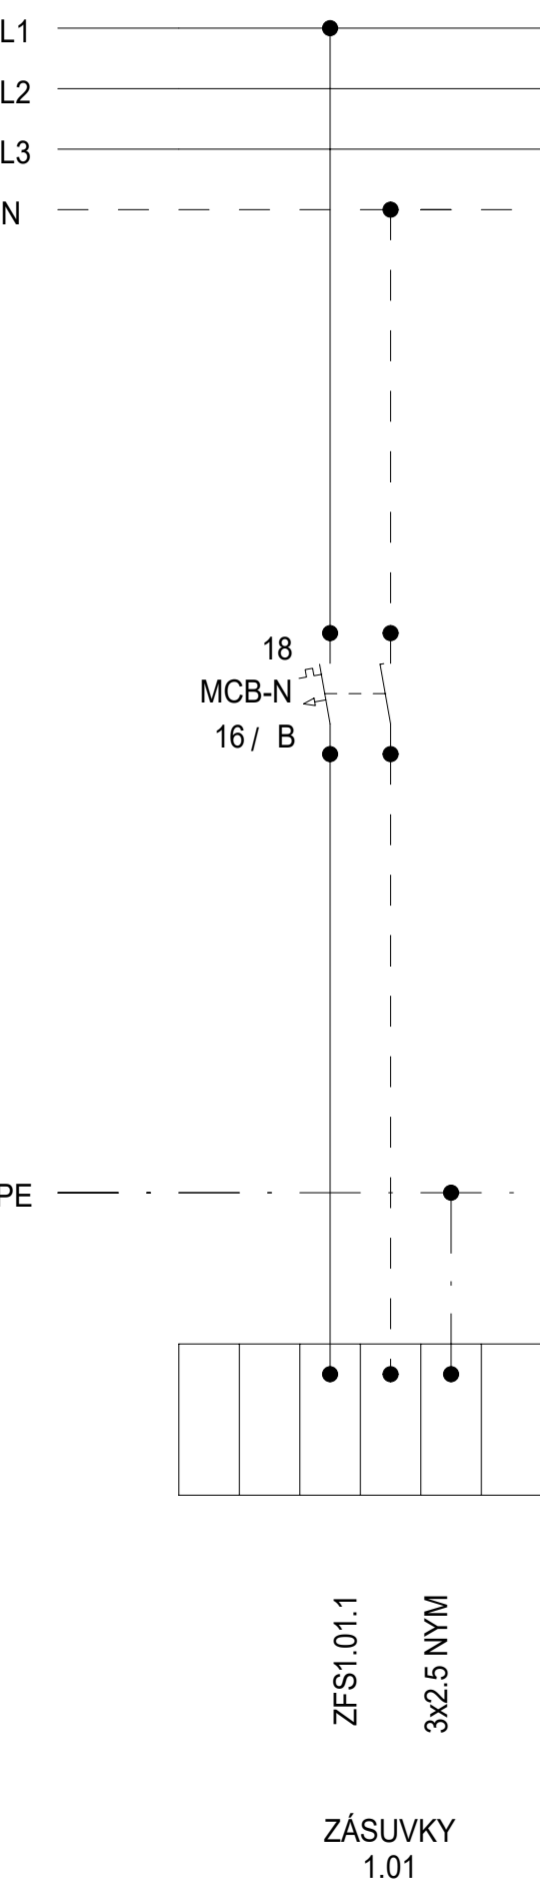

Schéma


DATUM	STUPEŇ	PD	NÁZEV PROJEKTU	ČÍSLO VÝKRESU
08/2025	DPS	D1.4.7. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II) v areálu VŠB-TUO	D.1.2.5.3.02.
STRANA:				3/3

Rozvaděč: R1.1FMT1.02  
3x230V/TH-S  
50Hz

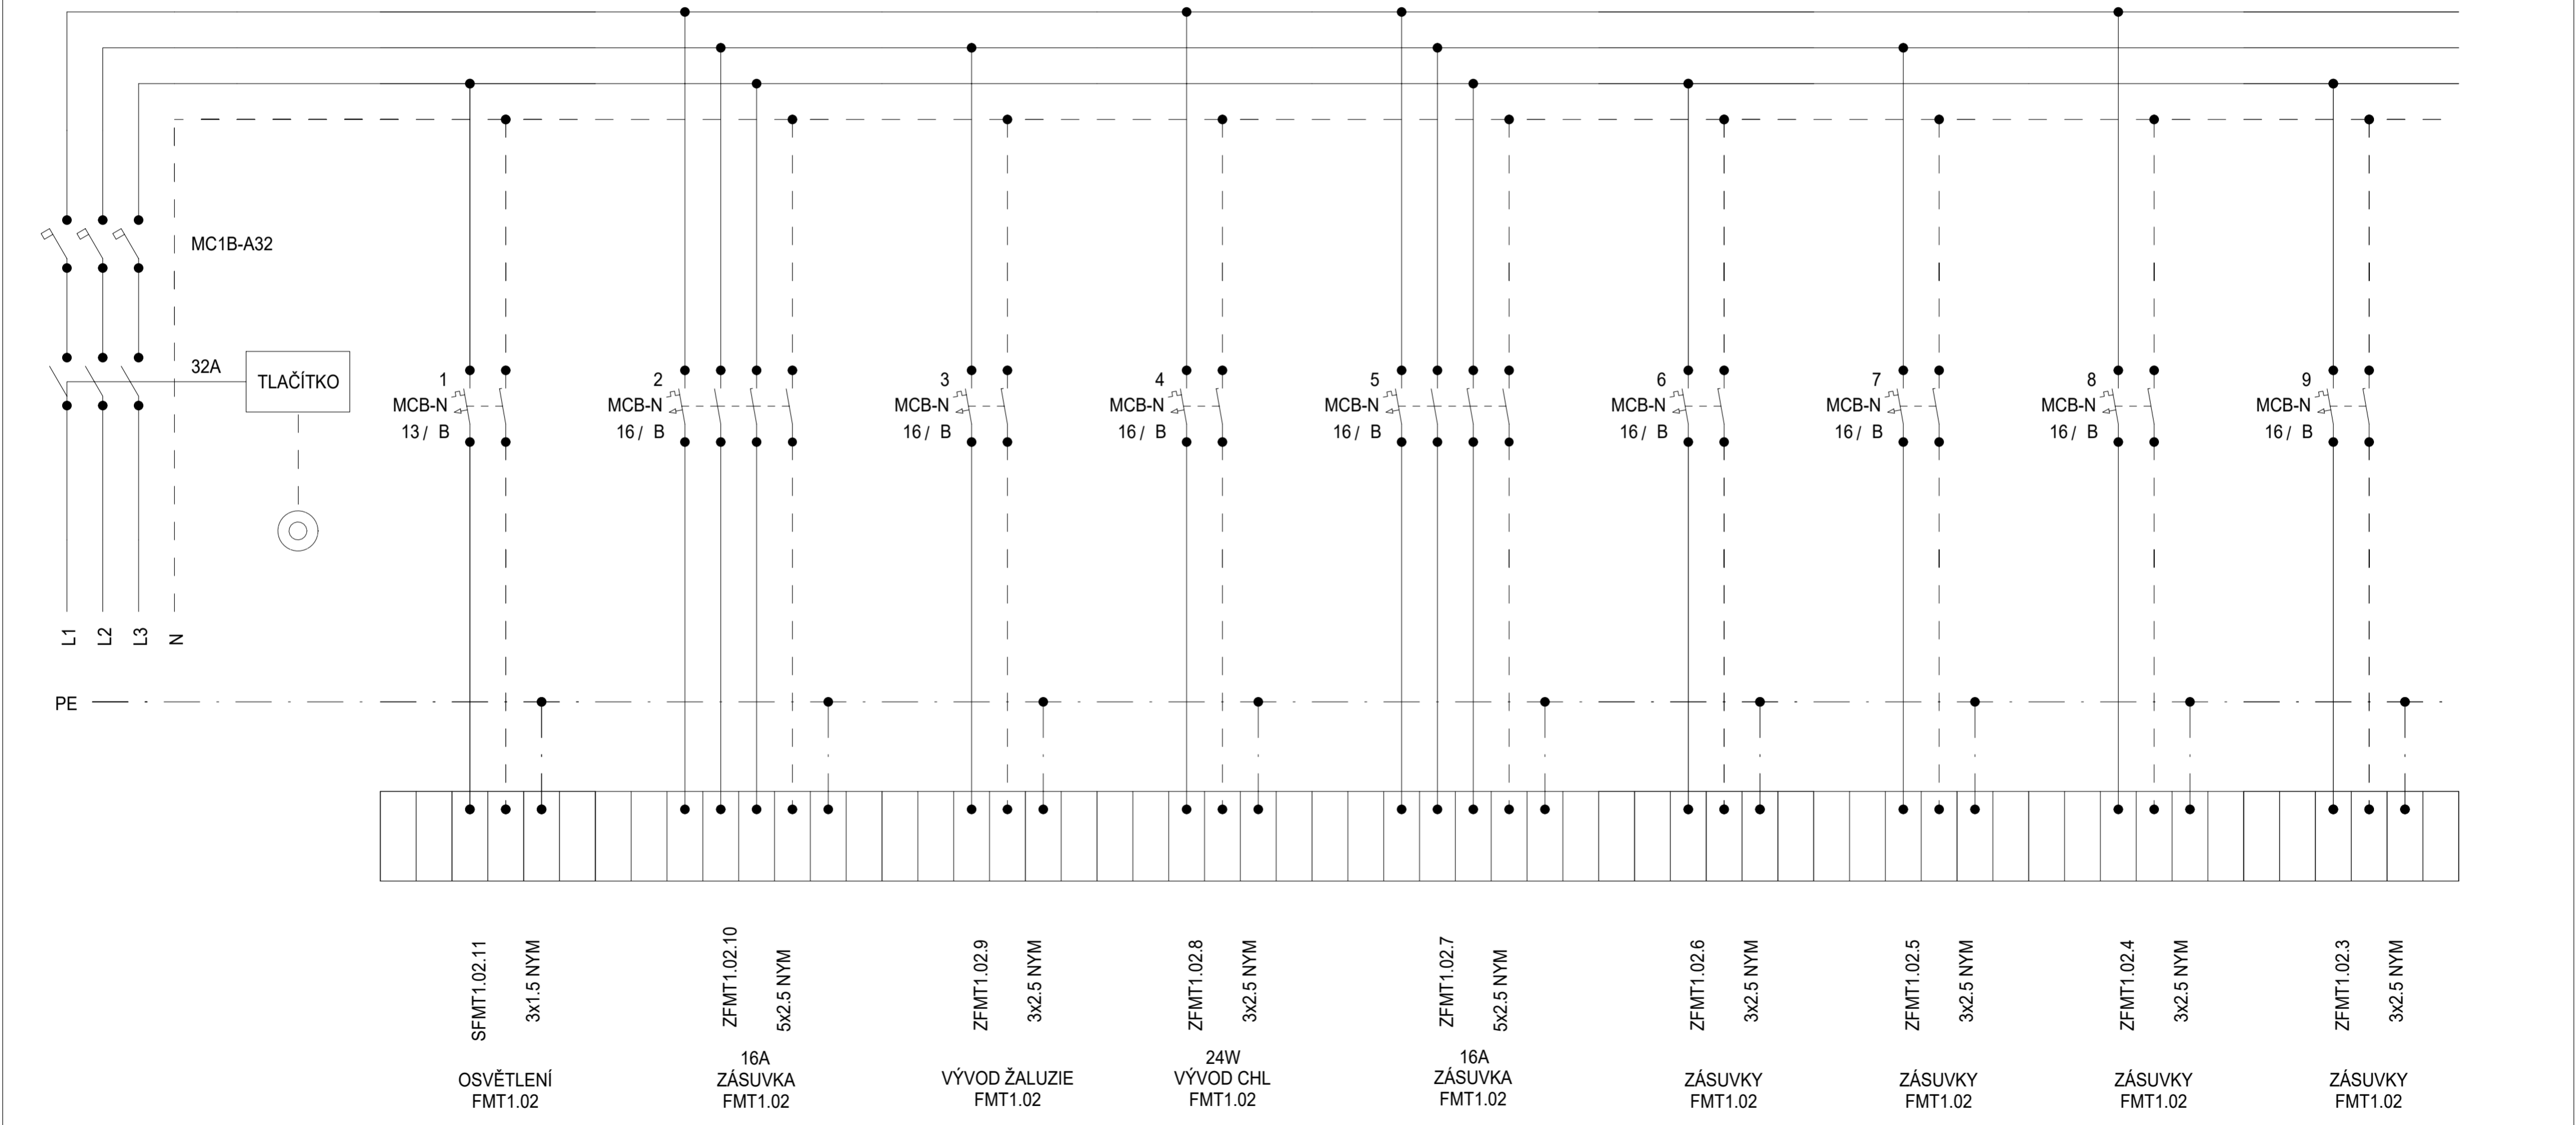

Rozvaděč:


R1.1FMT1.02  
3x230 V/TH-S  
50Hz

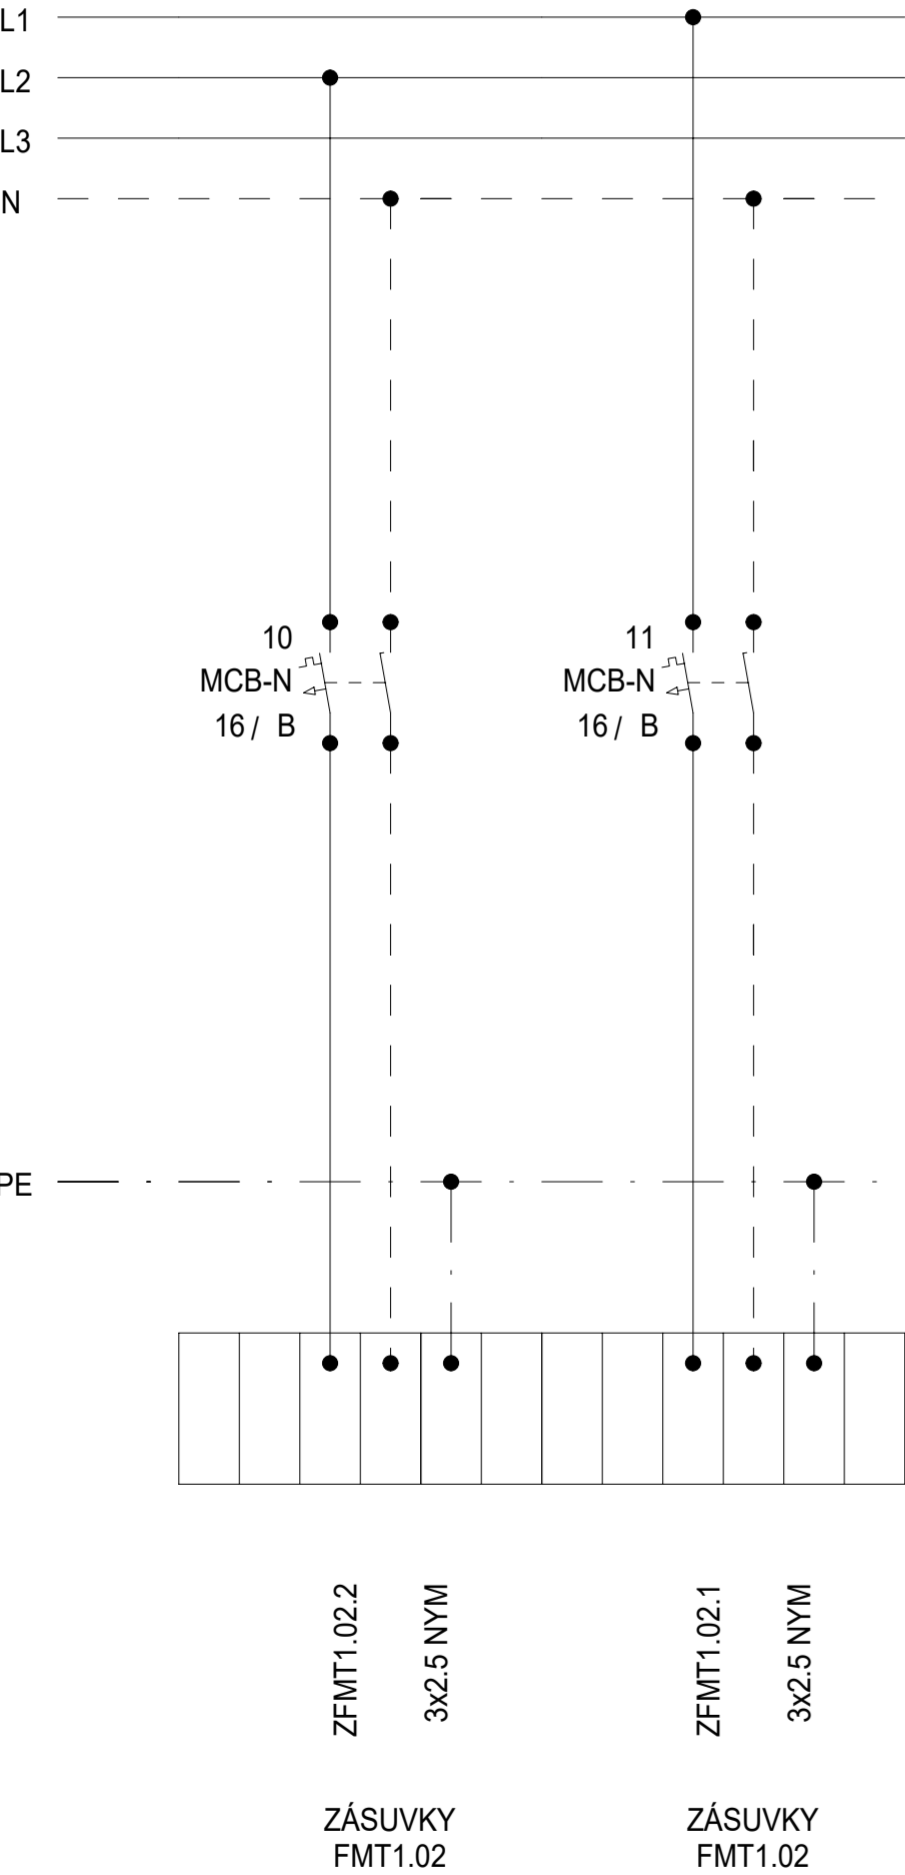


Schéma

DATUM	STUPEŇ	PD	NÁZEV PROJEKTU	ČÍSLO VÝKRESU
08/2025	DPS	D1.4.7. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II) v areálu VŠB-TUO	D.1.2.5.3.02.
STRANA:				2/2

Rozvaděč: R1.1FMT1.03  
3x230 V/TH-S  
50Hz

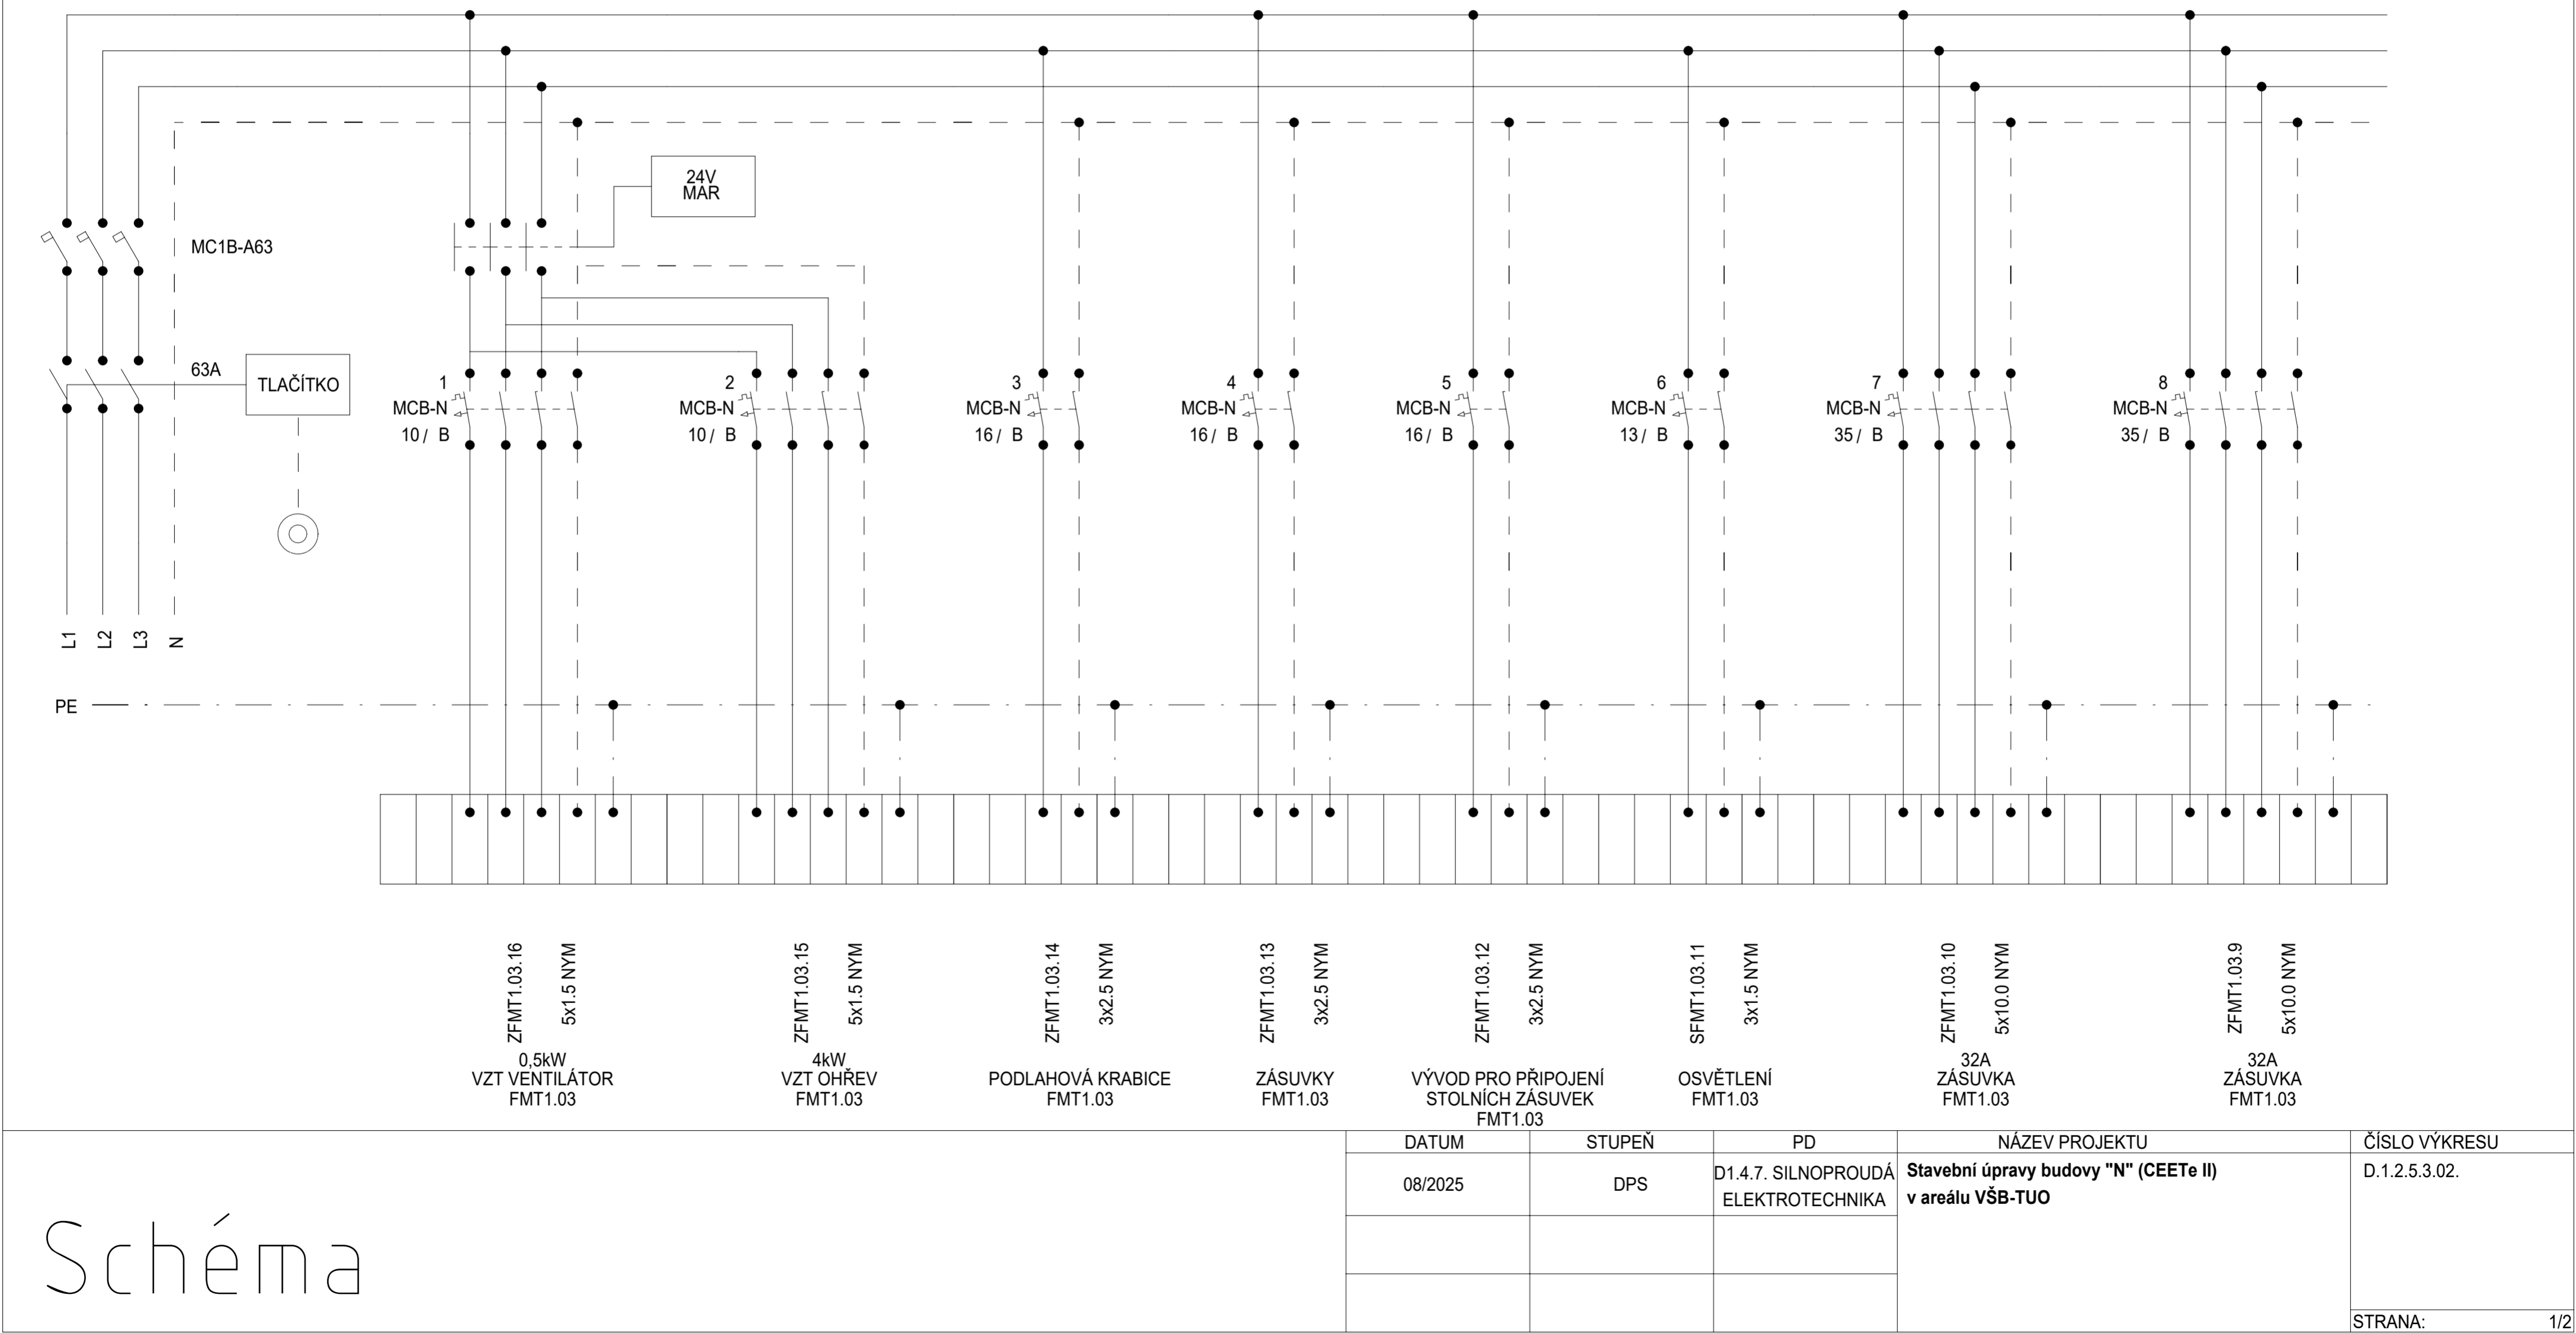


Rozvaděč: R1.1FMT1.03  
3x230 V/TH-S  
50Hz

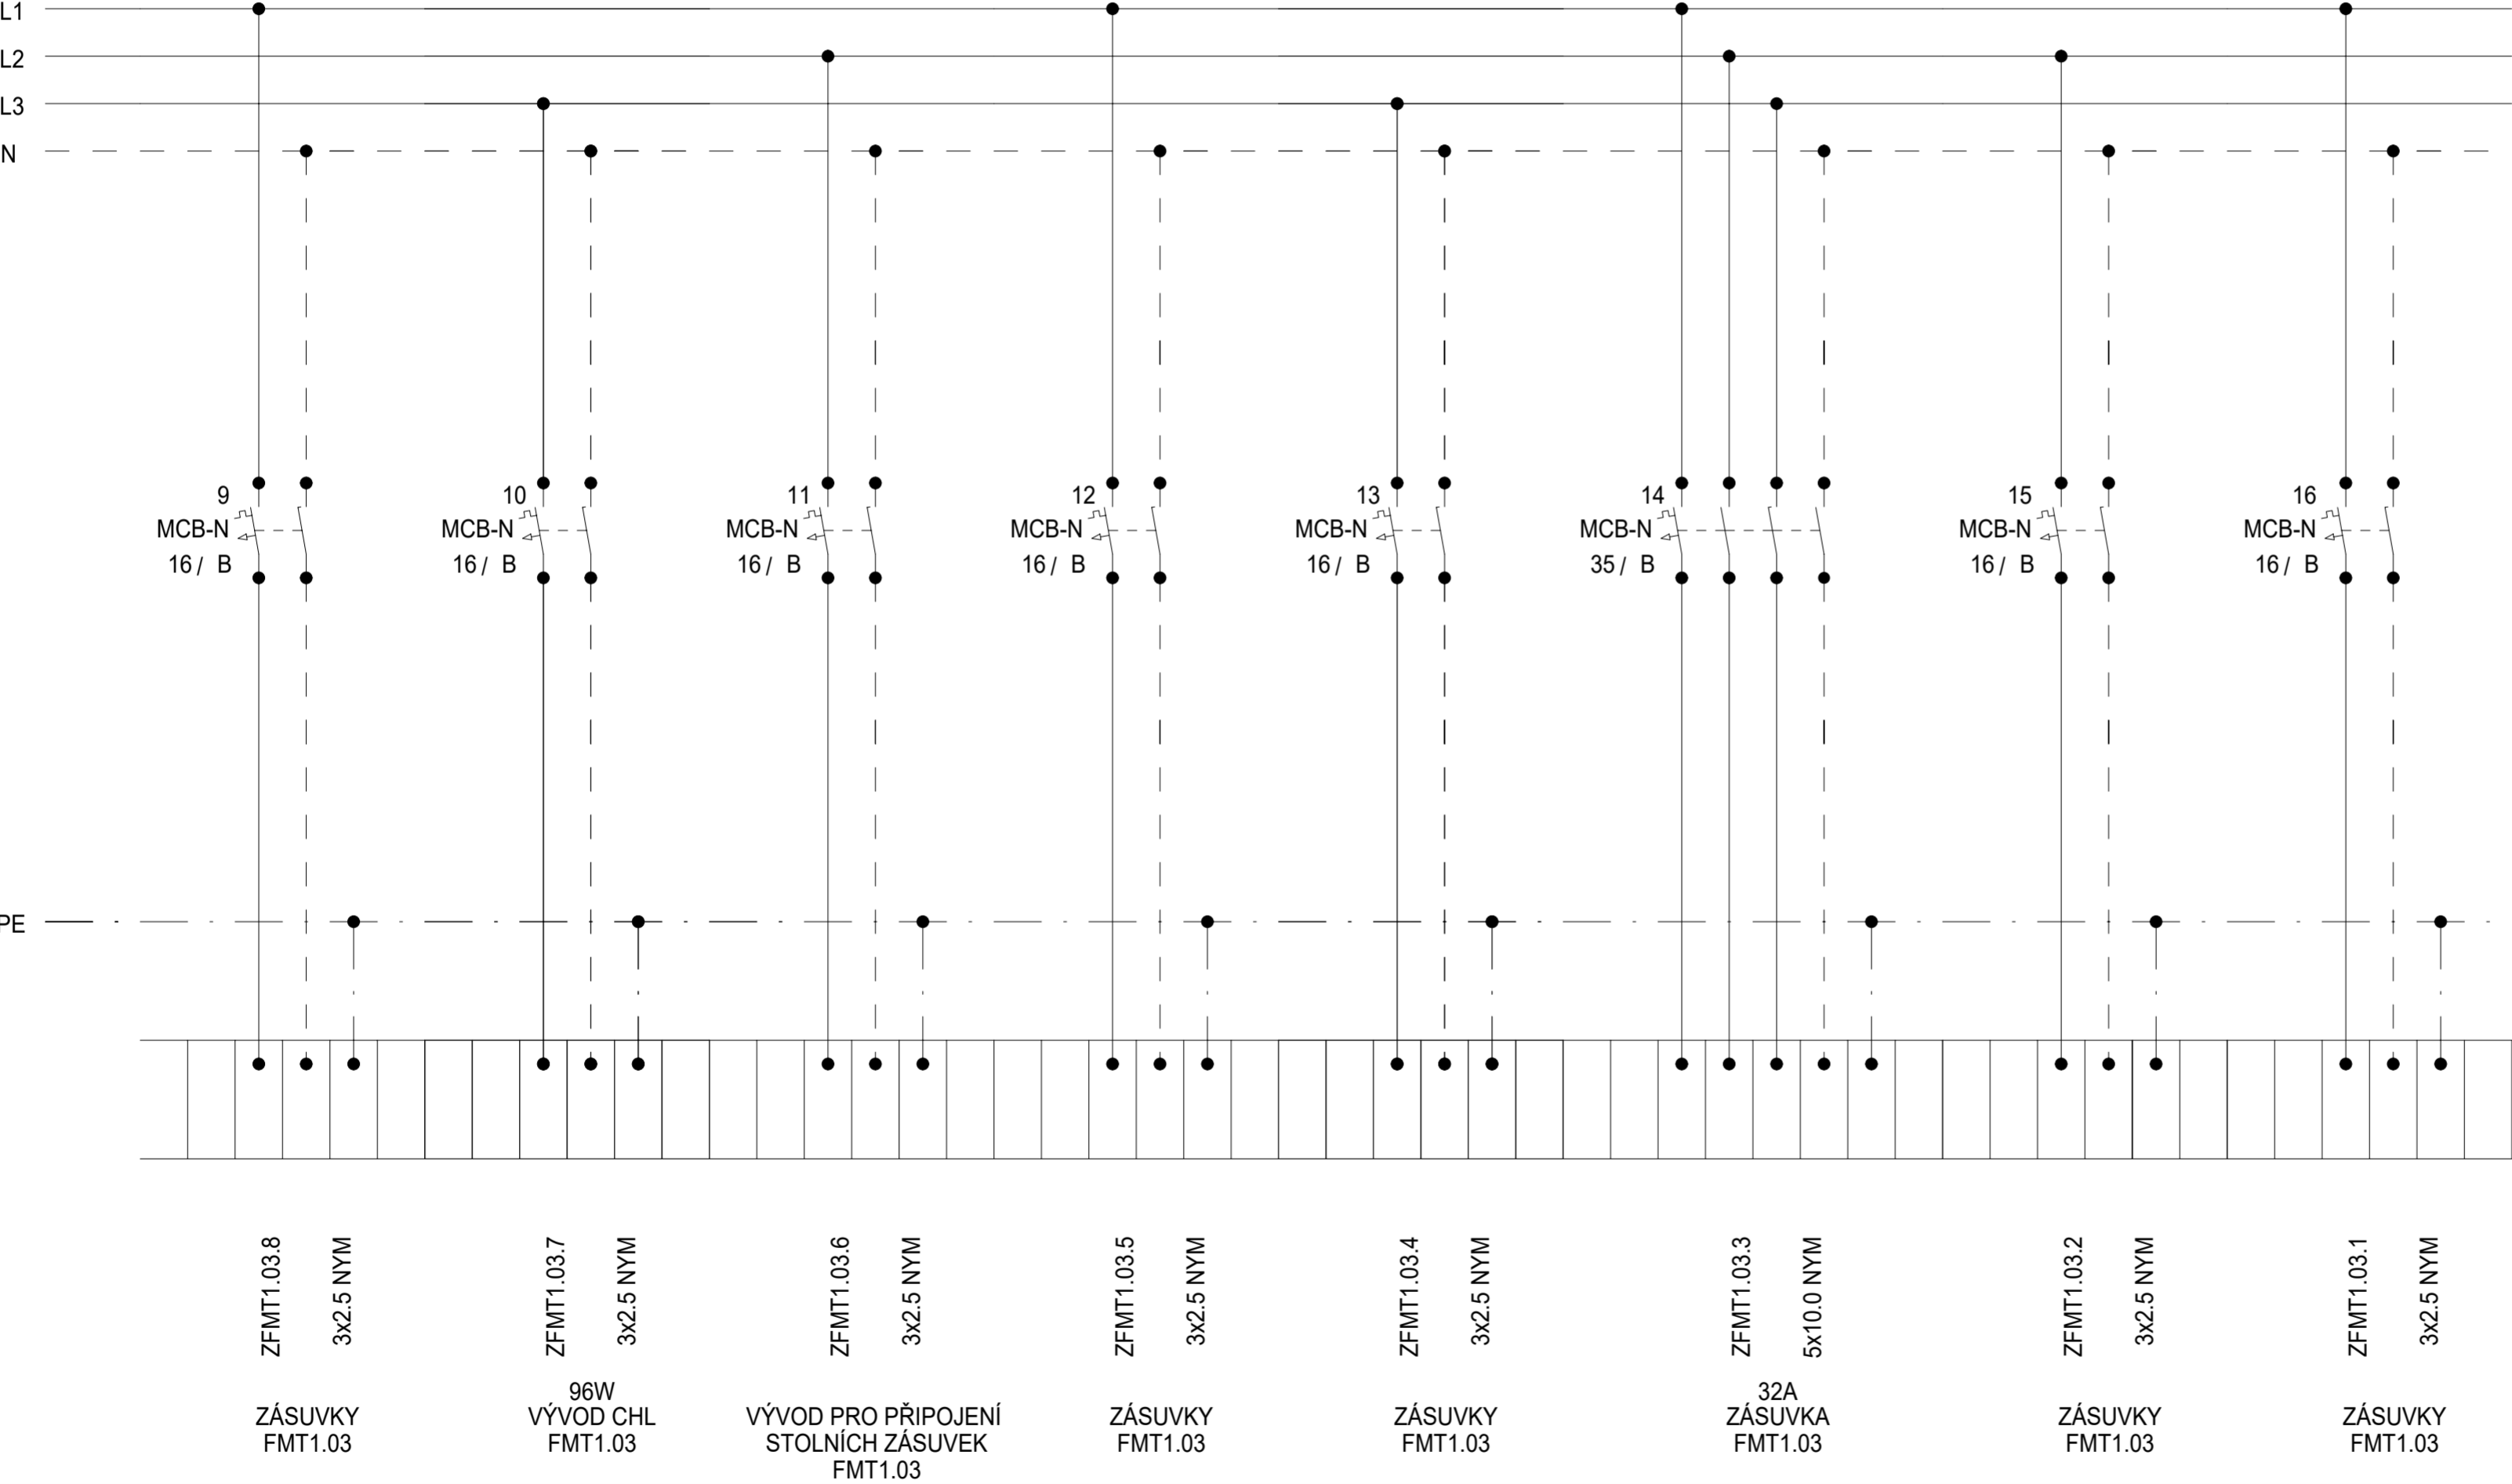

Schéma

DATUM	STUPEŇ	PD	NÁZEV PROJEKTU	ČÍSLO VÝKRESU
08/2025	DPS	D1.4.7. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II) v areálu VŠB-TUO	D.1.2.5.3.02.
STRANA:				2/2

Rozvaděč: R1.1FMT1.04  
3x230V/TH-S  
50Hz

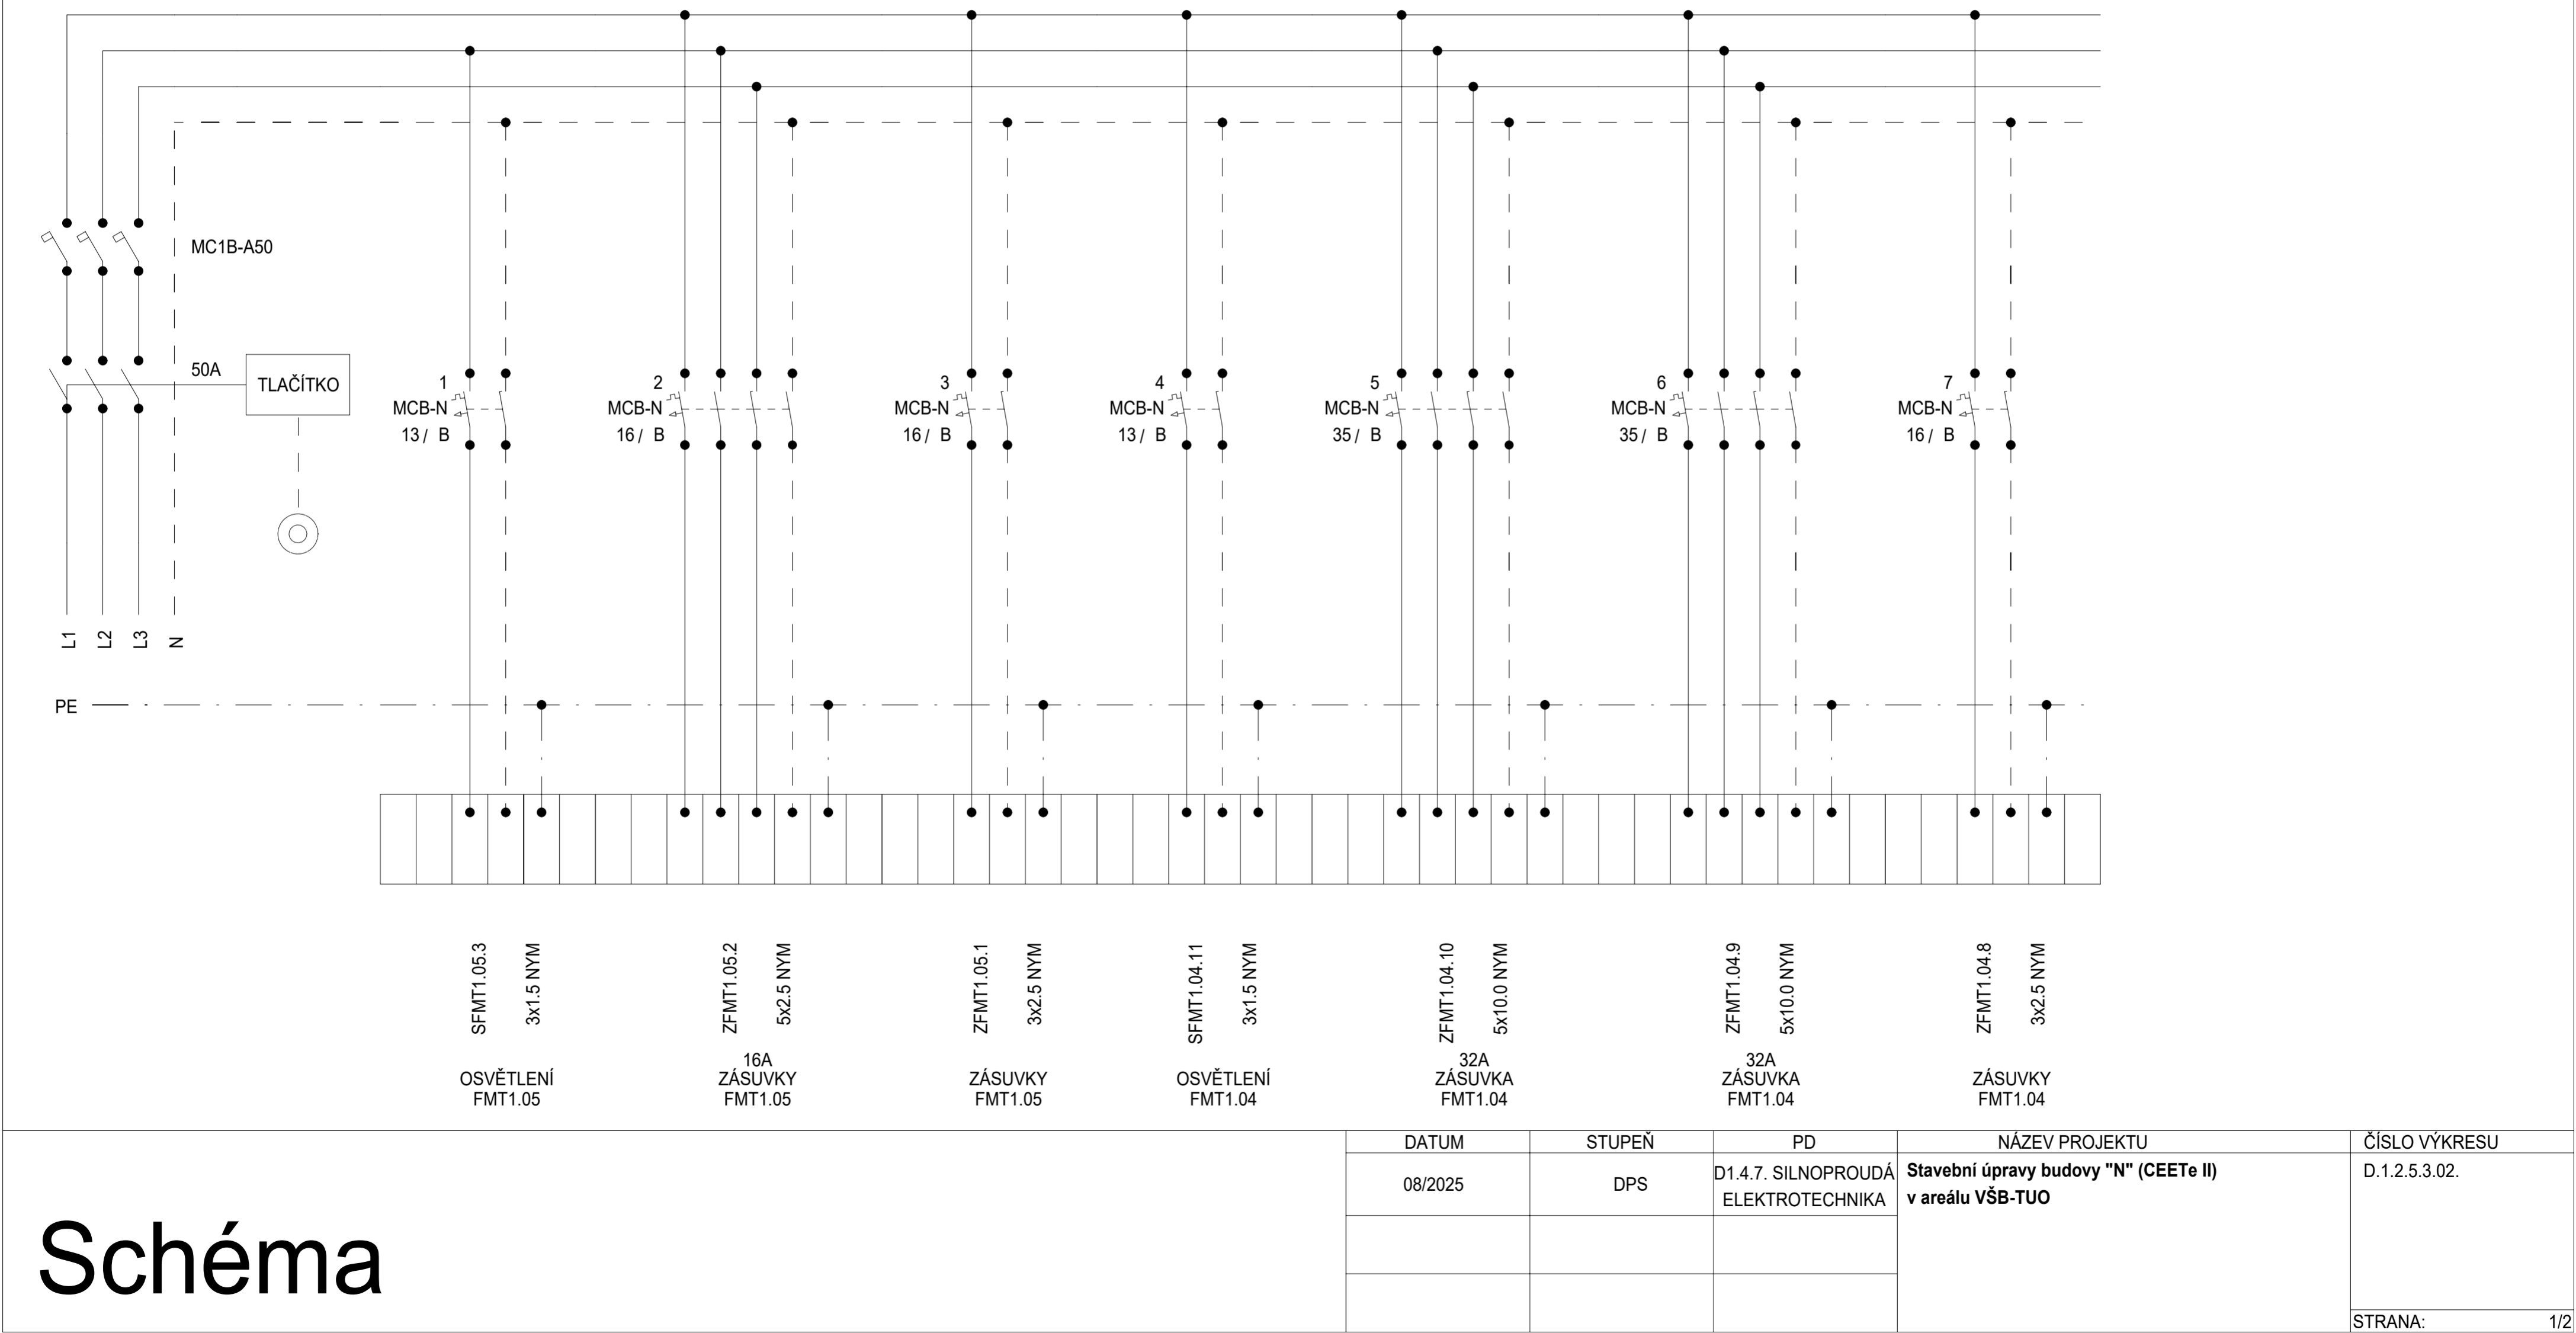


Schéma

DATUM	STUPEŇ	PD	NÁZEV PROJEKTU	ČÍSLO VÝKRESU
08/2025	DPS	D1.4.7. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II) v areálu VŠB-TUO	D.1.2.5.3.02.

STRANA: 1/2

Rozvaděč:


R1.1FMT1.04  
3x230 V/TH-S  
50Hz

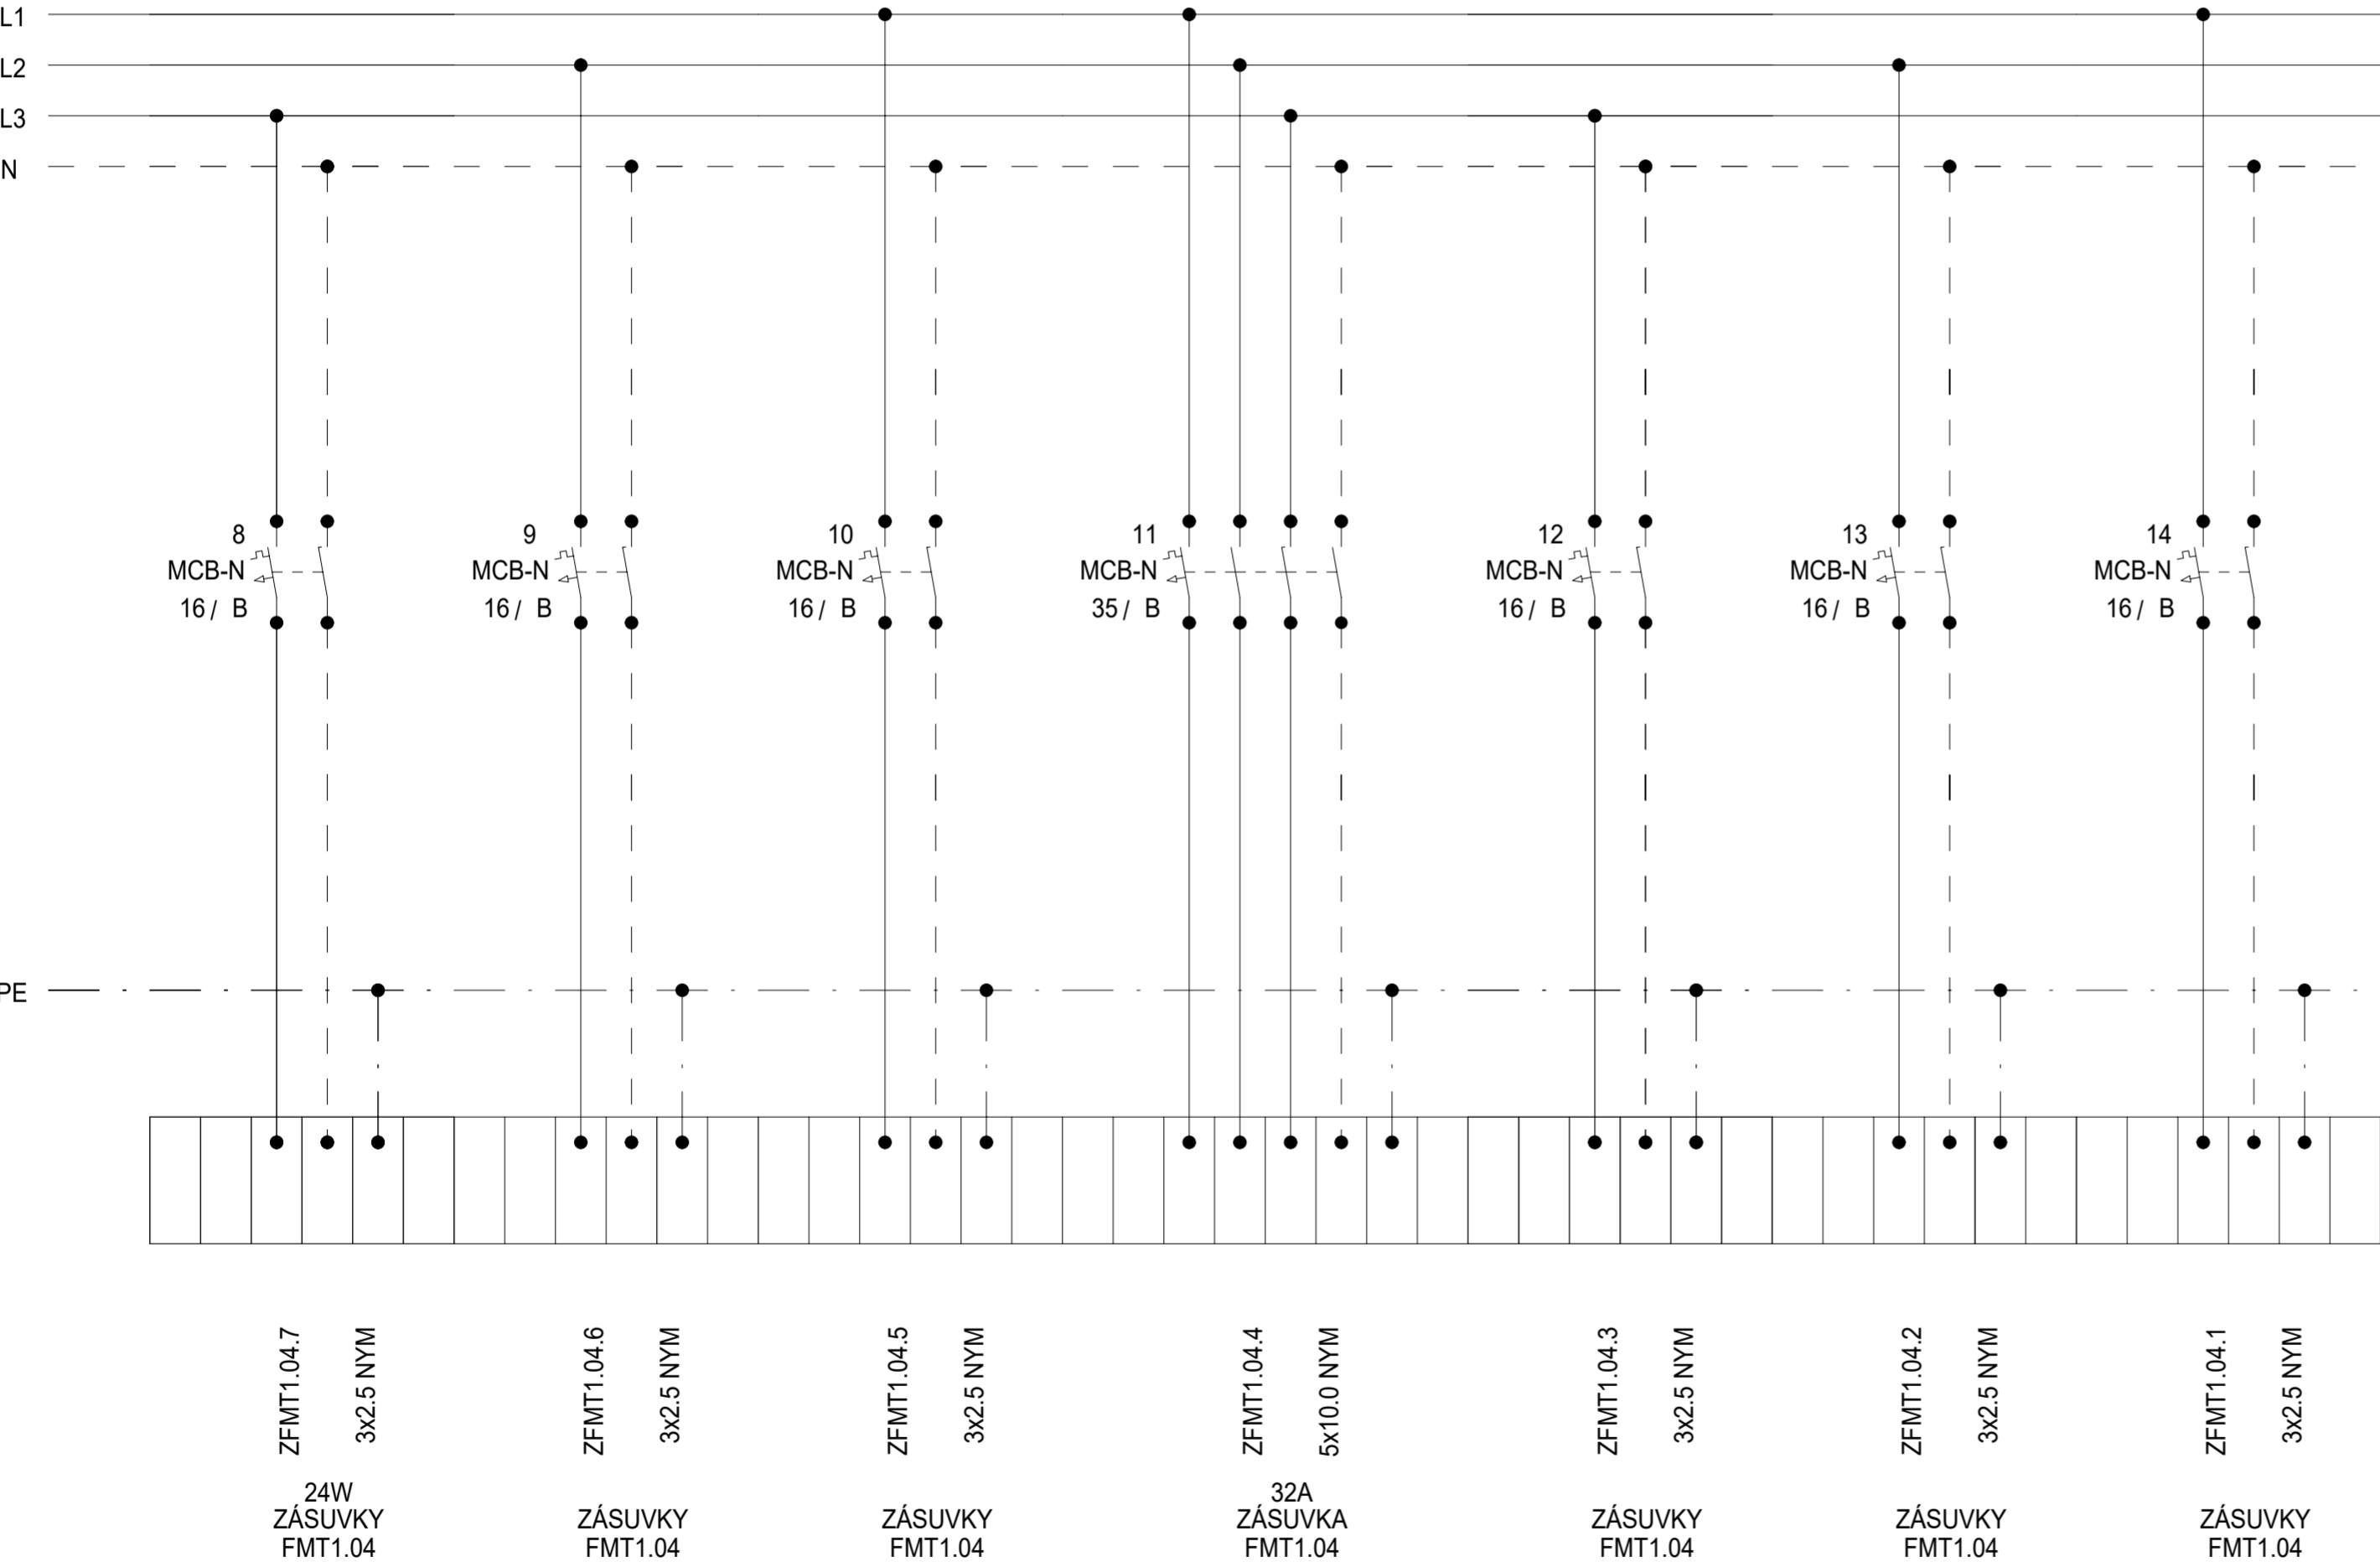

Schéma


DATUM	STUPEŇ	PD	NÁZEV PROJEKTU	ČÍSLO VÝKRESU
08/2025	DPS	D1.4.7. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II) v areálu VŠB-TUO	D.1.2.5.3.02.
STRANA:				2/2

Rozvaděč: R1.1FMT1.06  
3x230V/TH-S  
50Hz

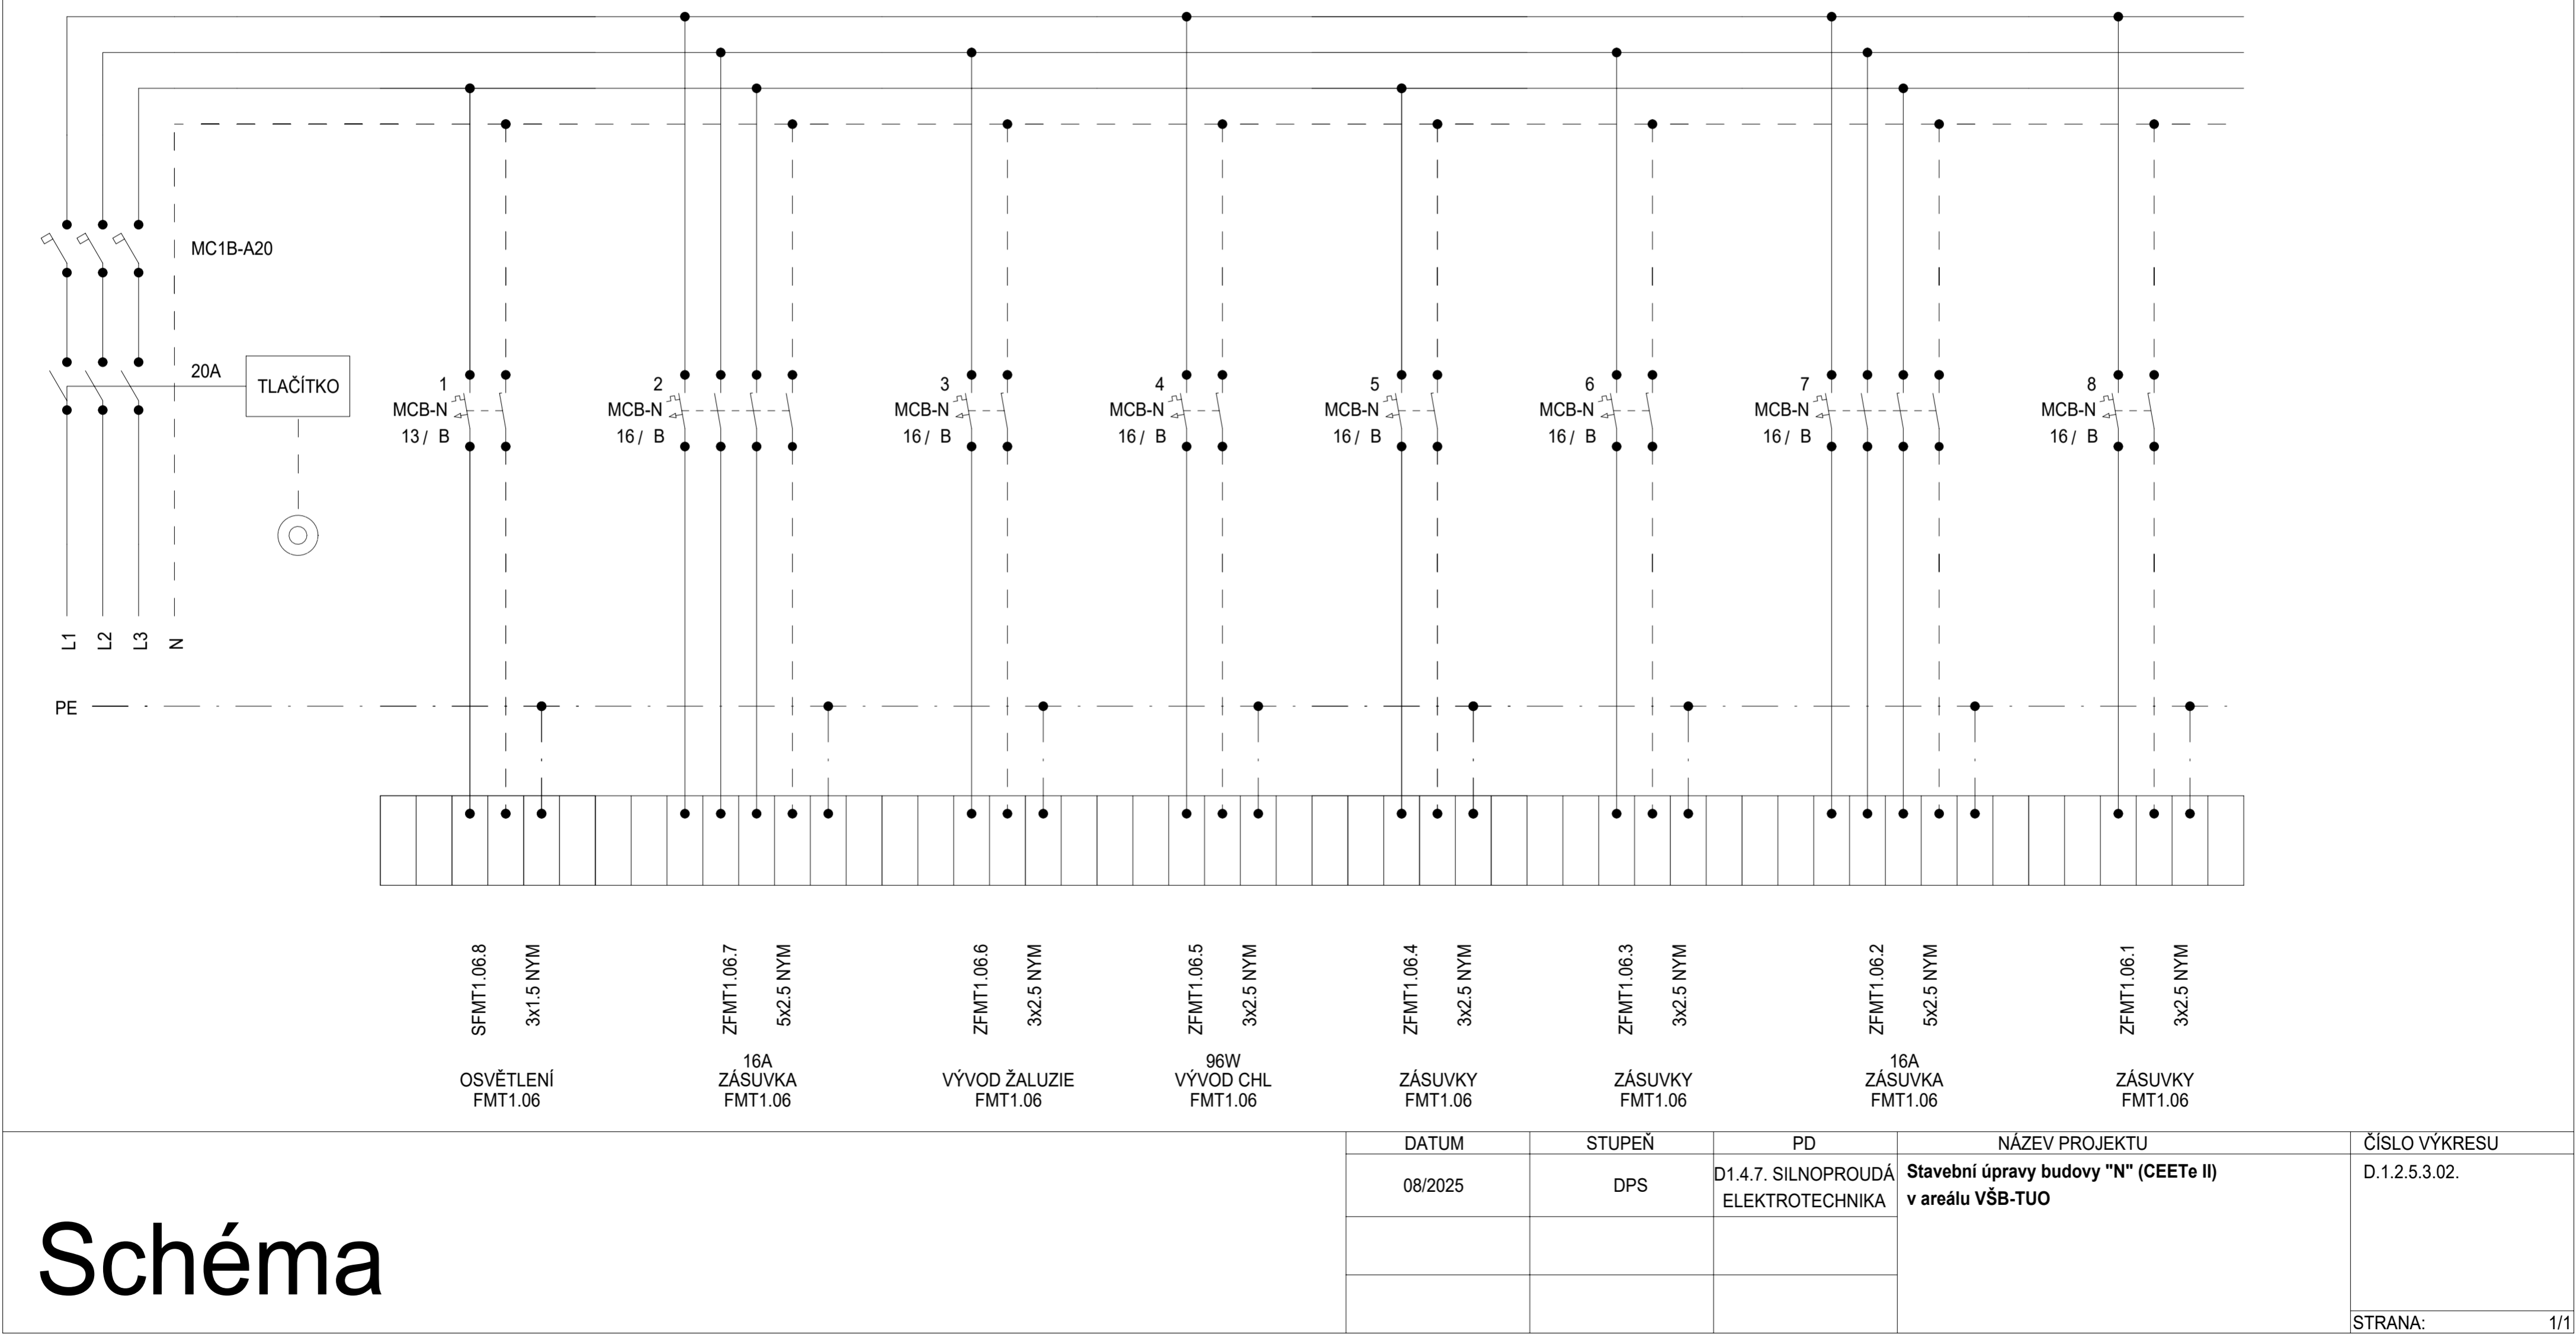




Rozvaděč: R1.1FMT1.07  
3x230V/TH-S  
50Hz

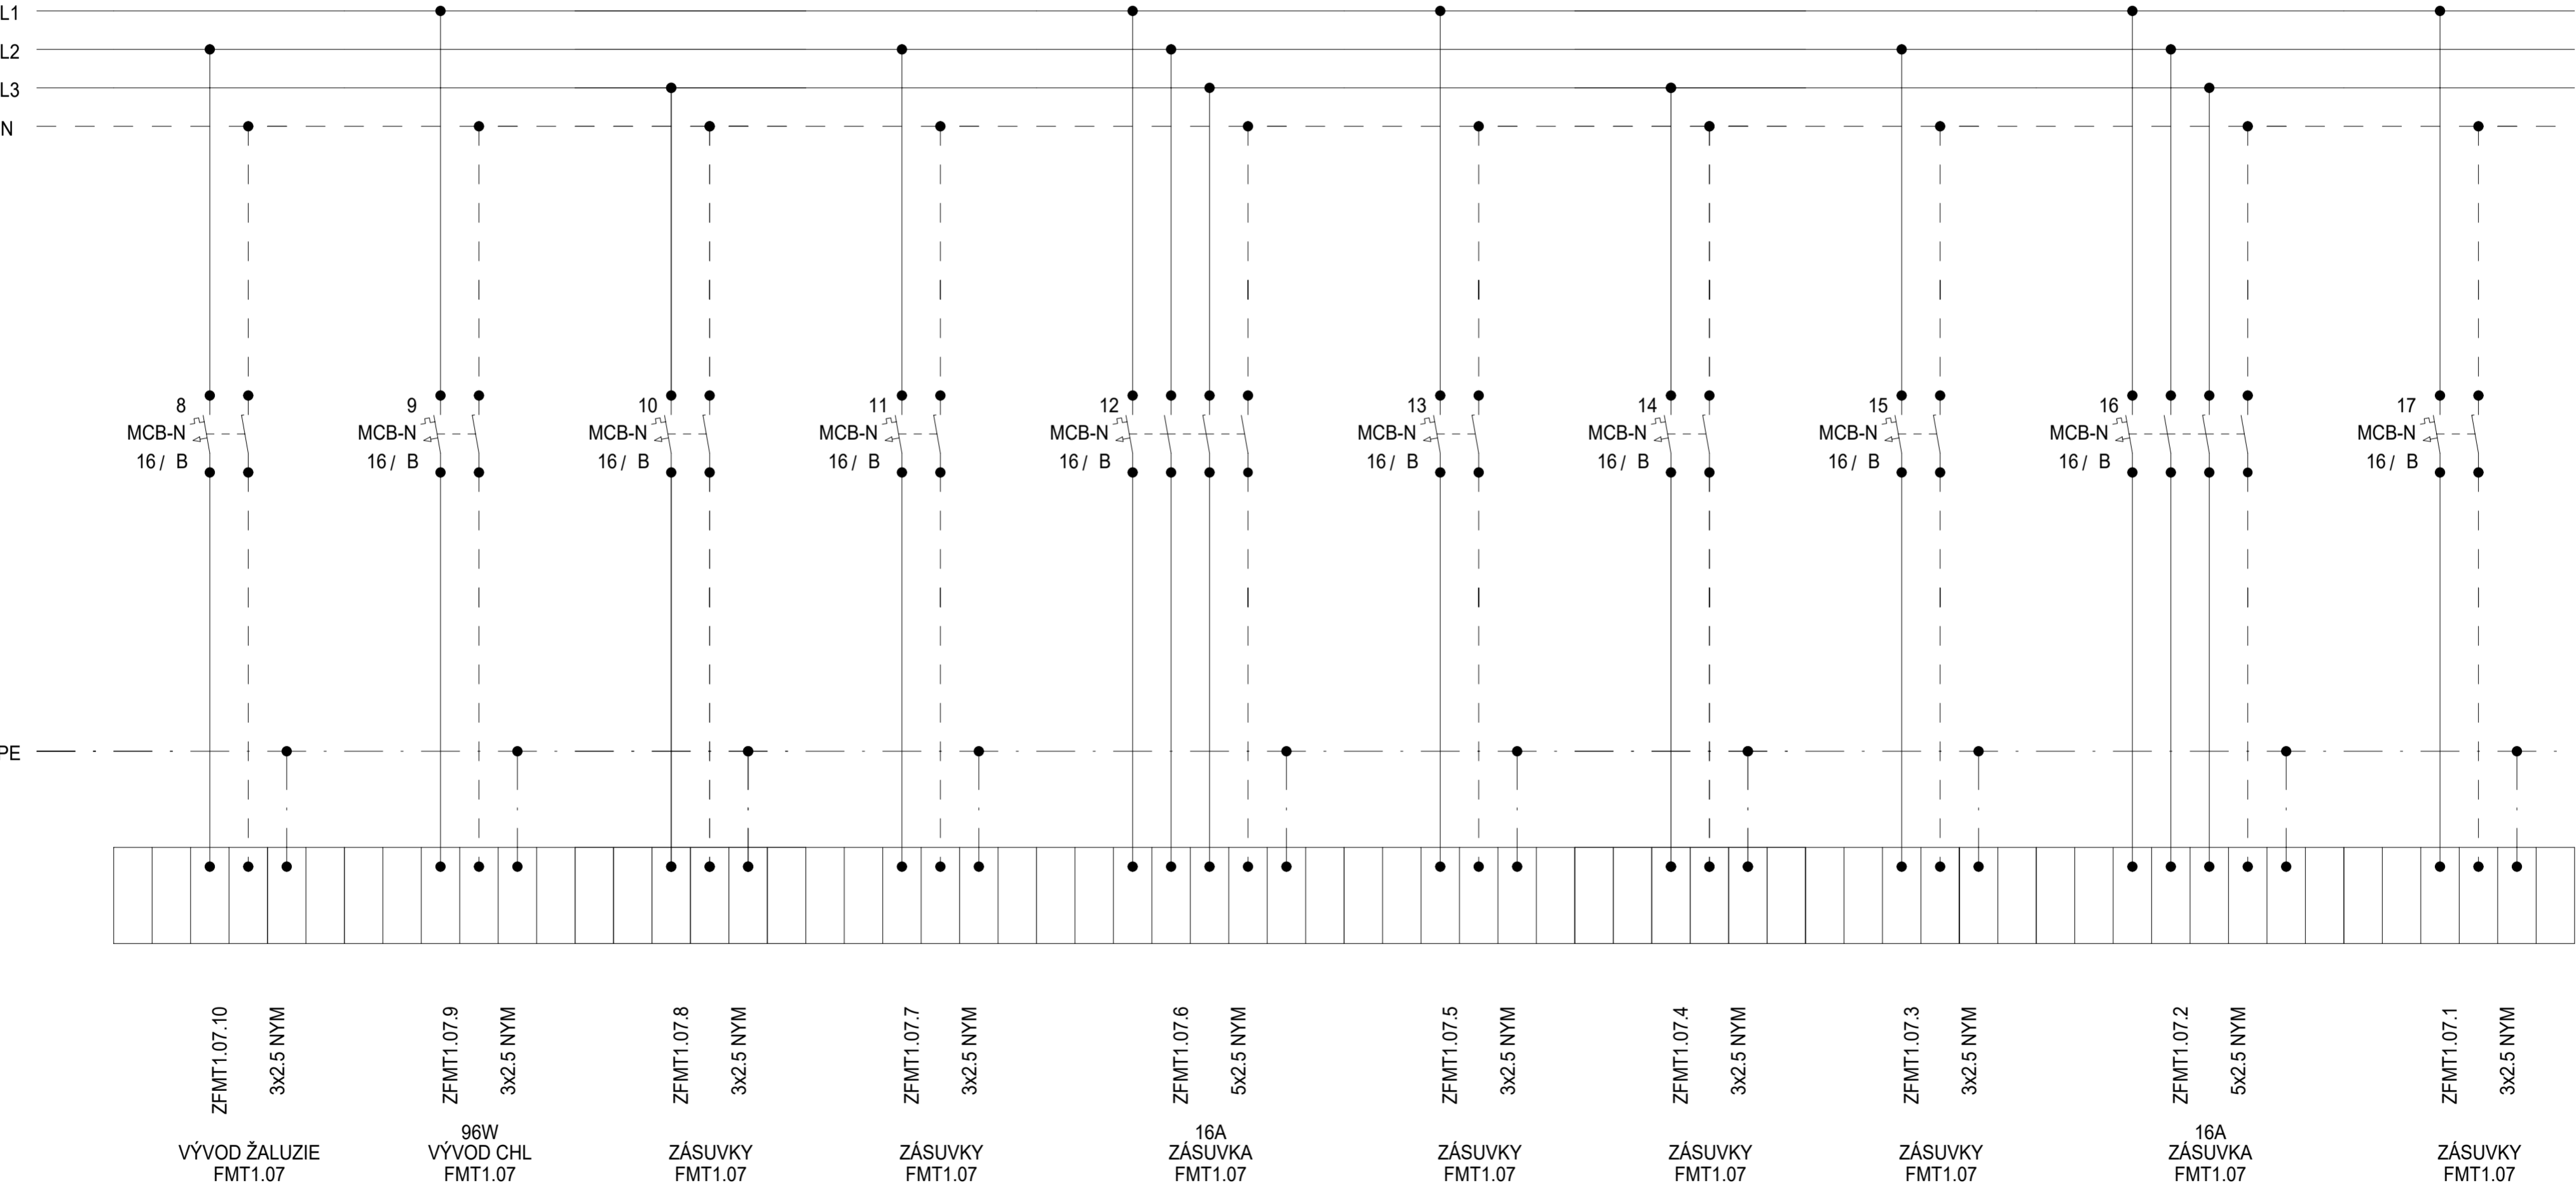


Schéma

DATUM	STUPEŇ	PD	NÁZEV PROJEKTU	ČÍSLO VÝKRESU
08/2025	DPS	D1.4.7. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II) v areálu VŠB-TUO	D.1.2.5.3.02.
STRANA:				2/2

Rozvaděč: R1.1FMT1.10  
3x230V/TH-S  
50Hz

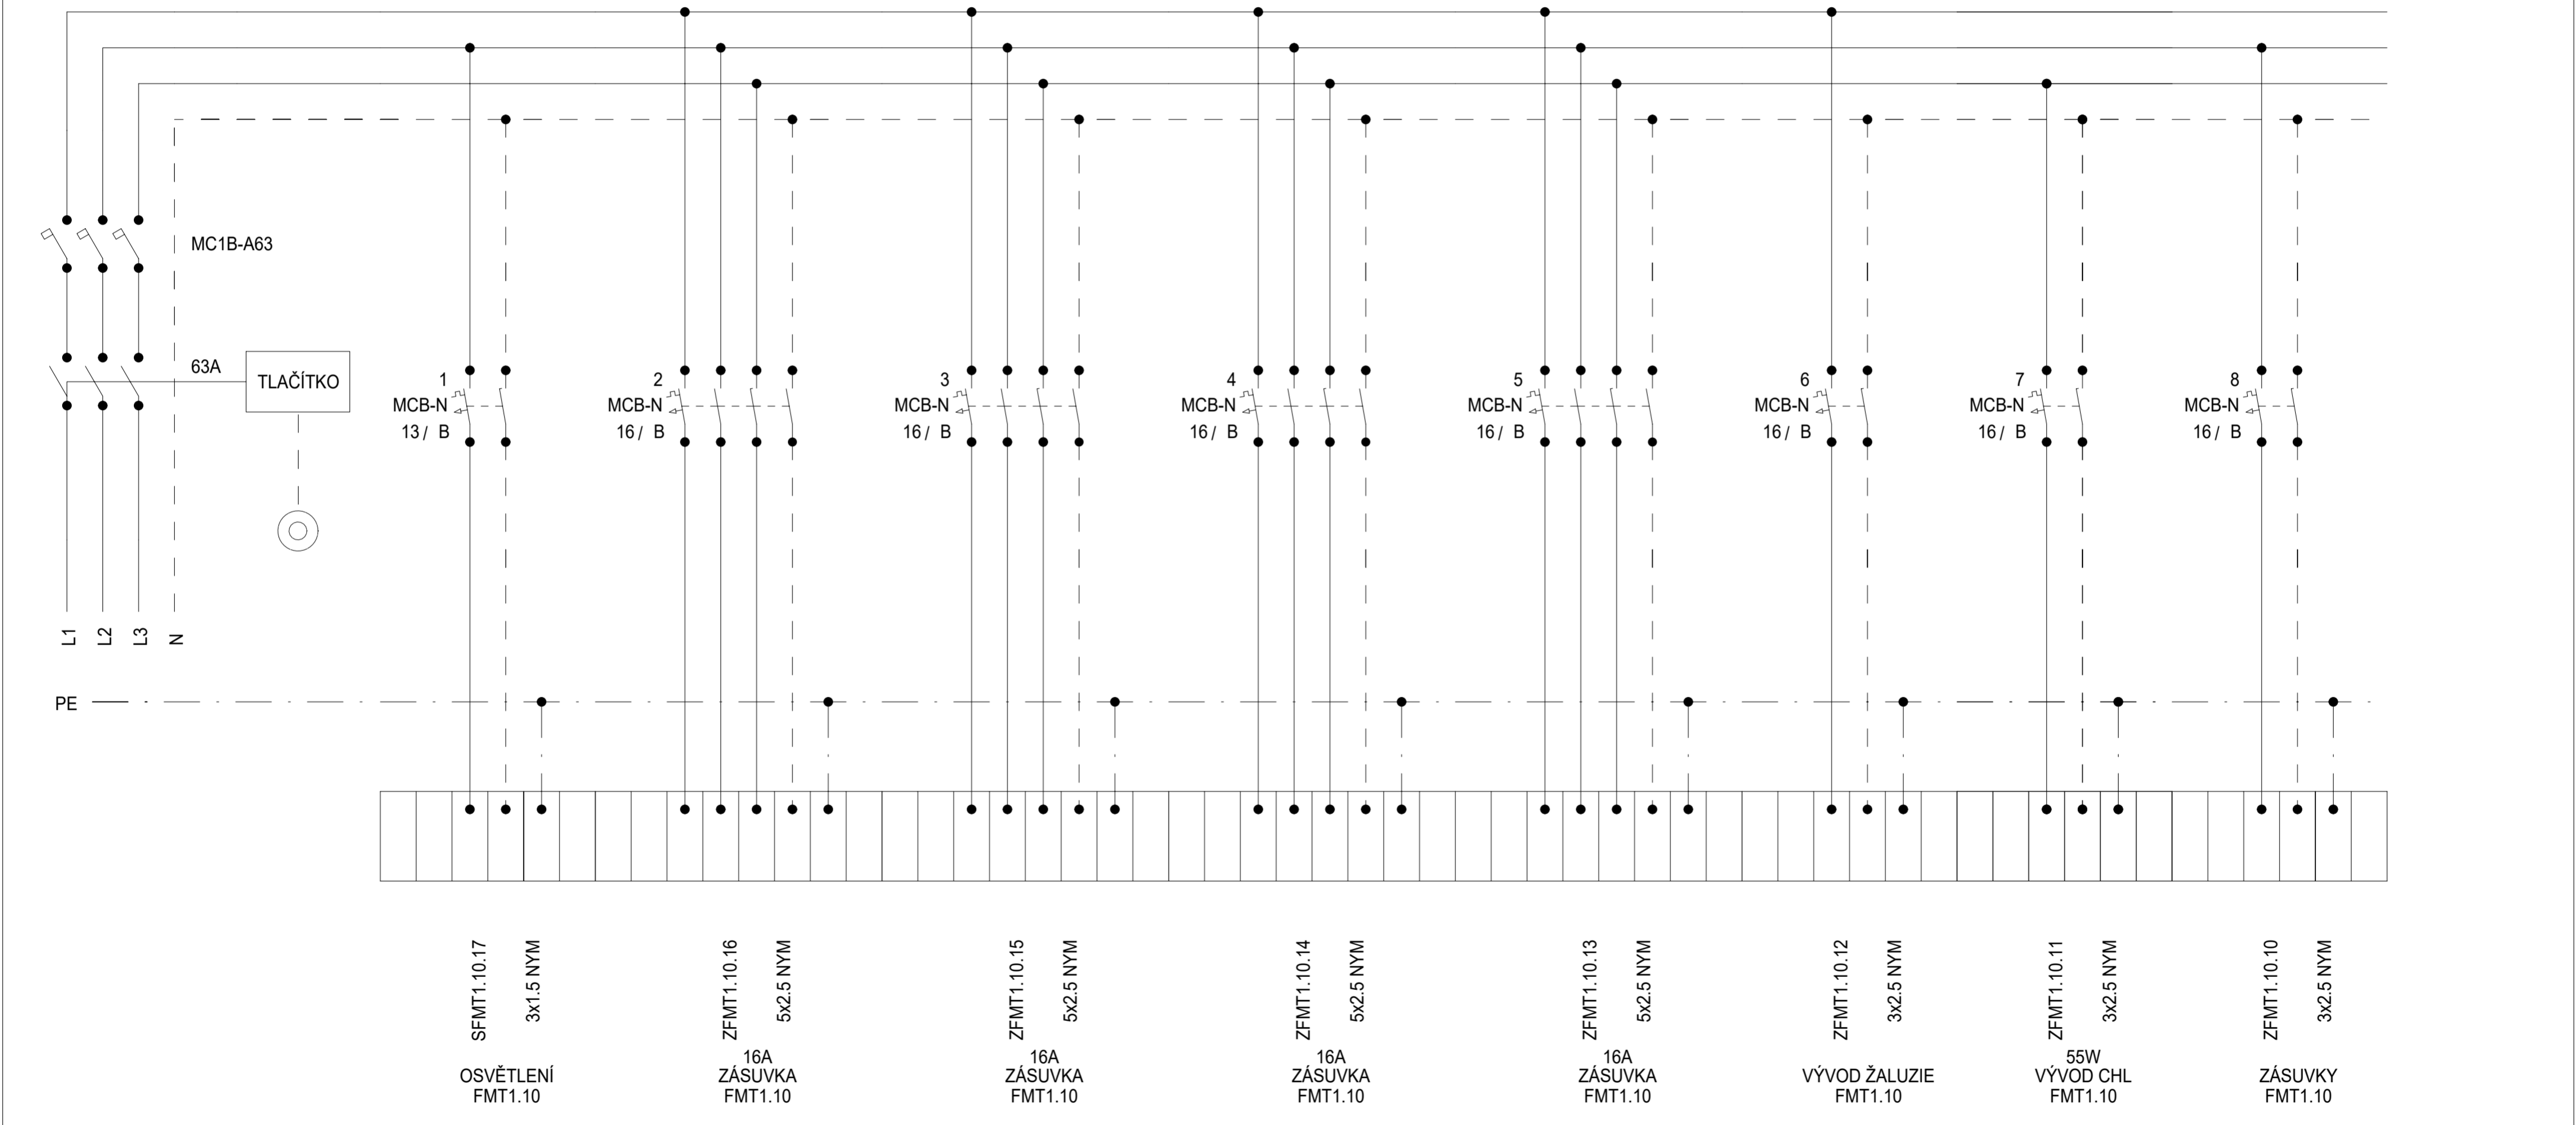


Rozvaděč: R1.1FMT1.10  
3x230V/TH-S  
50Hz

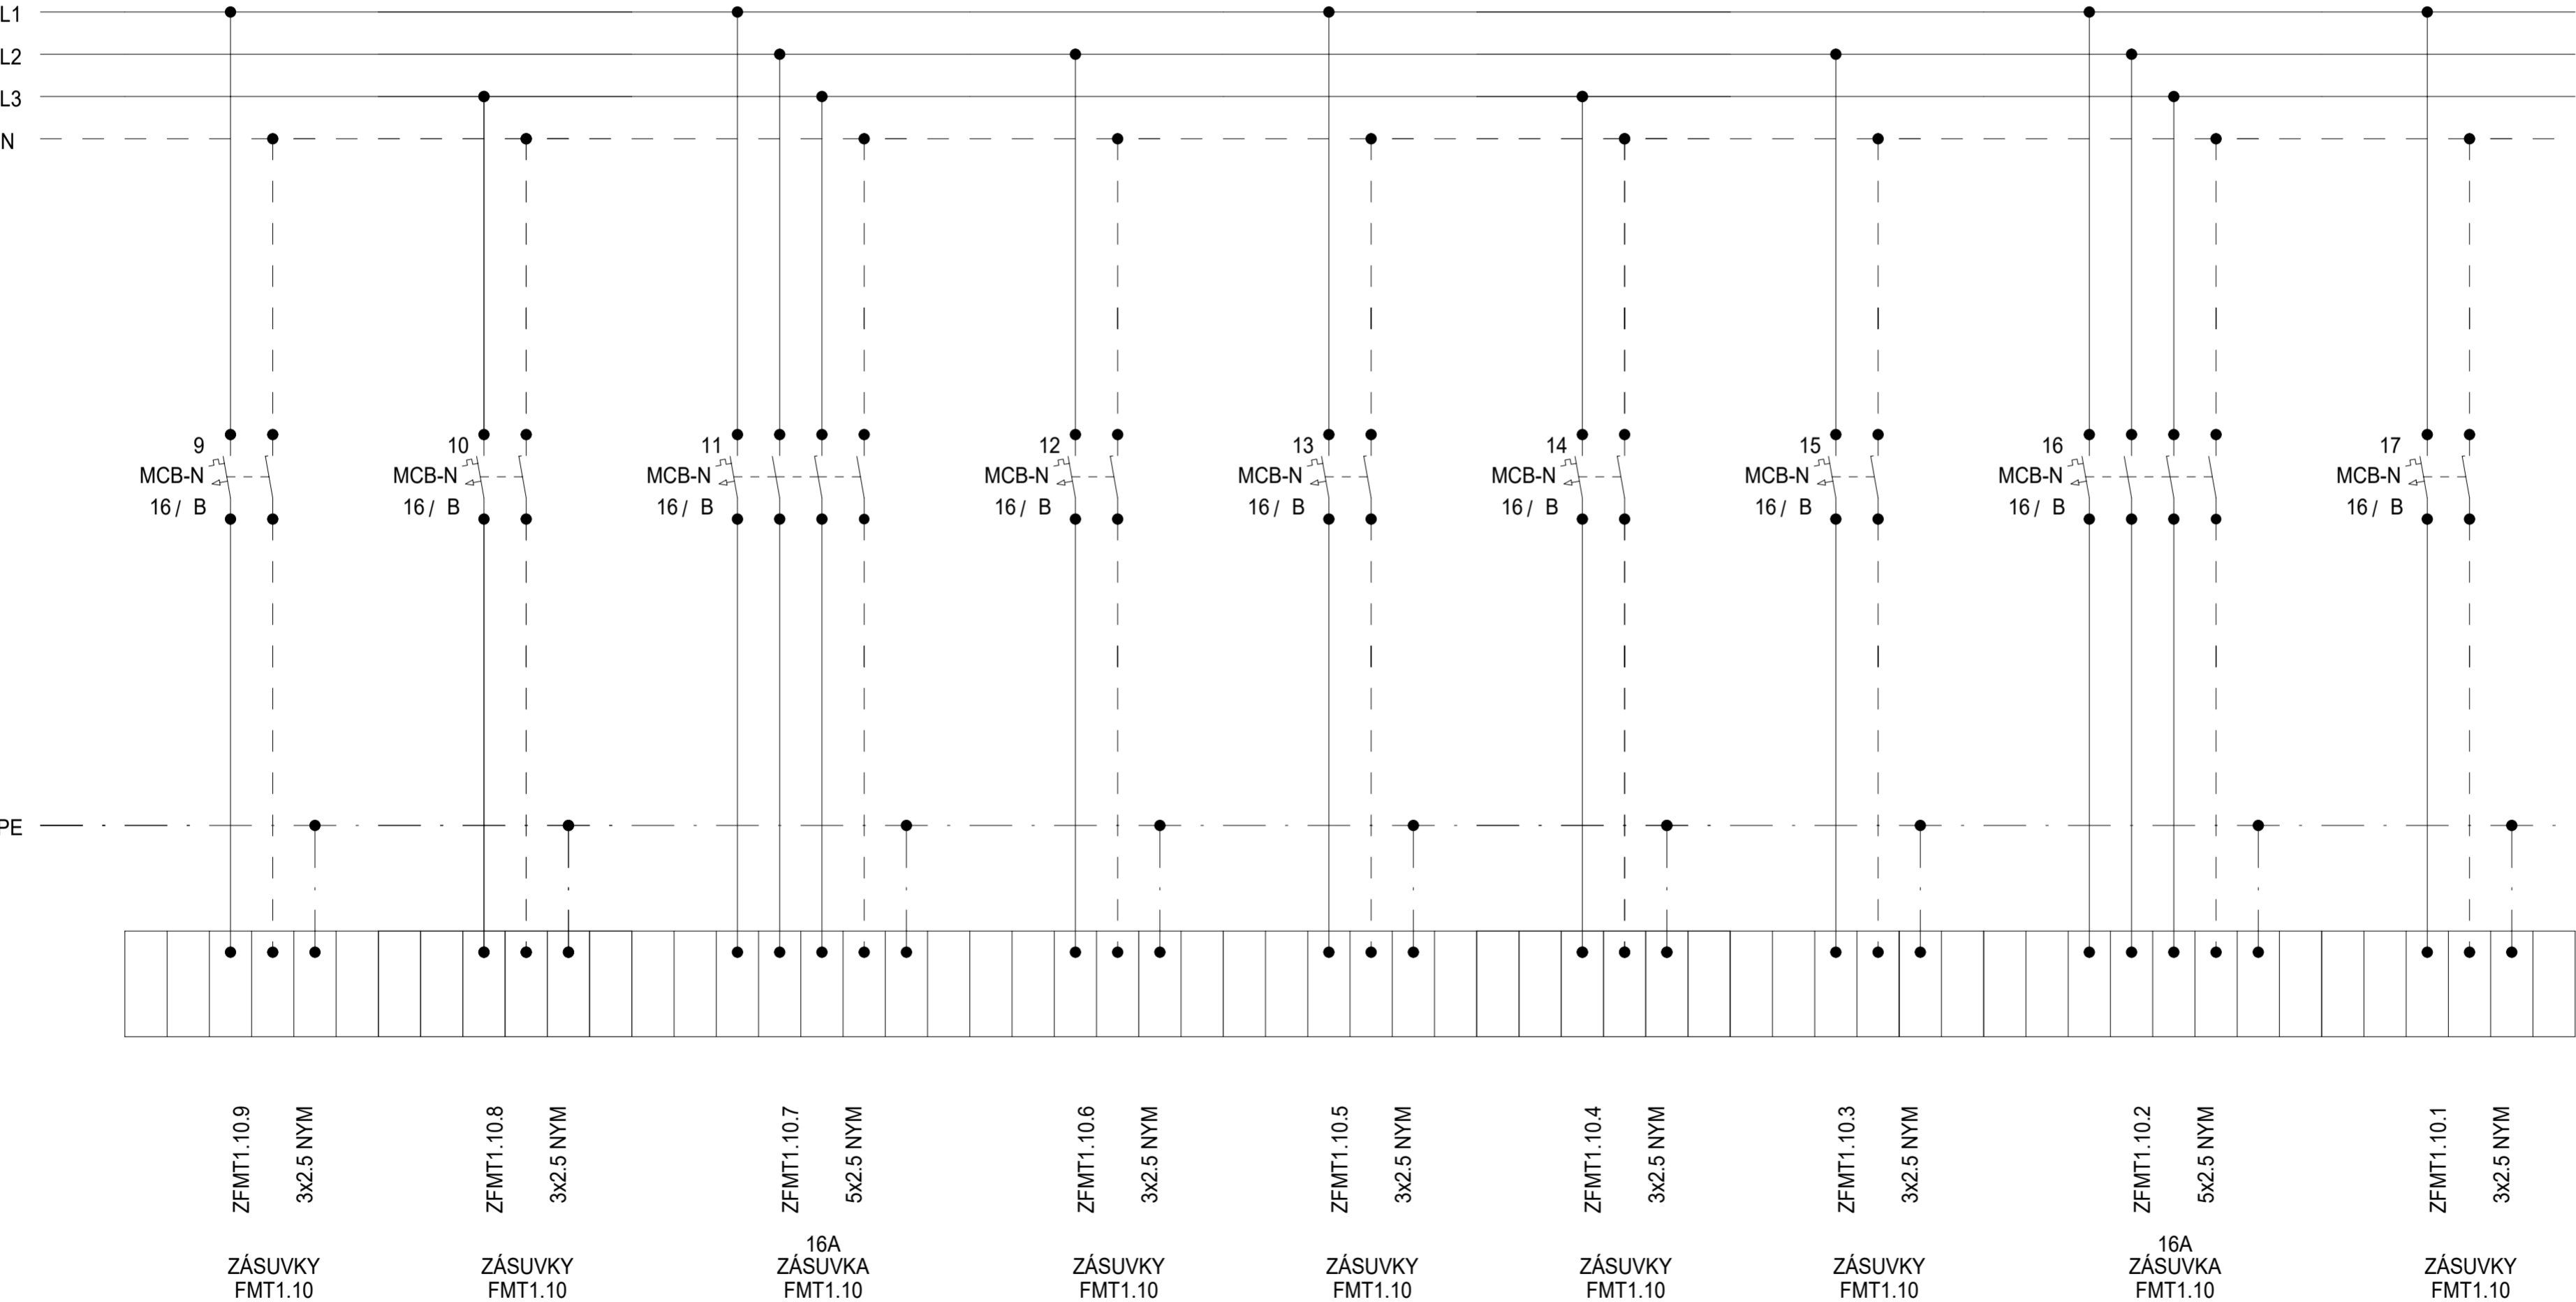

Schéma

DATUM	STUPEŇ	PD	NÁZEV PROJEKTU	ČÍSLO VÝKRESU
08/2025	DPS	D1.4.7. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II) v areálu VŠB-TUO	D.1.2.5.3.02.
STRANA:				2/2

Rozvaděč: R1.1FMT1.11  
3x230V/TH-S  
50Hz

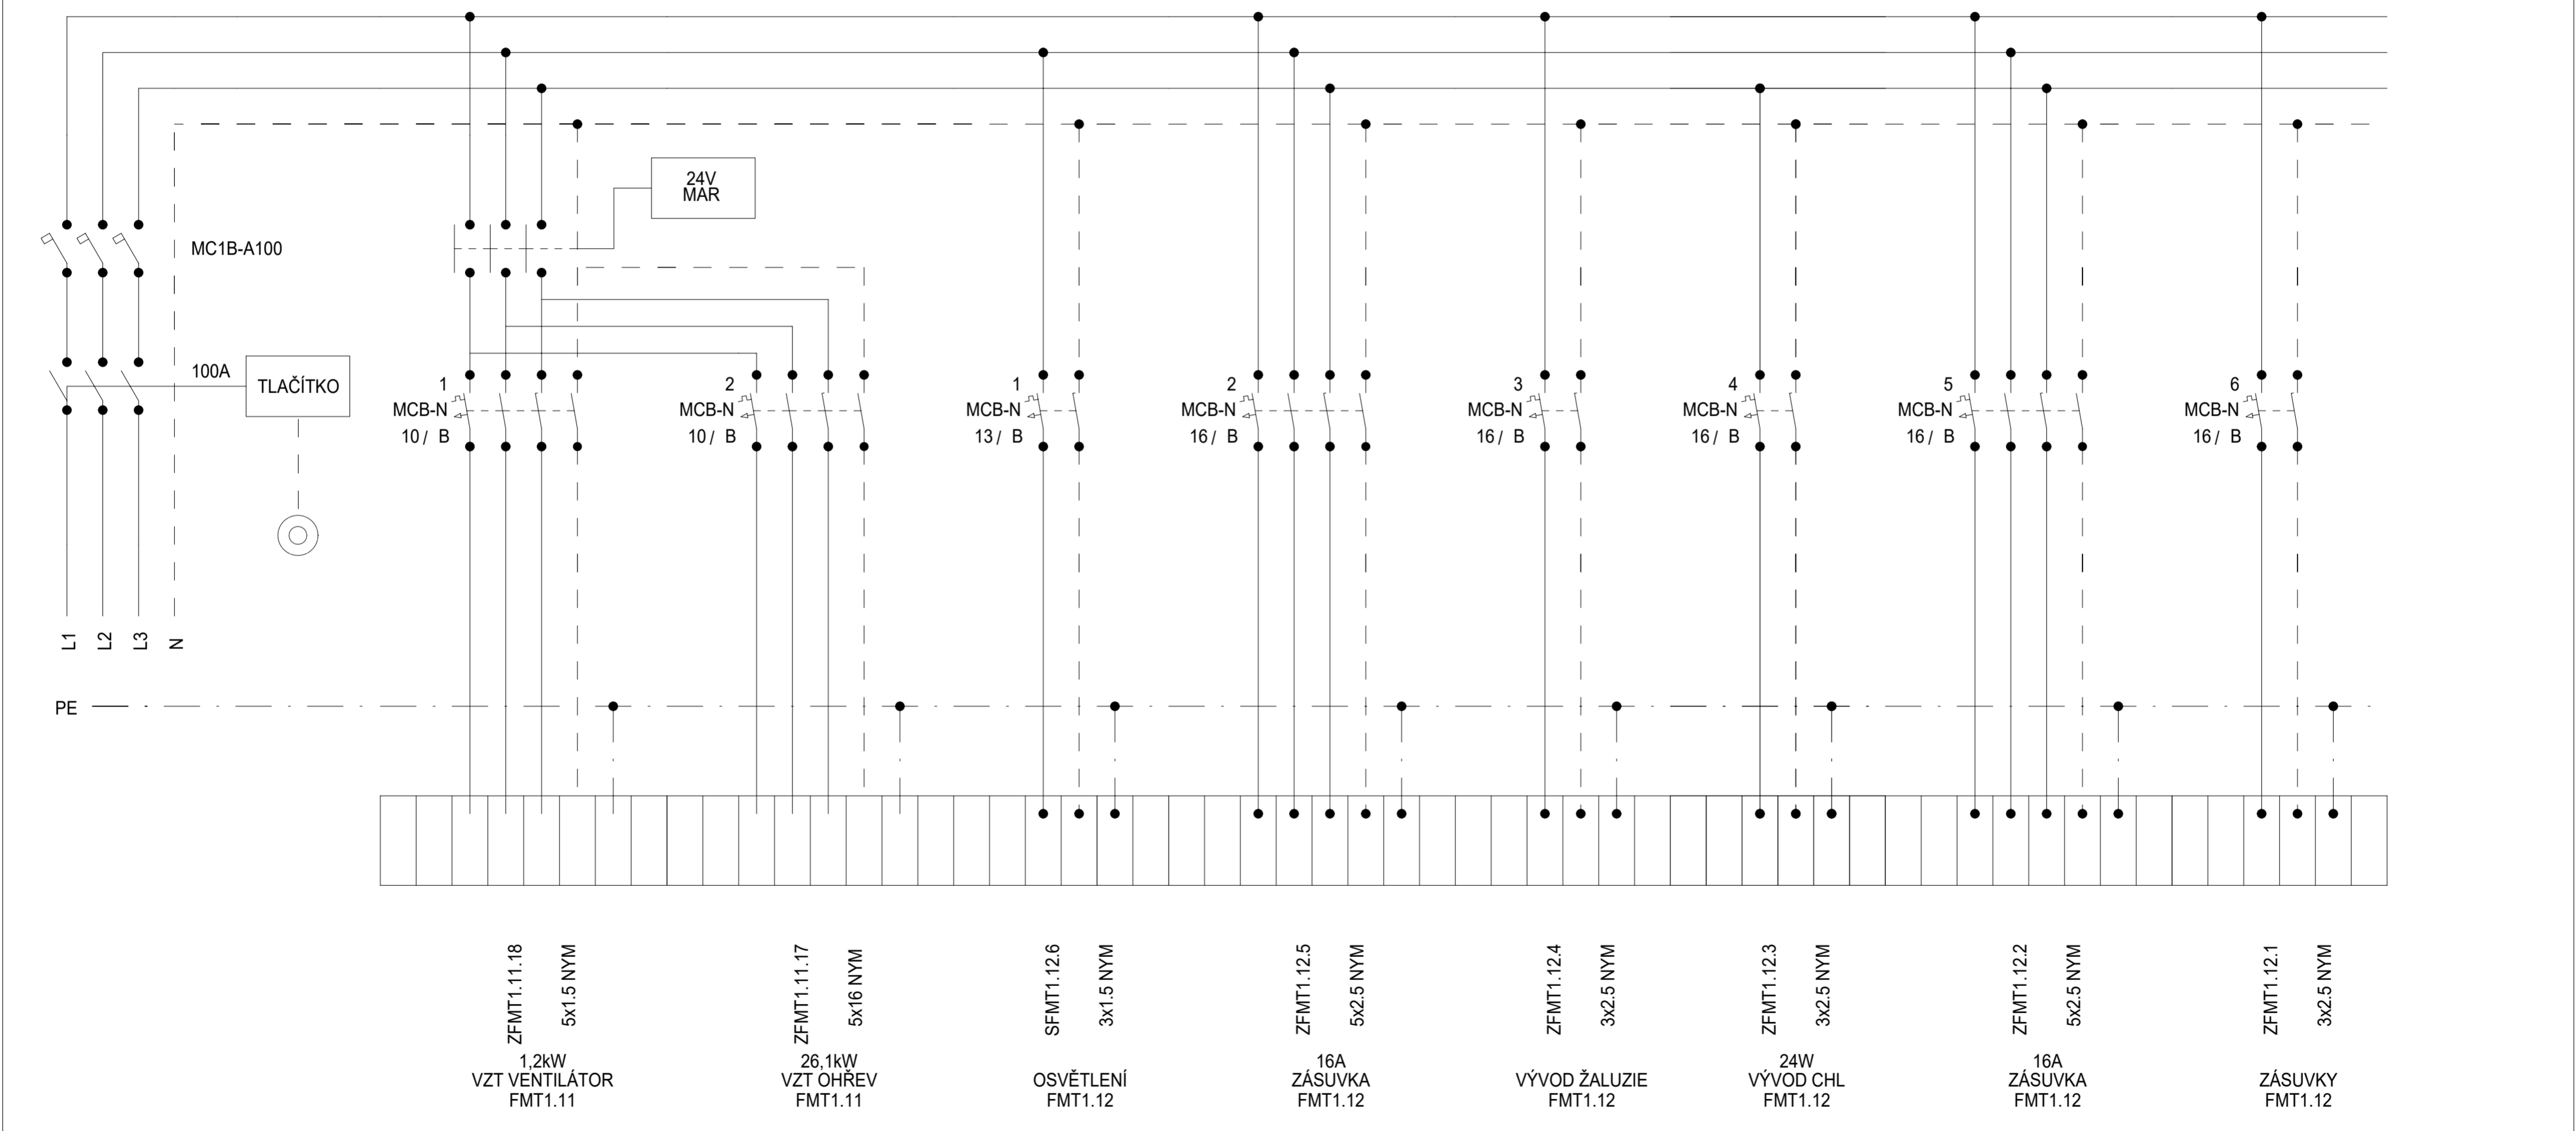


Schéma

DATUM	STUPEŇ	PD	NÁZEV PROJEKTU	ČÍSLO VÝKRESU
08/2025	DPS	D1.4.7. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II) v areálu VŠB-TUO	D.1.2.5.3.02.

STRANA: 1/3


Rozvaděč: R1.1FMT1.11  
3x230 V/TH-S  
50Hz

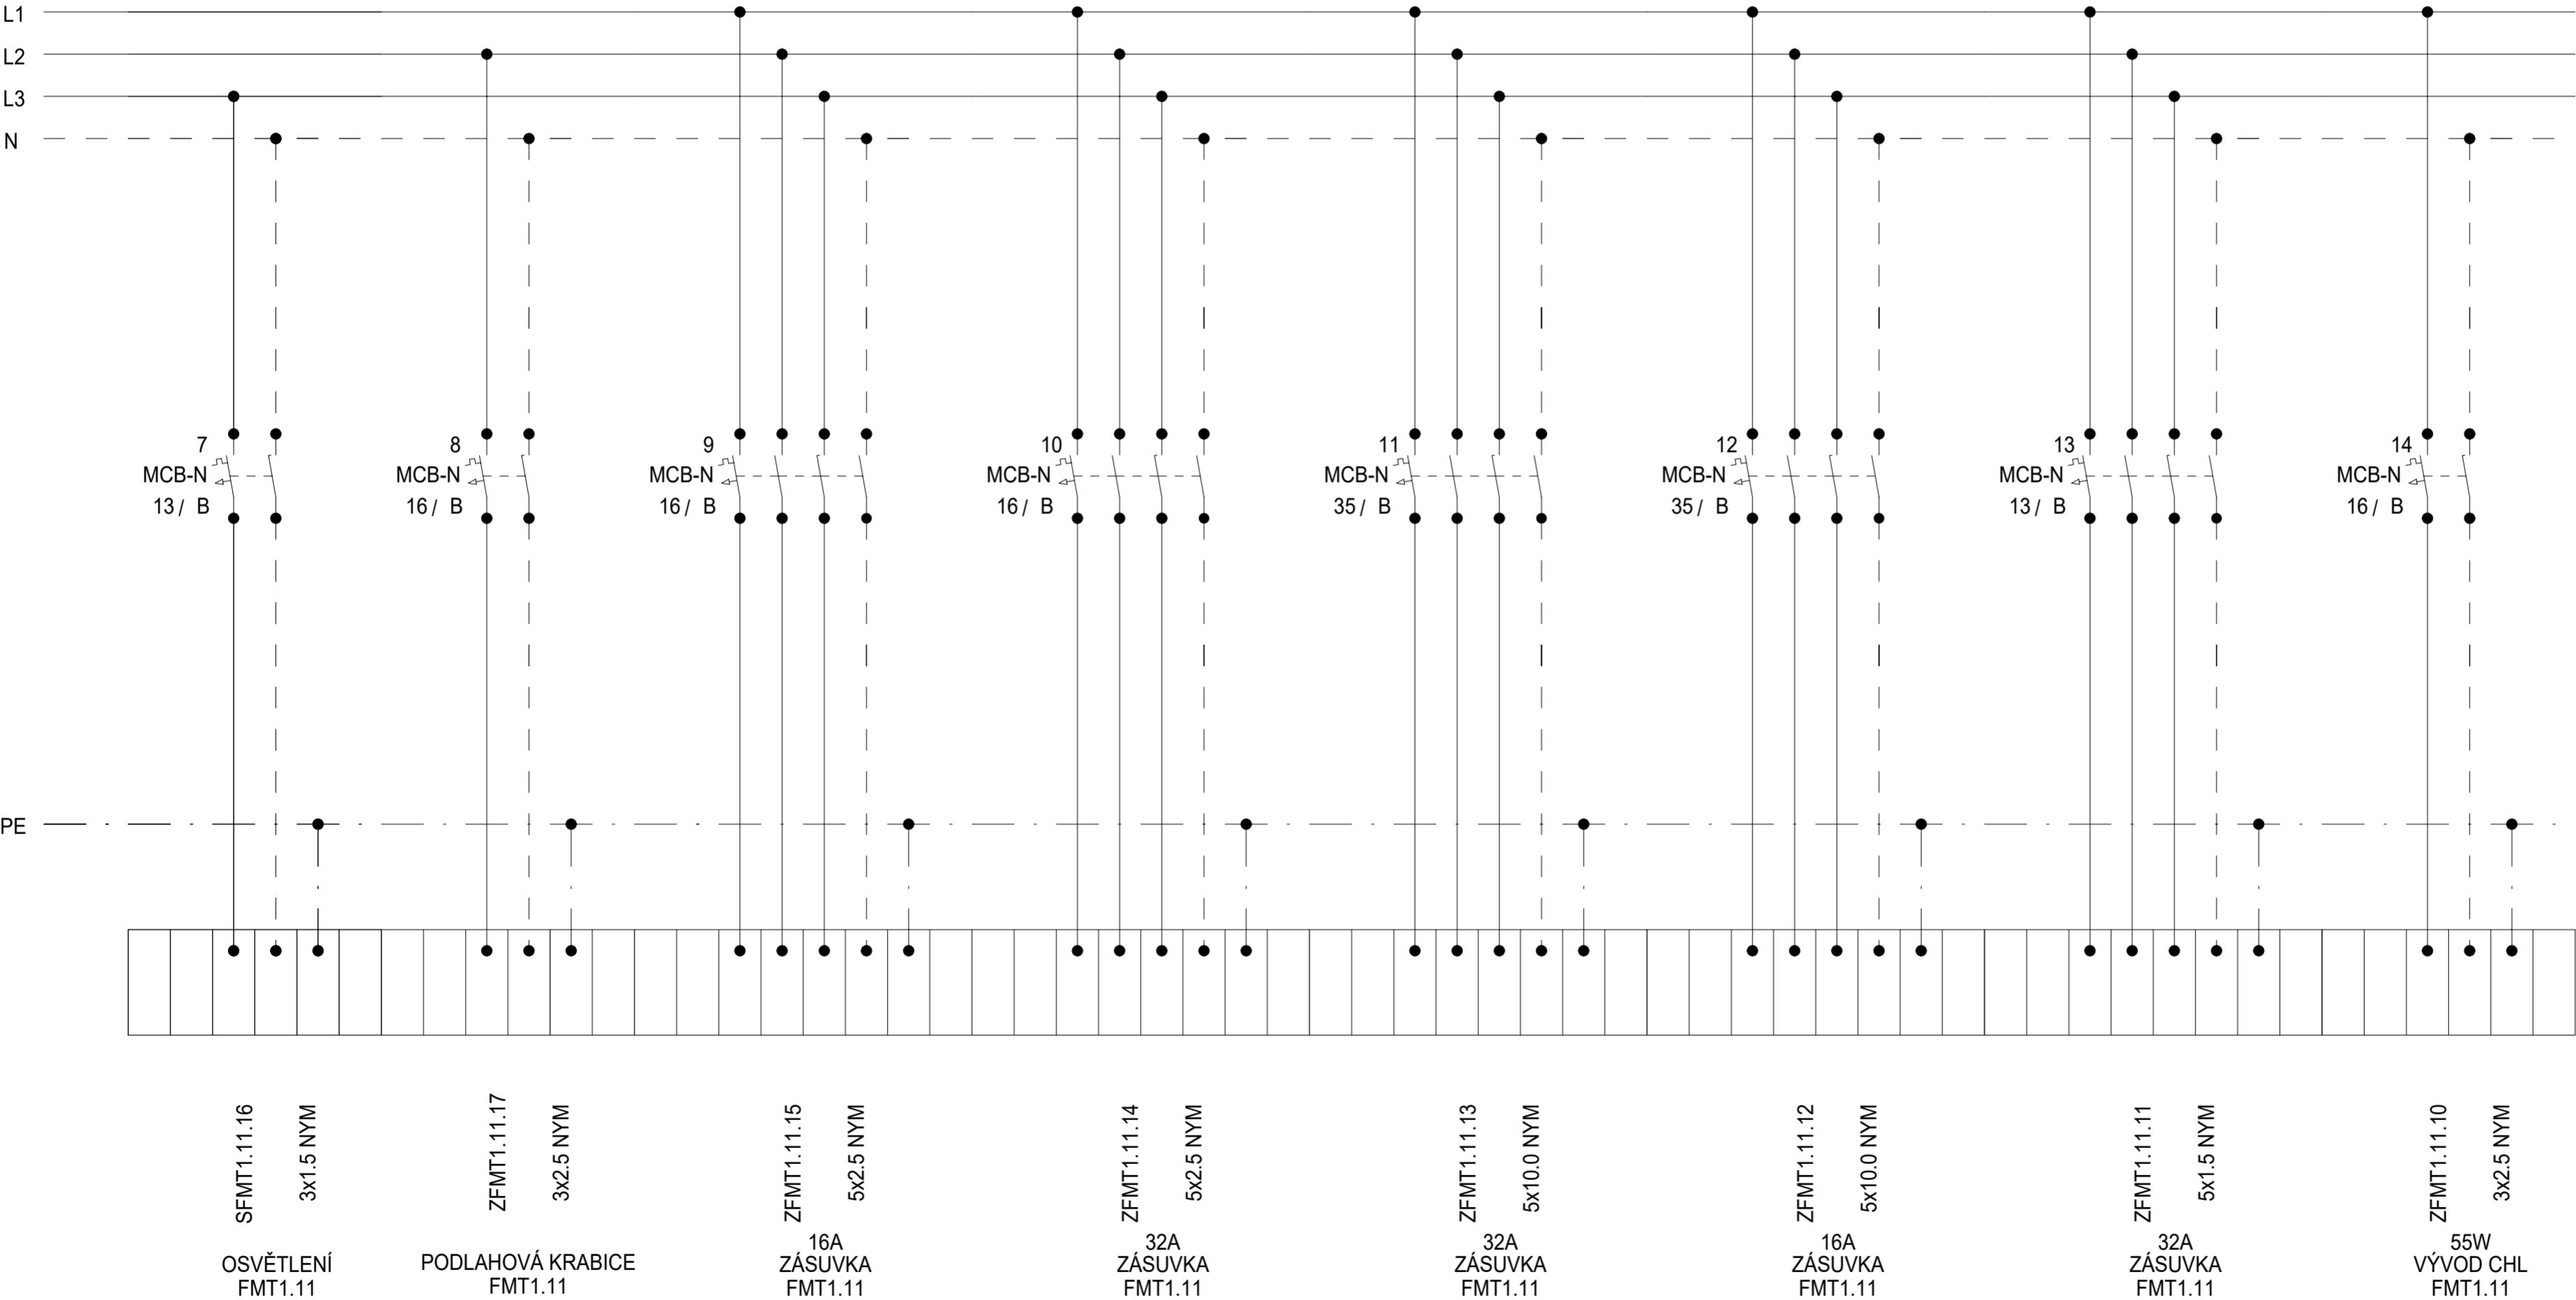

Schéma

DATUM	STUPEŇ	PD	NÁZEV PROJEKTU	ČÍSLO VÝKRESU
08/2025	DPS	D1.4.7. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II) v areálu VŠB-TUO	D.1.2.5.3.02.
STRANA:				2/3


Rozvaděč: R1.1FMT1.11  
3x230 V/TH-S  
50Hz

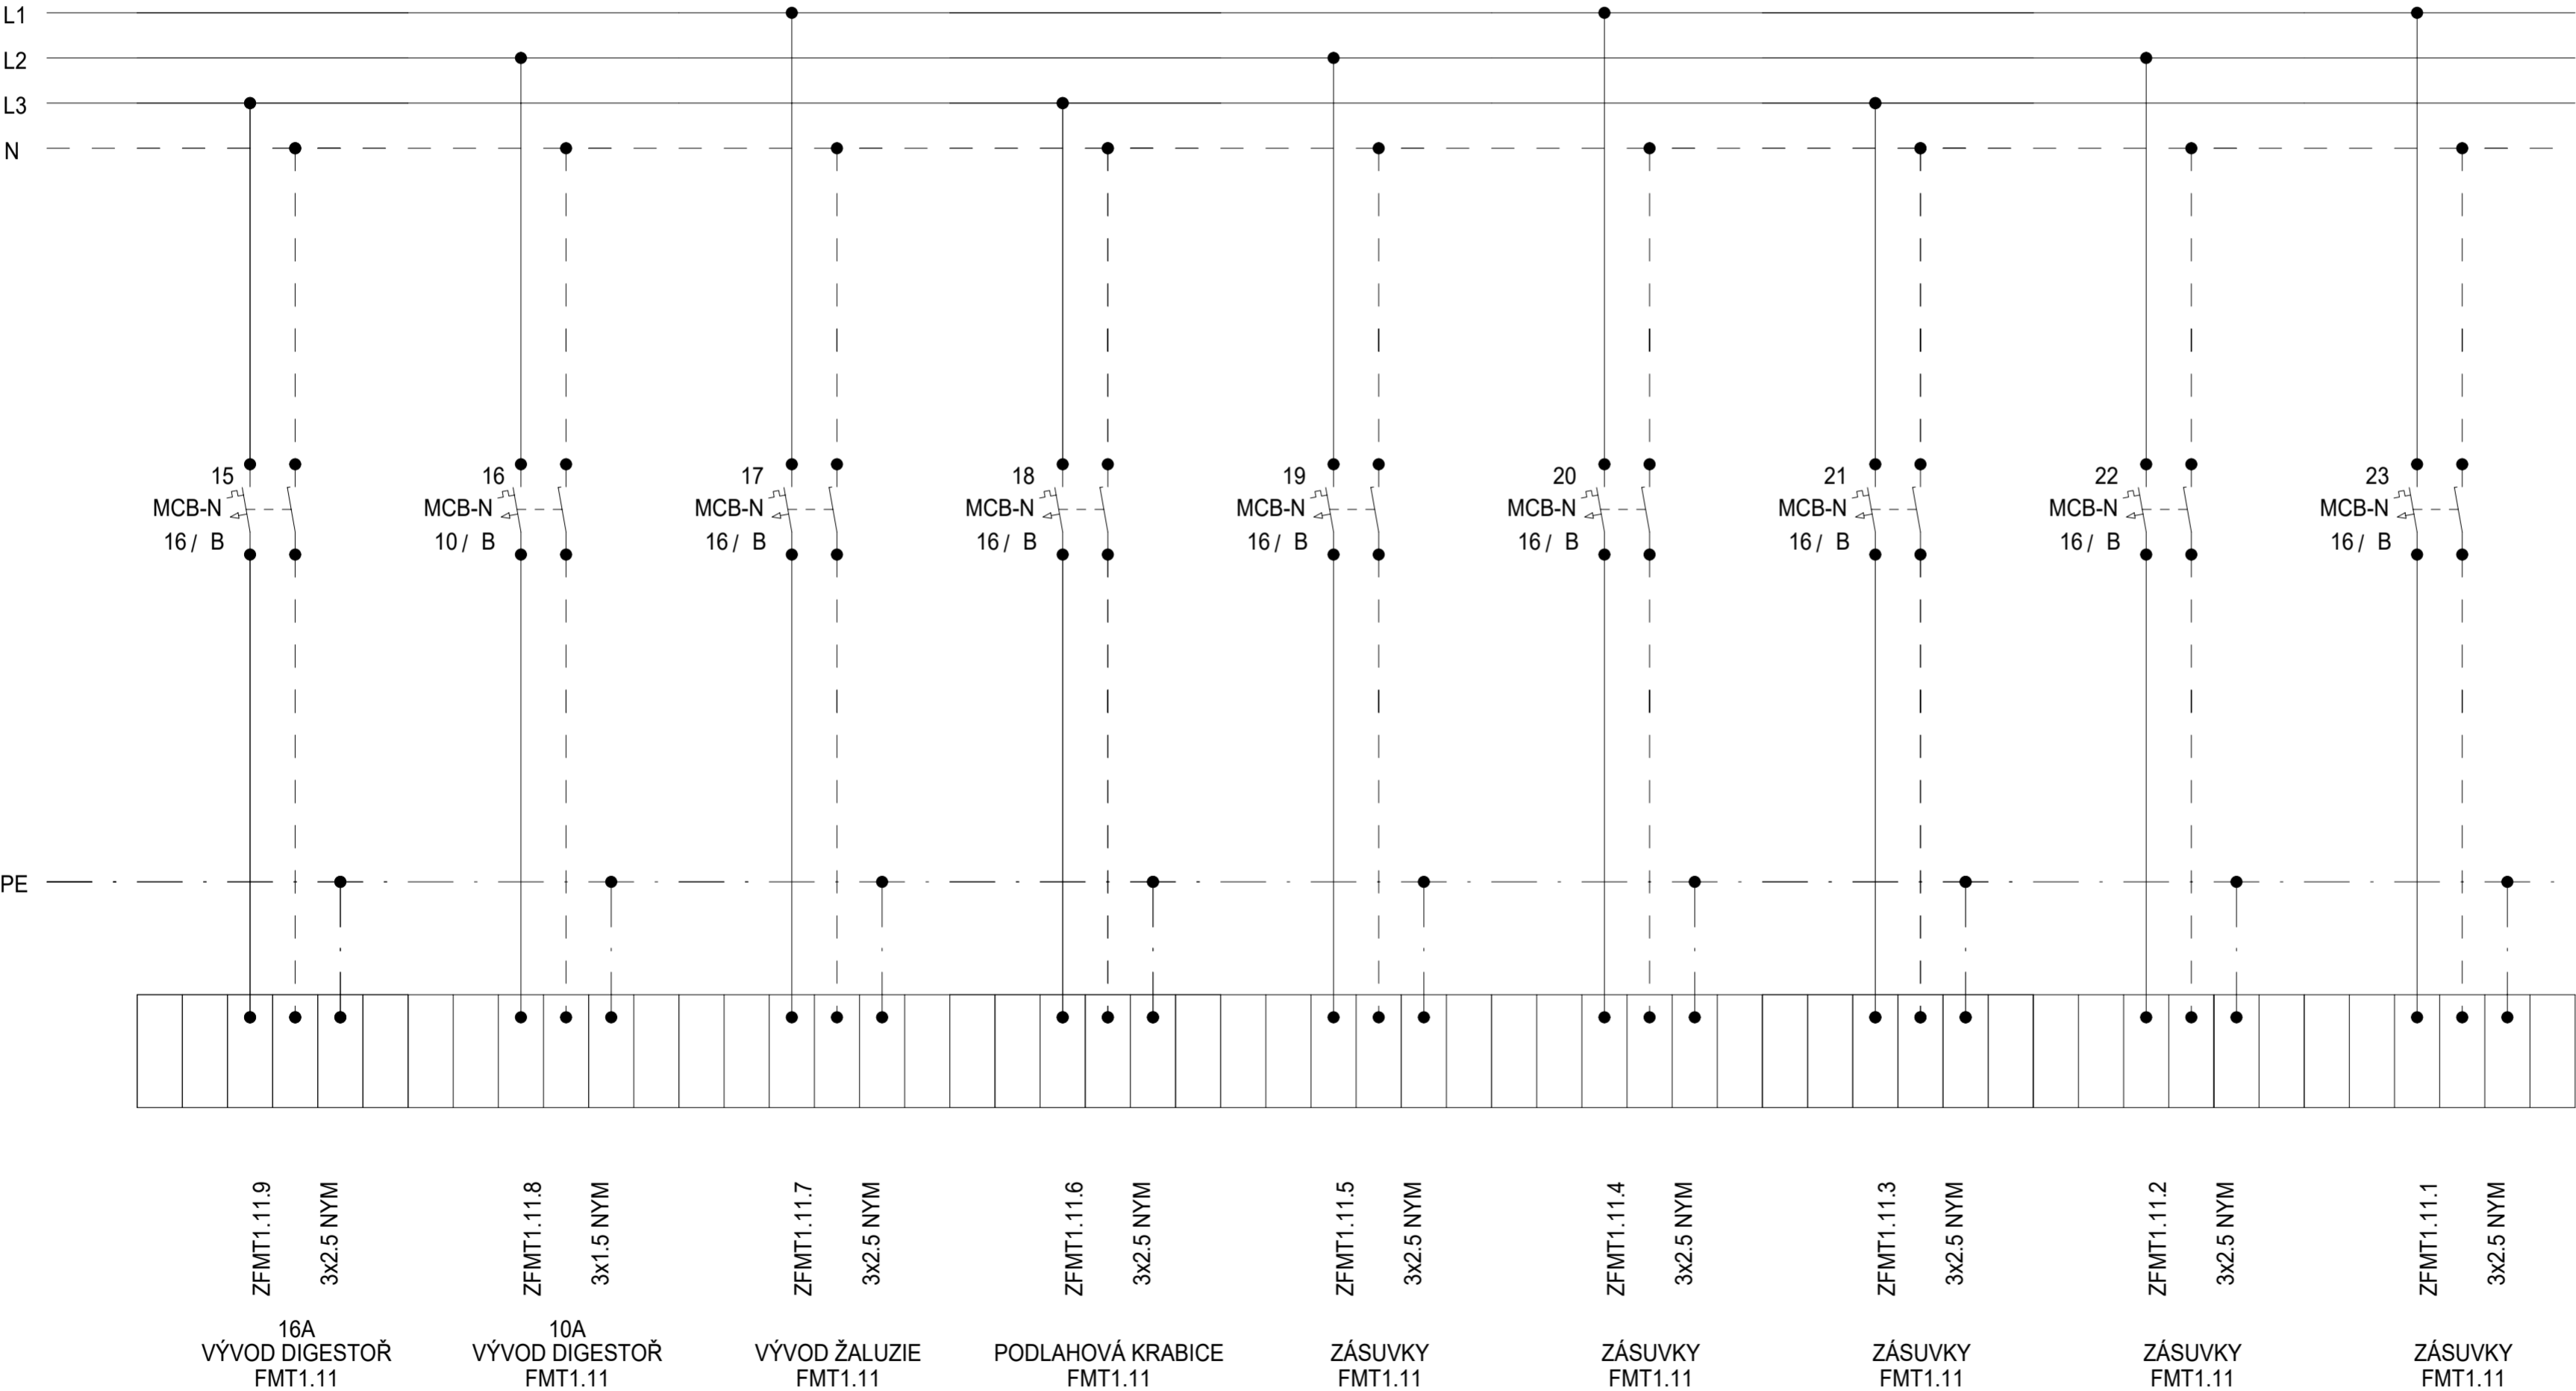

Schéma

DATUM	STUPEŇ	PD	NÁZEV PROJEKTU	ČÍSLO VÝKRESU
08/2025	DPS	D1.4.7. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II) v areálu VŠB-TUO	D.1.2.5.3.02.
STRANA:				3/3


Rozvaděč: R1.1CNT1.15  
3x230 V/TH-S  
50Hz

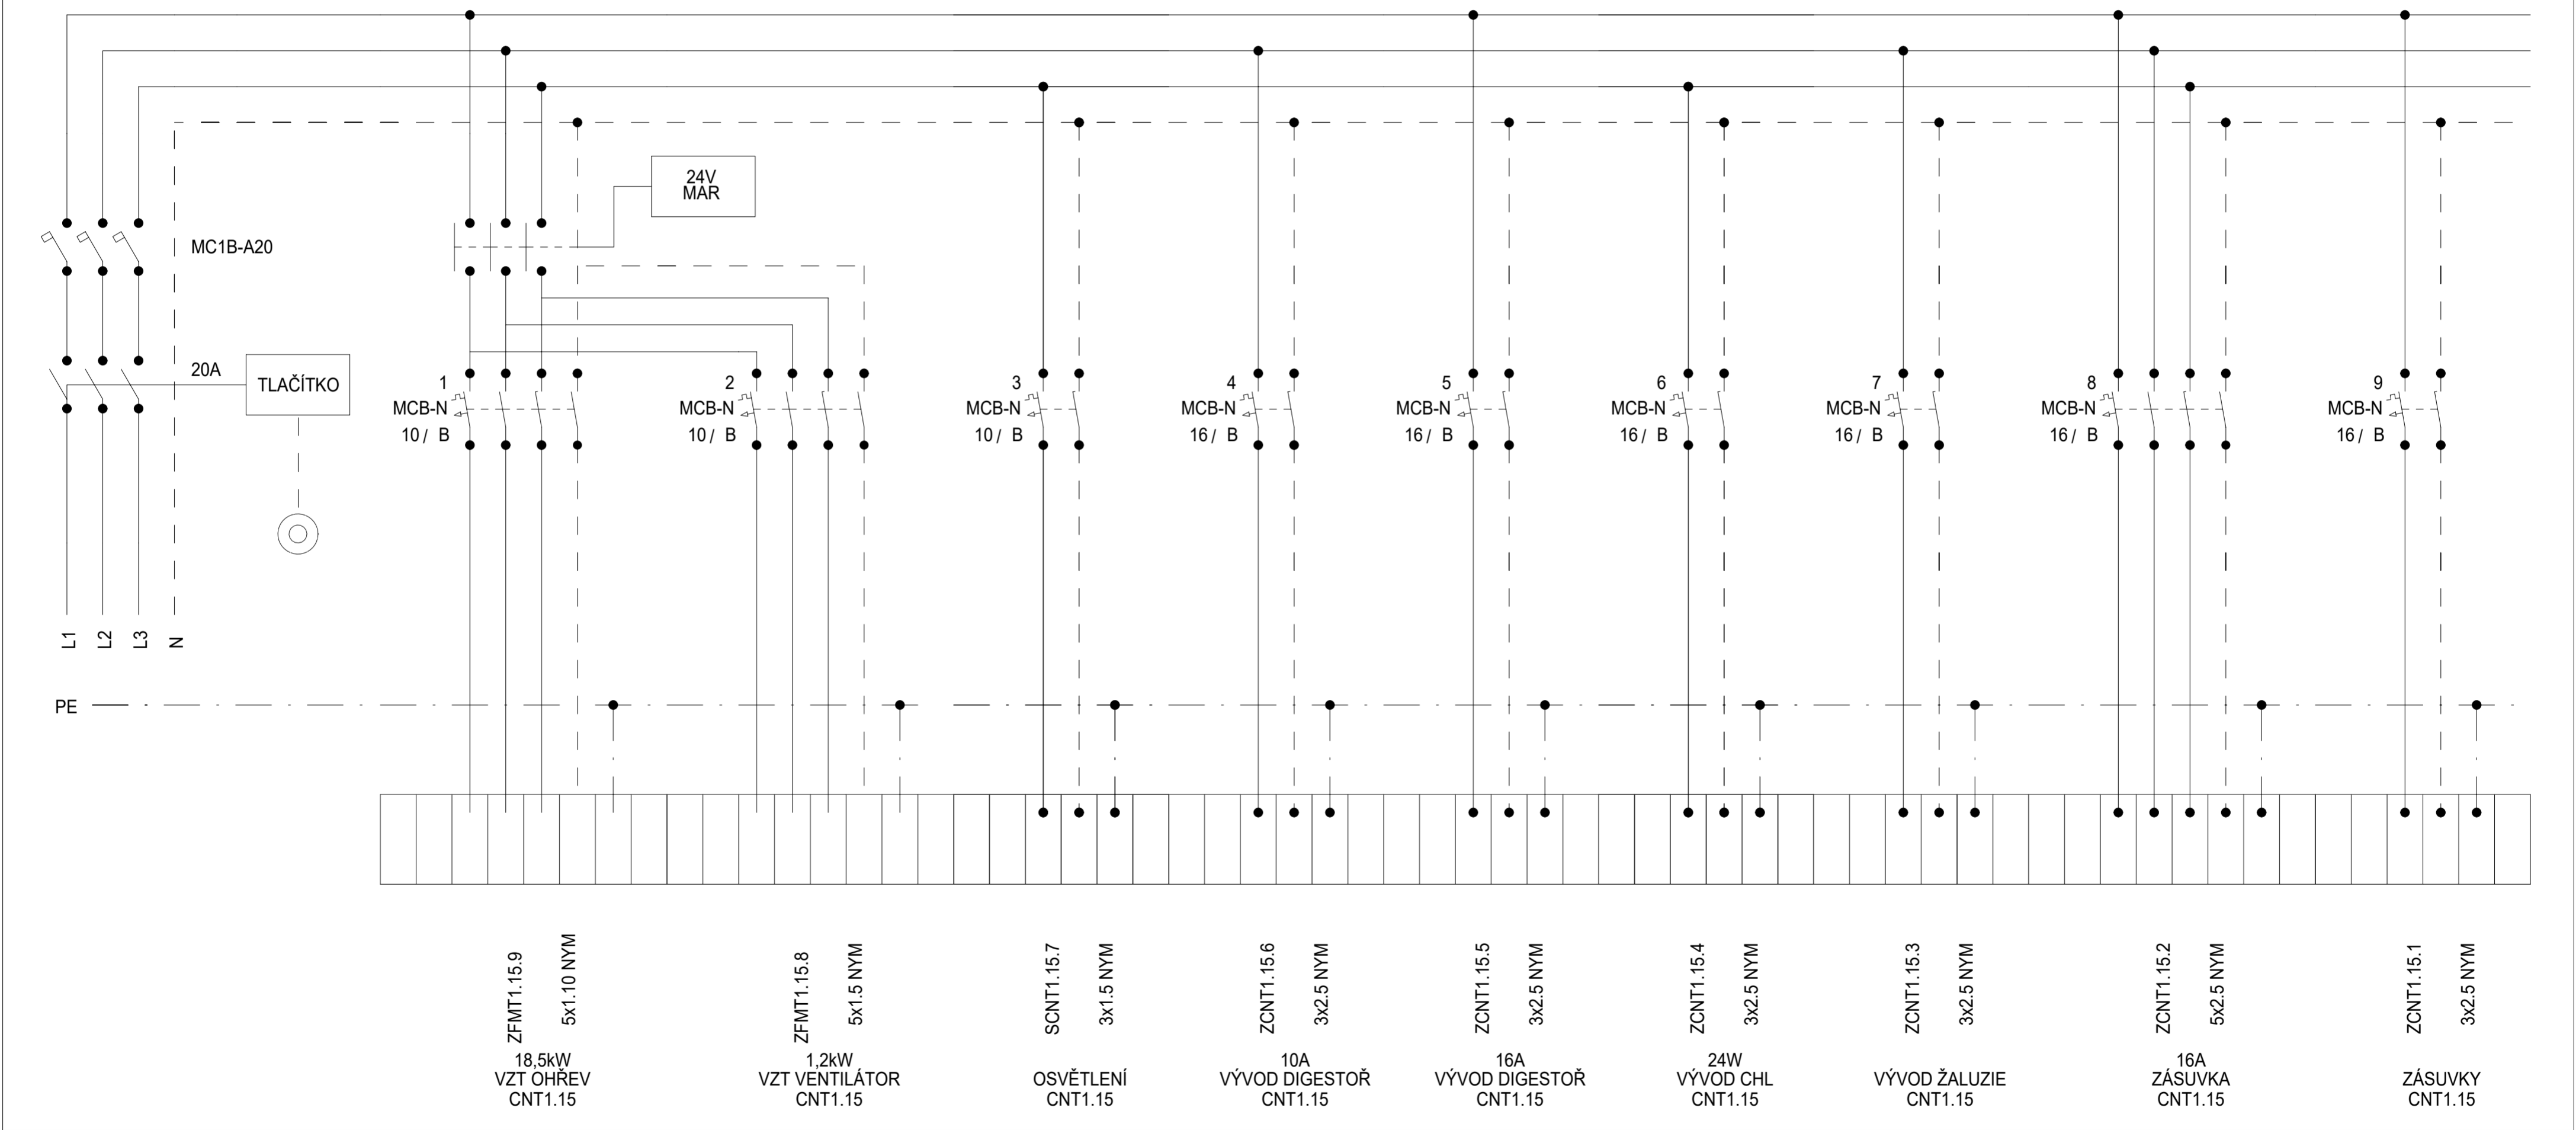




Rozvaděč:

R1.1FMT1.16  
3x230 V/TH-S  
50Hz

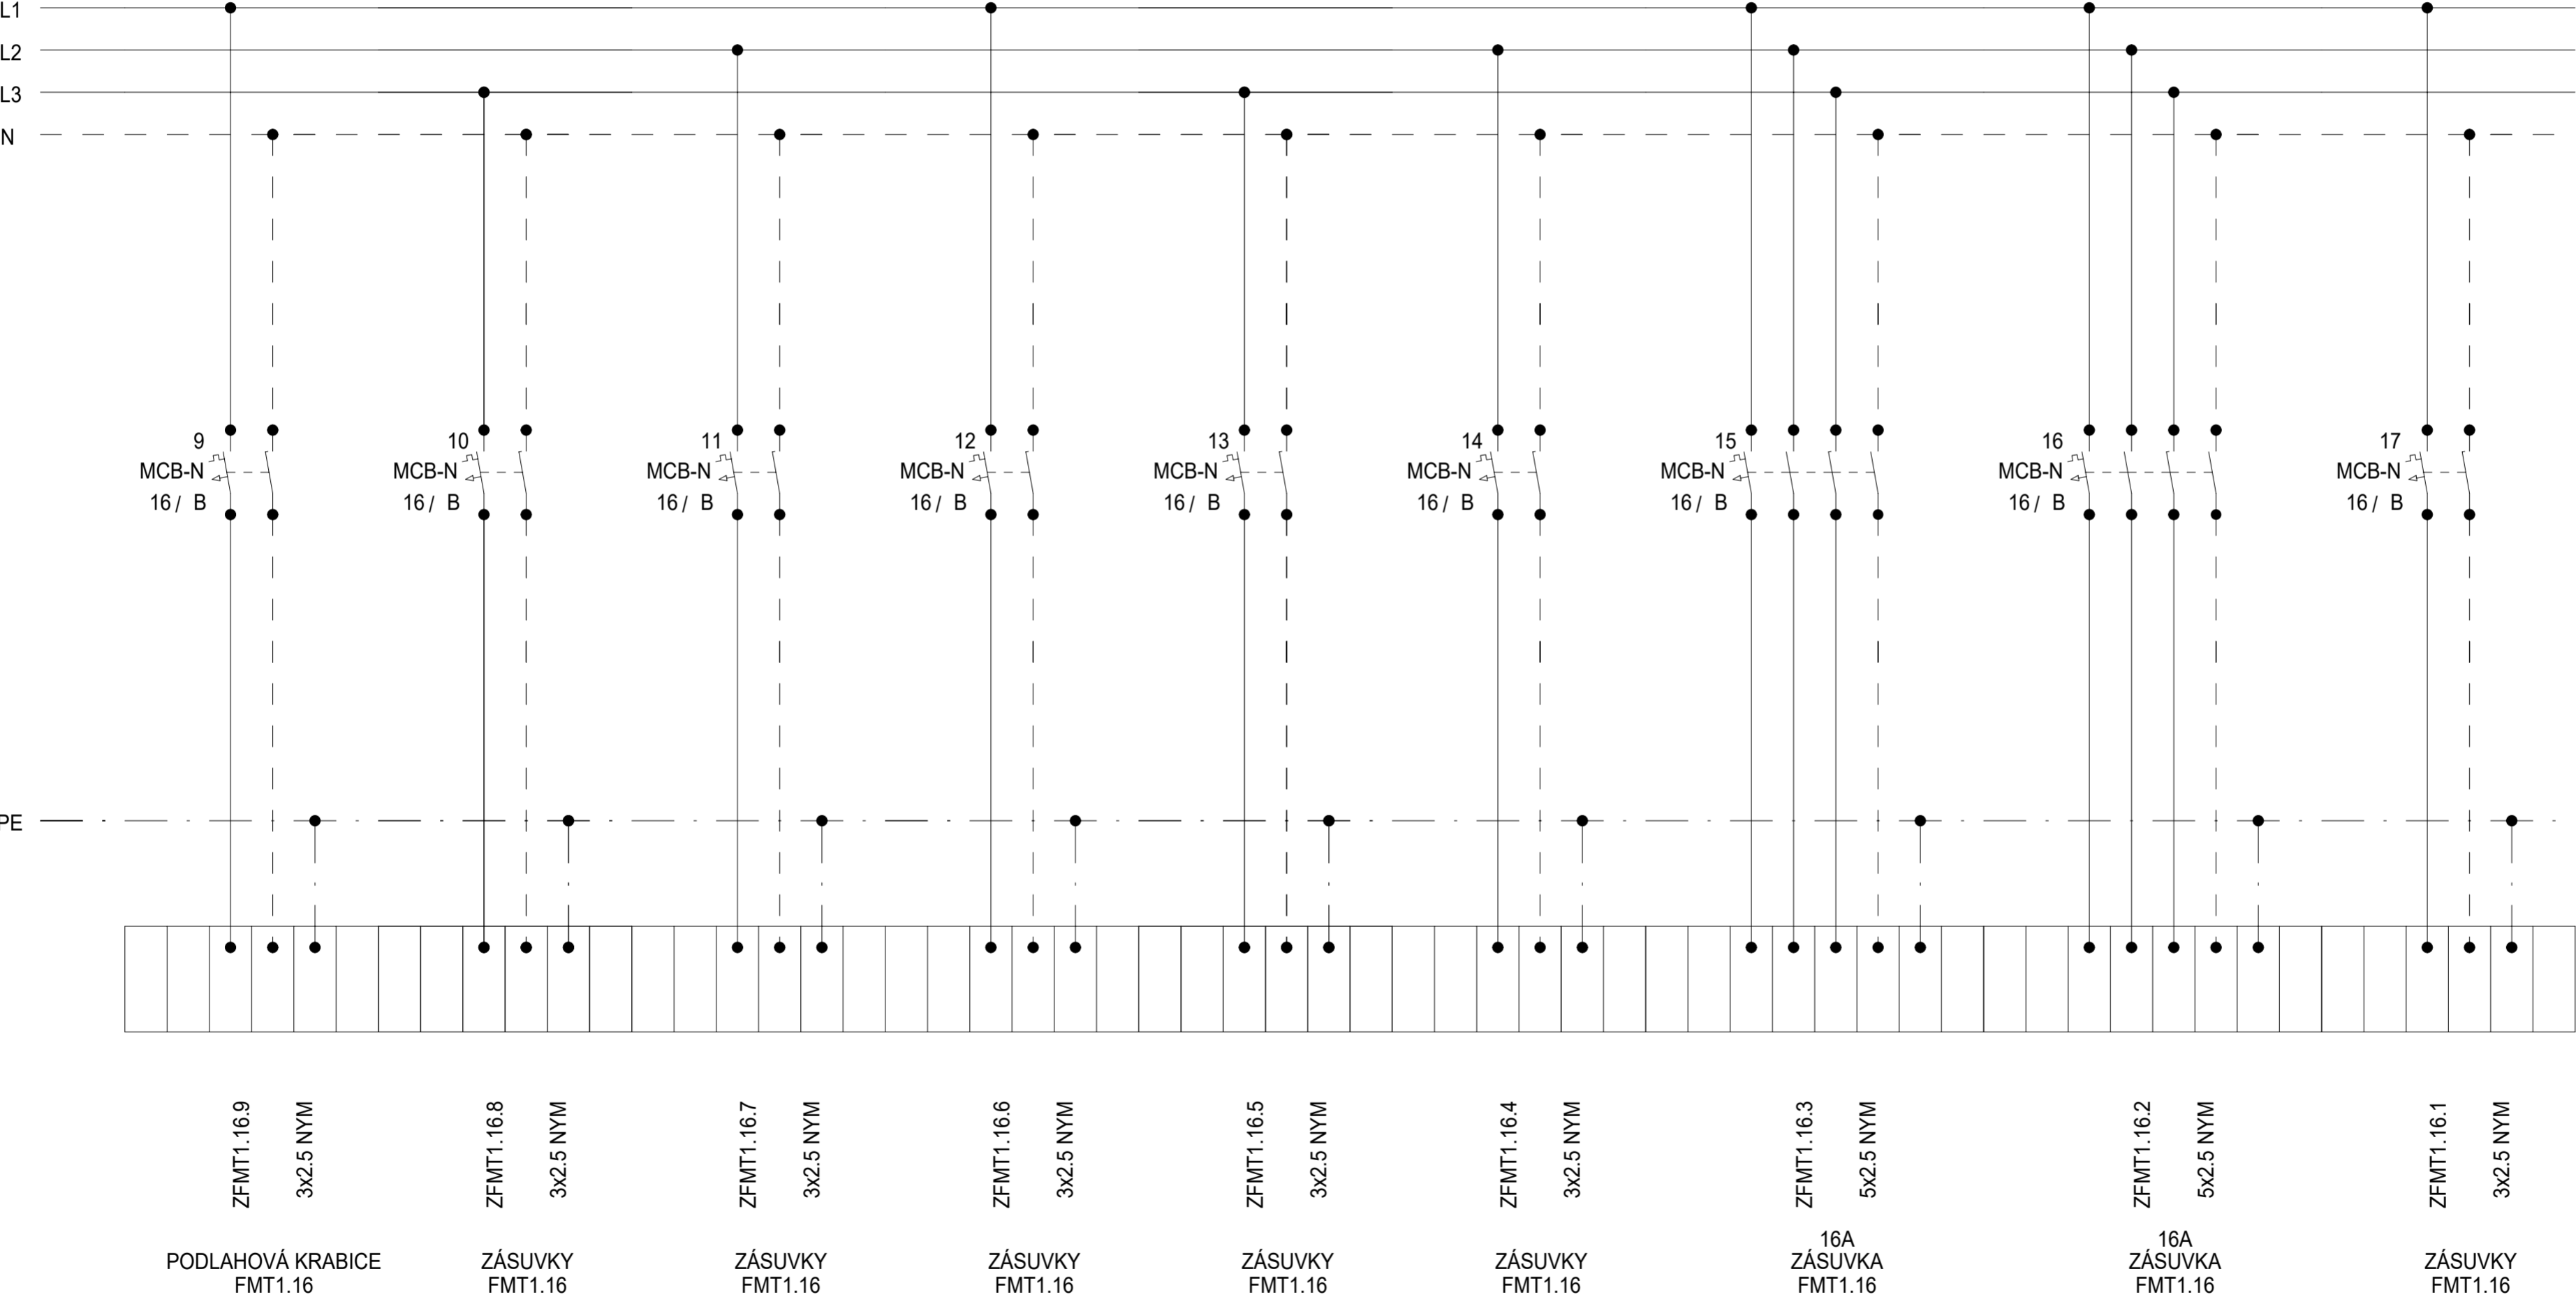


Rozvaděč: R1.1FMT1.16A  
3x230V/TH-S  
50Hz

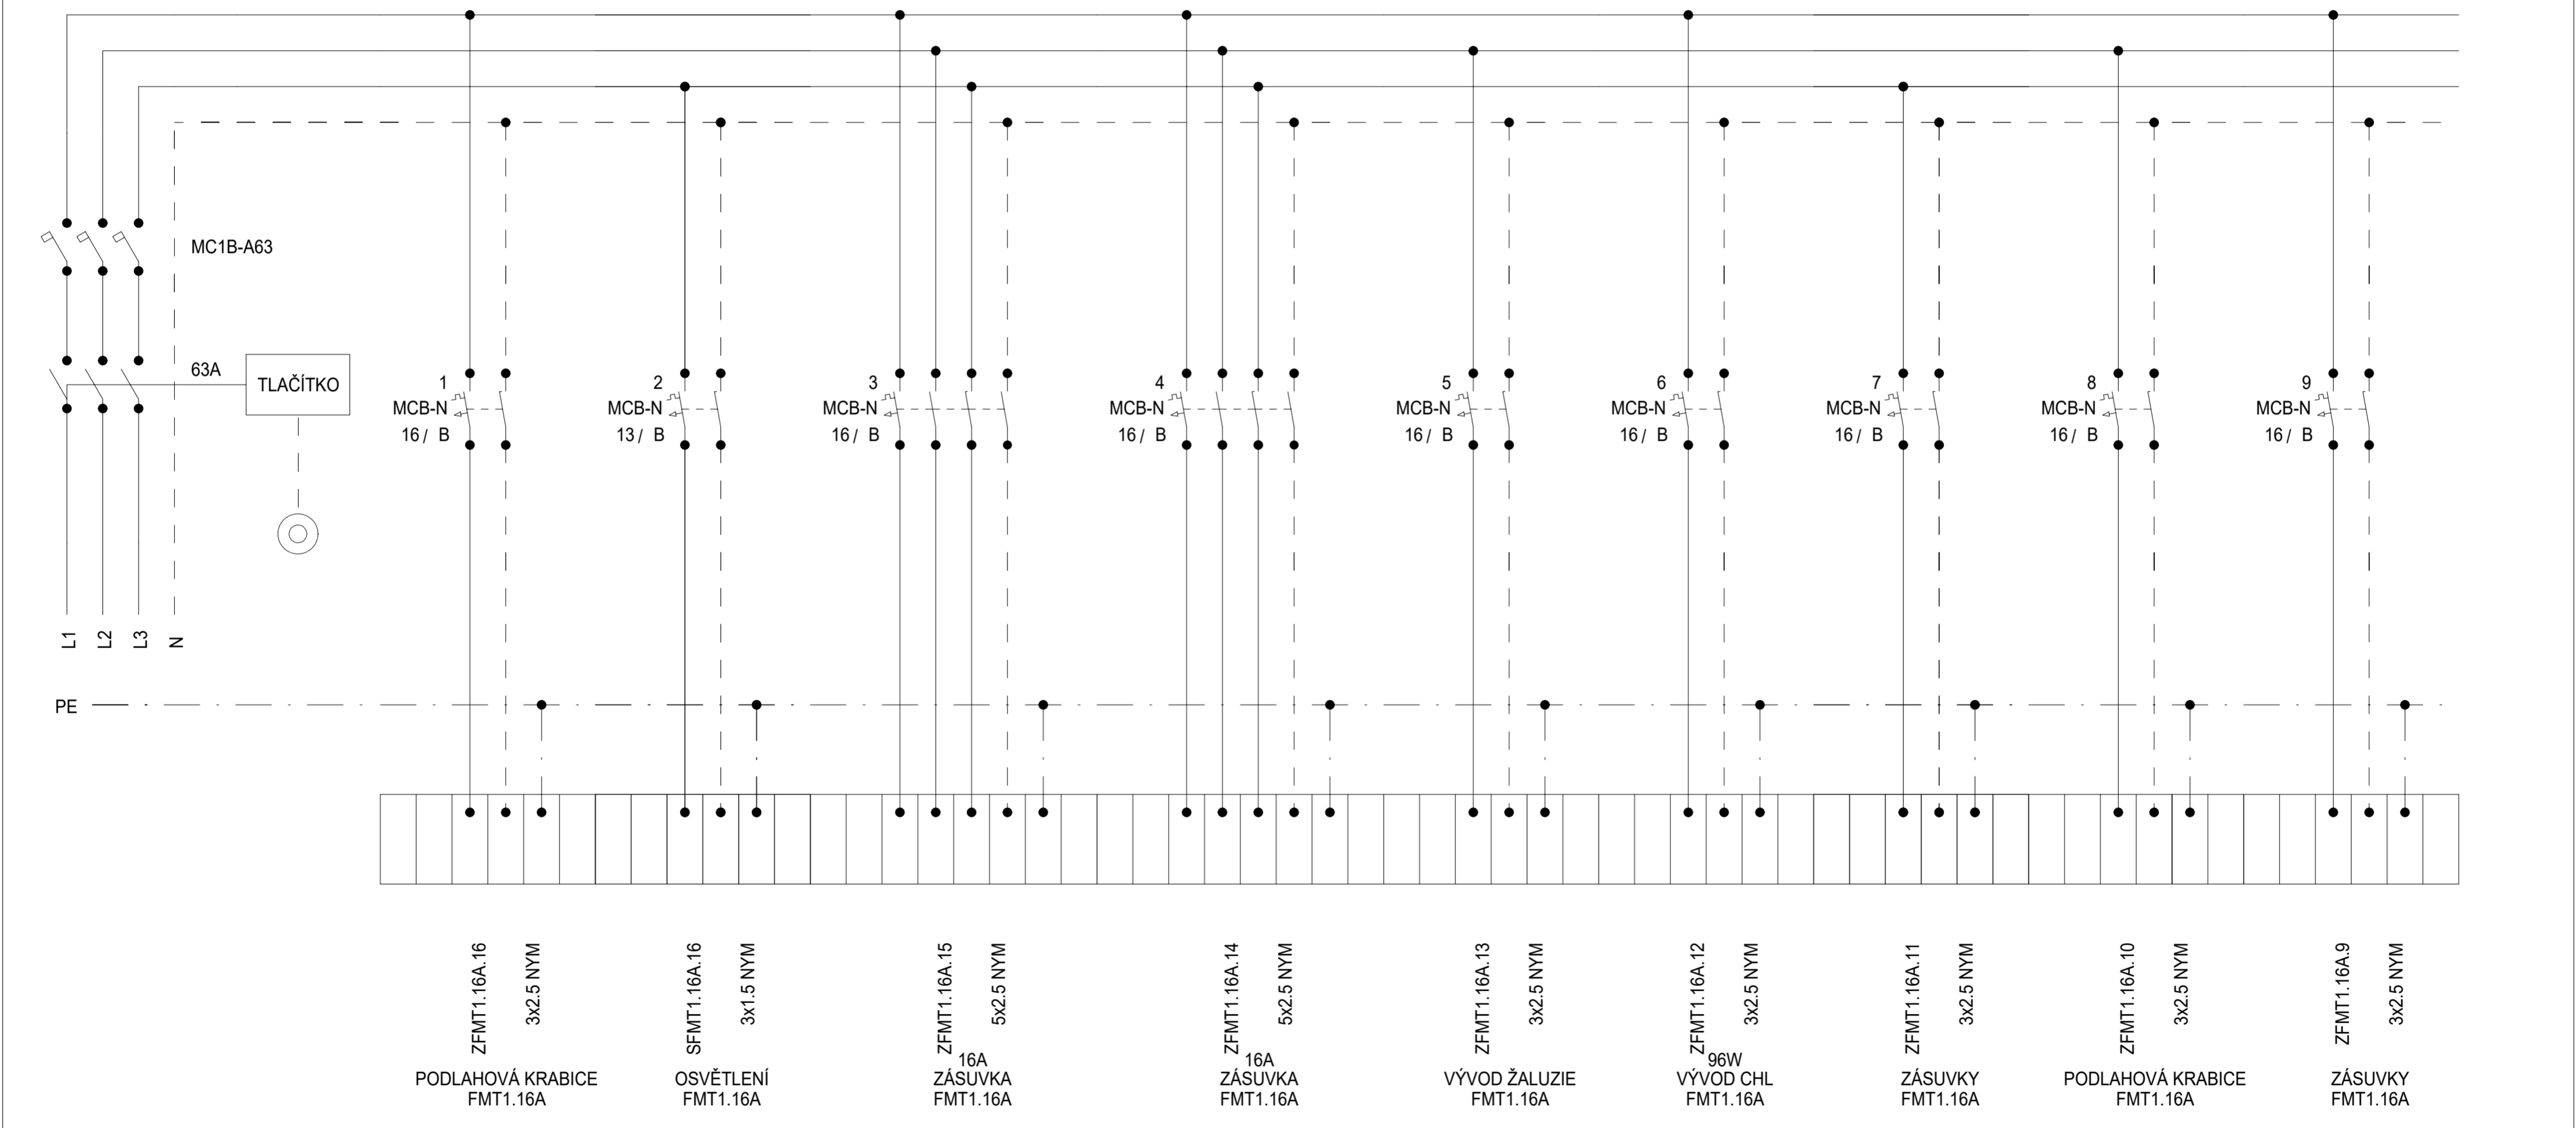

Rozvaděč:

R1.1CNT1.16A  
3x230V/TH-S  
50Hz

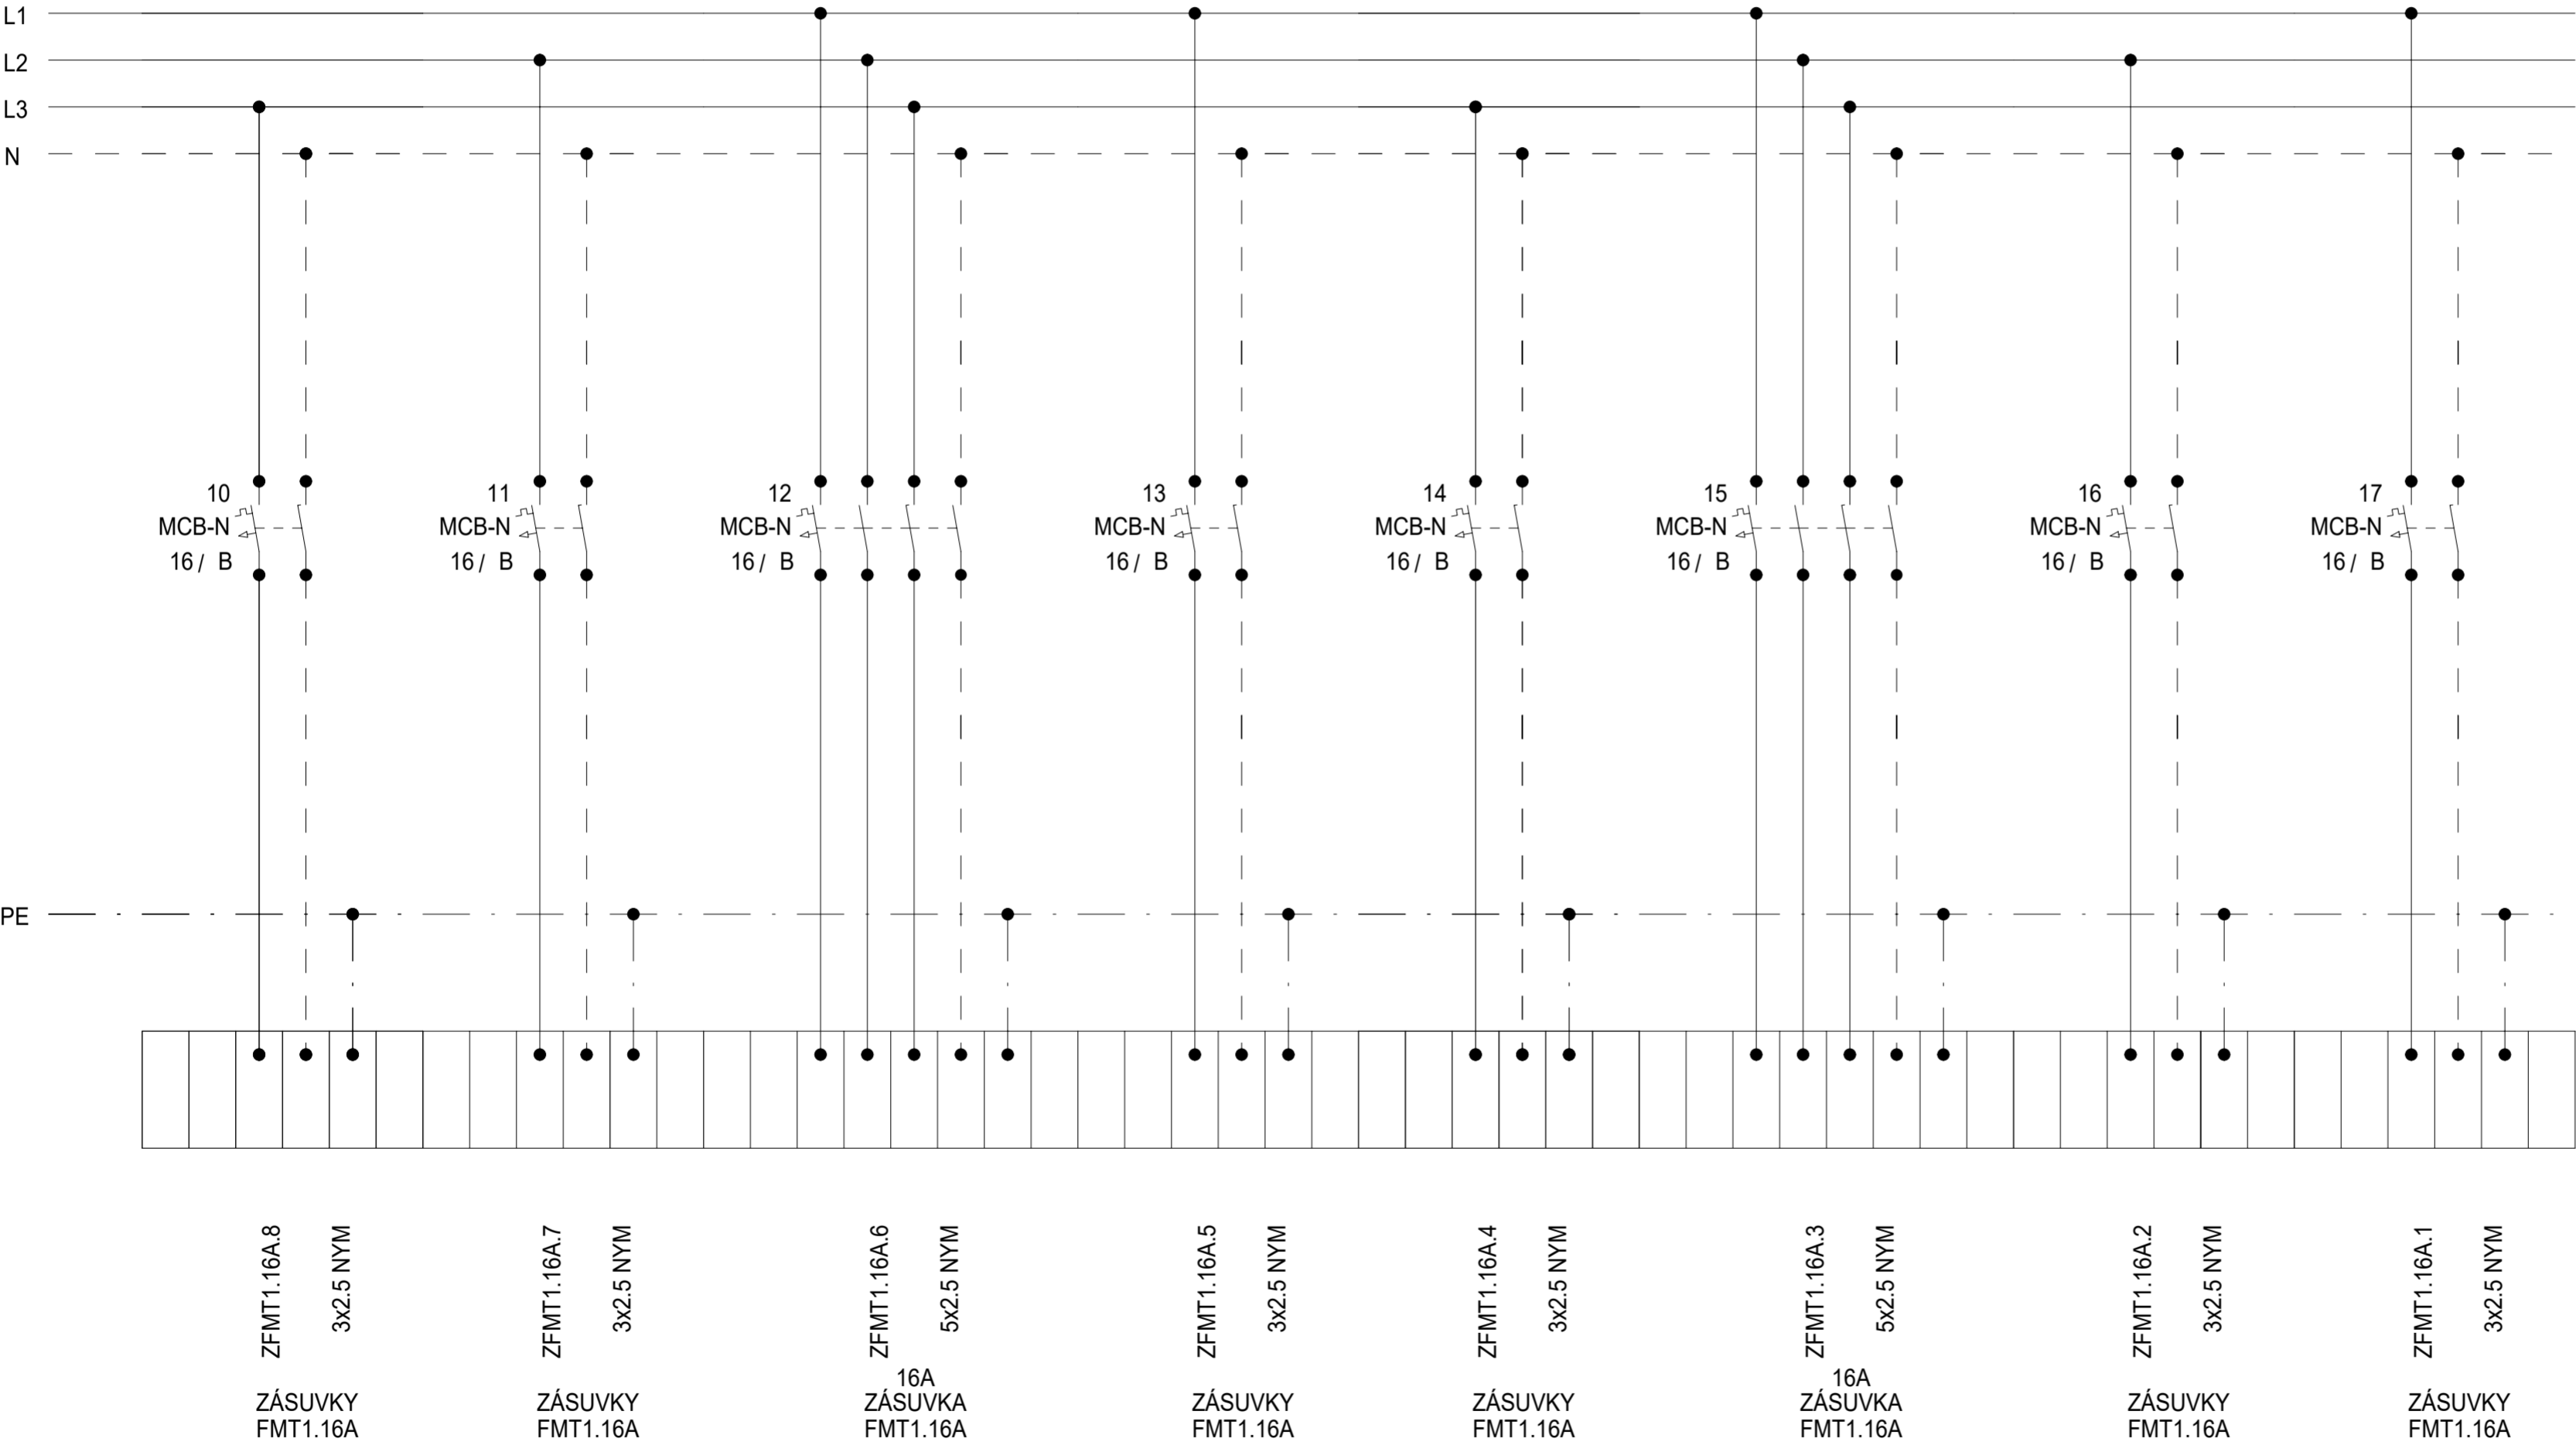


Schéma

DATUM	STUPEŇ	PD	NÁZEV PROJEKTU	ČÍSLO VÝKRESU
08/2025	DPS	D1.4.7. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II) v areálu VŠB-TUO	D.1.2.5.3.02.
STRANA:				2/2






Rozvaděč: R2.1  
3x230 V/TH-S  
50Hz

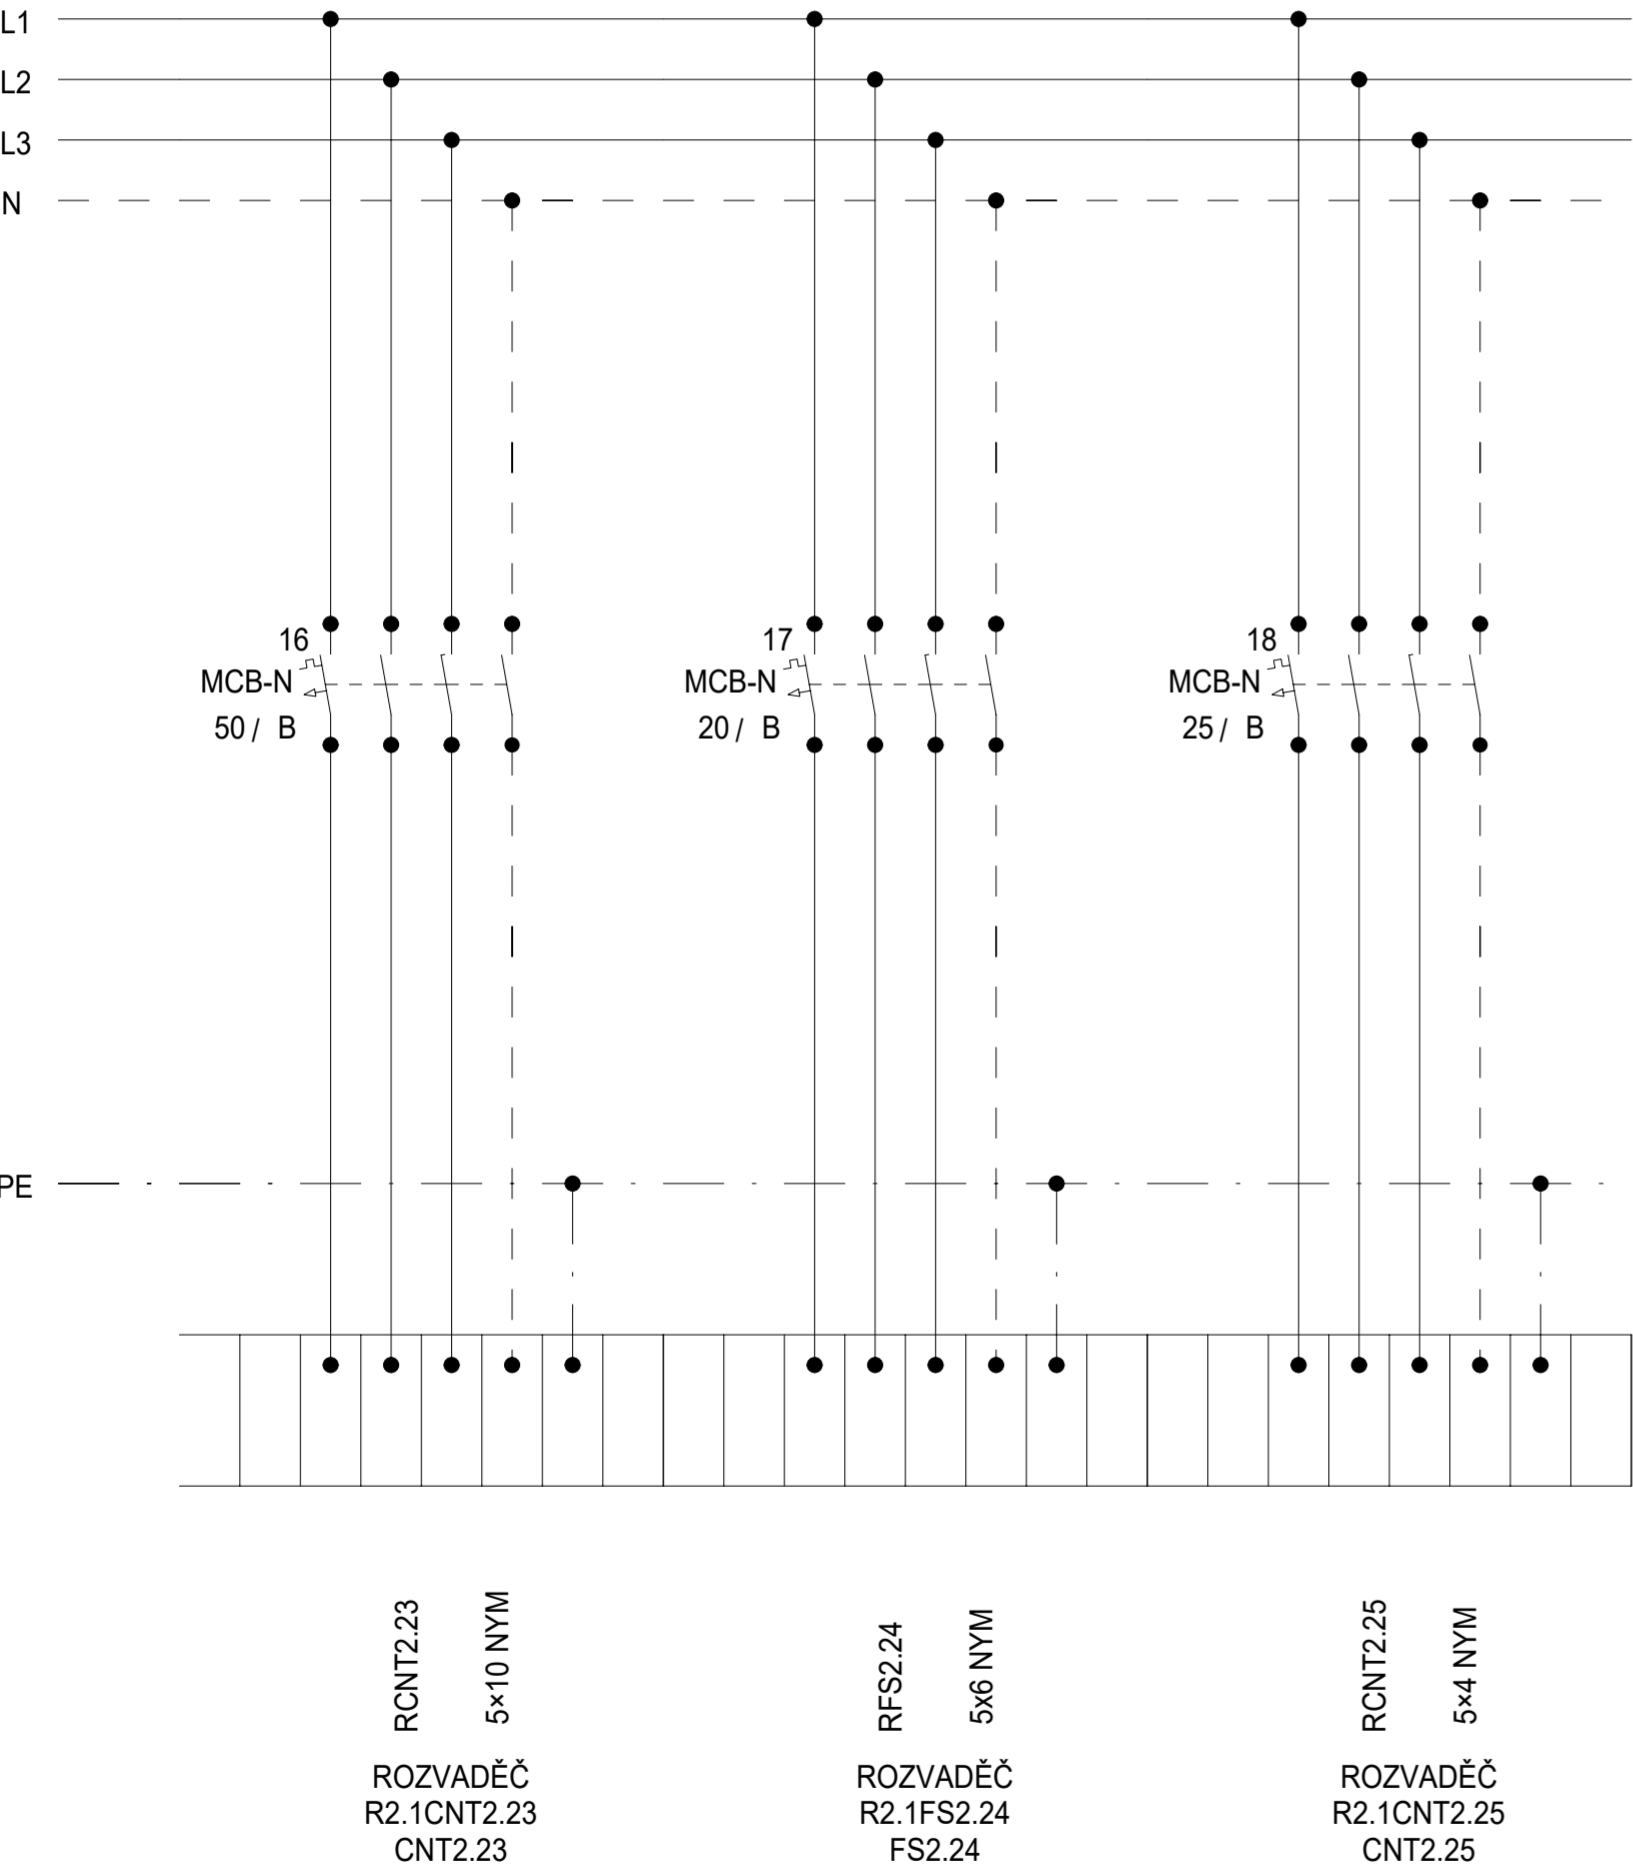

Schéma

DATUM	STUPEŇ	PD	NÁZEV PROJEKTU	ČÍSLO VÝKRESU
08/2025	DPS	D1.4.7. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II) v areálu VŠB-TUO	D.1.2.5.3.02.
STRANA:				3/3


Rozvaděč: R2.1P2  
3x230V/TH-S  
50Hz

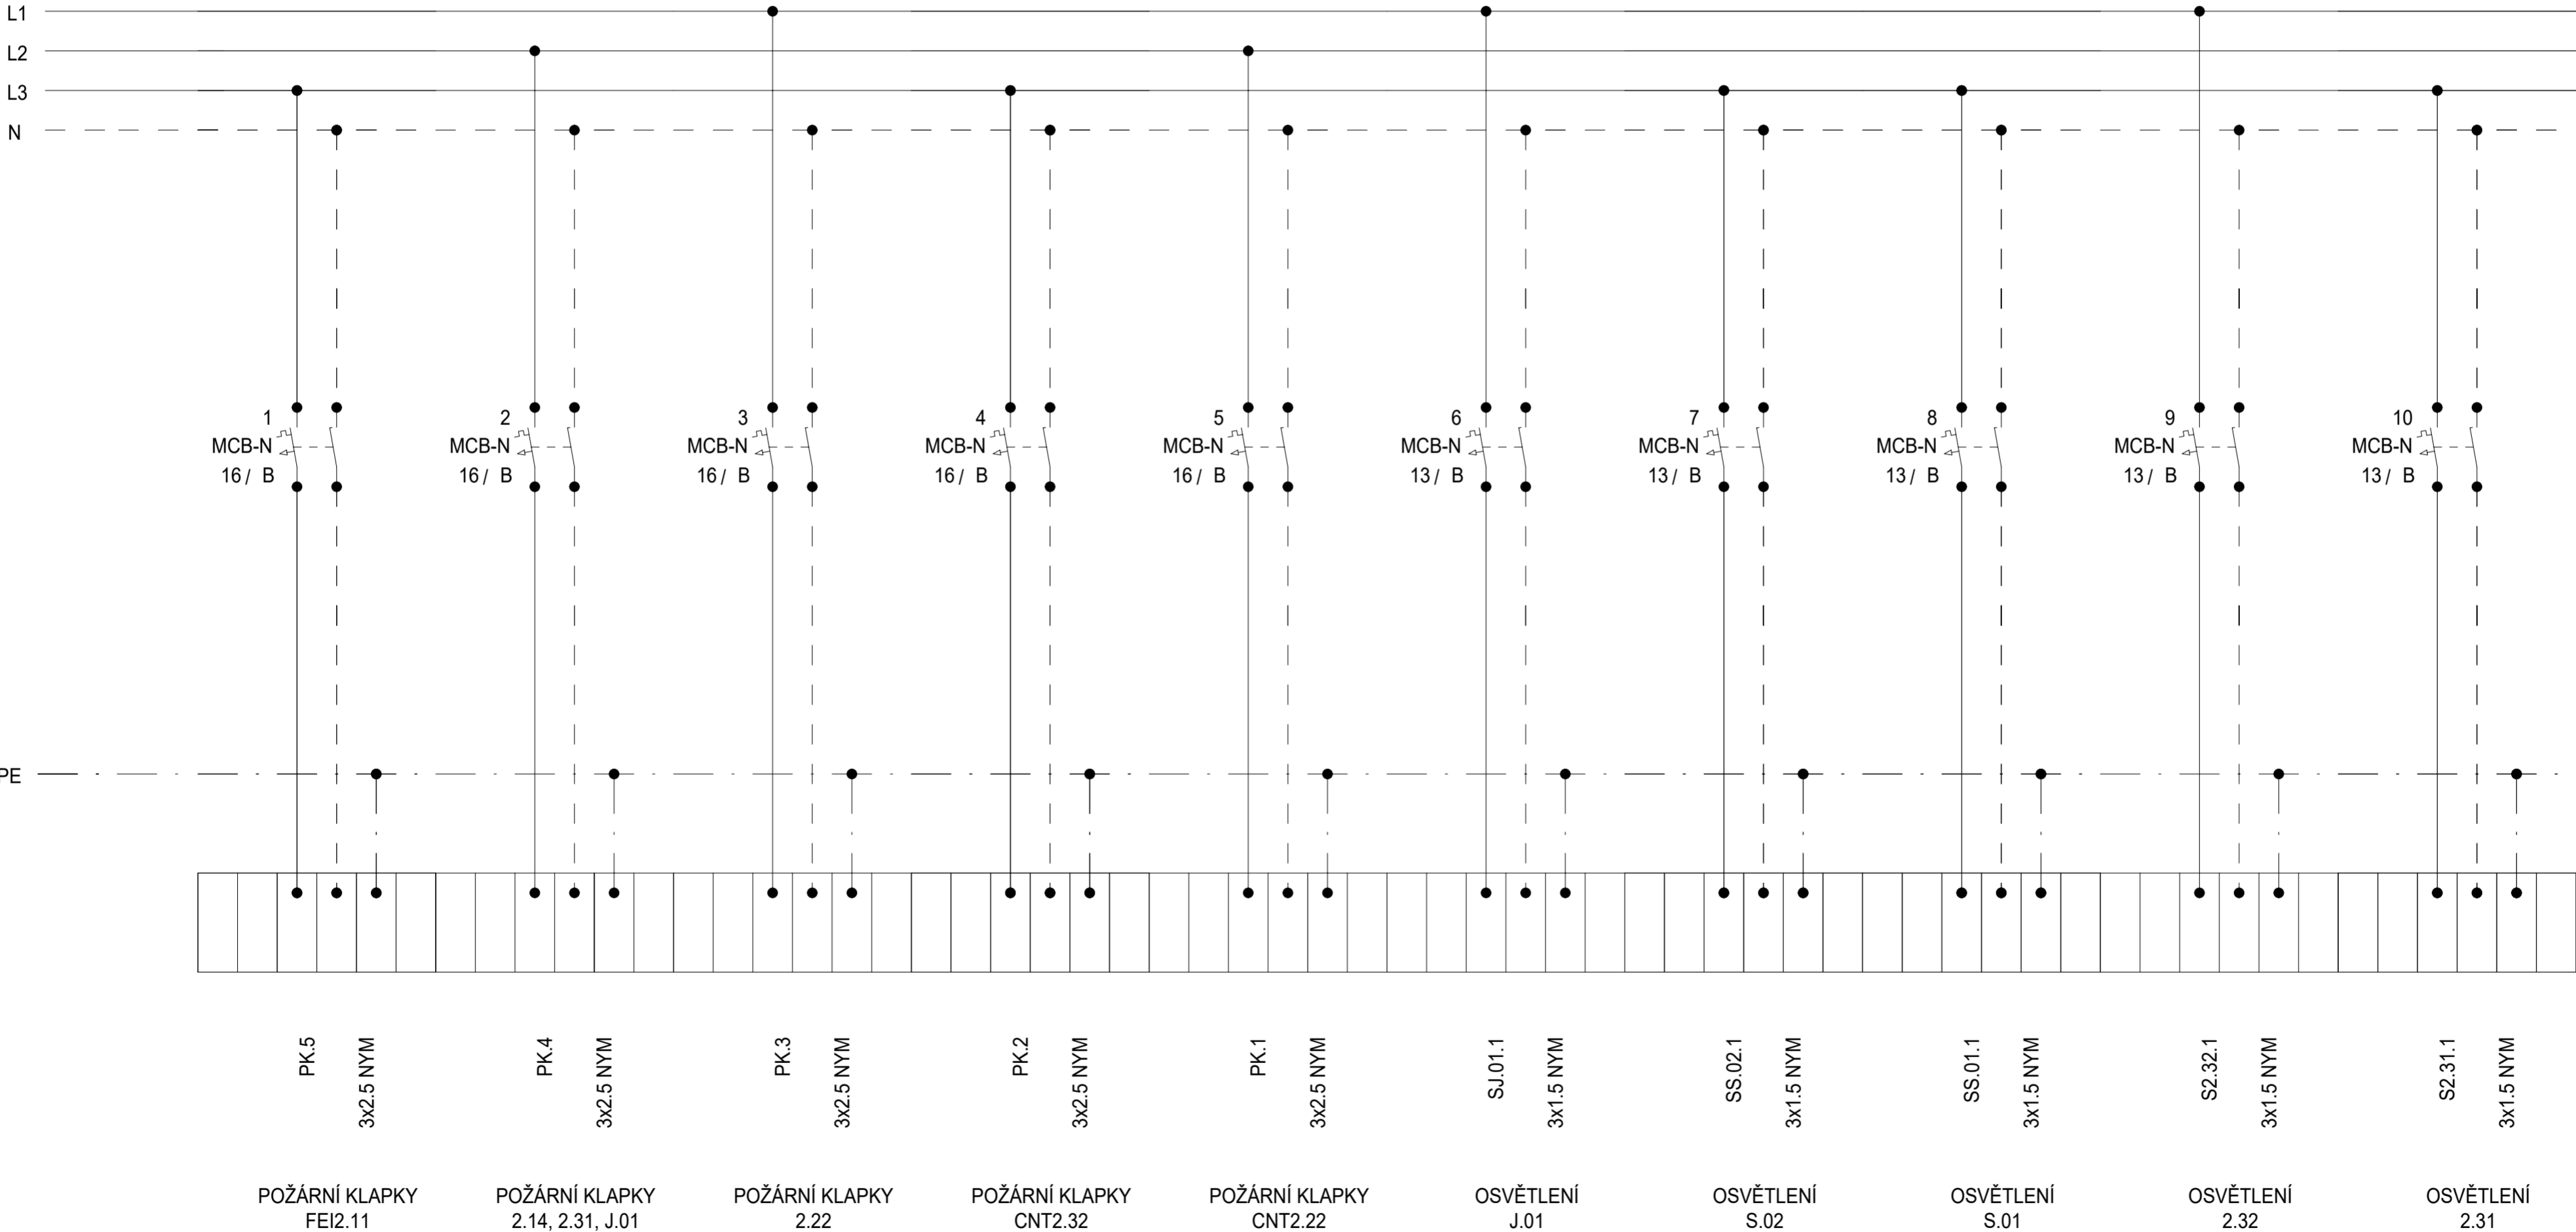



Rozvaděč:

R2.1P2  
3x230 V/TH-S  
50Hz

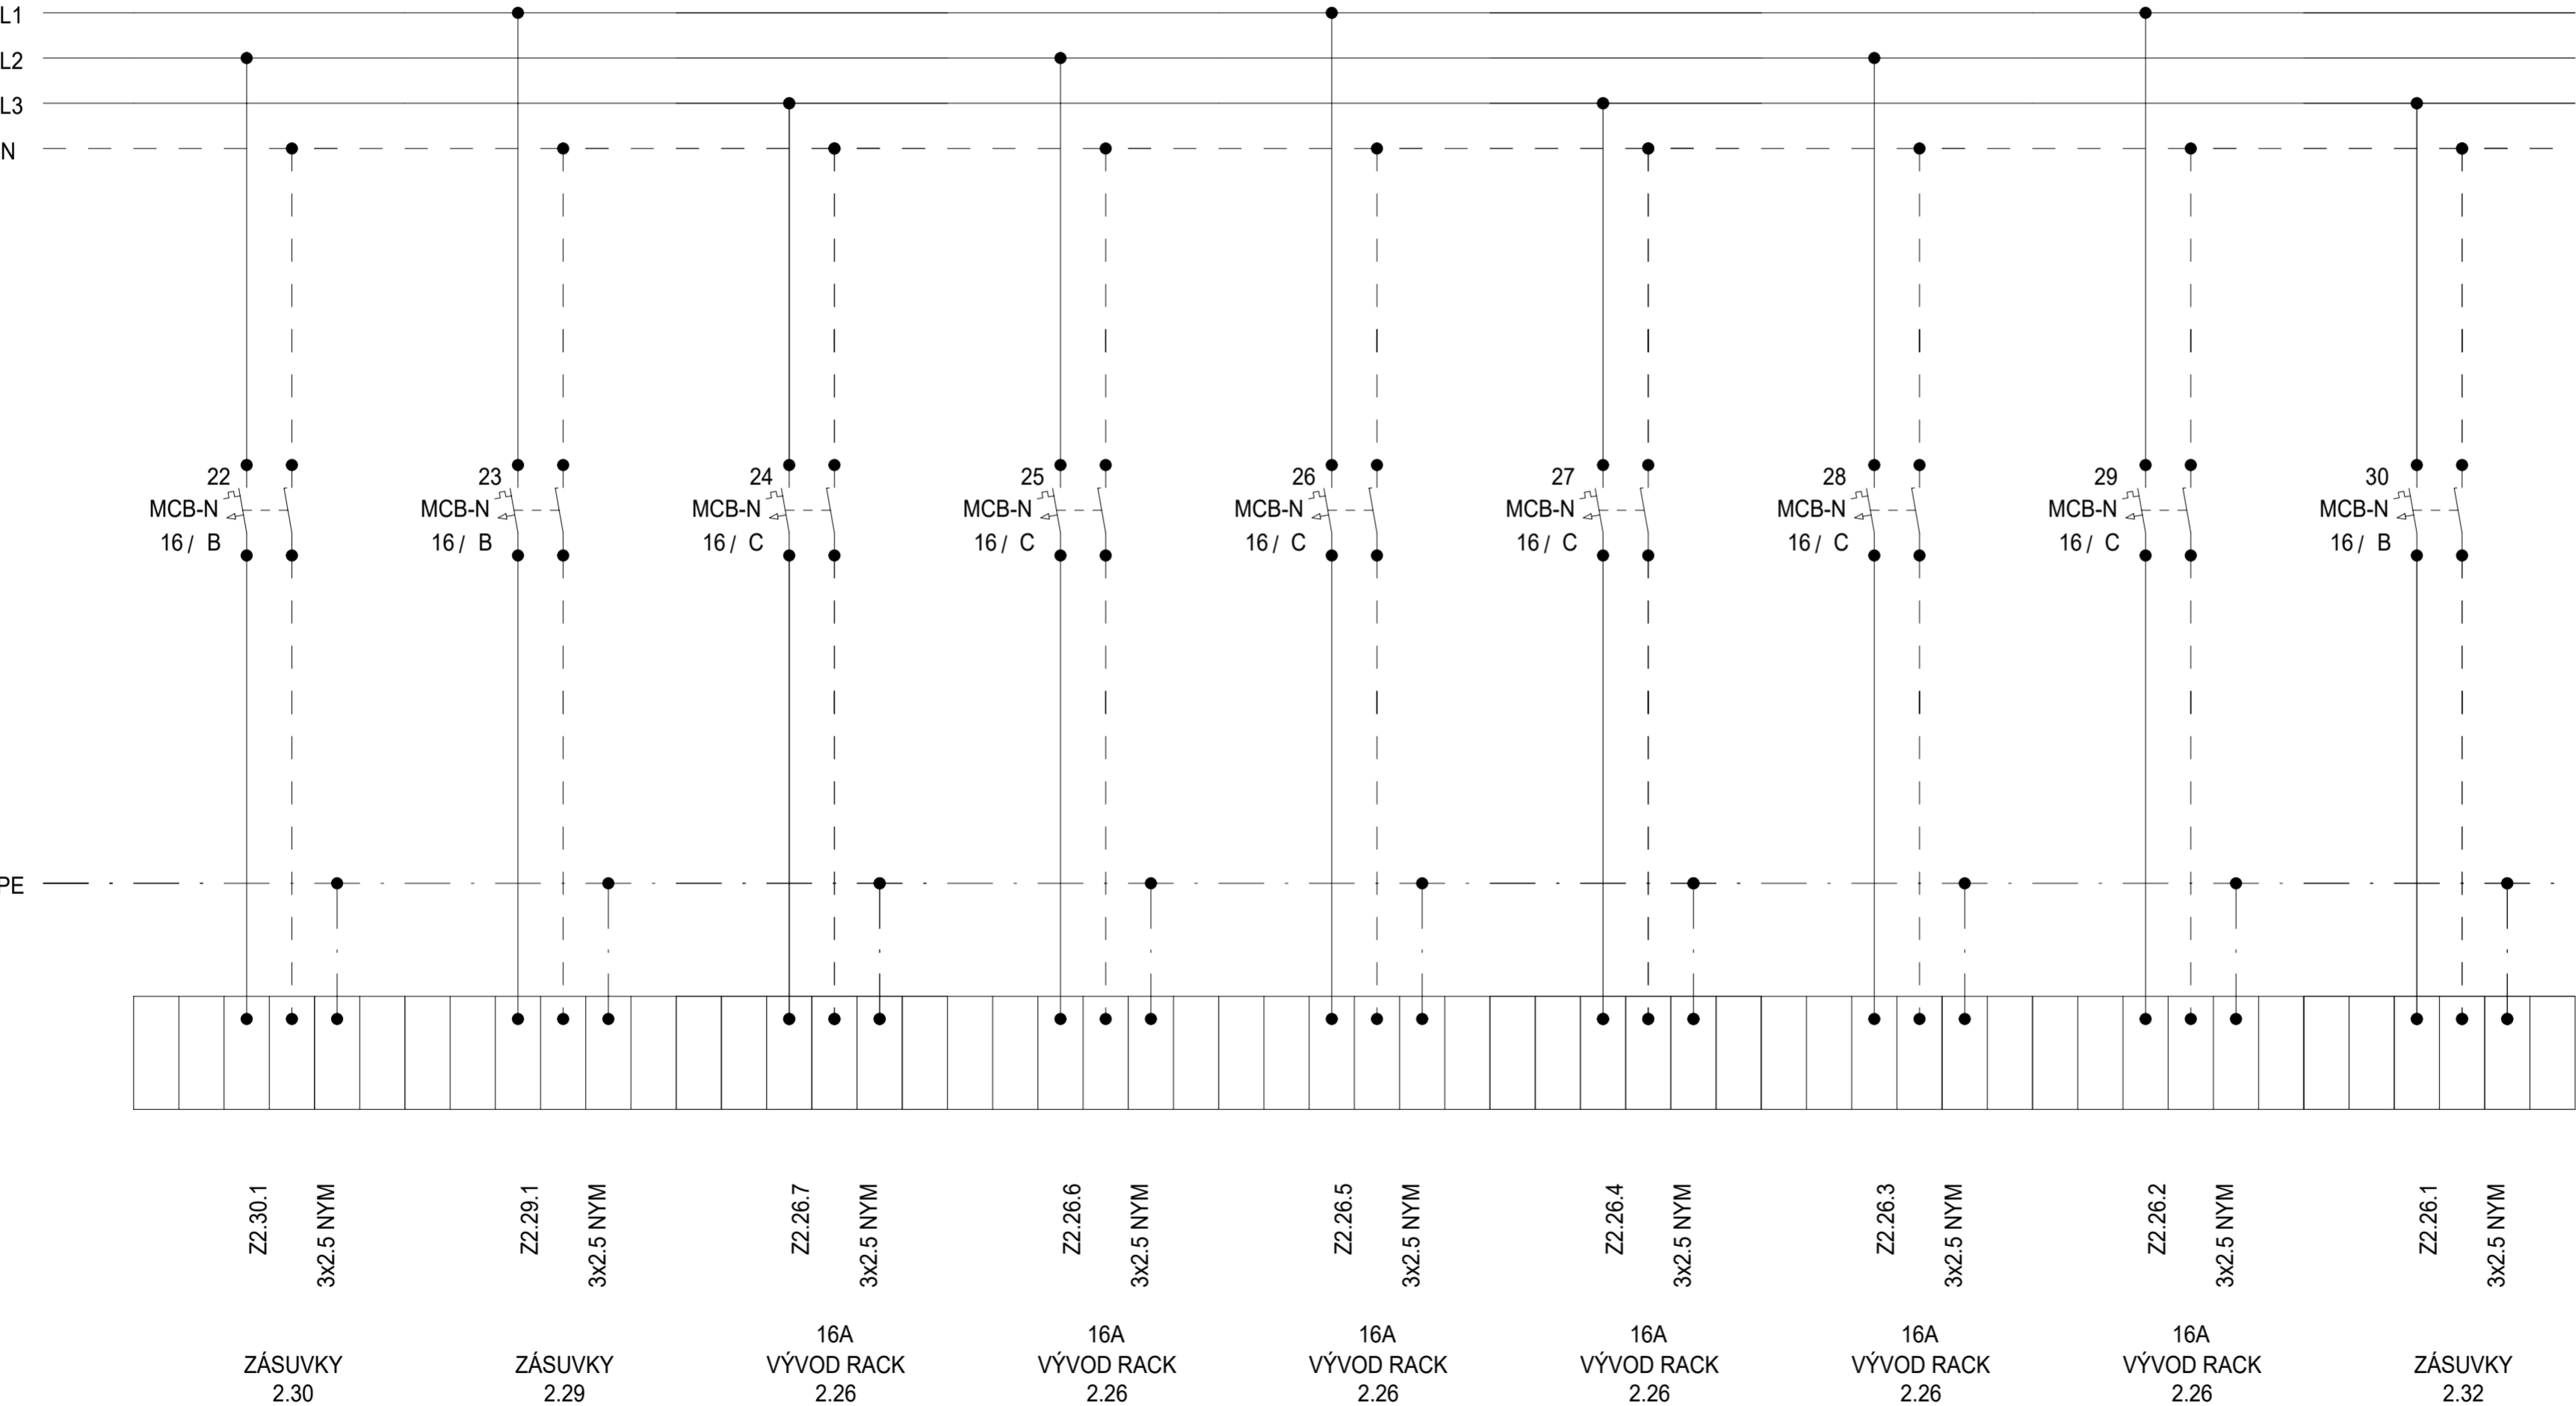


Schéma

DATUM	STUPE
-------	-------


Rozvaděč:

R2.1P2  
3x230 V/TH-S  
50Hz

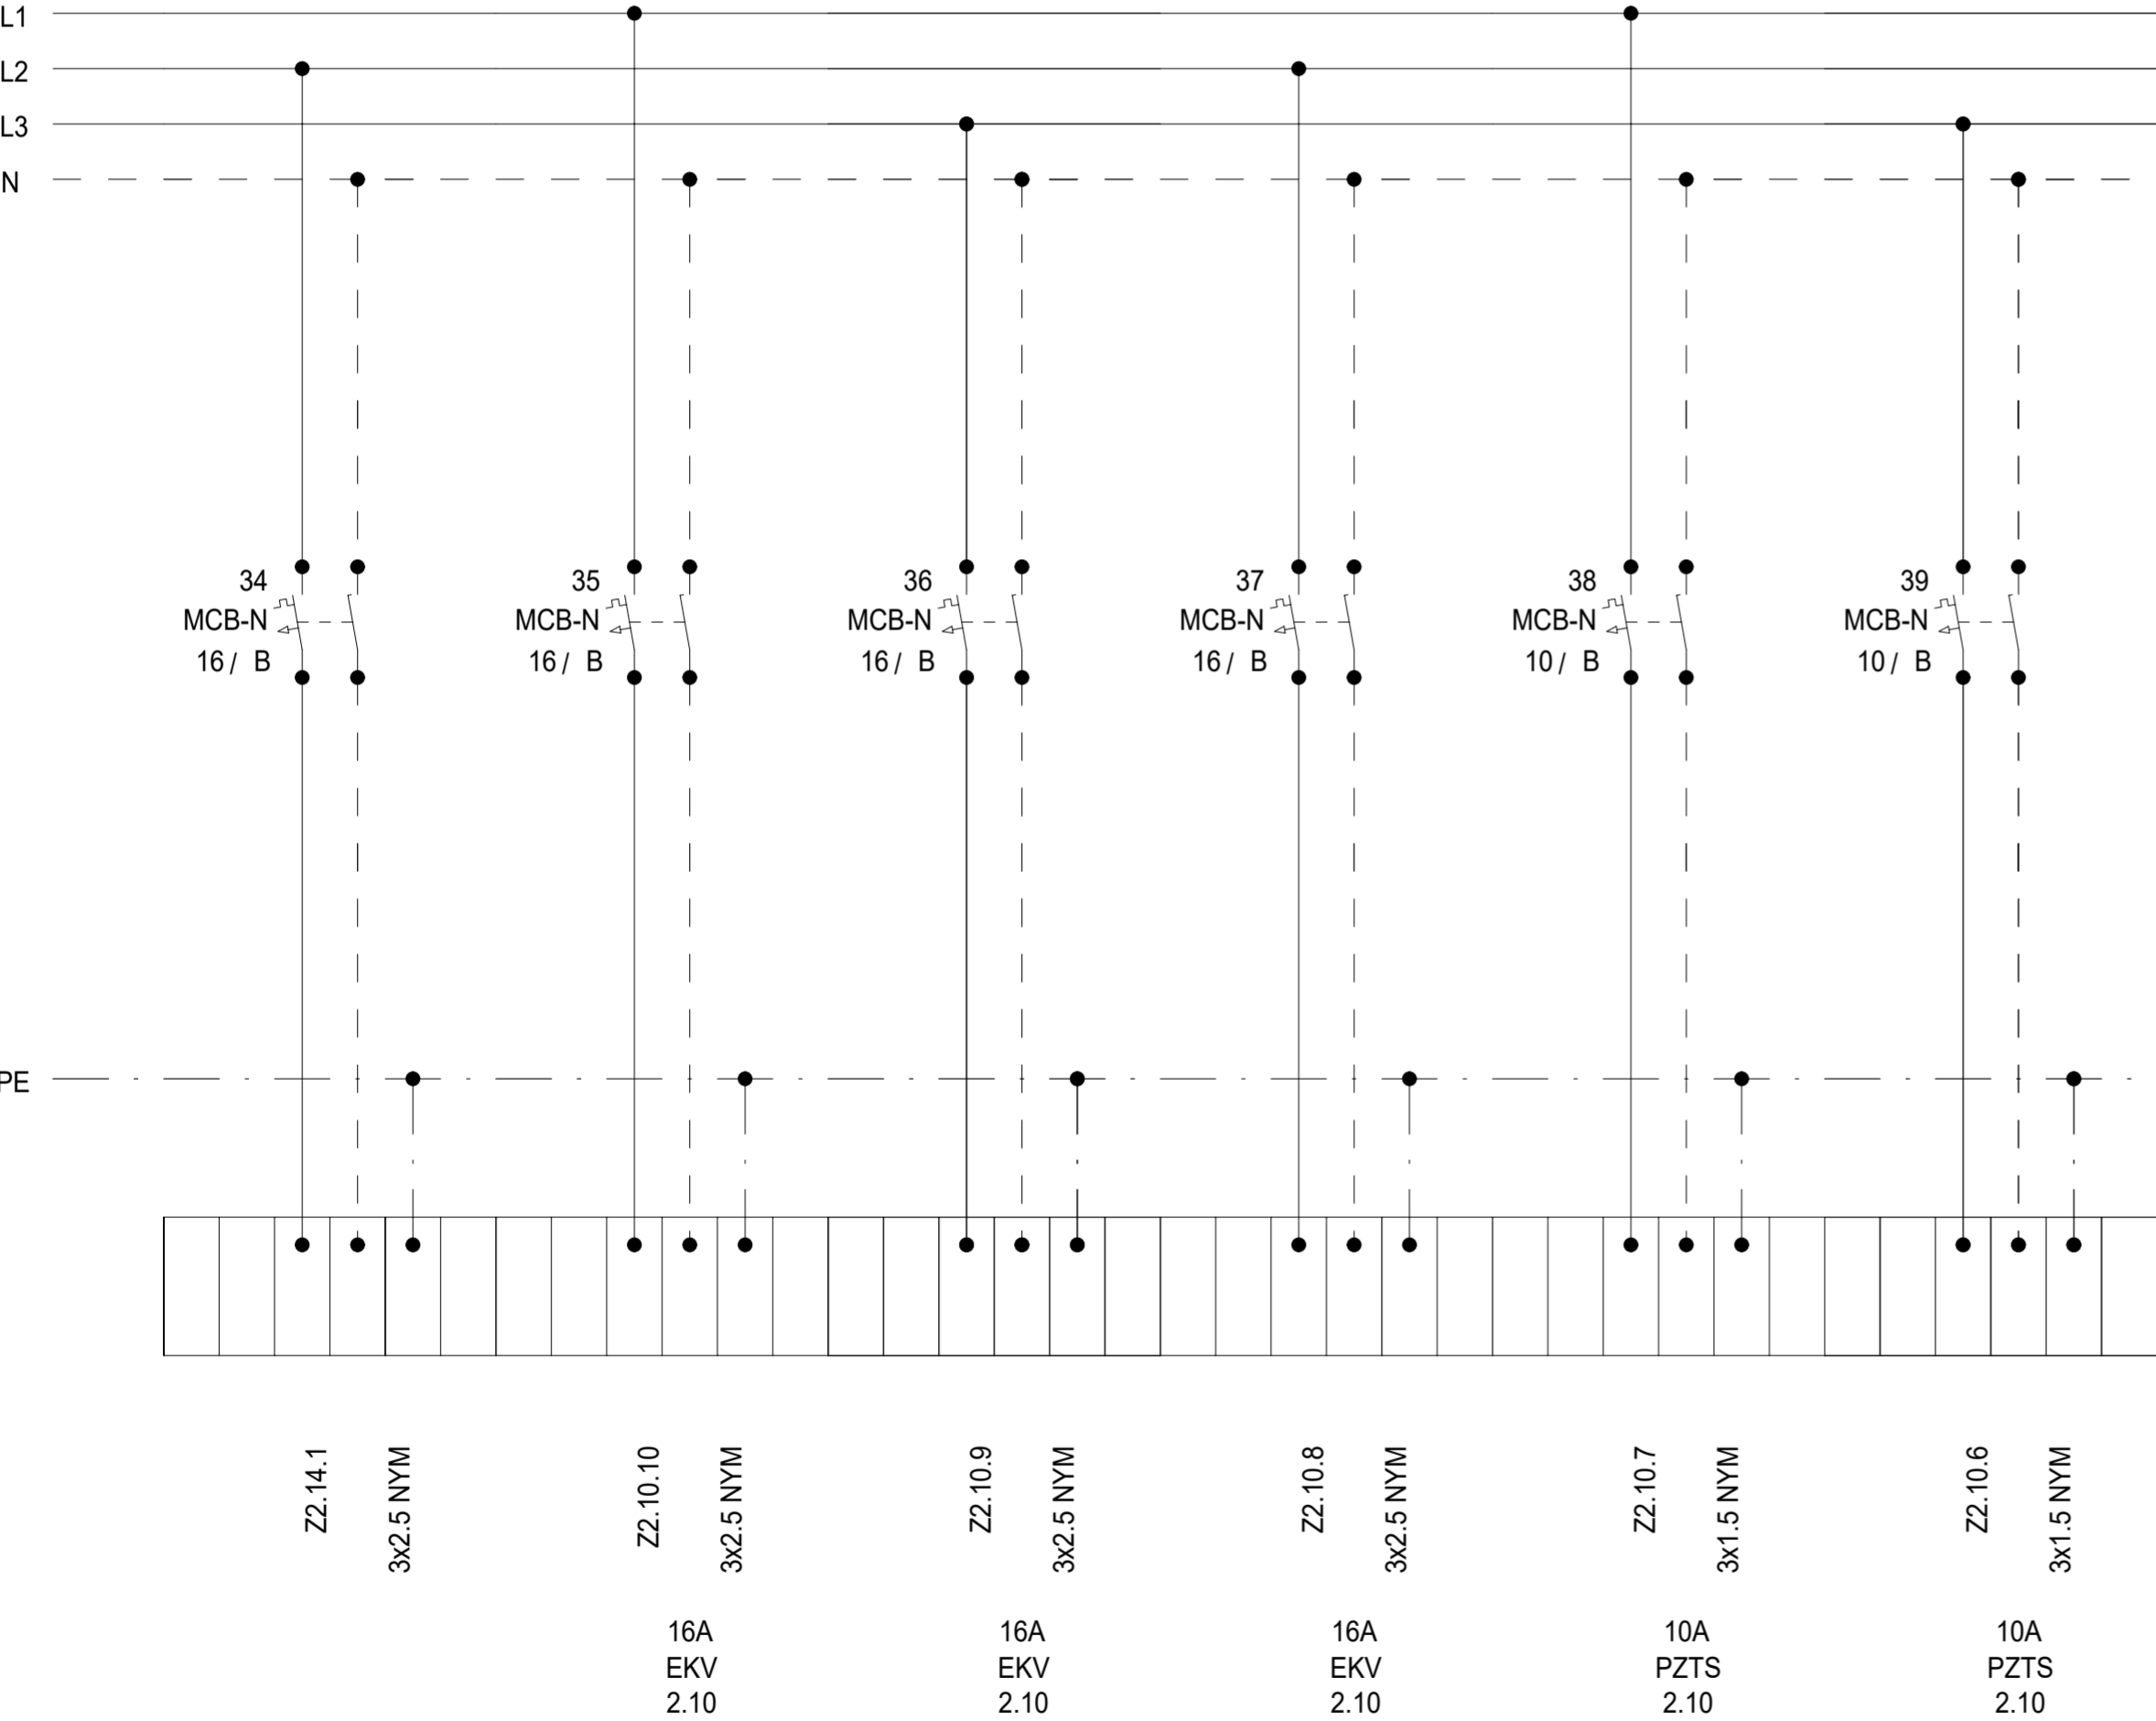


Schéma

Rozvaděč: R2.1P2  
3x230 V/TH-S  
50Hz

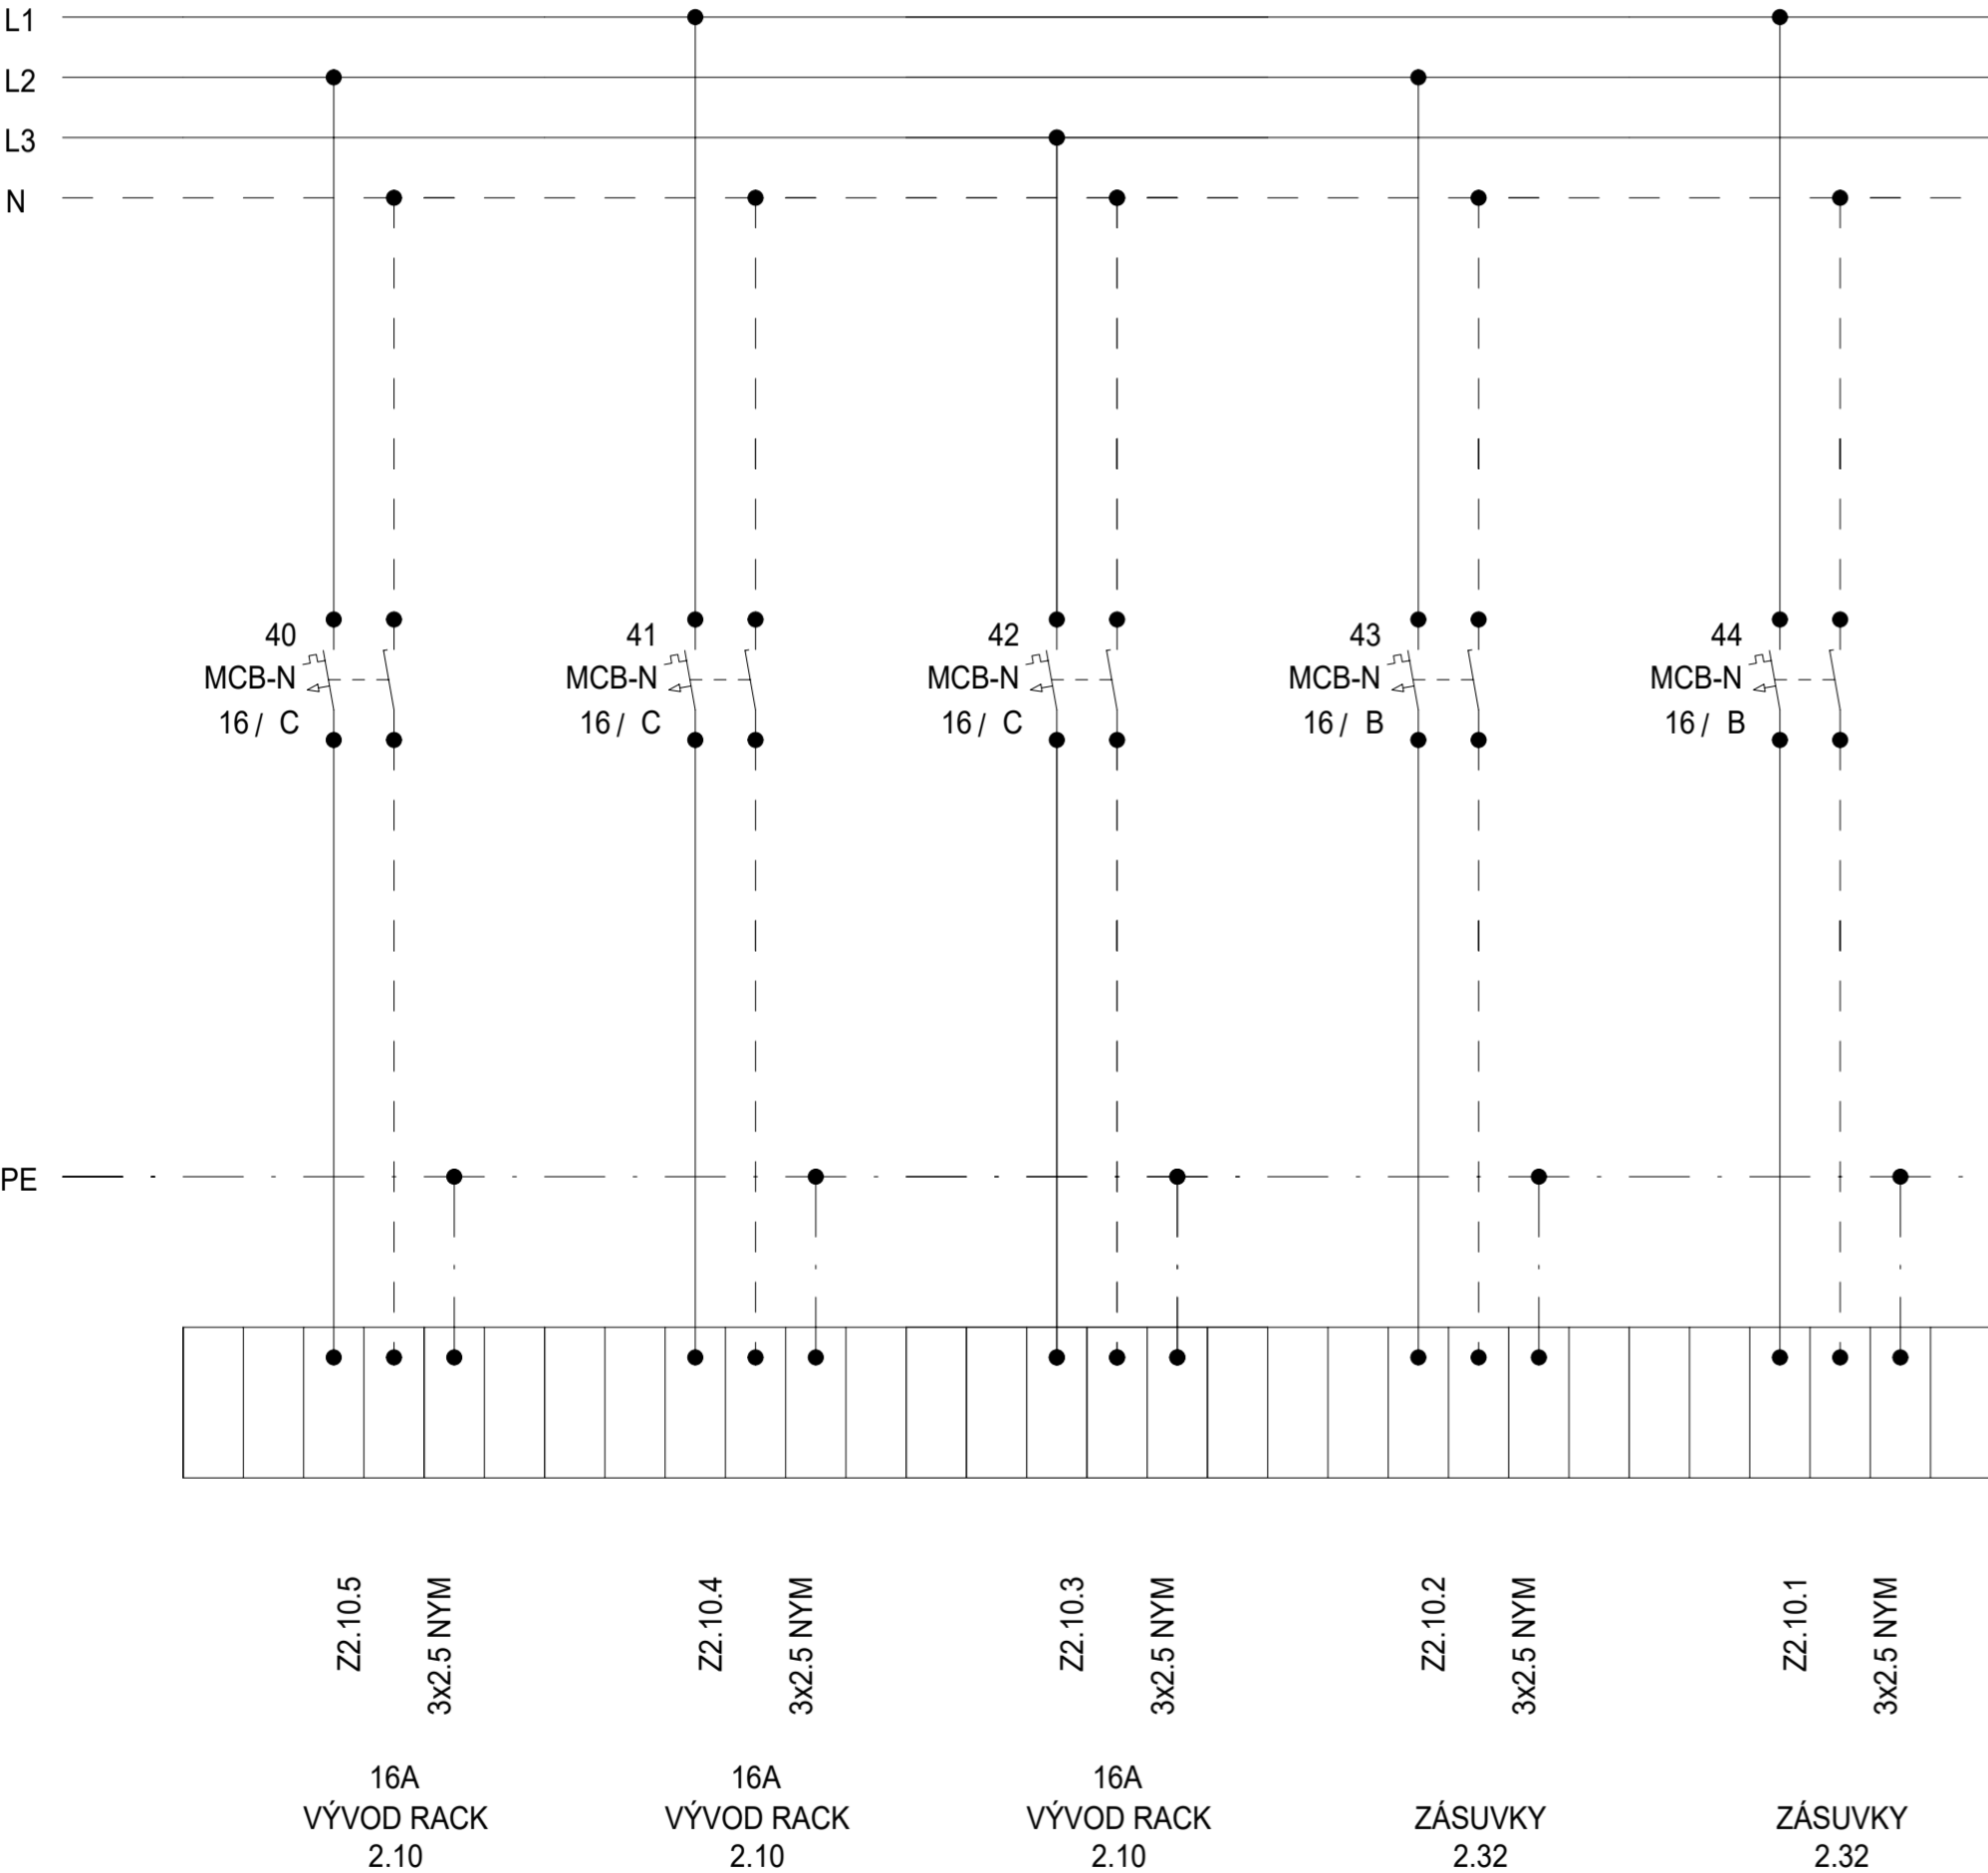

Schéma

Rozvaděč: R2.1CNT2.01  
3x230 V/TH-S  
50Hz

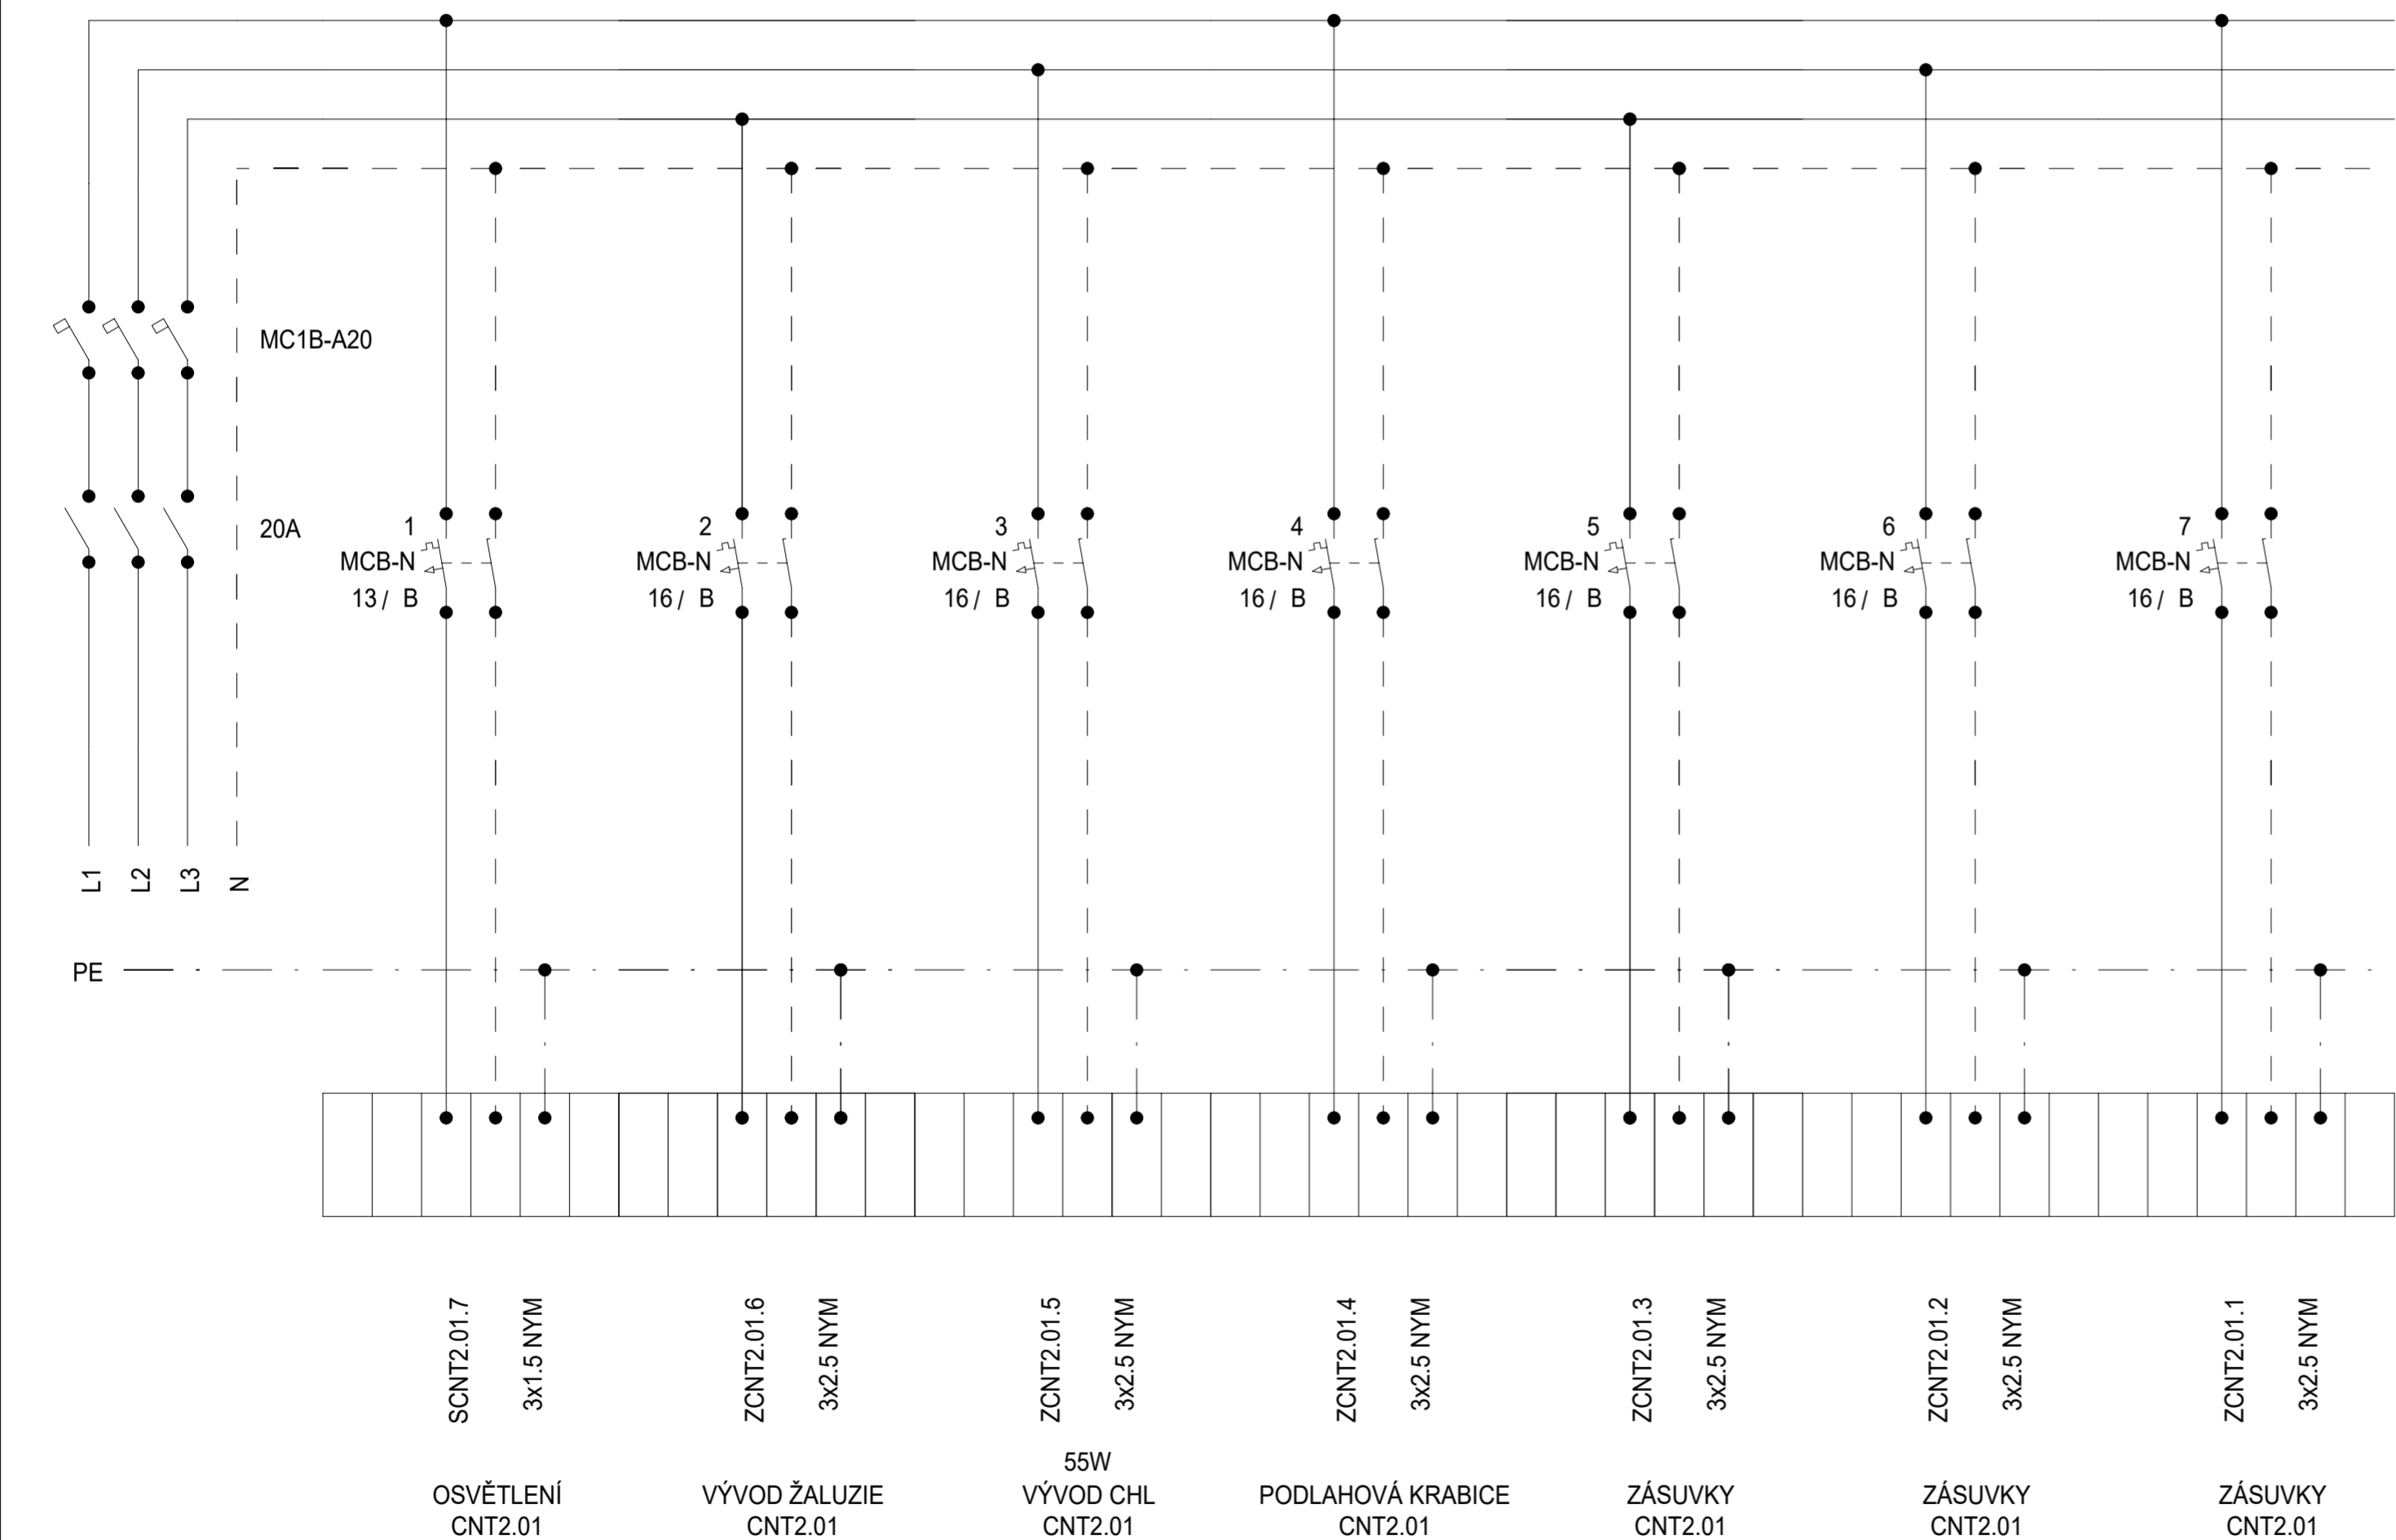

Rozvaděč: R2.1CNT2.02  
3x230 V/TH-S  
50Hz



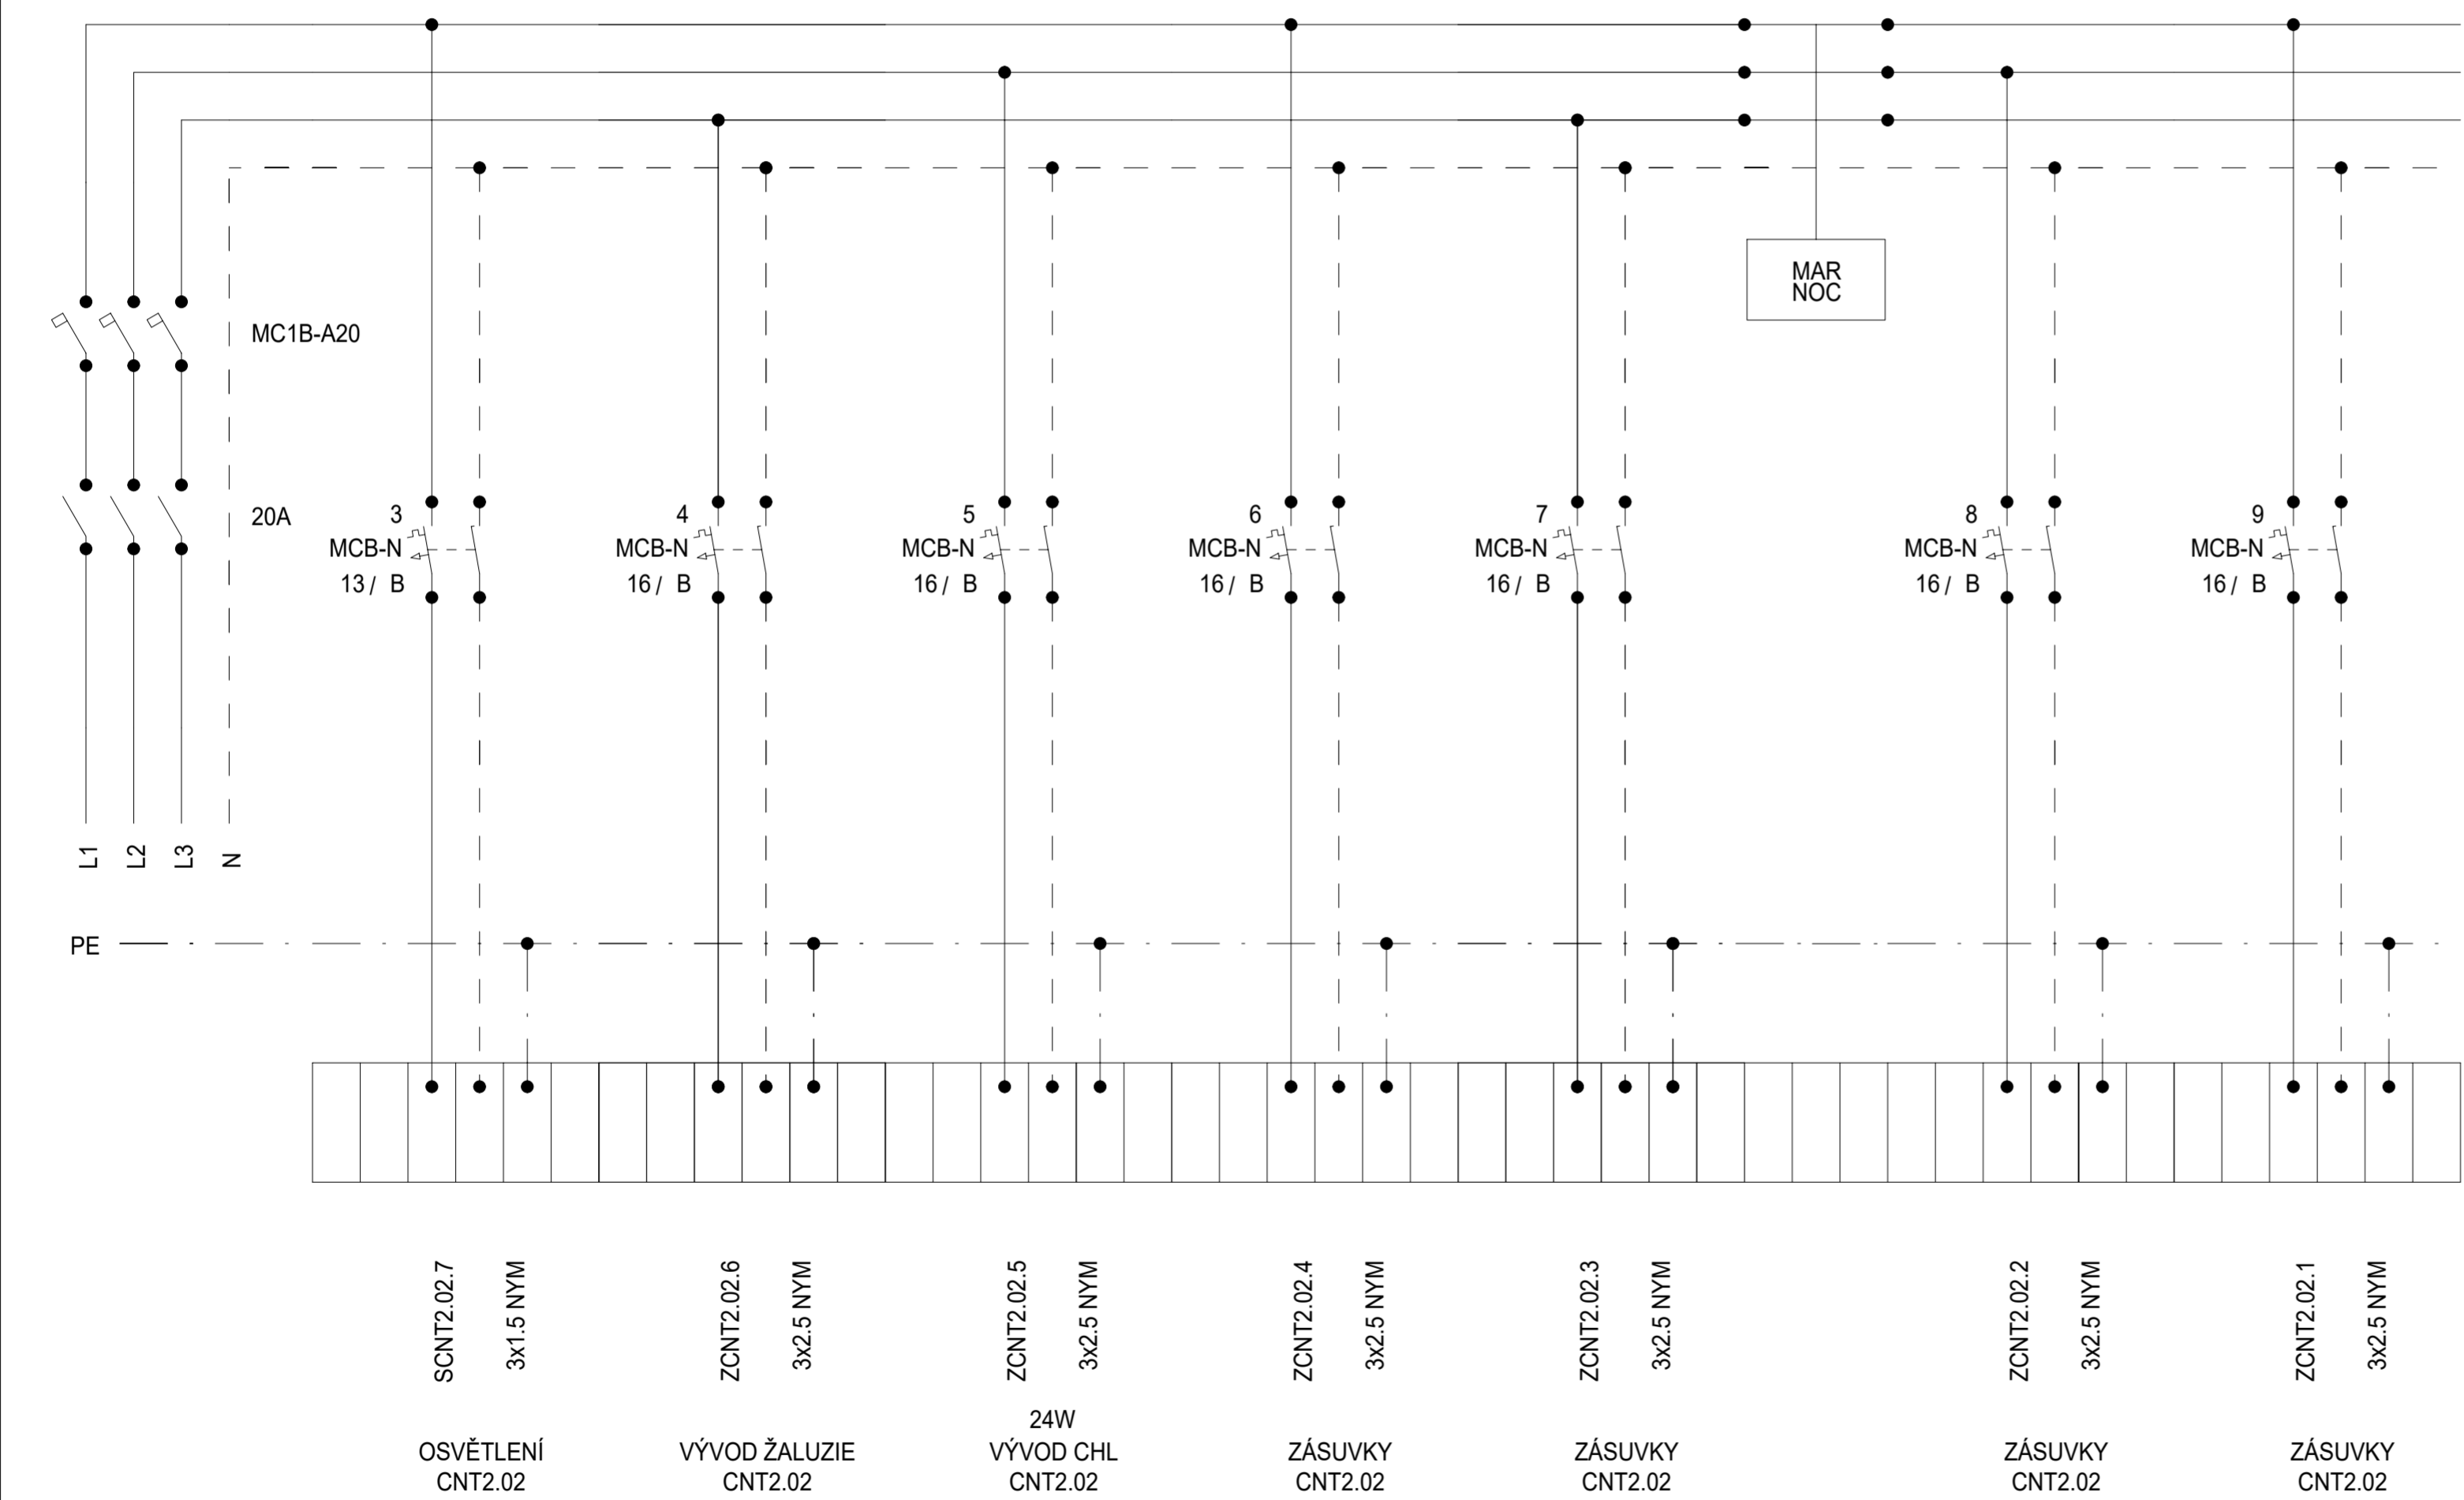


Schéma
--------


Rozvaděč: R2.1CNT2.03  
3x230 V/TH-S  
50Hz

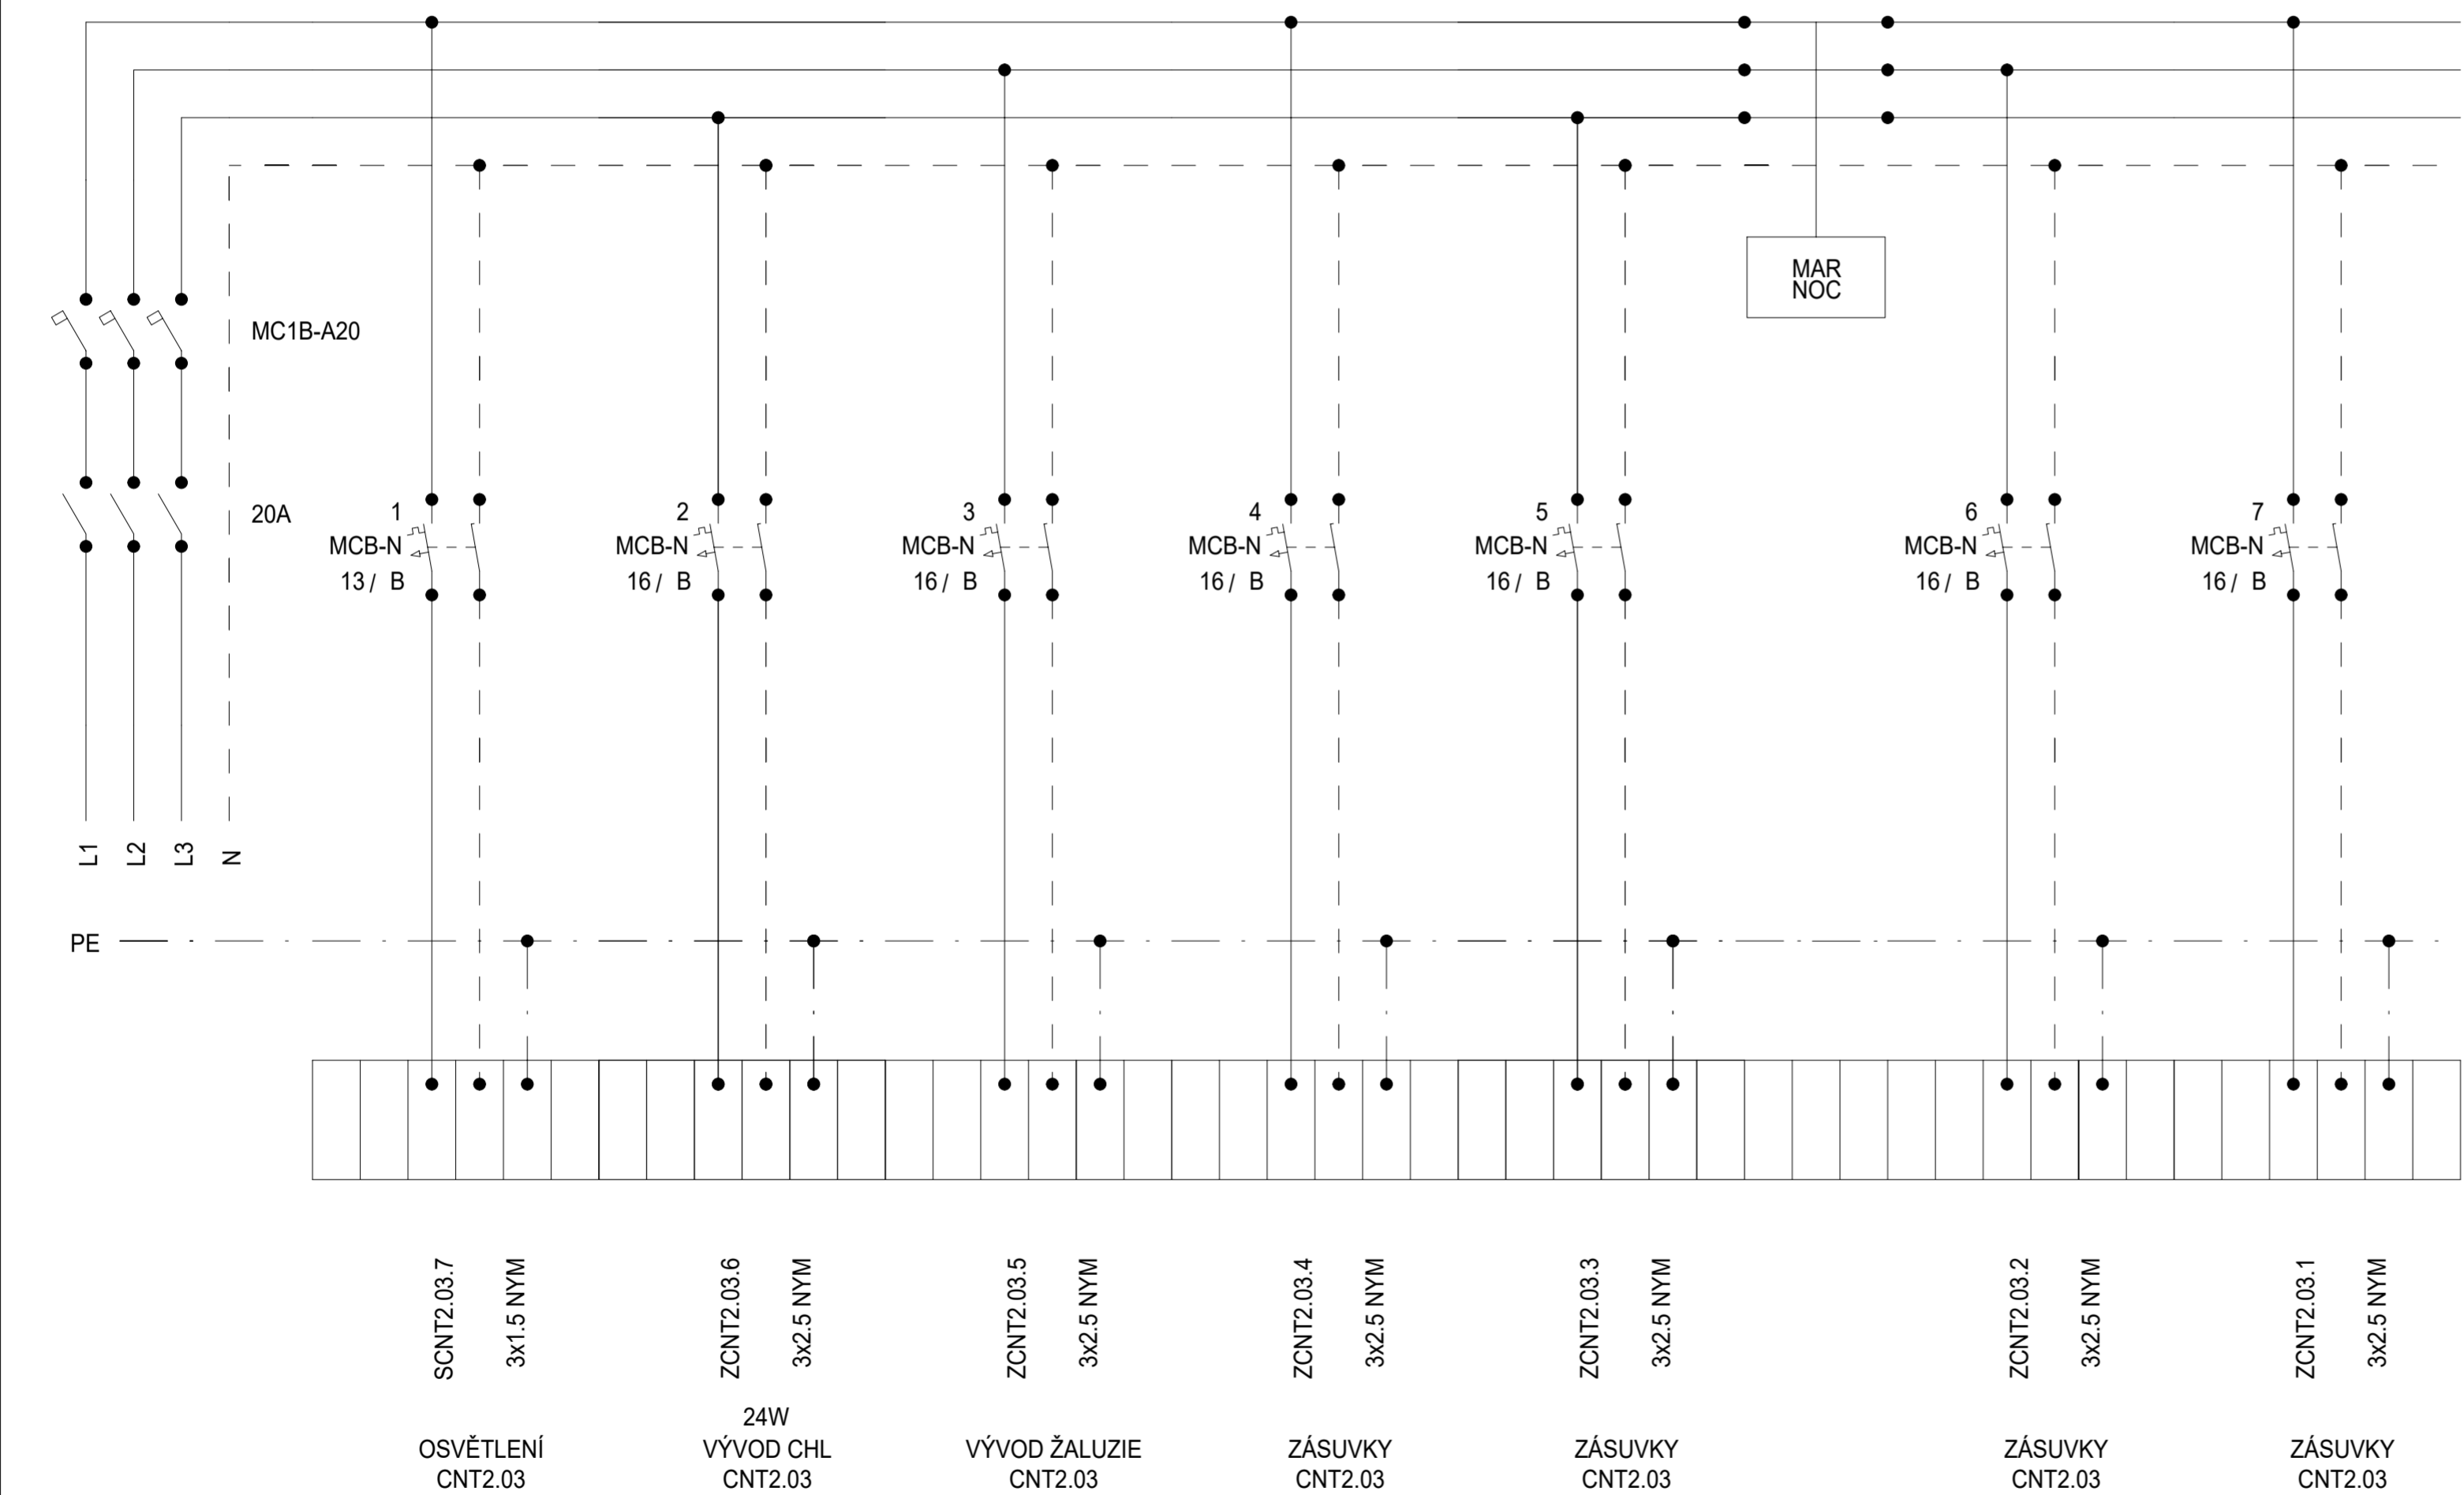

Rozvaděč: R2.1CNT2.05  
3x230 V/TH-S  
50Hz

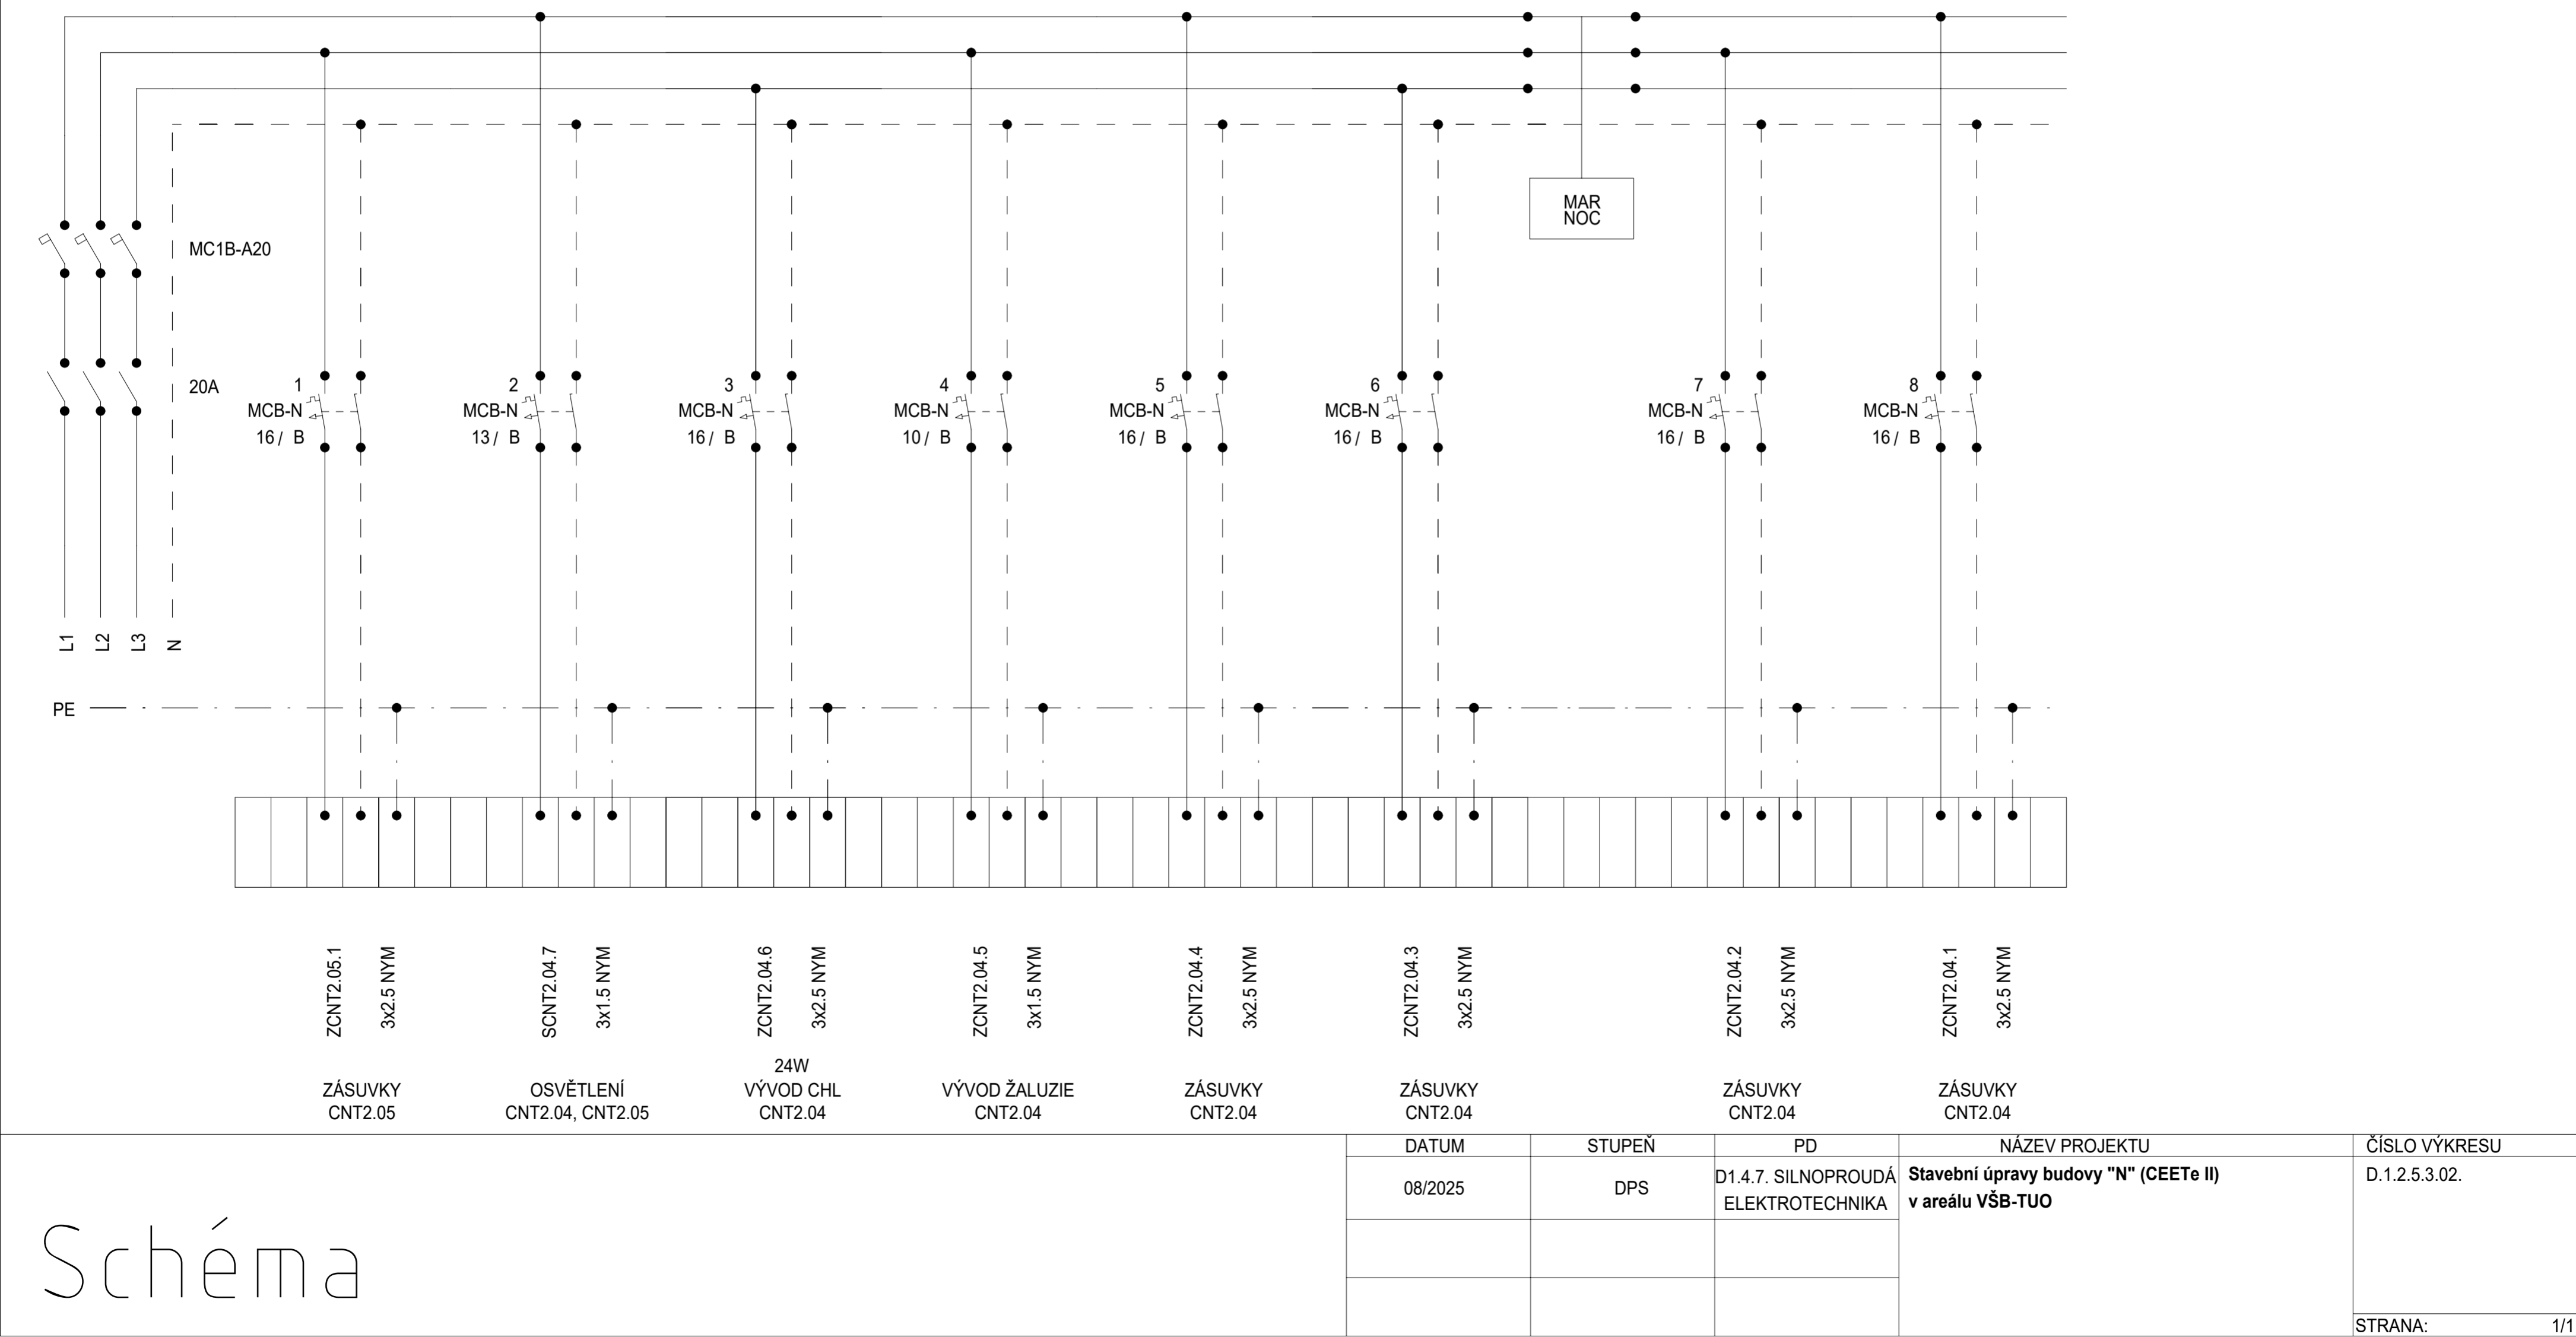

Rozvaděč: R2.1FS2.06  
3x230 V/TH-S  
50Hz

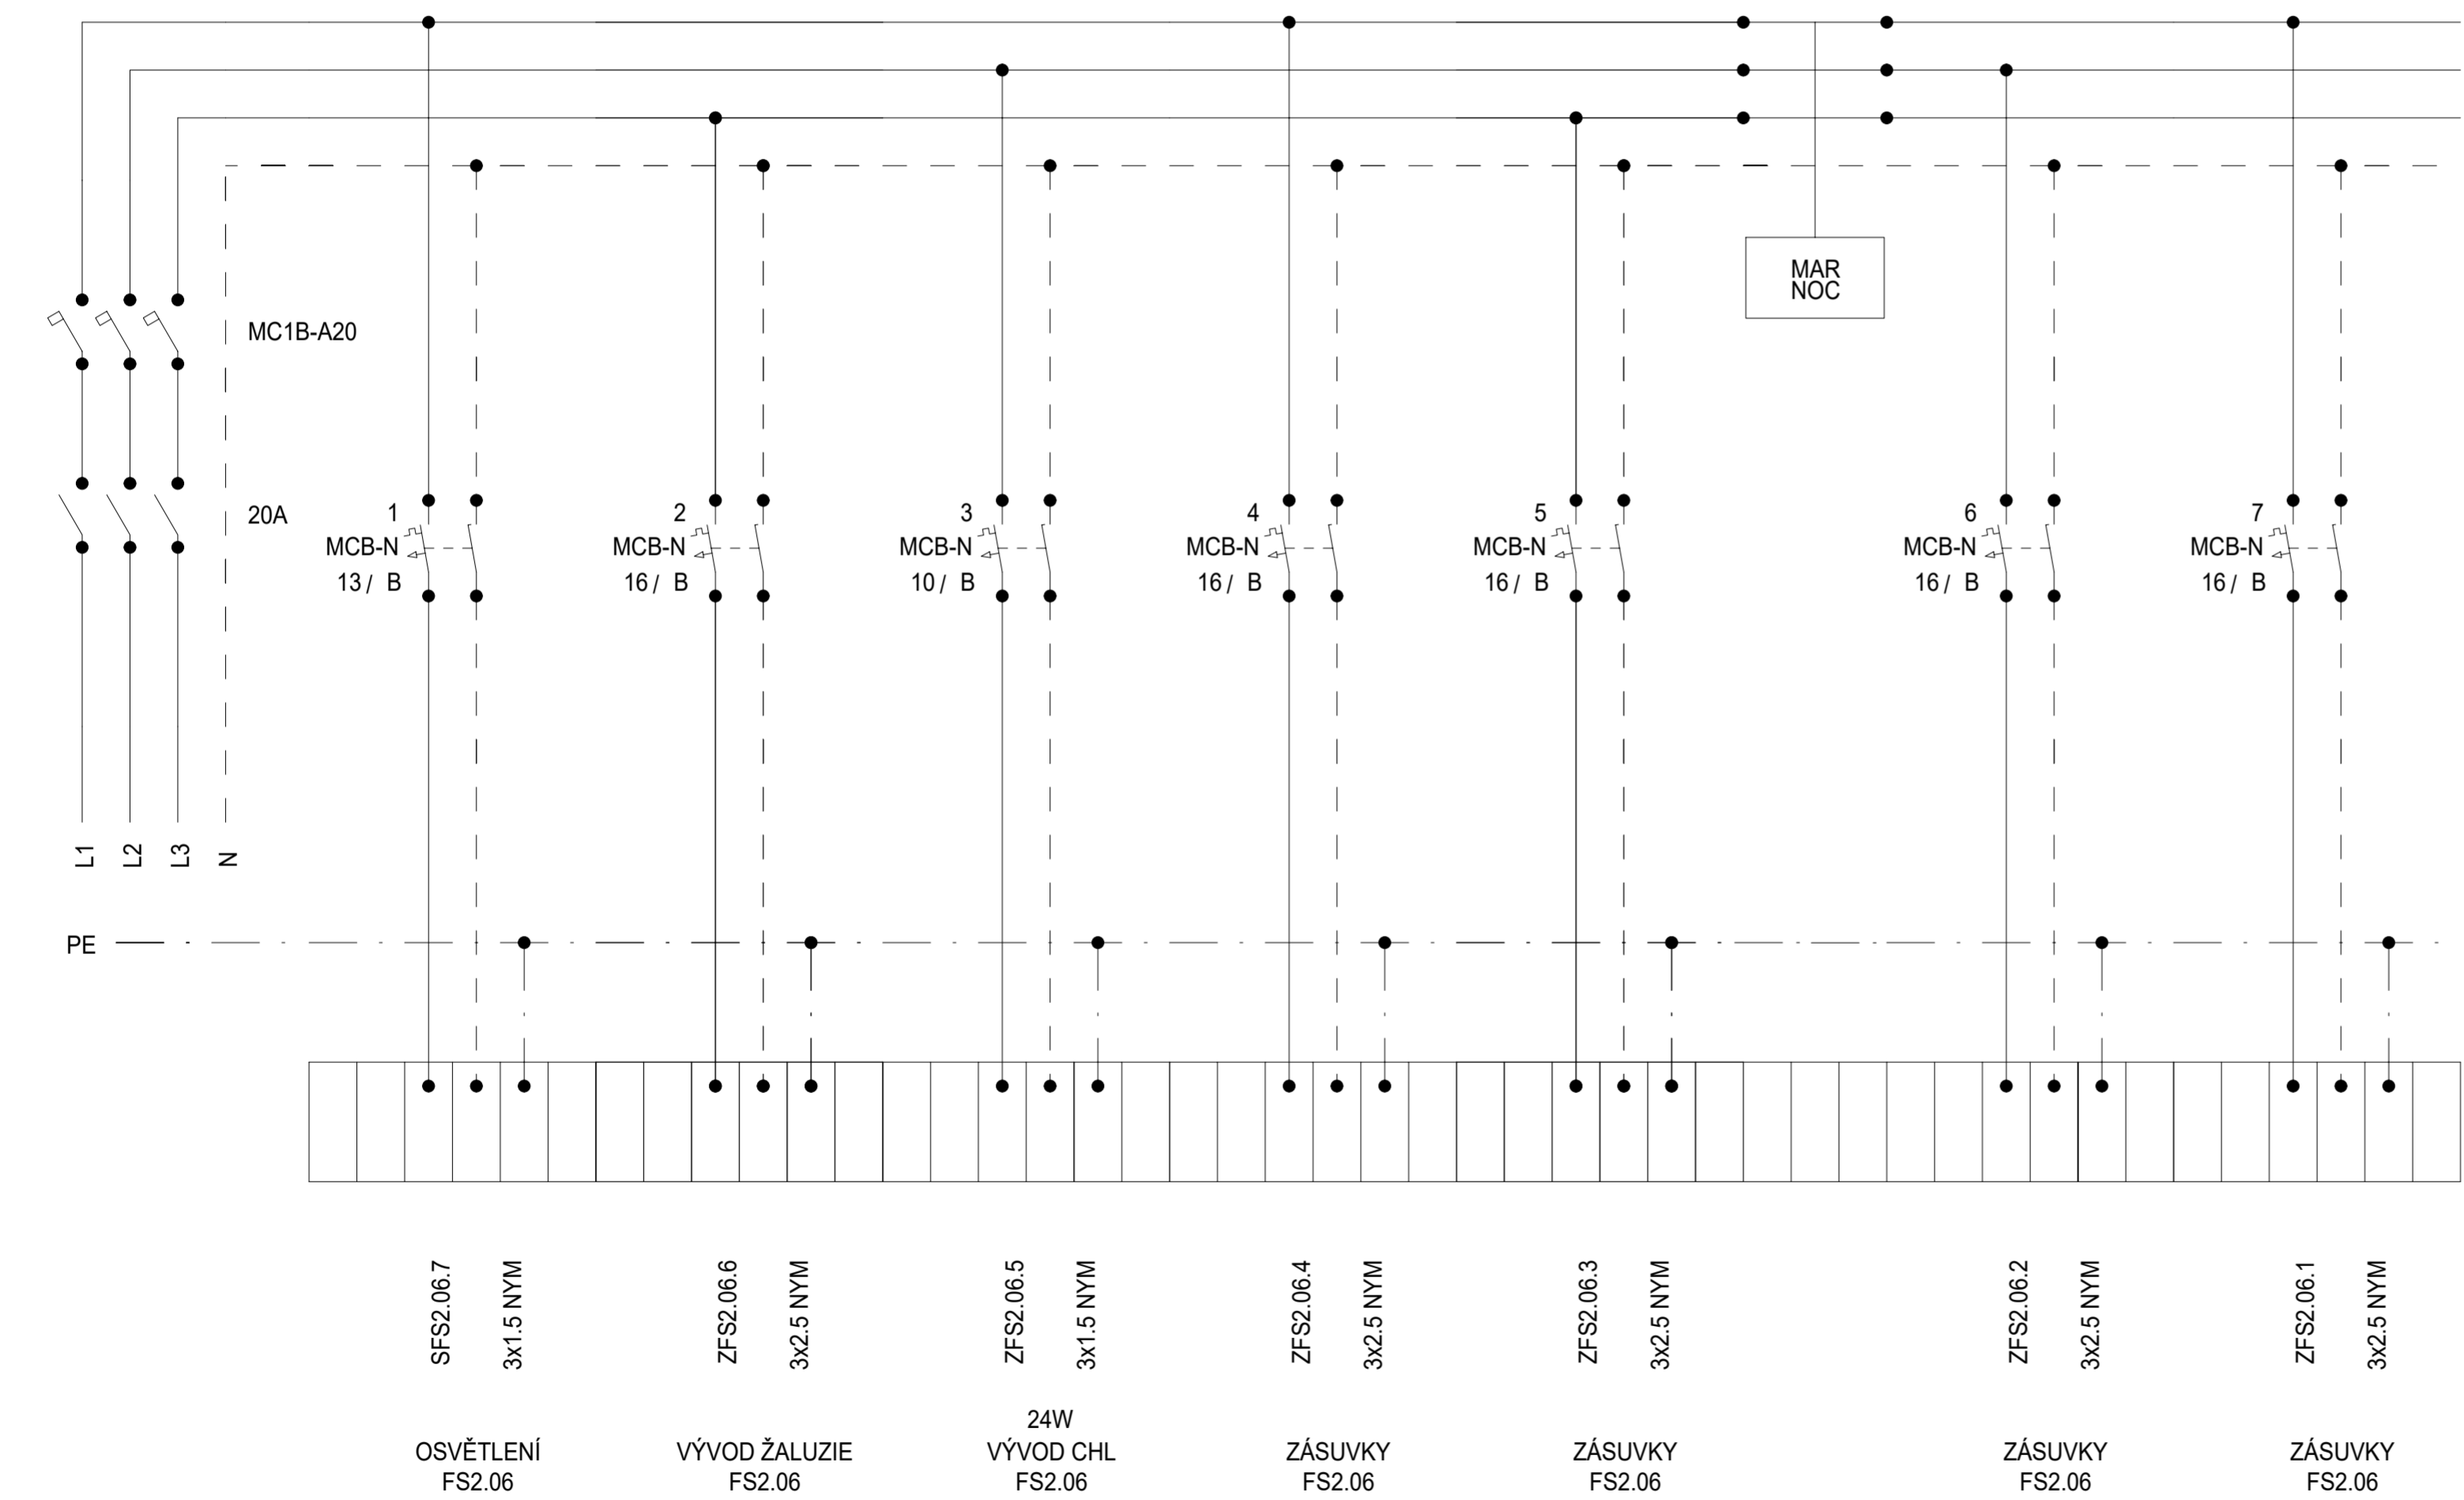



Rozvaděč: R2.1FEI2.08  
3x230 V/TH-S  
50Hz


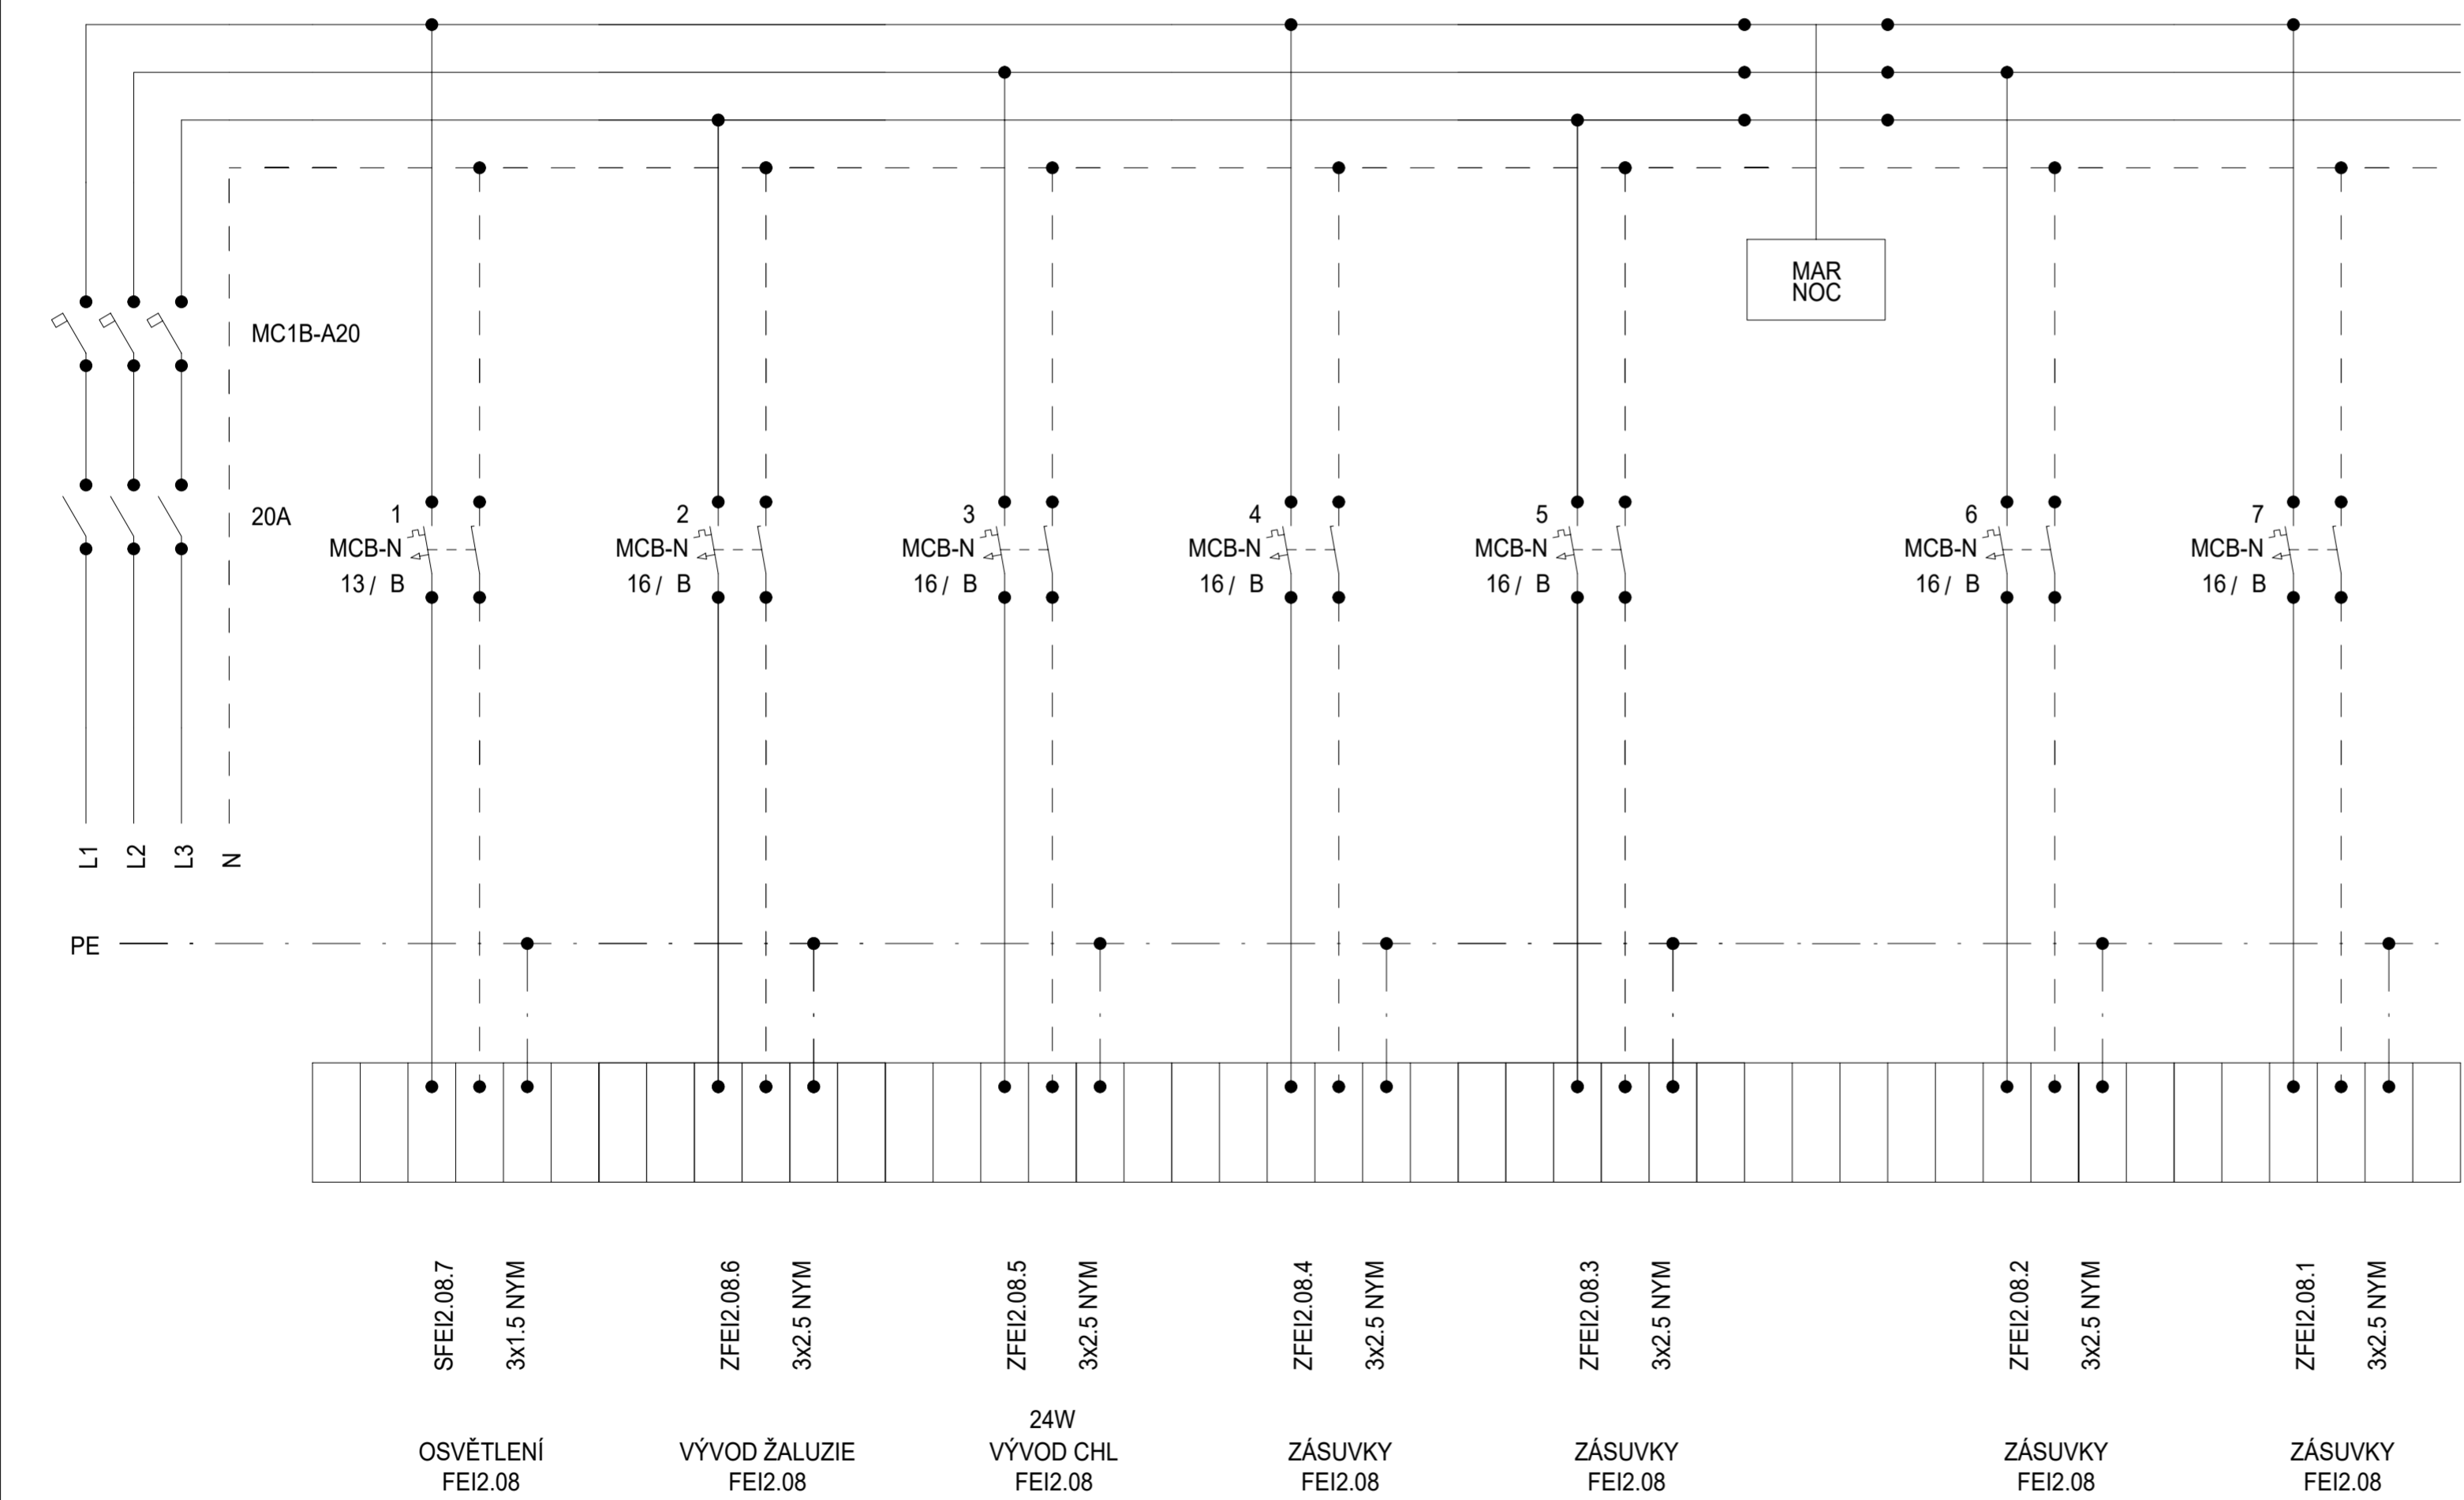



Schéma	DATUM
--------	-------

Rozvaděč: R2.1FEI2.09  
3x230V/TH-S  
50Hz



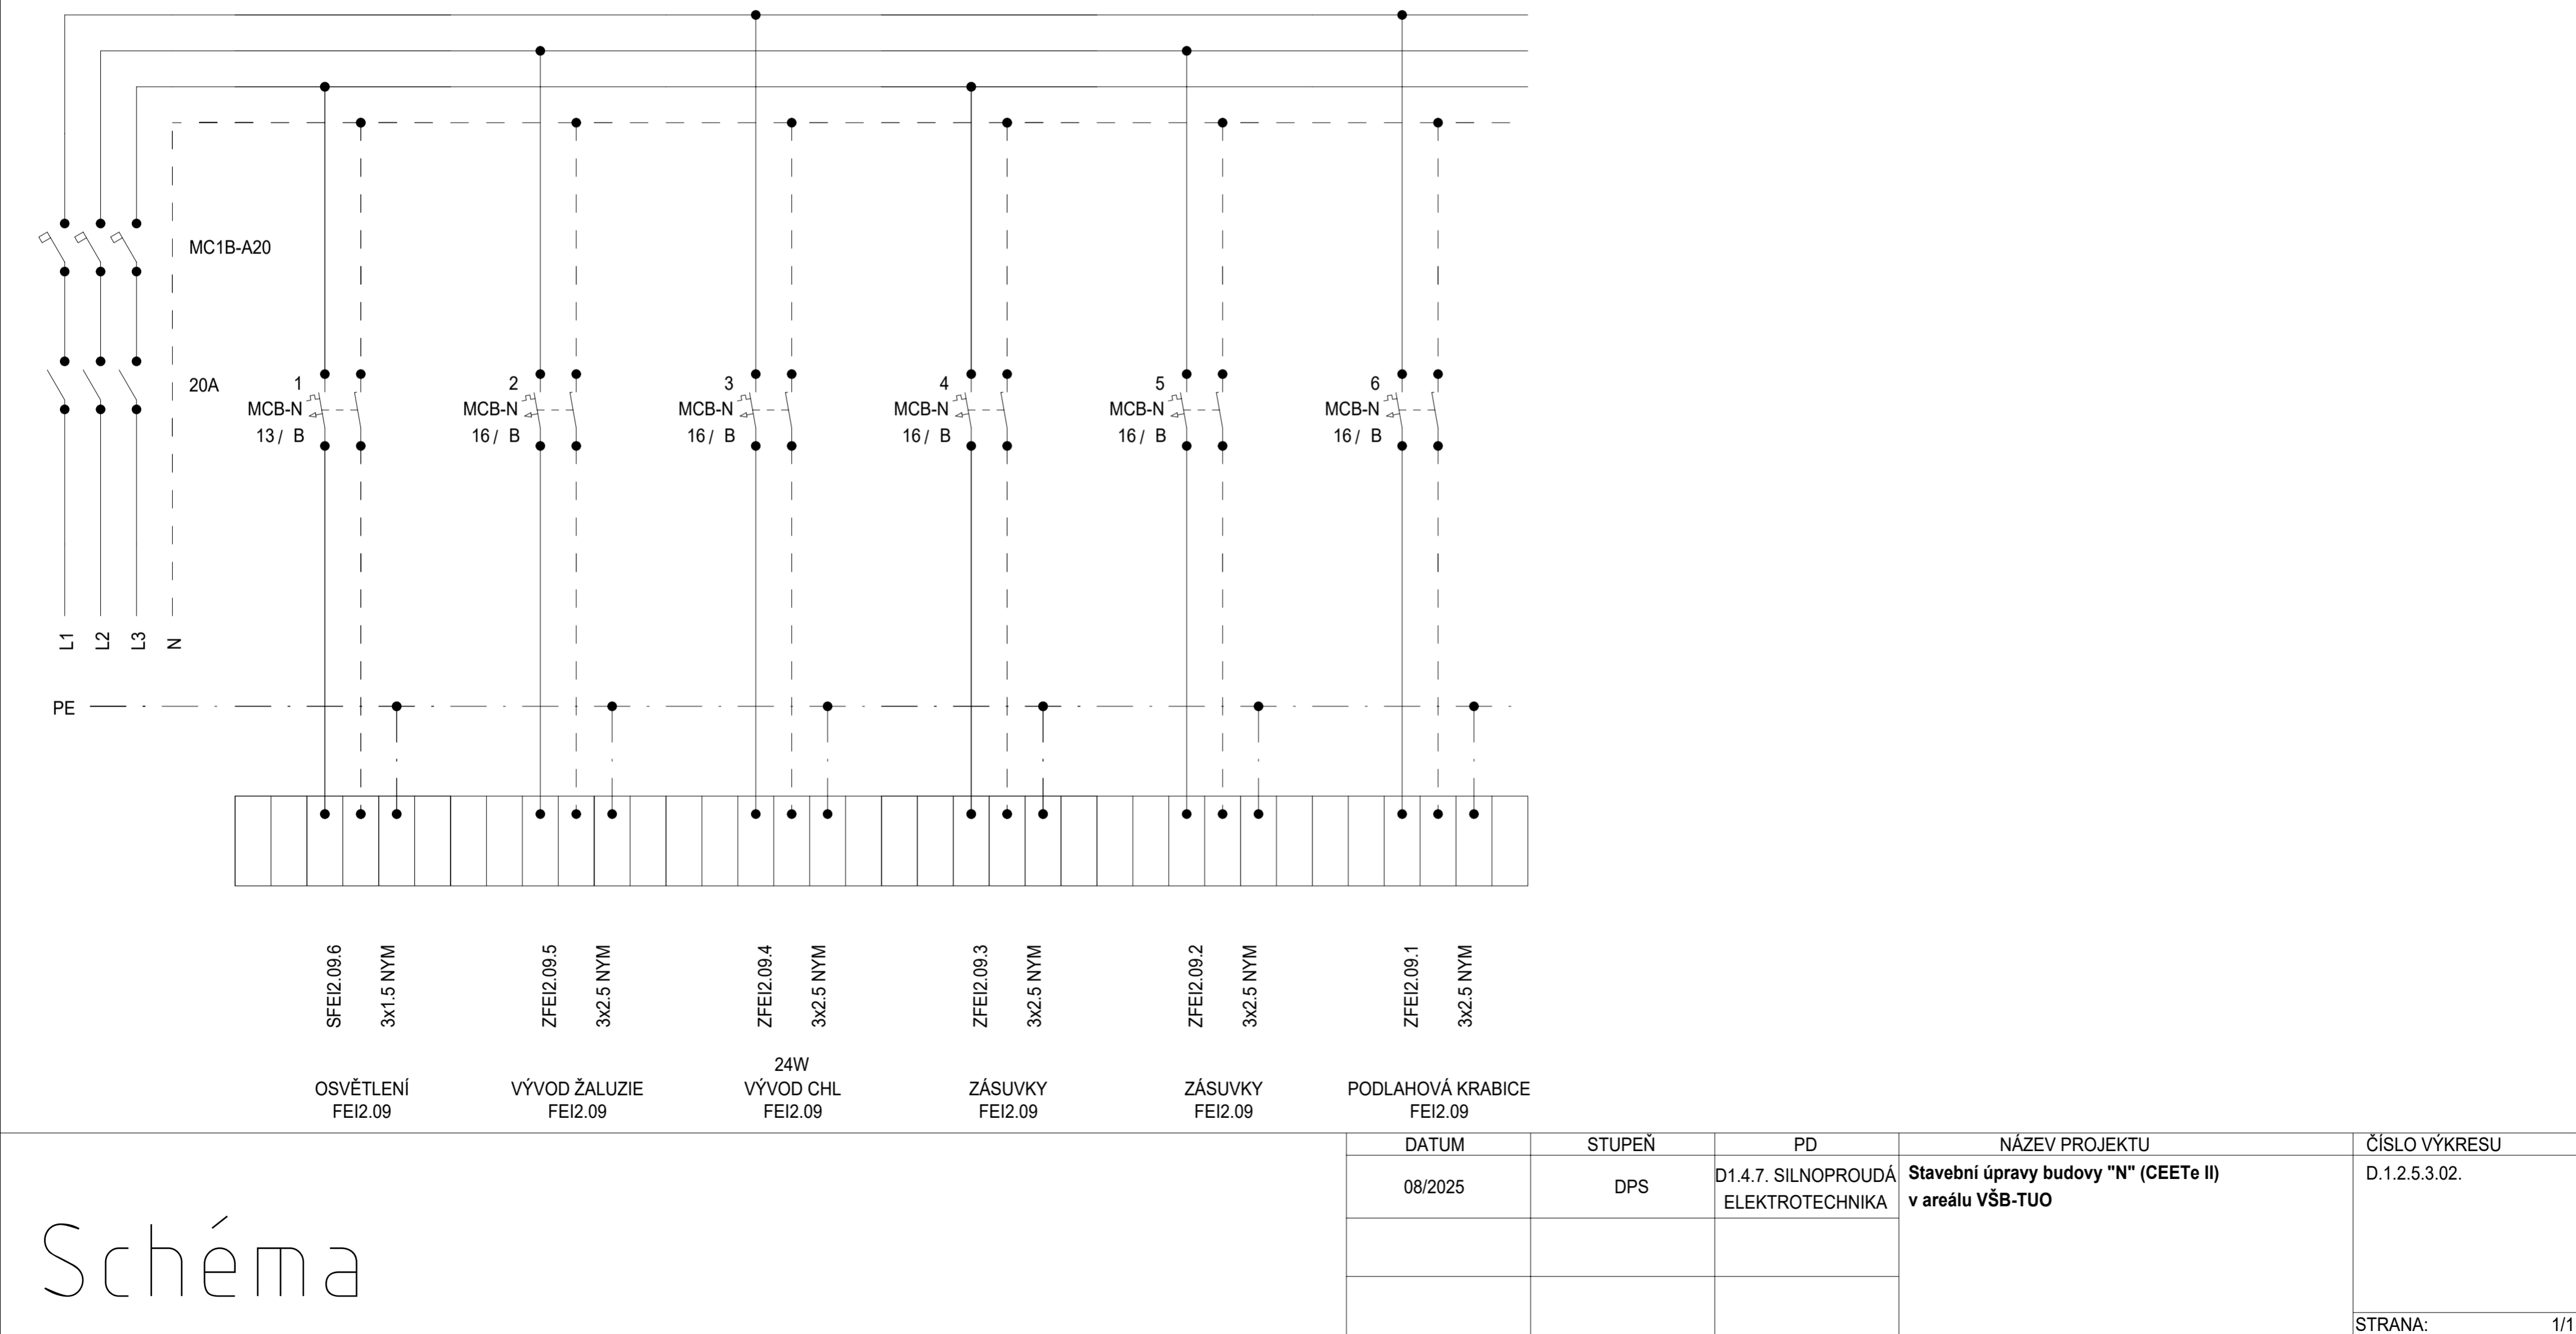

Rozvaděč: R2.1FS2.11  
3x230 V/TH-S  
50Hz

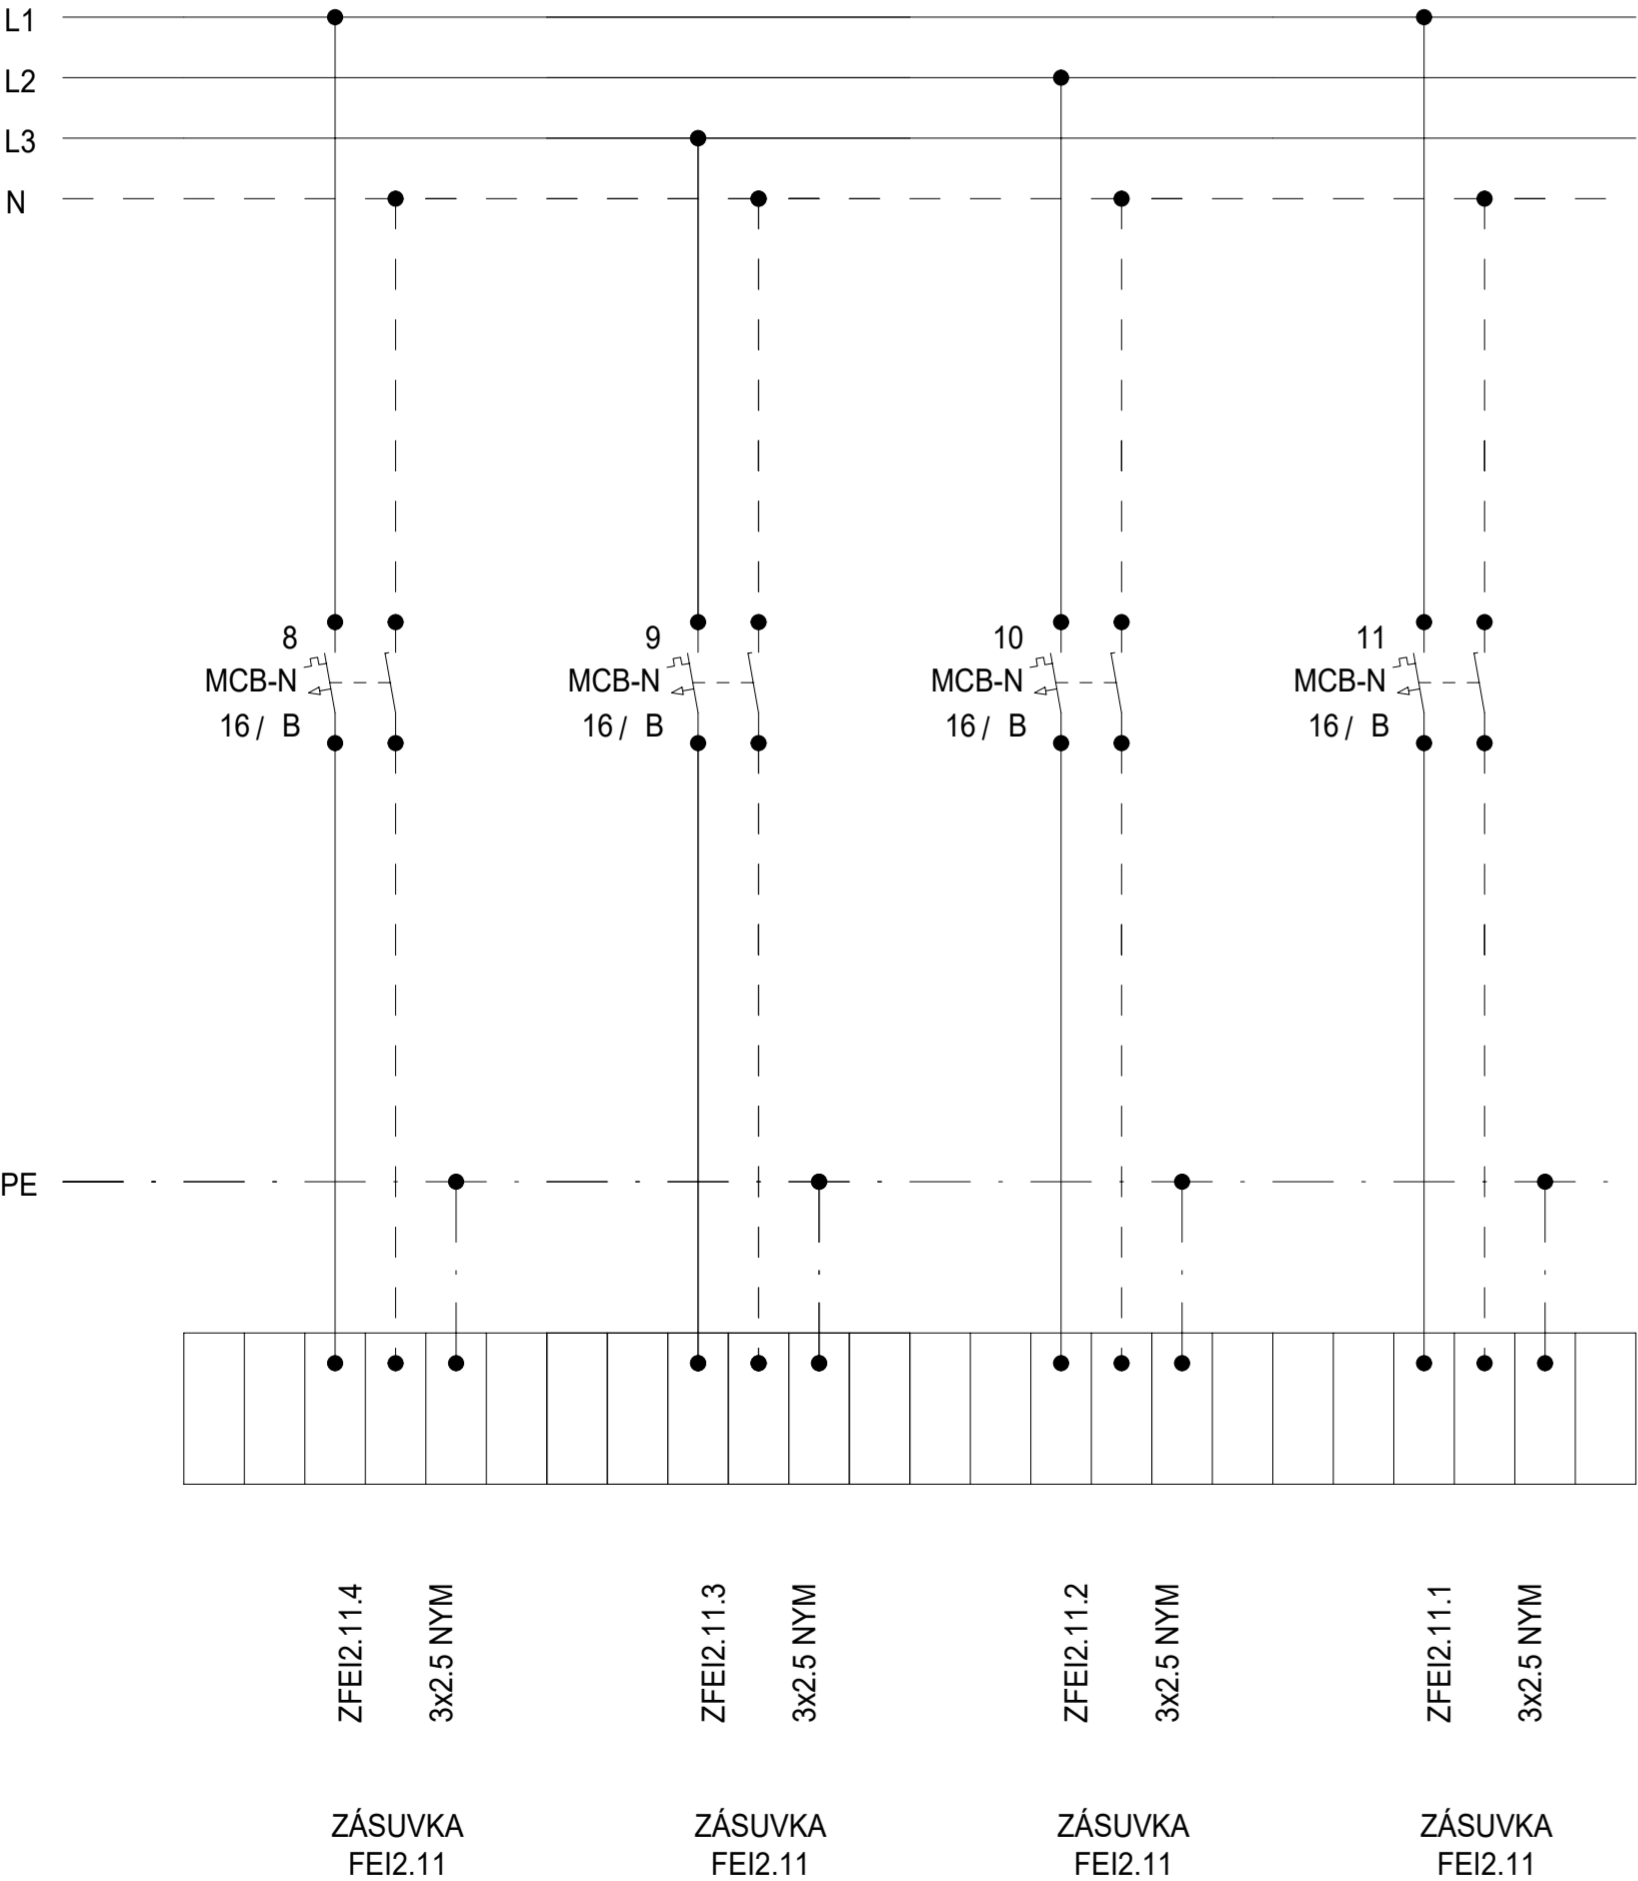


Schéma

DATUM	STUPEŇ	PD	NÁZEV PROJEKTU	ČÍSLO VÝKRESU
08/2025	DPS	D1.4.7. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II) v areálu VŠB-TUO	D.1.2.5.3.02.



Rozvaděč:

R2.1FEI2.12  
3x230 V/TH-S  
50Hz

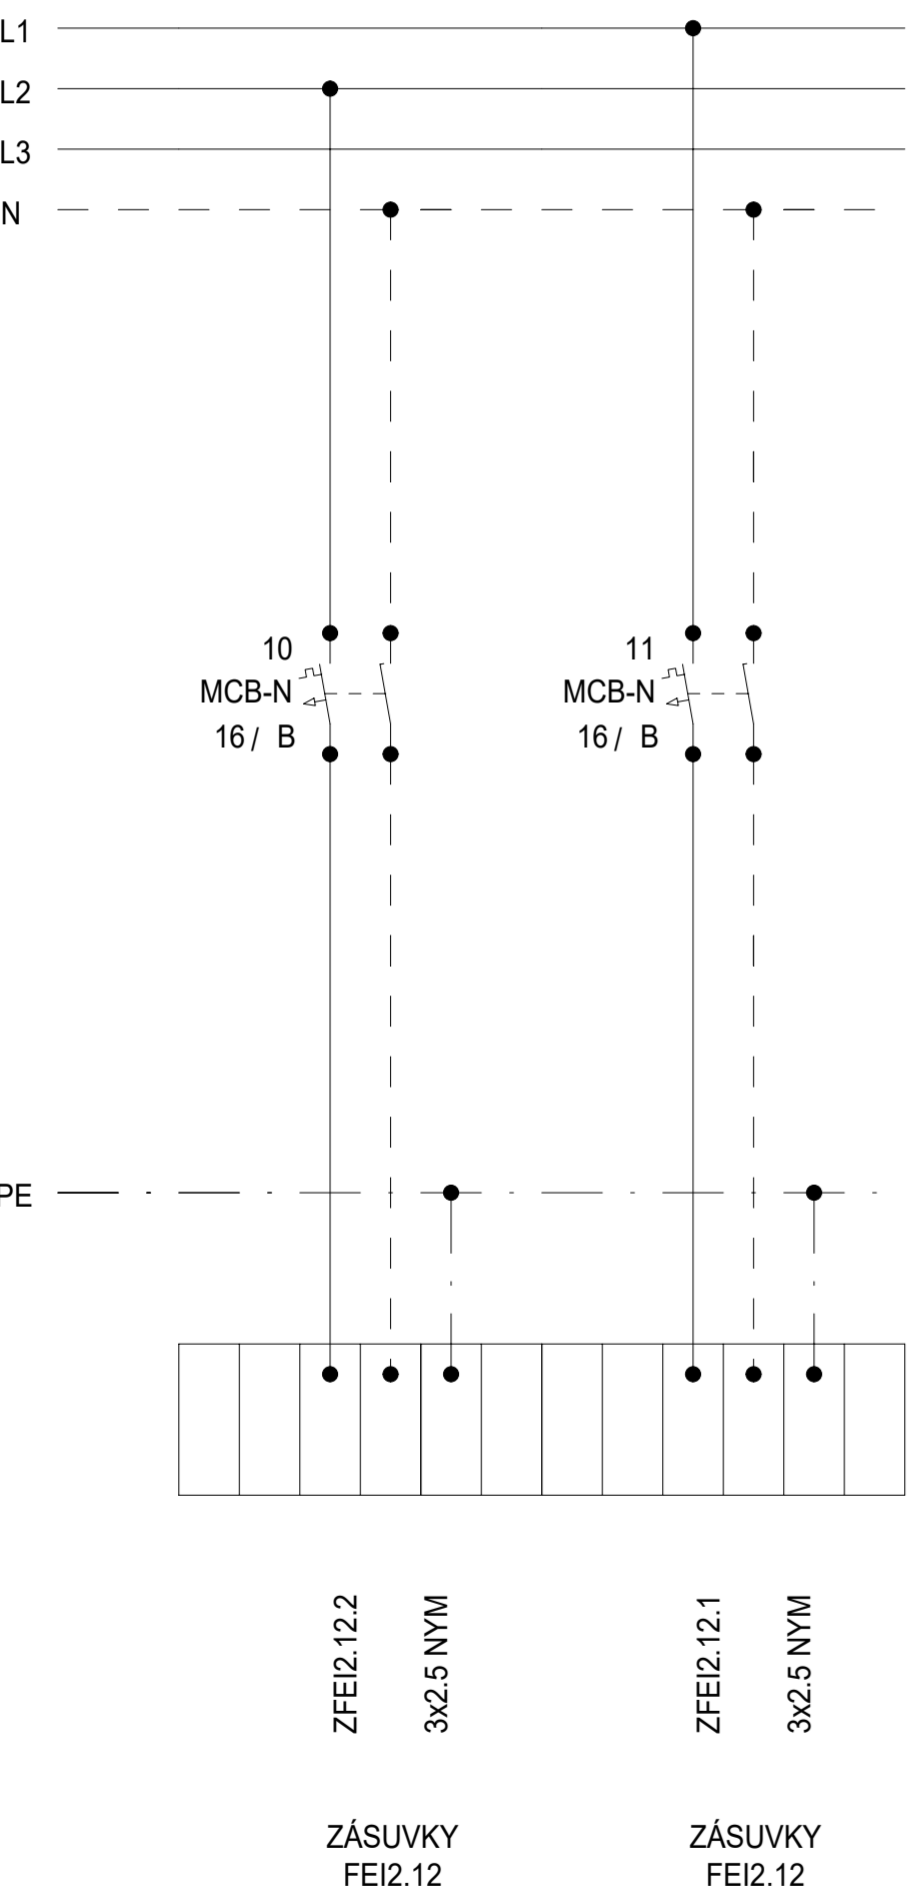

Schéma

DATUM	STUPEŇ	PD	NÁZEV PROJEKTU	ČÍSLO VÝKRESU
08/2025	DPS	D1.4.7. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	Stavební úpravy budovy "N" (CEET	



Rozvaděč: R2.1CNT2.15  
3x230 V/TH-S  
50Hz


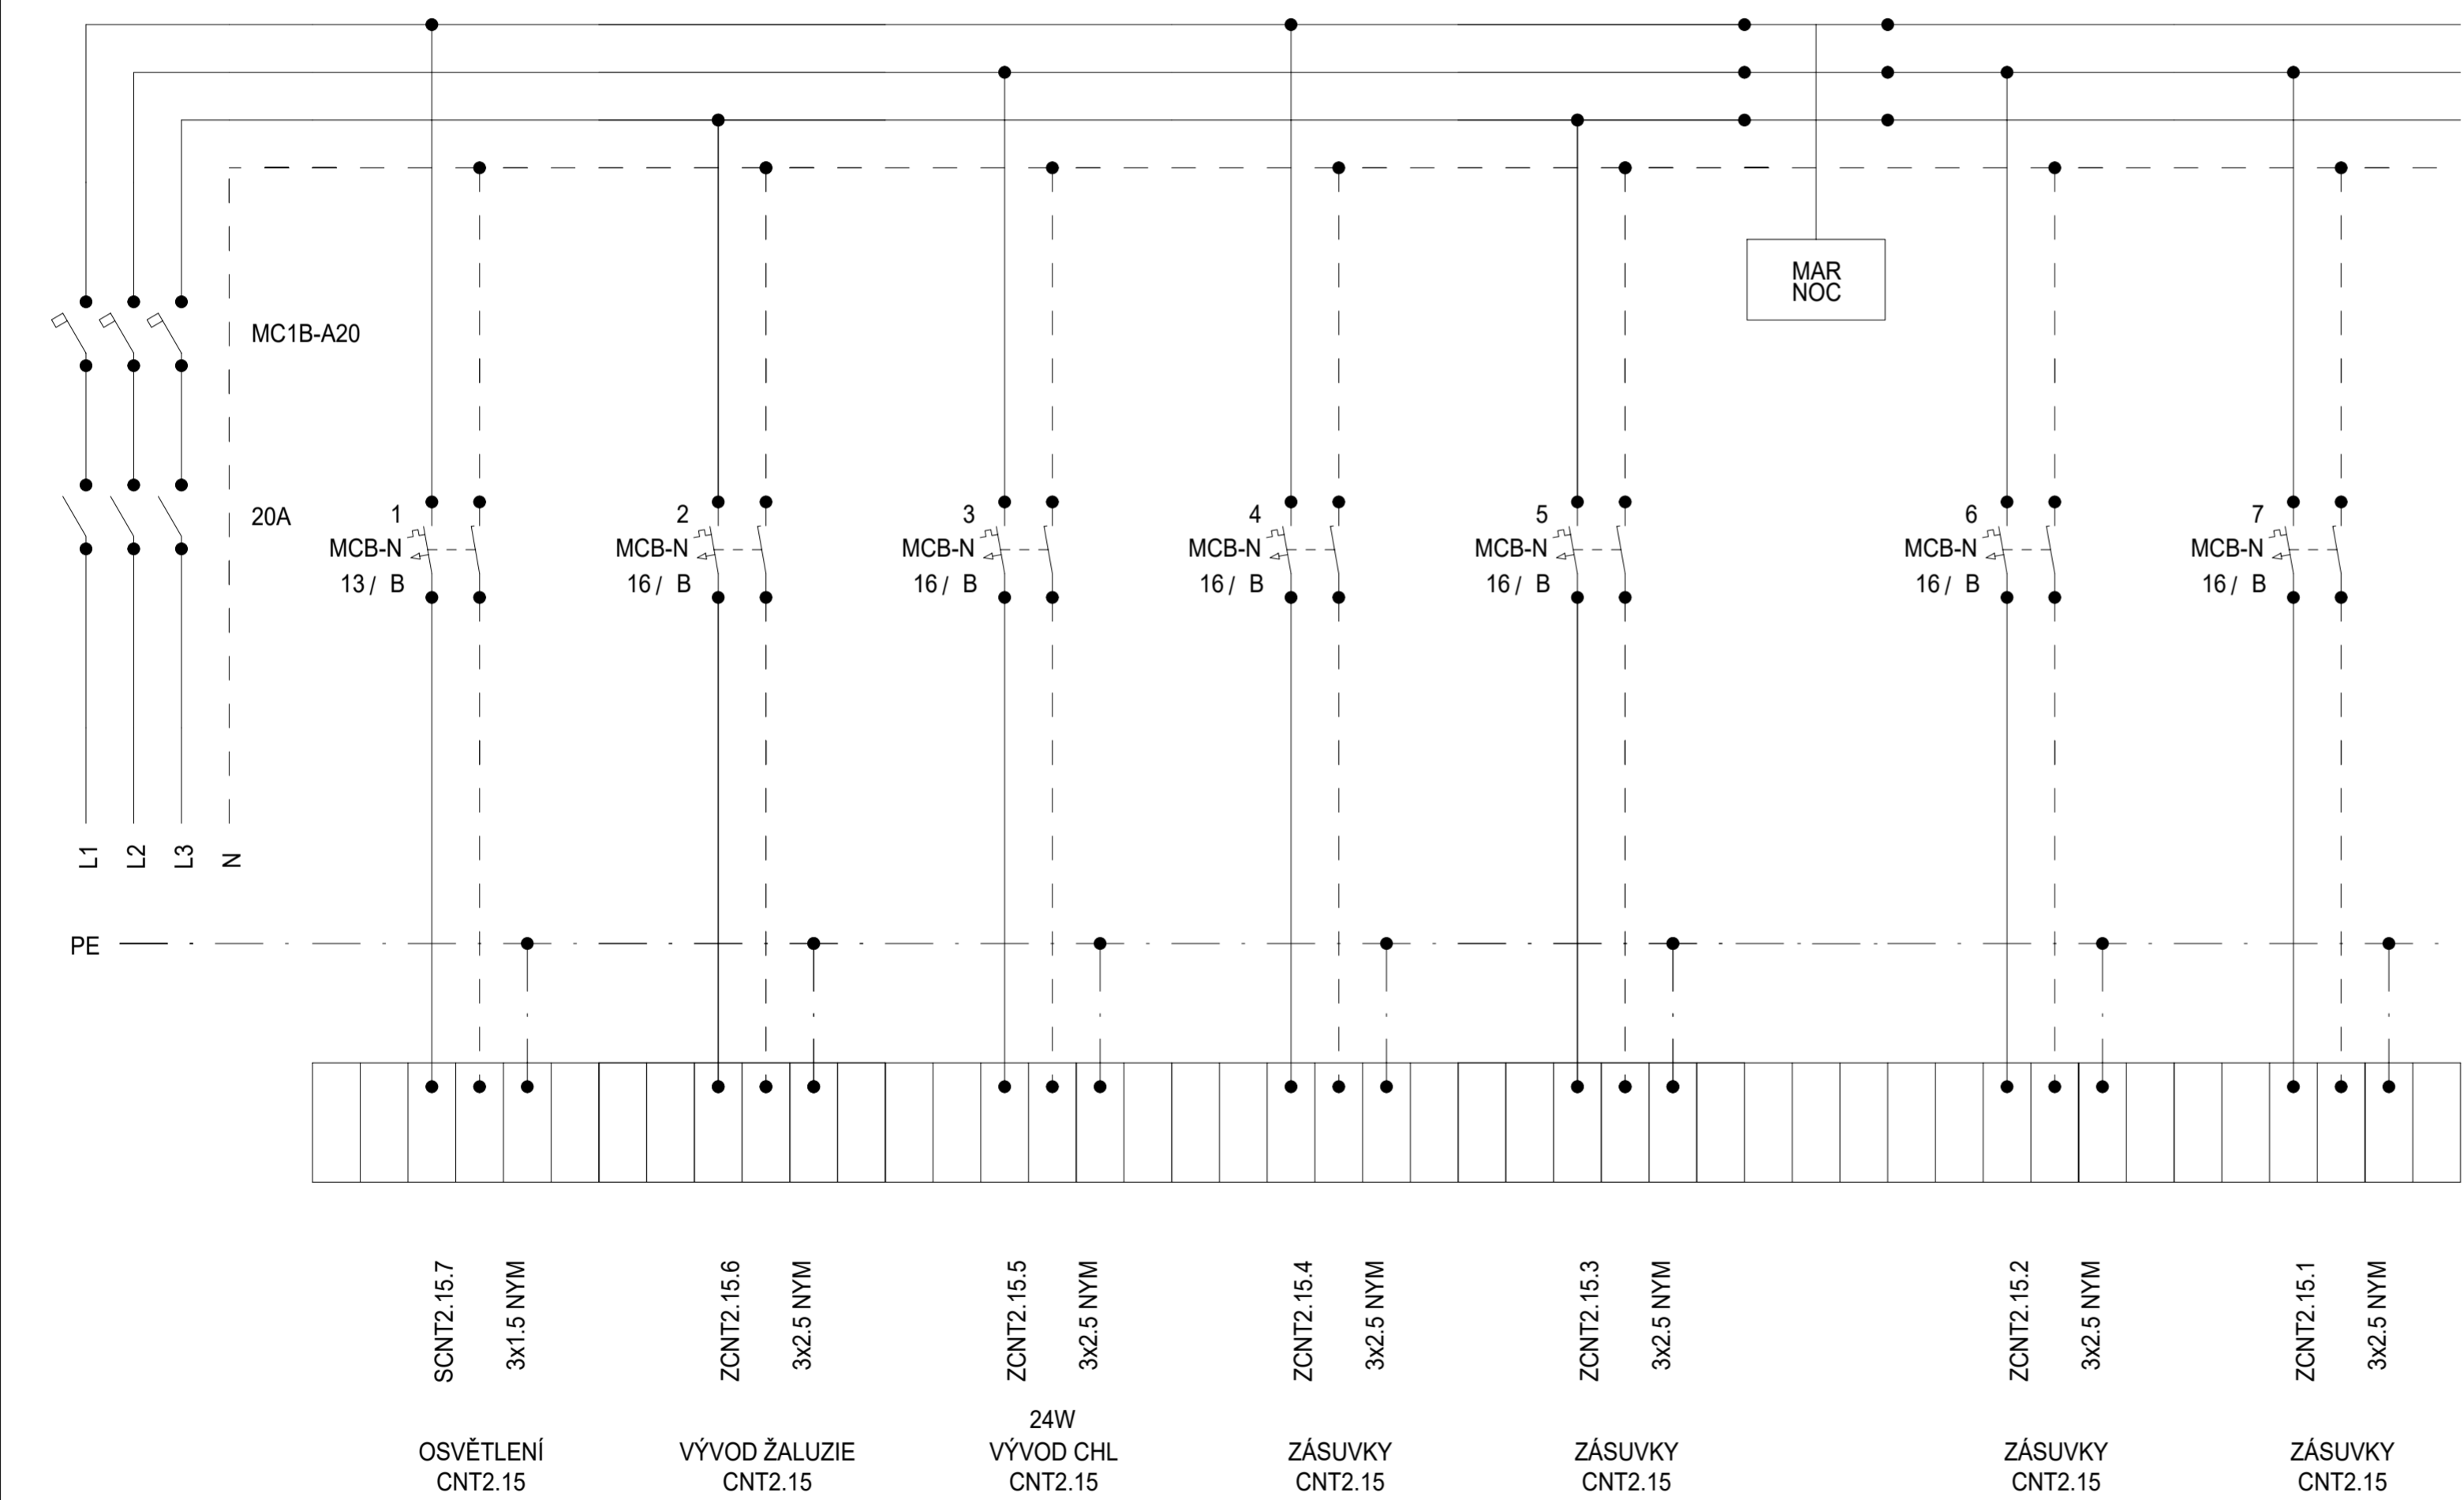



Schéma	D
--------	---

Rozvaděč: R2.1CNT2.16  
3x230 V/TH-S  
50Hz

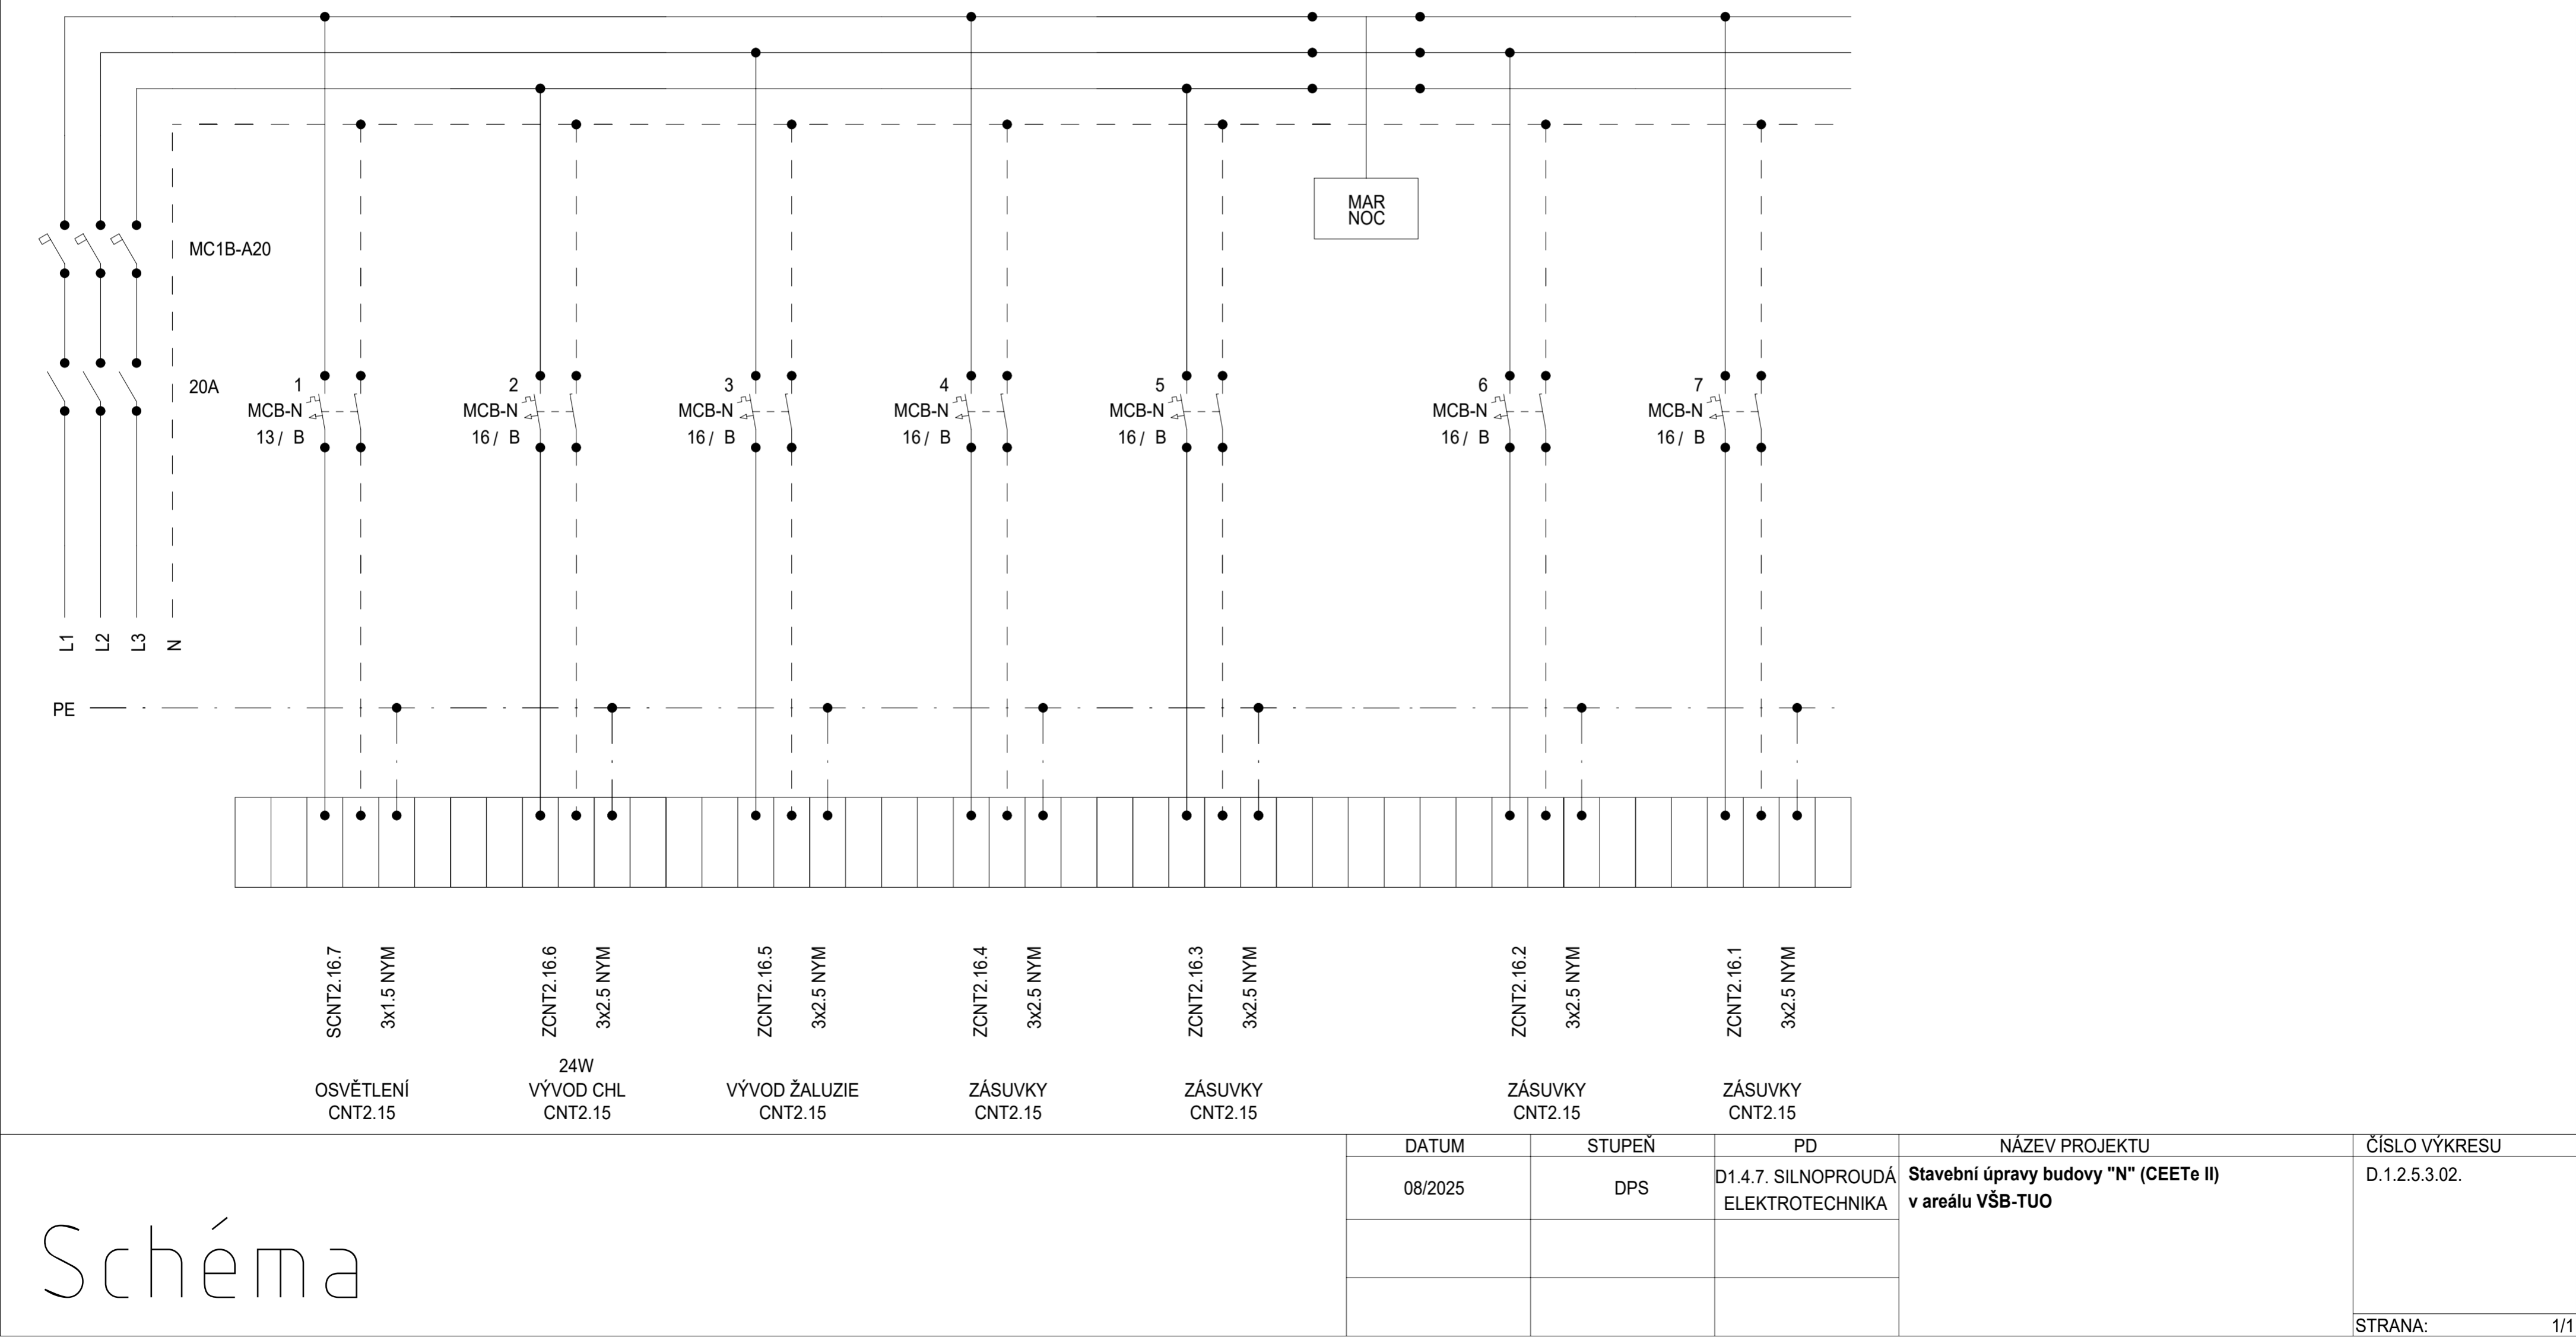

Rozvad

Rozvaděč: R2.1CNT2.21  
3x230 V/TH-S  
50Hz

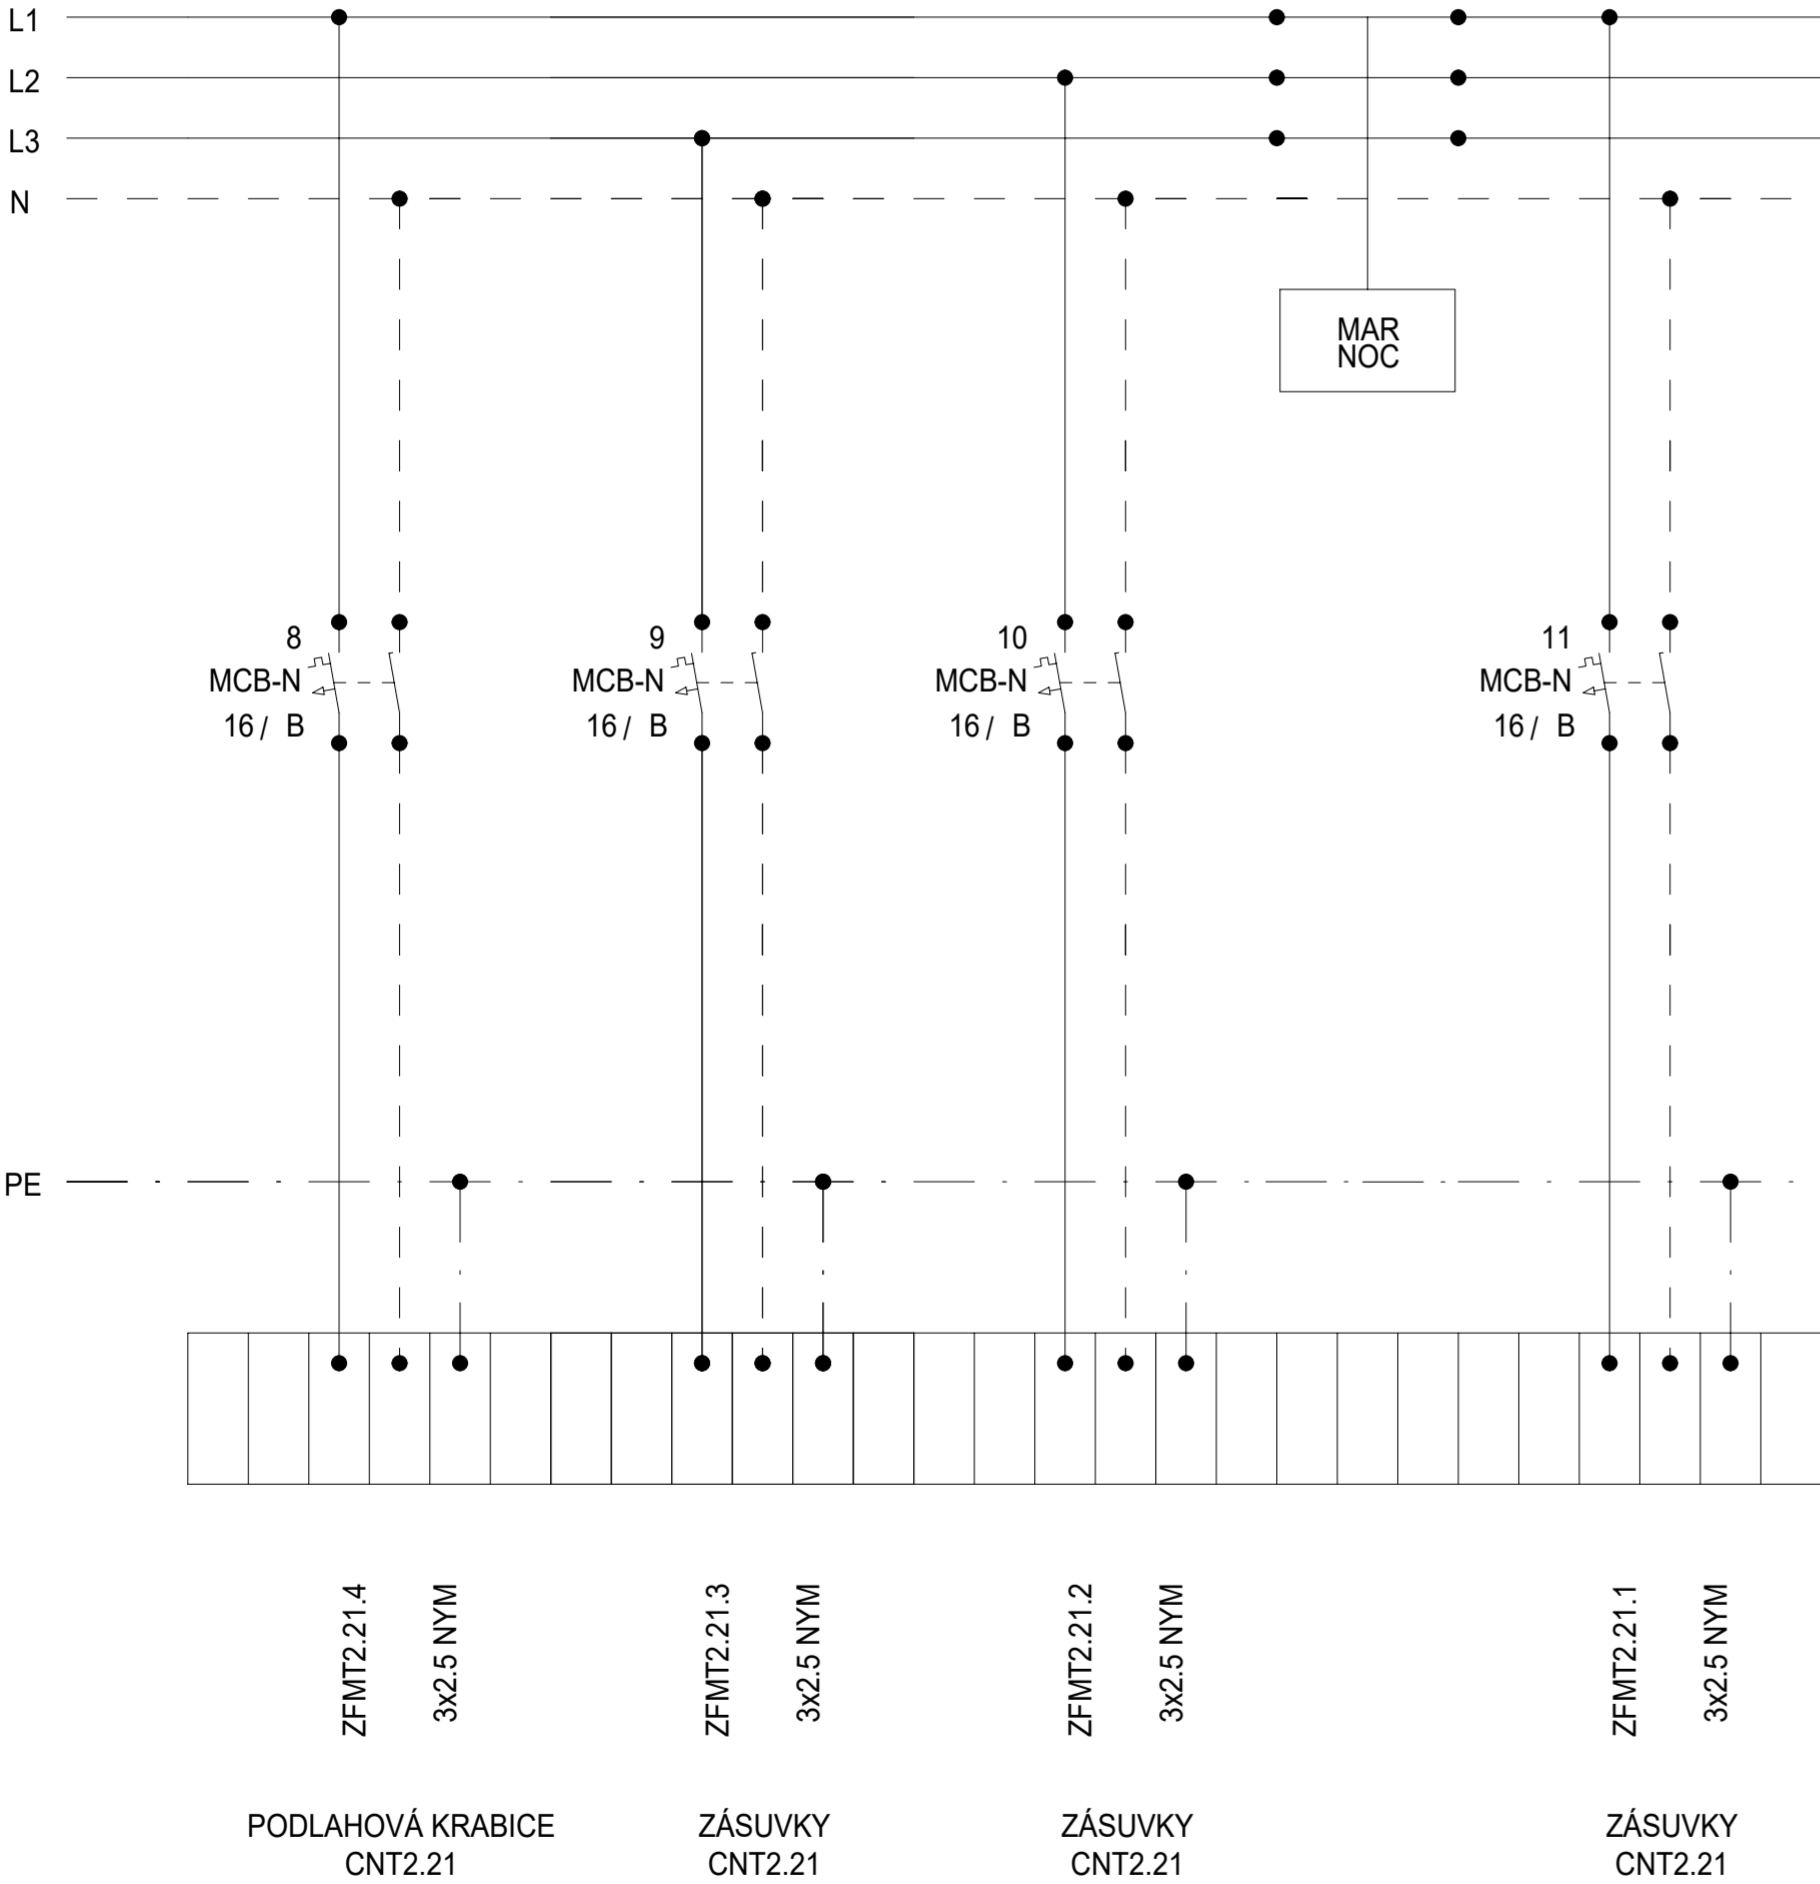


Schéma

DATUM	STUPEŇ	PD	NÁZEV PROJEKTU	ČÍSLO VÝKRESU
08/2025	DPS	D1.4.7. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		



Rozvaděč:

R2.1CNT2.22  
3x230 V/TH-S  
50Hz

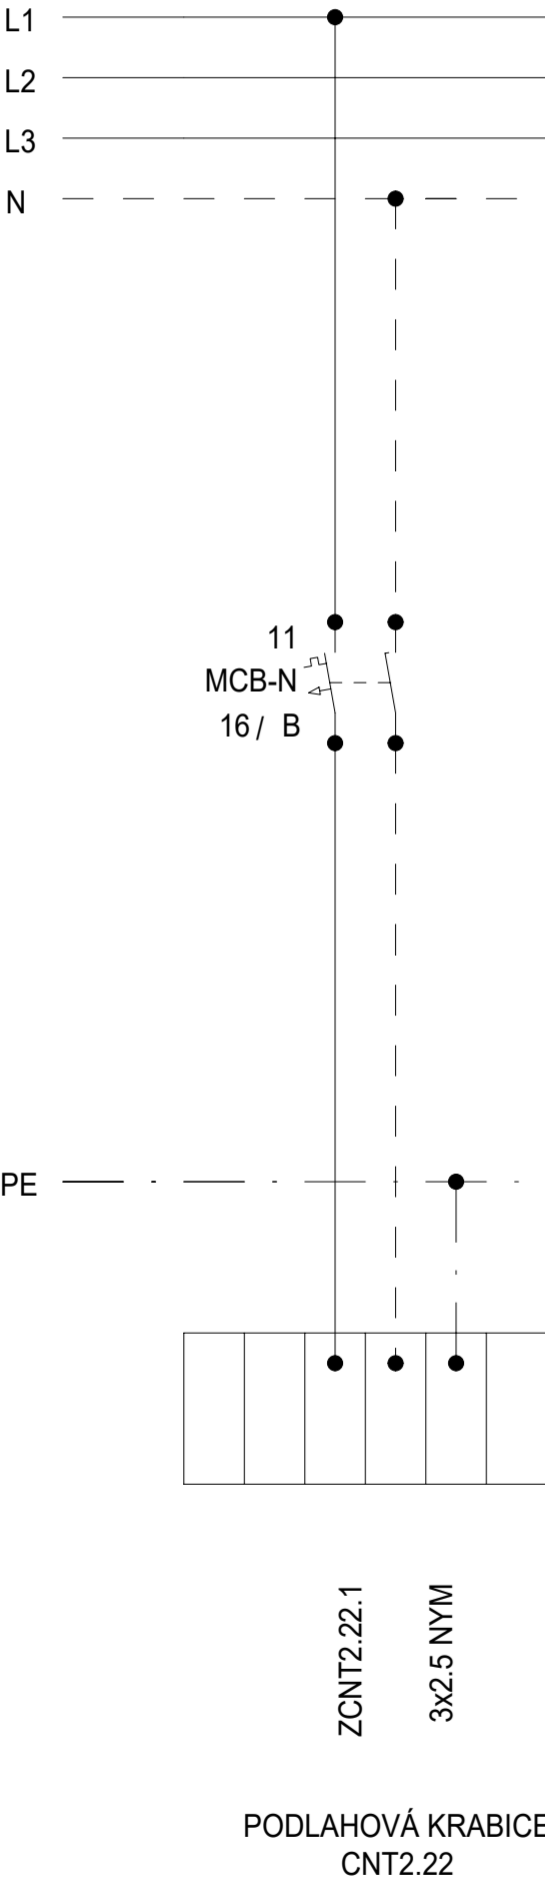


Schéma

DATUM	STUPEŇ	PD	NÁZEV PROJEKTU	ČÍSLO VÝKRESU
08/2025	DPS	D1.4.7. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II	




Rozvaděč: R2.1CNT2.23  
3x230 V/TH-S  
50Hz

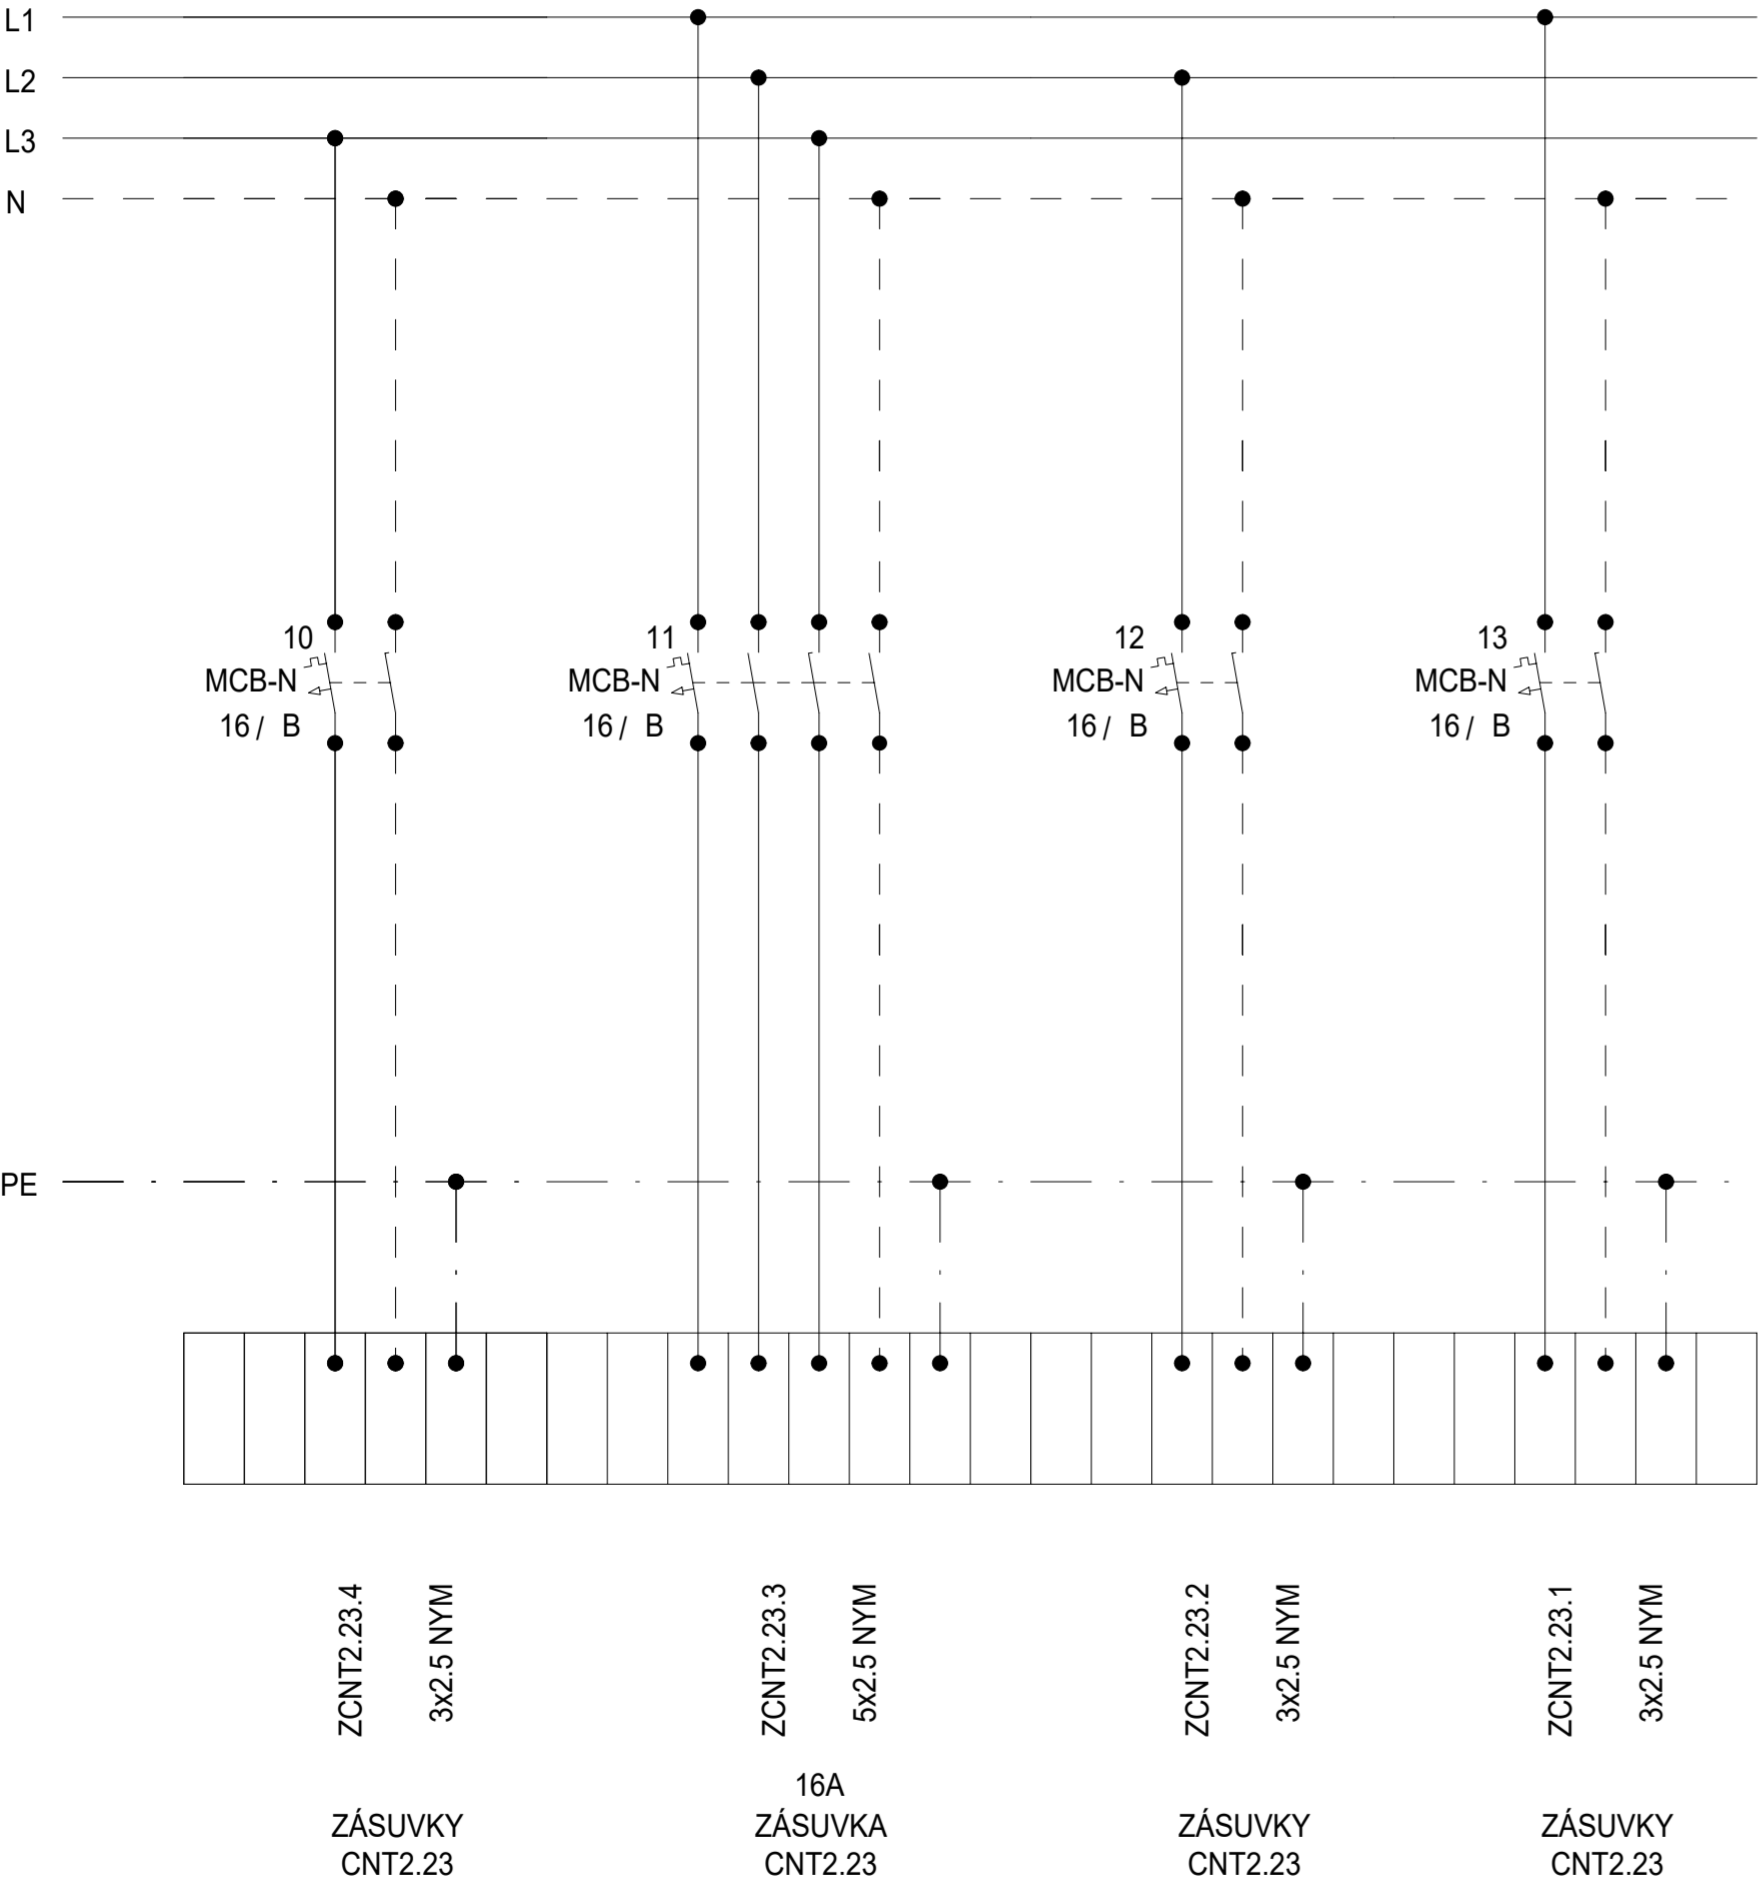

Schéma

DATUM	STUPEŇ	PD	NÁZEV PROJEKTU	ČÍSLO VÝKRESU
08/2025	DPS	D1.4.7. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II) v areálu VŠB-TUO	D.1.2.5.3.02

Rozvaděč: R2.1FS2.24  
3x230 V/TH-S  
50Hz

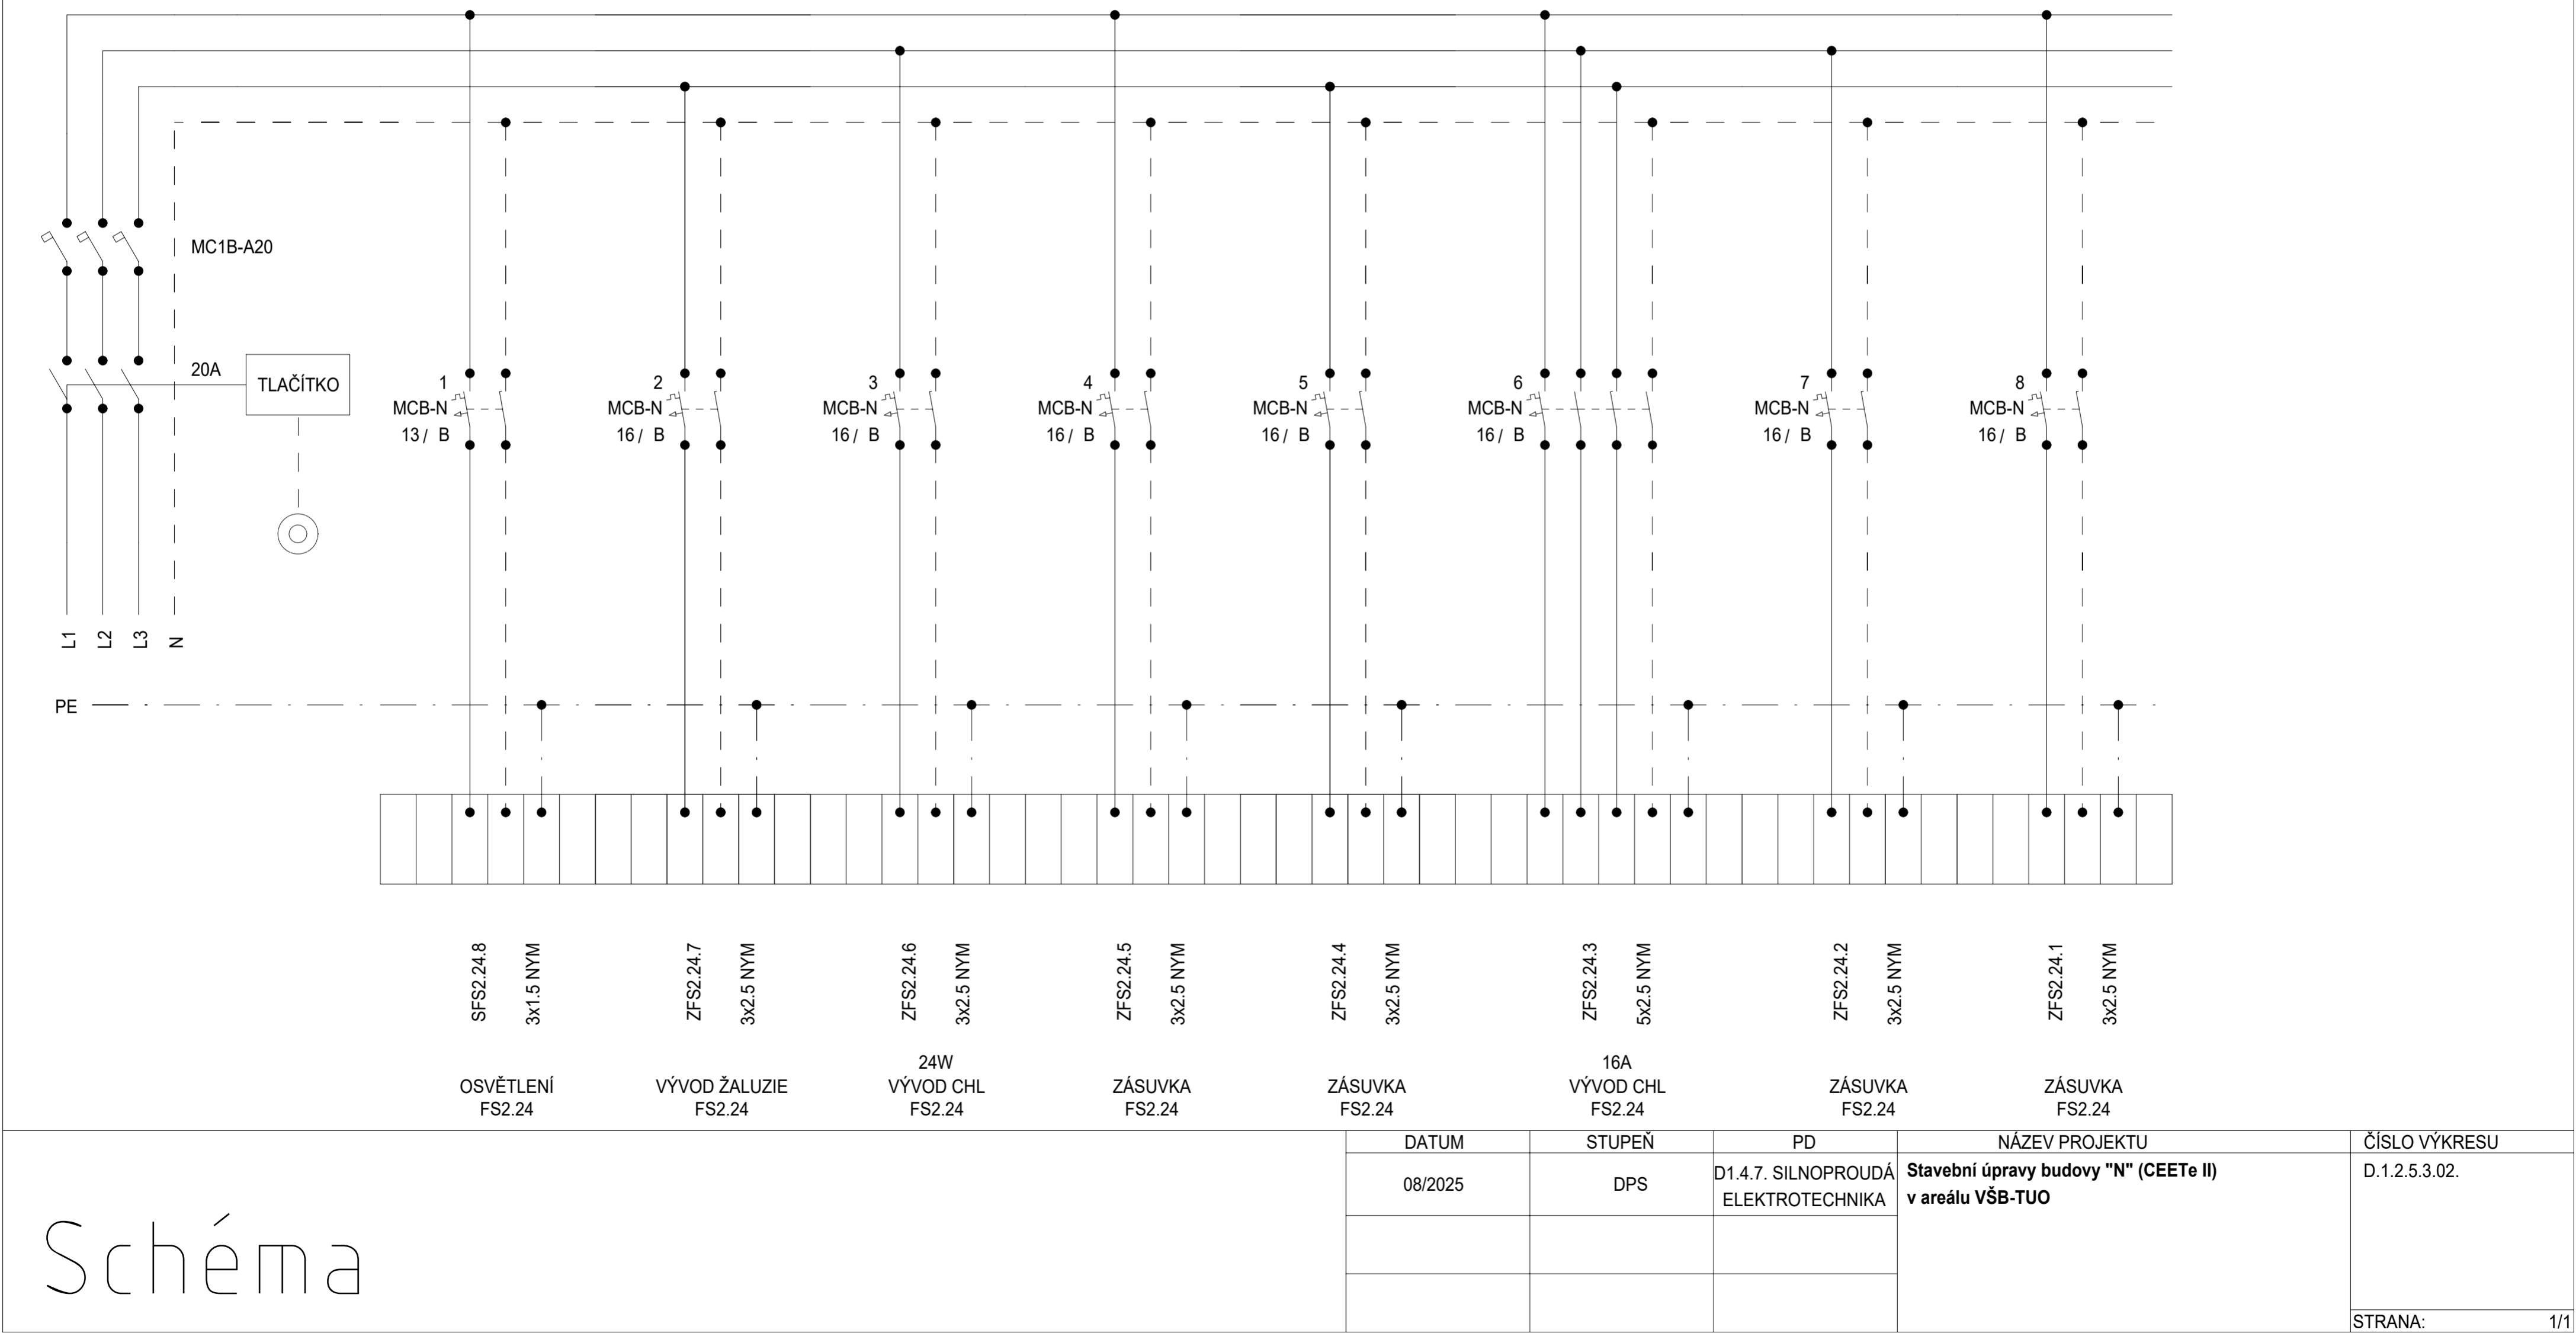





Rozvaděč: R3.1  
3x230 V/TH-S  
50Hz

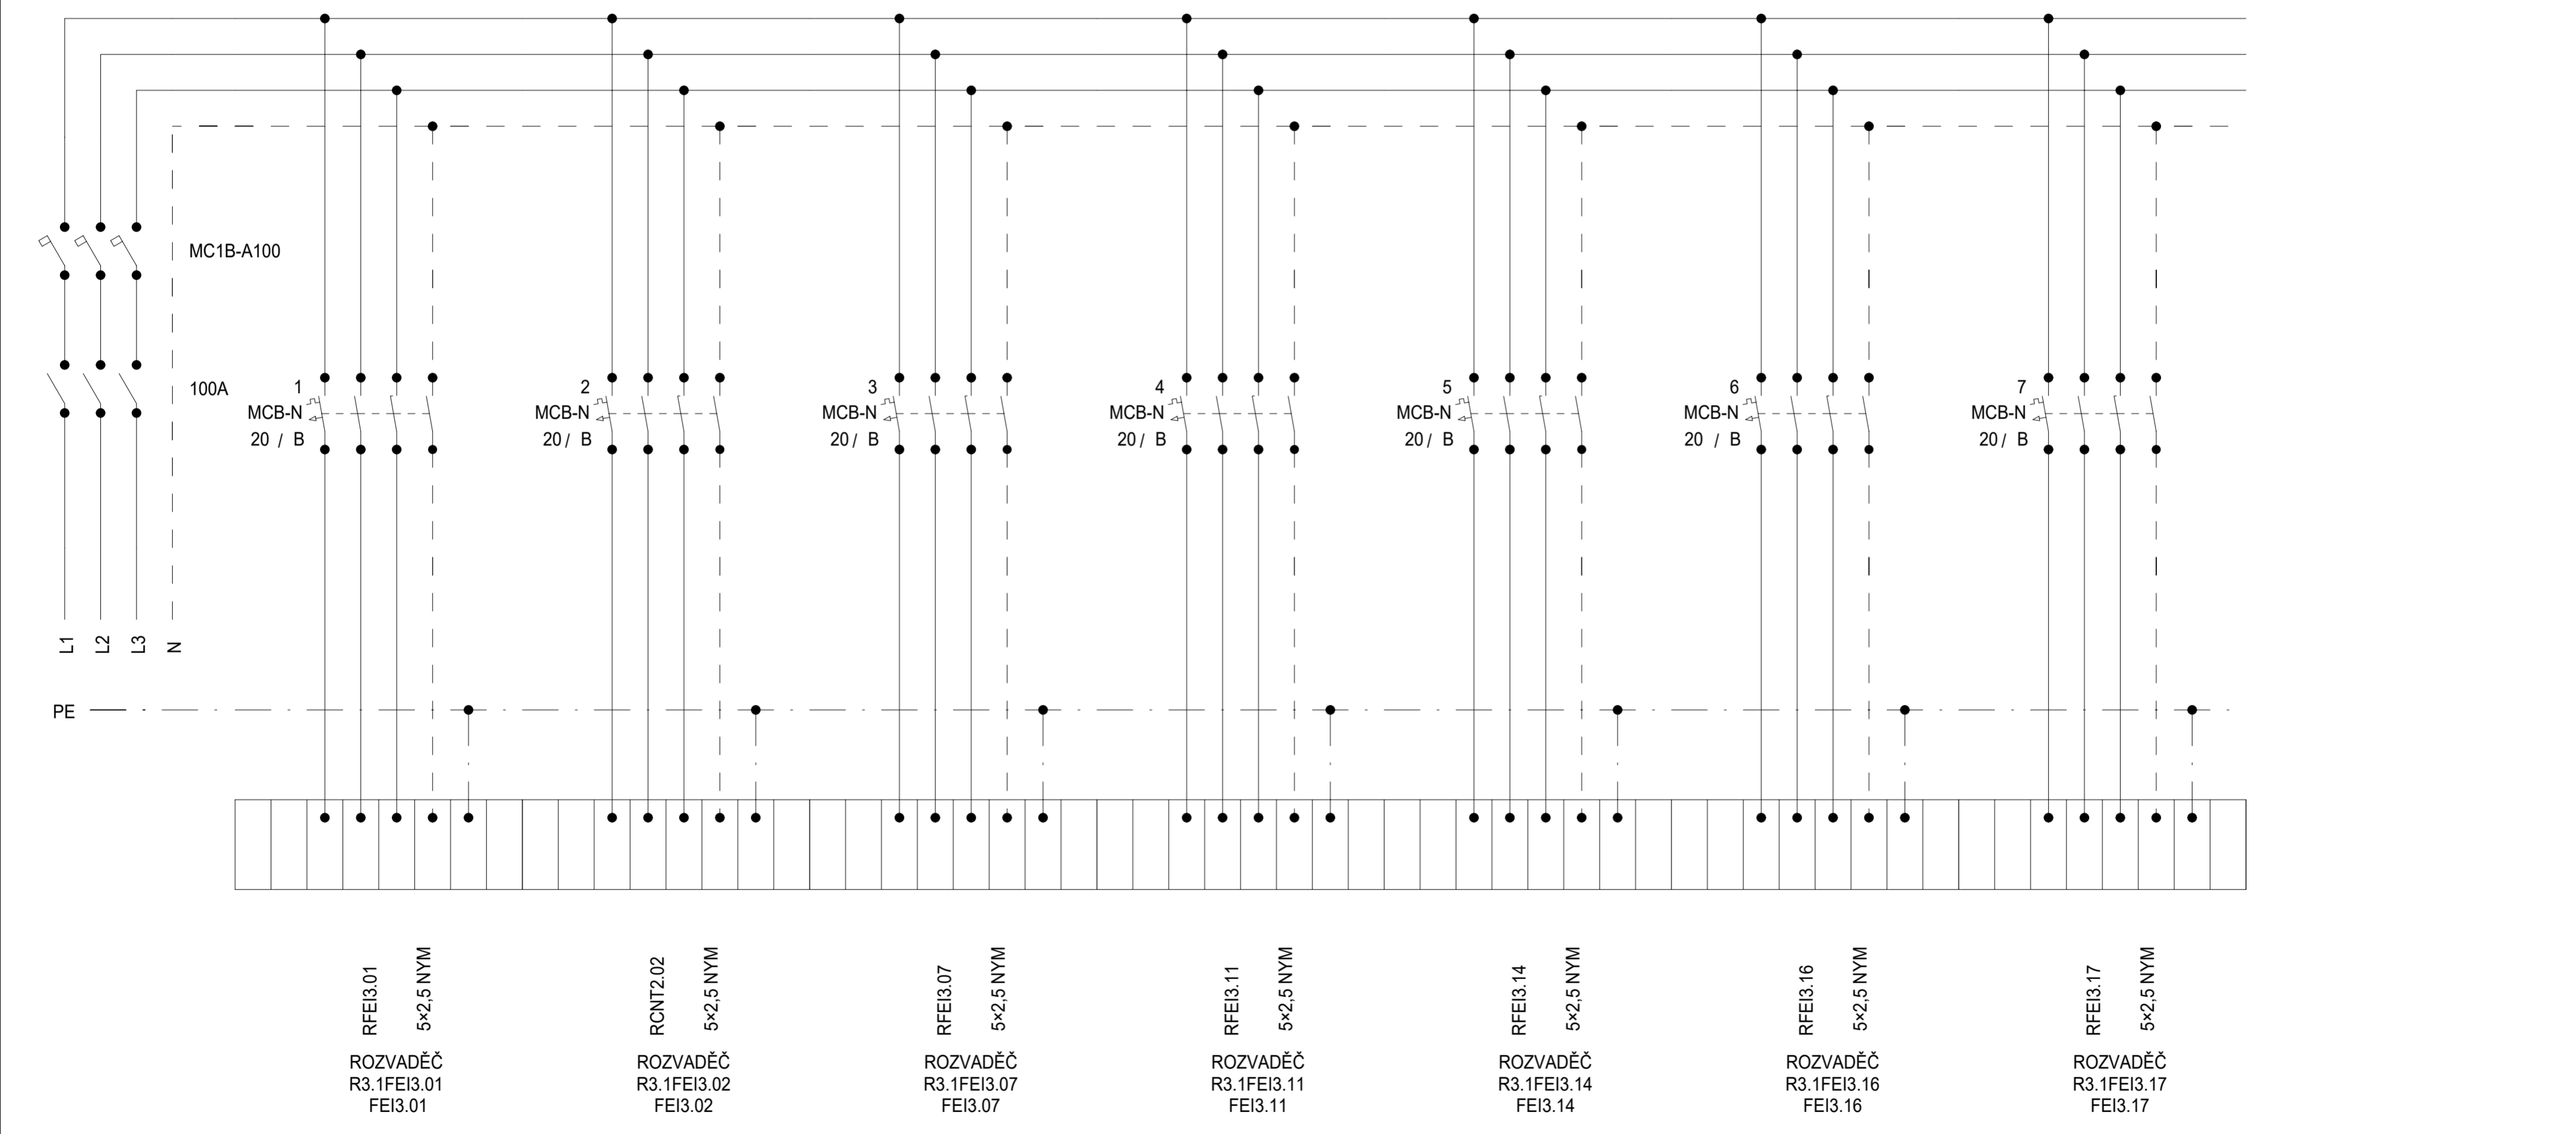


Schéma	DATUM	STUPEŇ	PD	NÁZEV PROJEKTU	ČÍS
--------	-------	--------	----	----------------	-----









































































































































































































































































































































