

1-RM1

VZT1

1.06-REG1

1.06-FCU1

1.06-FY1

**1.06 - FMT
LABORATOŘ ODBĚRU
EMÍŠÍ FRIKČN.KOMP.**

Teplota = 20°C
Vlhkost = nedefinováno
Množství přív.vzduchu = 100m³/hod
Množství odt.vzduchu = 100m³/hod
Přetlak = 0 Pa (rovnotlak)
Třída čistoty = nedefinováno




1.06-ACT1



1.06-SA1

1.06-RY1

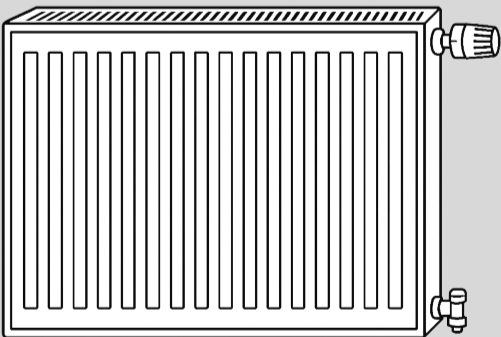

1.06-HMI1

VZT1