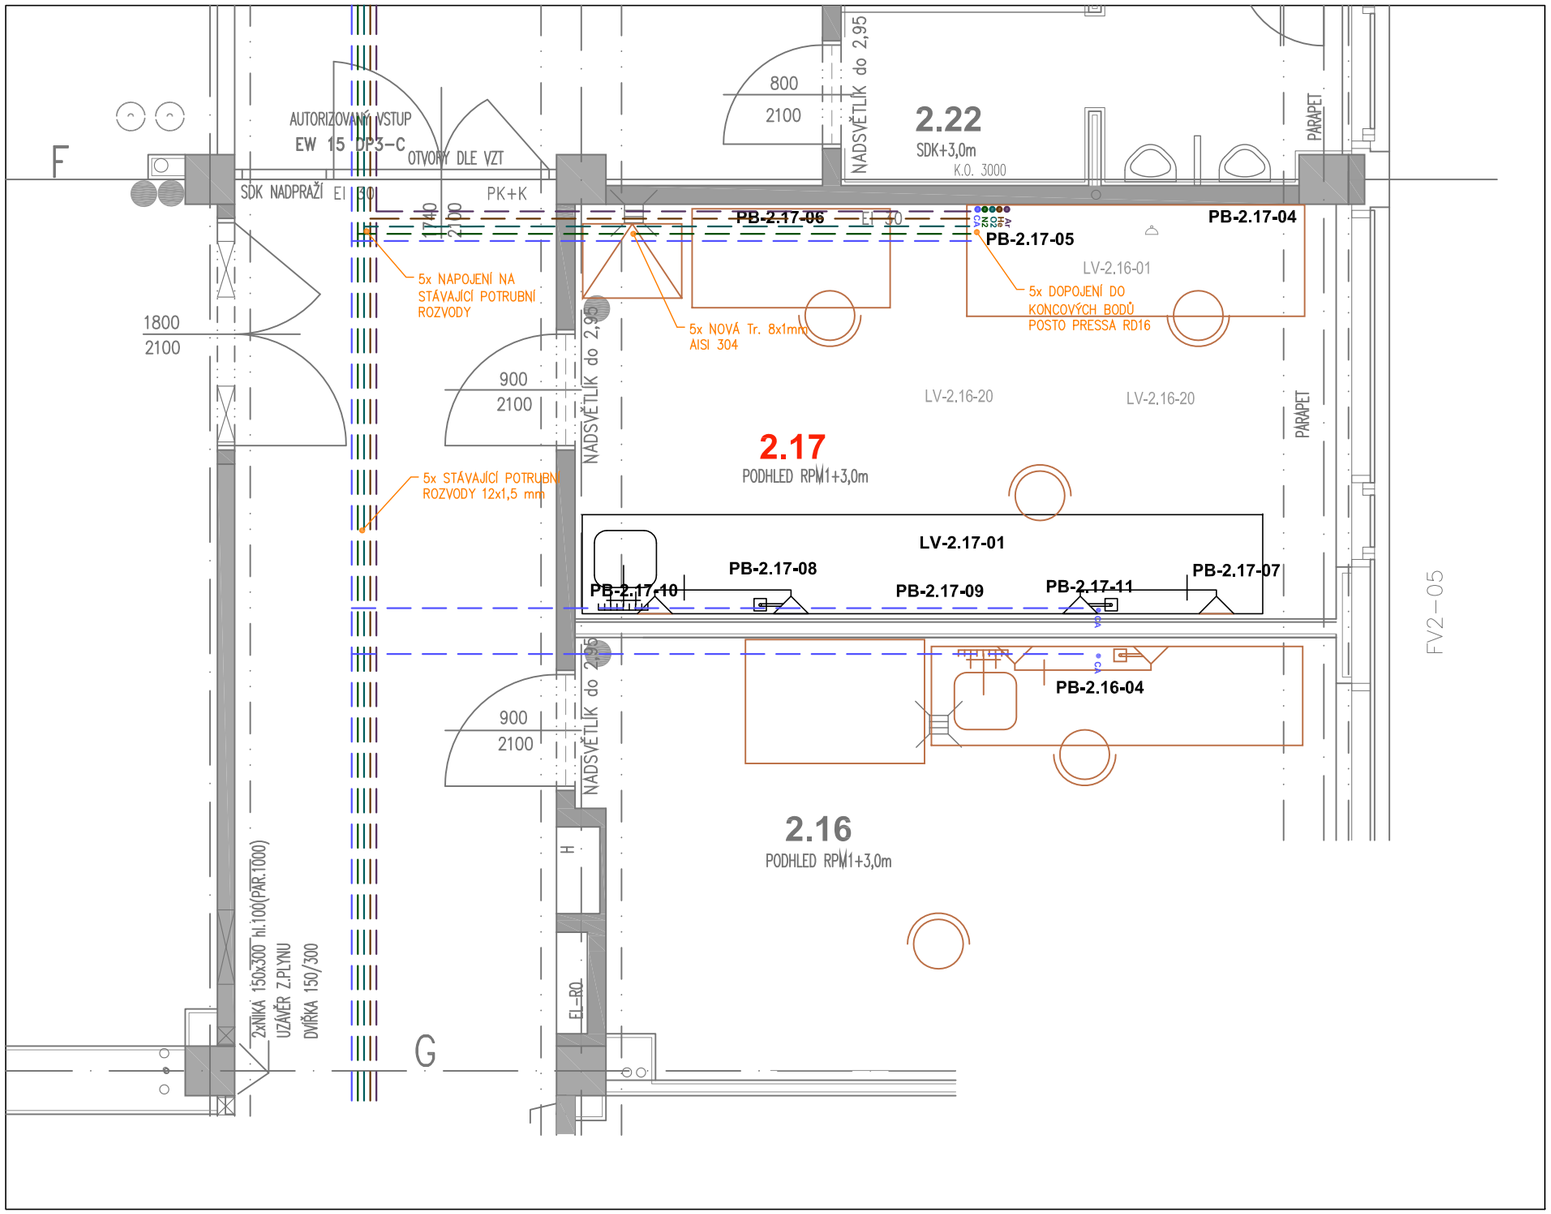

NEREZOVÁ POTRUBÍ JSOU SPOJENA MECHANICKY
TECHNOLOGII UZEMNIT DLE PLATNÝCH ČSN A ČSN EN
HLAVNÍ UZÁVĚRY TECH. PLYNŮ ZAJISTIT VHODNÝM ZPŮSOBEM PROTI MANIPULACI NEOPRÁVNĚNÝMI OSOBAMI
DODAVATEL TECHNOLOGIE – BUDE VYBRÁN DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ MŮŽE PROVÉST POUZE ODBORNÁ FIRMA

He	ROZVODNÉ POTRUBÍ HELIA, AISI 304 – BEZEŠVÉ	MAX. TLAK V POTRUBNÍM ROZVODU – 1,15 MPa
O2	ROZVODNÉ POTRUBÍ KYSLÍKU, AISI 304 – BEZEŠVÉ	MAX. TLAK V POTRUBNÍM ROZVODU – 1,15 MPa
N2	ROZVODNÉ POTRUBÍ DUSÍKU, AISI 304 – BEZEŠVÉ	MAX. TLAK V POTRUBNÍM ROZVODU – 1,15 MPa
Ar	ROZVODNÉ POTRUBÍ ARGONU, AISI 304 – BEZEŠVÉ	MAX. TLAK V POTRUBNÍM ROZVODU – 1,15 MPa
CA	HLAVNÍ ROZVODNÉ POTRUBÍ VZDUCHU, PPR PN16	MAX. TLAK V POTRUBNÍM ROZVODU – 0,8–1 MPa

GENERÁLNÍ PROJEKTANT :
ING.PAVEL OBROUČKA
NAD OSTRAVICÍ 1825/3, 710 00 SLEZSKÁ OSTRAVA
TEL : 603 915 288, e-mail: obroucka@arkos-ova.cz

PROJEKTANT PROFESE :
INGTOP, s.r.o.
IČO 47469528
NÁDRAŽNÍ 166
517 21 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

Ing. Pavel Obroučka — vypracoval:
Ing. Pavel Obroučka — zodpovědný projektant: Lukáš Rathouský — Ing. Jiří Zaňka

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
17.listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava-Poruba

MÍSTO STAVBY : Areál VŠB-TU Ostrava, parcela č. 1738/15, k.ú. Poruba

STAVEBNÍ ÚPRAVY objektu IET
areál VŠB-TU Ostrava -Poruba

Stavební objekt: SO 02 - OBJEKT PAVILONU IET

D1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
D1.4.9 ROZVOD TECHNICKÝCH PLYNŮ-LAB. 2.17

Datum: 04/2017
Číslo paré:
Č. zakázky: A.44
Stupeň: DPS
Archiv:
Část PD: **D1.4.9-02**