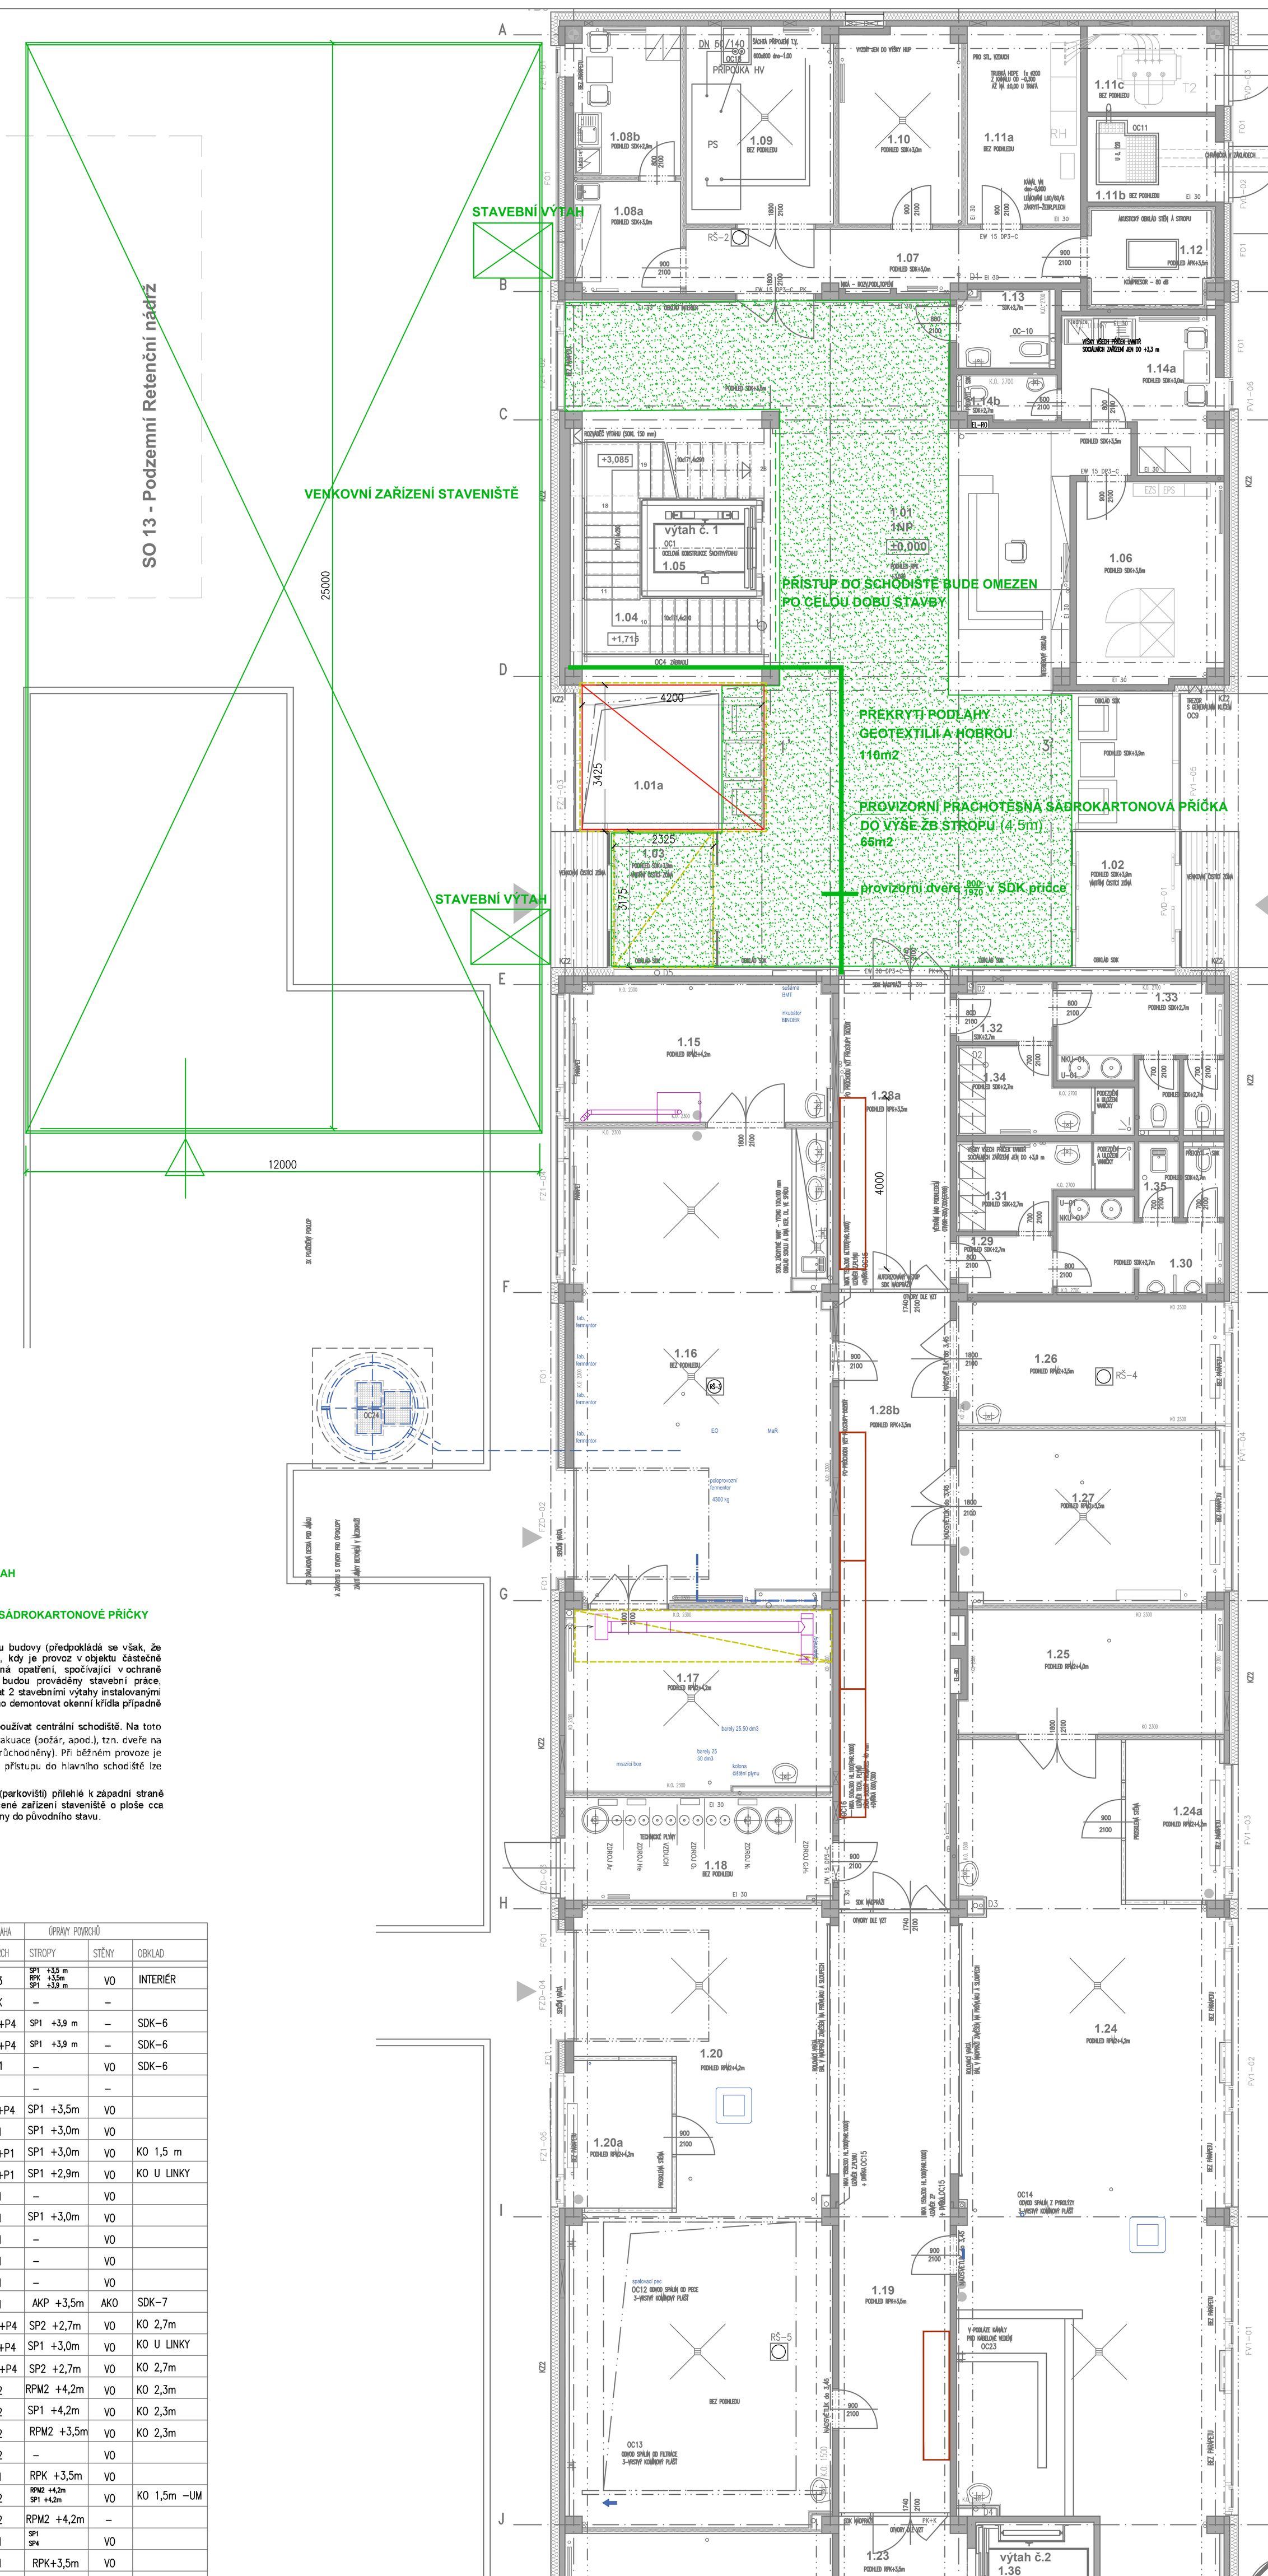

LEGENDA POV

PLOCHY CHRÁNĚNÝCH PODLAH

PROVIZORNÍ PRACHOTĚSNÉ SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY

Vzhledem k tomu, že stavba bude probíhat za provozu budovy (předpokládá se však, že stavební práce budou probíhat během prázdninových měsíců, kdy je provoz v objektu částečně omezen) bude nutno provést před samotnou realizací nutná opatření, spočívající v ochraně stávajících povrchů stavby a uzavření prostor, ve kterých budou prováděny stavební práce, prachotěsnými příčkami. Svislá doprava materiálu bude probíhat 2 stavebními výtahy instalovanými na fasádě objektu. Pro přístup na jednotlivá staveniště bude nutno demontovat okenní křídla případně části pevného zasklení a chránit okenní profily proti poškození.

Po celou dobu výstavby se nebude pro účely stavby používat centrální schodiště. Na toto schodiště však musí být zachován přístup v případě nutnosti evakuace (požár, apod.), tzn. dveře na únikových cestách nesmí být blokovány (zamčeny či jinak zneprůchodněny). Při běžném provoze je dostačující pro pohyb osob zadní únikové schodiště. Omezení přístupu do hlavního schodiště lze zajistit organizačně např. zákazovými tabulkami.

Pro účely výstavby bude na části stávající zpevněné plochy (parkovišti) přilehlé k západní straně objektu a z části na sousedící zatravněné ploše zřízeno oplocené zařízení staveniště o ploše cca 300m2 (25x12m). Veškeré plochy dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

OZN. MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTÍ	PLOCHA (m2)	PODLAHA	ÚPRAVY POVRCHŮ		
			POVRCH	STROPY	STĚNY	OBKLAD
1.01	VSTUPNÍ HALA, VRÁTNICE	154,5	P3	SP1 +3,5 m RPK +3,5m SP1 +3,9 m	VO	INTERIÉR
1.01a	PLOCHA PRO VÝSADBY	9,7	SK	–	–	
1.02	ZÁDVEŘÍ	7,5	K2+P4	SP1 +3,9 m	–	SDK–6
1.03	ZÁDVEŘÍ	7,5	K2+P4	SP1 +3,9 m	–	SDK–6
1.04	SCHODIŠTĚ 1	14,2	S1	–	VO	SDK–6
1.05	VÝTAH	6,4	–	–	–	
1.06	HLAVNÍ DATOVÝ ROZVADĚČ	16,1	L1+P4	SP1 +3,5m	VO	
1.07	TECHNICKÁ CHODBA	12,9	P1	SP1 +3,0m	VO	
1.08a	SKLAD ÚKLIDU	6,6	L1+P1	SP1 +3,0m	VO	KO 1,5 m
1.08b	DENNÍ MÍSTNOST ÚKLIDU	8,9	L1+P1	SP1 +2,9m	VO	KO U LINKY
1.09	NAPOJ. UZEL + PŘED. STANICE TEPLA	15,9	P1	–	VO	
1.10	TECHNICKÁ MÍSTNOST	13,0	P1	SP1 +3,0m	VO	
1.11a	ENERGOCENTRUM – ROZVODNA NN	12,3	P1	–	VO	
1.11b	ENERGOCENTRUM – ROZVODNA VN	6,5	P1	–	VO	
1.11c	ENERGOCENTRUM – TRAFOSTANICE	6,4	P1	–	VO	
1.12	KOMPRESOR	6,1	P1	AKP +3,5m	AKO	SDK–7
1.13	WC INVALIDÉ	3,9	D2+P4	SP2 +2,7m	VO	KO 2,7m
1.14a	ZÁZEMÍ VRÁTNICE	11,7	L1+P4	SP1 +3,0m	VO	KO U LINKY
1.14b	WC – ZÁZEMÍ VRÁTNICE	2,4	D2+P4	SP2 +2,7m	VO	KO 2,7m
1.15	ANAEROBNÍ DIGESCE – PŘÍPRAVNA	20,0	P2	RPM2 +4,2m	VO	KO 2,3m
1.16	LABORATOŘ ANAEROBNÍ DIGESCE	66,7	P2	SP1 +4,2m	VO	KO 2,3m
1.17	SKLAD – BIOODPADY, FERMENTORY	26,6	P2	RPM2 +3,5m	VO	KO 2,3m
1.18	SKLAD TECHNICKÝCH PLYNŮ	15,2	P2	–	VO	
1.19	CHODBA – ŠPINAVÝ PROVOZ	36,5	P1	RPK +3,5m	VO	
1.20	SPALOVÁNÍ ODPADŮ	80,9	P2	RPM2 +4,2m SP1 +4,2m	VO	KO 1,5m –UM
1.20a	SPALOVÁNÍ ODPADŮ – KANCELÁŘ	8,6	P2	RPM2 +4,2m	–	
1.21	STROJOVNA VZT	31,0	P1	SP1 SP4	VO	
1.22	ZÁDVEŘÍ – BOČNÍ VSTUP	27,1	P1	RPK+3,5m	VO	
1.22a	SCHODIŠTĚ 2	12,4	S2	–	–	
1.23	PŘEDSÍŇ VÝTAHU	7,1	P1	RPK+3,5m	VO	
1.24	LABORATOŘ PLAZMOVÝCH PROCESŮ	110,4	P1	RPM2+3,5m	VO	KO 1,5m –UM
1.24a	LAB. PLAZMOVÝCH PROCESŮ–KANCELÁŘ	8,6	P1	RPM2+4,23m	–	
1.25	SKLAD HOŘLAVIN	17,7	P1	RPM2 +4,0m	VO	KO 2,3m
1.26	SKLAD VZORKŮ A MATERIÁLU	18,1	P1	RPM2+3,5m	VO	KO 2,3m
1.27	LAB. ODPADŮ–PŘÍPRAVA VZORKŮ	25,1	P1	RPM2+3,5m	VO	
1.28a	CHODBA K ZÁZEMÍ	18,8	P1	RPK+3,5m	VO	
1.28b	CHODBA – ČISTÝ PROVOZ	37,5	P1	RPK+3,5m	VO	
1.29	PŘEDSÍŇ – MUŽI	3,0	D2+P4	SP2 +2,7m	–	KO 2,7m
1.30	WC MUŽI	9,4	D2+P4	SP2 +2,7m	–	KO 2,7m
1.31	ŠATNA, SPRCHA – MUŽI	6,9	D2+P4	SP2 +2,7m	–	KO 2,7m
1.32	PŘEDSÍŇ – ŽENY	3,2	D2+P4	SP2 +2,7m	–	KO 2,7m
1.33	WC ŽENY	10,4	D2+P4	SP2 +2,7m	–	KO 2,7m
1.34	ŠATNA, SPRCHA – ŽENY	6,9	D2+P4	SP2 +2,7m	–	KO 2,7m
1.35	ÚKLID	1,7	D2+P4	SP2 +2,7m	–	KO 2,7m
1.36	VÝTAH	5,4				

CELKEM 935,0 M2

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

GENERÁLNÍ PROJEKTANT :	ING.PAVEL OBROUČKA NAD OSTRAVICÍ 1825/3, 710 00 SLEZSKÁ OSTRAVA TEL : 603 915 288, e–mail: obroucka@arkos–ova.cz
autor:	Ing. Pavel Obroučka
vypracoval:	Ing. Pavel Obroučka
kontroloval:	
zodpovědný projektant:	Ing.Pavel Obroučka
INVESTOR:	VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17.listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava-Poruba
MÍSTO STAVBY :	Areál VŠB-TU Ostrava, parcela č. 1738/15, k.ú. Poruba
STAVBA:	STAVEBNÍ ÚPRAVY objektu IET areál VŠB-TU Ostrava -Poruba
Stavební objekt:	SO 02 - OBJEKT PAVILONU IET
Část PD:	D1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
VÝKRES:	PŮDORYS 1.NP - POV
Datum:	04/2019
Číslo paré:	
Č. zakázky:	A.44
Stupeň:	DPS
Archiv:	
MĚŘÍTKO:	1: 100
Č.VÝKRESU:	D1.1-P-01

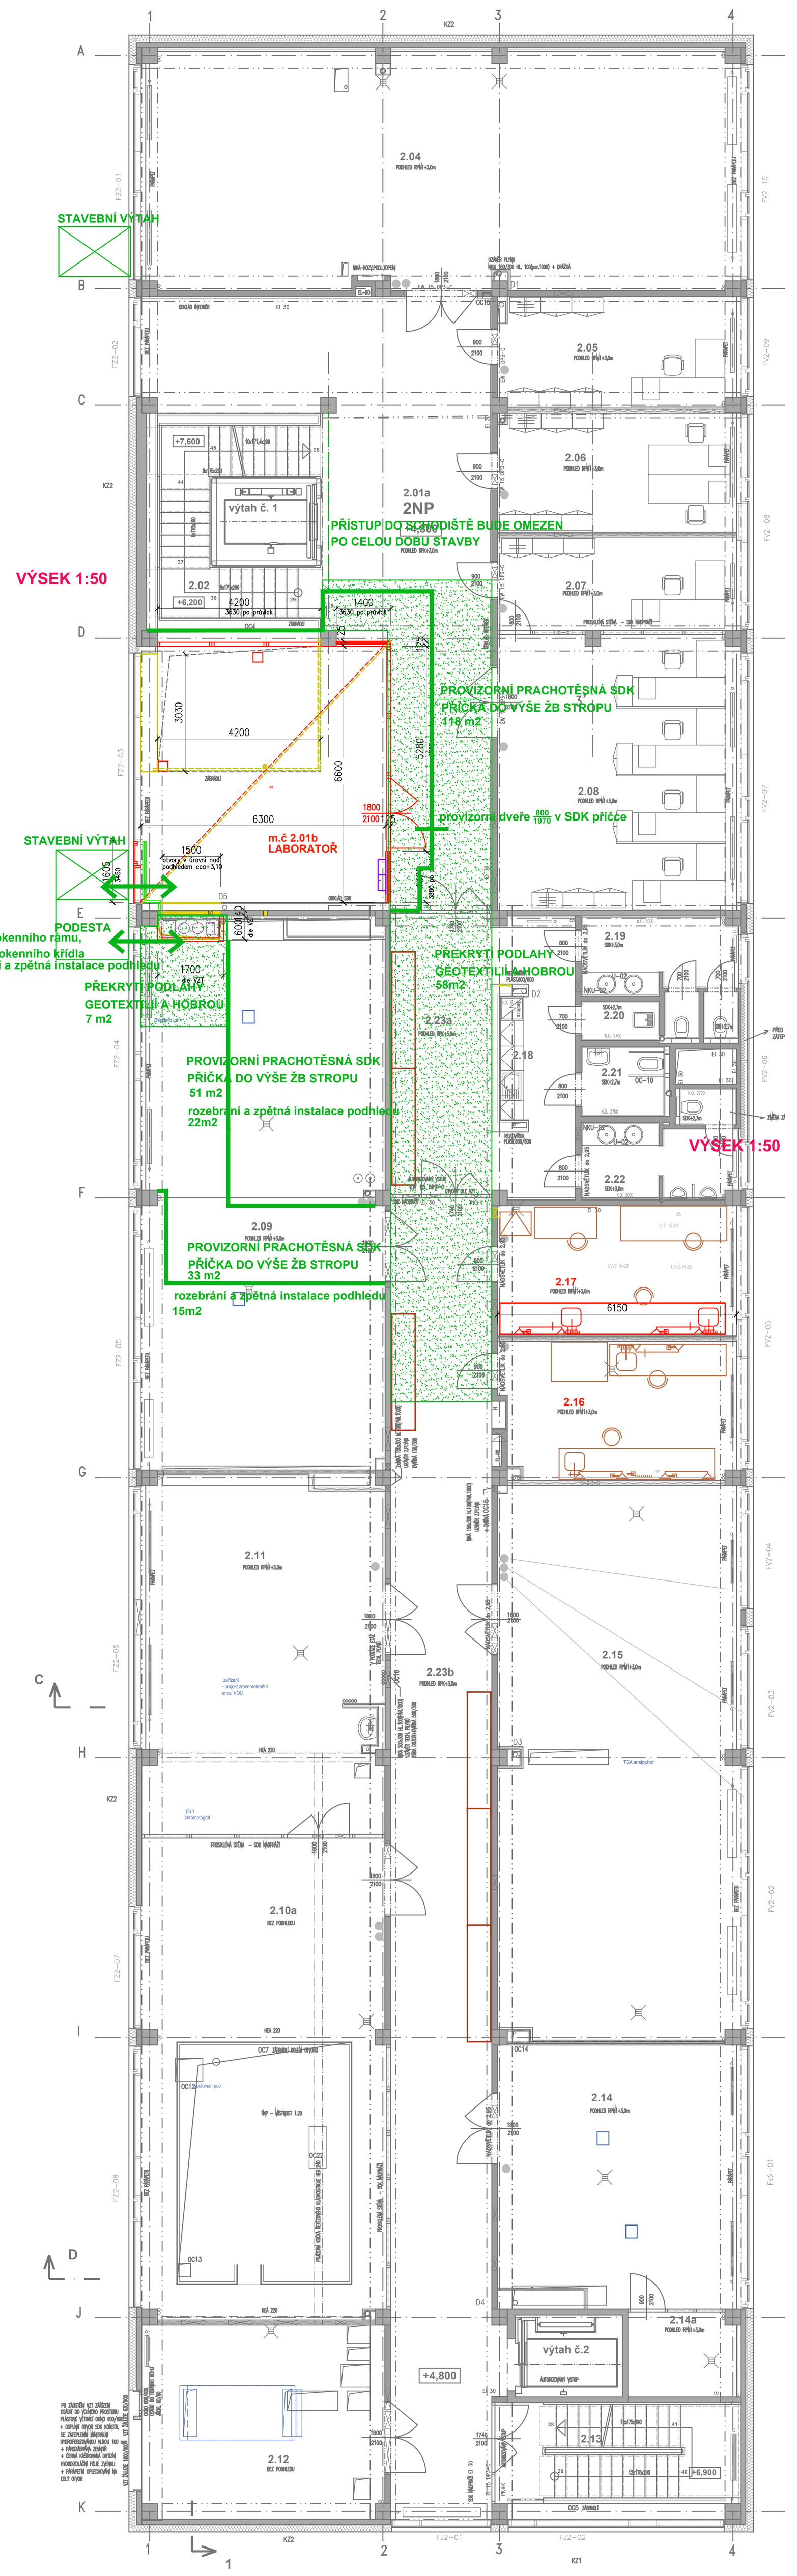

LEGENDA POVRCHŮ :

PODROBNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE K JEDNOTLIVÝM POVRCHŮM JSOU UVEDENY NA SAMOSTATNÝCH VÝKRESECH, TABULKÁCH NEBO V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ STAVEBNÍ

PODLAHY

- P1 ŽB DRÁTKOBETONOVÁ DESKA (TL. 160 mm) POVRCH UPRAVENÝ A VYROVNANÝ STROJNÍM GLEJTOVÁNÍM UPRAVENÁ NÁŠLAPNOU OTĚRUVZDORNOU POTĚROVOU VRSTVOU NEBO VSYPEM S CELOPLOŠNOU BAREVNOU ÚPRAVOU JAKO FINÁLNÍ POVRCH PRO LEHKÝ AŽ STŘEDNÍ PROVOZ
- P2 ŽB DRÁTKOBETONOVÁ DESKA (TL. 160 mm) POVRCH UPRAVENÝ A VYROVNANÝ STROJNÍM GLEJTOVÁNÍM UPRAVENÁ NÁŠLAPNOU OTĚRUVZDORNOU POTĚROVOU VRSTVOU NEBO VSYPEM S CELOPLOŠNOU BAREVNOU ÚPRAVOU JAKO FINÁLNÍ POVRCH PRO TĚŽKÝ PROVOZ – ODOLNÝ PROTI PŮSOBENÍ CHEMIKÁLIÍ
- P3 STĚRKOVÁ LITÁ PODLAHA NA BÁZI EPOXIDOVÝCH PRYSKYŘIC (10–15 mm) **ODOLNOST VŮČI CHEMIKÁLIÍM, BEZ ORGANOFOSFÁTŮ A FTALÁTŮ, BEZ ROZPOUŠTĚDEL,** APLIKOVANÁ NA BETONOVÉM SAMONIVELAČNÍM POTĚRU – JAKO TOPNÝ BETON TL. cca 90 mm (60mm NAD NOPY) **VYZTUŽENÍ ROZPTÝLENOU VÝZTUŽÍ NEBO SITÍ KARI**
- P4 **SAMONIVELAČNÍ BETONOVÝ POTĚR TL.90 mm, VYZTUŽENÍ ROZPTÝLENOU VÝZTUŽÍ NEBO SITÍ KARI, POVRCH VYROVNANÝ GLEJTOVÁNÍM** JAKO PODKLAD POD FINÁLNÍ POVRCH :
  - PODLAHA ZE SYNTETICKÝCH TERMOPLAST. POLYMERŮ (L1) = 5 mm POD FINÁLNÍ ÚROVEŇ
  - PODLAHA Z KERAMICKÉ DLAŽBY SLINUTÉ (D2) = 15 mm POD FINÁLNÍ ÚROVEŇ
- P5 **SAMONIVELAČNÍ BETONOVÝ POTĚR TL.60 mm, VYZTUŽENÍ ROZPTÝLENOU VÝZTUŽÍ NEBO SITÍ KARI, POVRCH VYROVNANÝ GLEJTOVÁNÍM** JAKO PODKLAD POD FINÁLNÍ POVRCH :
  - PODLAHA ZE SYNTETICKÝCH TERMOPLAST. POLYMERŮ (L1) = 5 mm POD FINÁLNÍ ÚROVEŇ
  - PODLAHA Z KERAMICKÉ DLAŽY SLINUTÉ (D1, D2) = 15 mm POD FINÁLNÍ ÚROVEŇ
  - PODDLAHA Z KOBERECE (K1) = 10 mm POD FINÁLNÍ ÚROVEŇ
- P6 BETONOVÝ SAMONIVELAČNÍ POTĚR – JAKO TOPNÝ BETON TL. cca 65 mm (40mm NAD NOPY). POVRCH VYROVNANÝ GLEJTOVÁNÍM JAKO PODKLAD POD FINÁLNÍ POVRCH :
  - PODLAHA ZE SYNTETICKÝCH TERMOPLAST. POLYMERŮ (L1) = 5 mm POD FINÁLNÍ ÚROVEŇ

- D1 KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ – PROSTORY LABORATOŘÍ
- D2 KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ – PROSTORY SOC. ZAŘÍZENÍ
- L1 PODLAHOVINA ZE SYNTETICKÝCH TERMOPLASTICKÝCH POLYMERŮ
- K1 ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC
- K2 ČISTÍCÍ ZÓNA VNITŘNÍ
- K3 VENKOVNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA
- S1,S2 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ A PODESTY – KAMENNÉ DESKY
- B TROPICKÉ DŘEVO
- SK SKLADBA V KVĚTNÍKU VE VSTUPNÍ HALE

PODHLEDY

- SP1 SÁDROKARTONOVÝ PODHLED HLADKÝ (DO BĚŽNÝCH PROVOZŮ)
- SP2 SÁDROKARTONOVÝ PODHLED HLADKÝ (DO VLHKÝCH PROVOZŮ)
- SP3 SÁDROKARTONOVÝ OBKLAD – ZVYŠUJÍCÍ ODOLNOST KCE NA P.O. 15 MIN
- SP4 SÁDROKARTONOVÝ OBKLAD – ZVYŠUJÍCÍ ODOLNOST KCE NA P.O. 30 MIN
- SP5 **SÁDROKARTONOVÝ PODHLED VE FUNKCI POŽÁR. PŘEDĚLU – EI 30 min**
- SP6 SÁDROKARTONOVÝ PODHLED HLADKÝ – DO VENKOVNÍHO PROSTORU
- SP7 SVISLÝ SÁDROKARTONOVÝ BOK HLADKÝ
- RPK RASTROVÝ PODHLED KOVOVÝ LAMELOVÝ – ŠÍŘKA LAMEL 450 mm
- RPM1 RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ – V RASTRU 1200/600
- RPM2 RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ – V RASTRU 600/600
- AKP ZAVĚŠENÝ STROPNÍ PODHLED AKUSTICKÝ POHLTIVÝ A ZVUKOVĚ IZOL.

STĚNY

- VO VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ
- KO KERAMICKÝ OBKLAD – SLINUTÝ

OBVODOVÝ PLÁŠŤ

- KZ1 KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ MINERÁLNÍ VLNOU S VRCHNÍ OMÍTKOU
- KZ2 KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ FASÁDNÍM POLYSTYRÉNEM S VRCHNÍ OMÍTKOU
- KZ3 KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ SOKLU OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ EXTRUD. POLYSTYR. S VRCHNÍ OMÍTKOU
- ZZP ZATEPLENÍ ŽB ZÁKLADOVÝCH PASŮ
- FO 1 FASÁDNÍ OBKLAD Z PROFILOVANÉHO PLECHU SE ZATEPLENÍM TL. 200 A ODVĚTRÁNÍM
- FO 2 FASÁDNÍ OBKLAD Z PROFILOVANÉHO PLECHU SE ZATEPLENÍM TL. 140 A ODVĚTRÁNÍM
- FO 3 FASÁDNÍ OBKLAD Z MODŘÍNOVÝCH PRKEN SE ZATEPLENÍM A ODVĚTRÁNÍM

LEGENDA MATERIÁLŮ :

- ŽB PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE – SKELET (SLOUPY, STĚNY, ZTUŽUJÍCÍ JÁDRA)
- ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC NA LEPÍCÍ TMEL (STĚNY, PŘÍČKY – TL. 200,150,100 mm)
- KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ KZ1 – KZ3 NA OBVODOVÝ ŽB PANEL
- FASÁDNÍ OBKLAD Z PROFILOVANÉHO PLECHU FO1 a FO2 SE ZATEPLENÍM Z MINERÁLNÍ VLNY NA OBVODOU VYZDÍVKU Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC
- FASÁDNÍ OBKLAD Z MODŘÍNOVÝCH PRKEN – FO3 DOPLNĚNÝ O ZATEPLENÍ Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 140 mm NA OBVODOVÝ ŽB PANEL NEBO OBVOD. VYZDÍVKU
- SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY A PŘEDSAZENÉ STĚNY SDK1 – SDK8
- MOBILNÍ PROSKLENÉ PŘÍČKY M01 – M08
- EW 30 DP3–C POŽÁRNÍ ODOLNOST VÝPLNĚ OTVORU
- EI 30 POŽÁRNÍ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE
- VYBAVENÍ INTERIÉREM

LEGENDA POV

PLOCHY CHRÁNĚNÝCH PODLAH

PROVIZORNÍ PRACHOTĚSNÉ SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY

Vzhledem k tomu, že stavba bude probíhat za provozu budovy (předpokládá se však, že stavební práce budou probíhat během prázdninových měsíců, kdy je provoz v objektu částečně omezen) bude nutno provést před samotnou realizací nutná opatření, spočívající v ochraně stávajících povrchů stavby a uzavření prostor, ve kterých budou prováděny stavební práce, prachotěsnými příčkami. Svislá doprava materiálu bude probíhat 2 stavebními výtahy instalovanými na fasádě objektu. Pro přístup na jednotlivá staveniště bude nutno demontovat okenní křídla případně části pevného zasklení a chránit okenní profily proti poškození.

Po celou dobu výstavby se nebude pro účely stavby používat centrální schodiště. Na toto schodiště však musí být zachován přístup v případě nutnosti evakuace (požár, apod.), tzn. dveře na únikových cestách nesmí být blokovány (zamčeny či jinak zneprůchodněny). Při běžném provoze je dostačující pro pohyb osob zadní únikové schodiště. Omezení přístupu do hlavního schodiště lze zajistit organizačně např. zákazovými tabulkami.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

OZN. MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTÍ	PLOCHA	PODLAHA	ÚPRAVY POVRCHŮ		
			POVRCH	STROPY	STĚNY	OBKLAD
2.01a	HALA	56,7	L1+P6	RPK+3,0m	VO	
2.01b	LABORATOŘ	41,6	D1+P5	RPM1+3,0m	nebo stávající lamelový	
2.02	SCHODIŠTĚ 1	12,8	S1	–	VO	
2.03	MÍSTNOST ZRUŠENA	–		–		
2.04	ANALYTICKÉ LABOTAROŘE–MĚŘENÍ EMISÍ	93,5	D1+P5	RPM2+3,0m	VO	
2.05	PRACOVNA	17,4	K1+P5	RPM2+3,0m	VO	
2.06	PRACOVNA	18,8	K1+P5	RPM2+3,0m	VO	
2.07	IT LABORATOŘ	14,9	K1+P5	RPM2+3,0m	VO	
2.08	IT LABORATOŘ	43,5	K1+P5	RPM2+3,0m	VO	
2.09	LABORATOŘ VOD – ANAL. LABORATOŘE	86,1	D1+P5	RPM2+3,0m	VO	
2.10a	ODLUČOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ SPALIN	46,5	D1+P5	–	VO	
2.11	LABORATOŘ PROCESNÍCH PLYNŮ	55,7	D1+P5	RPM2+3,0m	VO	KO 1,5m –UM
2.12	STROJOVNA VZT	31,0	D2+P5	SP1 SP4	VO	
2.13	SCHODIŠTĚ 2	4,1/10,8	L1+P5/S1	–	VO	
2.14	LABORATOŘ TUHÝCH ZBYTKŮ	40,6	D1+P5	RPM2+3,0m	VO	
2.14a	LAB. TUHÝCH ZB. – NUCENÁ CIRKULACE	6,0	D1+P5	RPM2+3,0m	VO	
2.15	LABORATOŘ ODPADŮ	87,8	D1+P5	RPM2+3,0m	VO	
2.16	PŘÍPRAVA VZORKŮ	21,4	D1+P5	RPM2+3,0m	VO	
2.17	VÁHOVNA	20,6	D1+P5	RPM2+3,0m	VO	
2.18	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	7,0	L1+P5	RPK+3,0m	VO	KO U LINKY
2.19	WC ŽENY	10,3	D2+P5	SP2+3,0m		KO 3,0m
2.20	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,1	D2+P5	SP2+2,7m		KO 2,7m
2.21	WC INVALIDÉ	4,0	D2+P5	SP2+2,7m		KO 2,7m
2.22	WC MUŽI	9,2	D2+P5	SP2+3,0m		KO 3,0m
2.23a	CHODBA	26,1	L1+P5	RPK+3,0m		
2.23b	CHODBA	89,4	L1+P5	RPK+3,0m		

CELKEM 861,8 M2

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

GENERÁLNÍ PROJEKTANT :	ING.PAVEL OBROUČKA NAD OSTRAVICÍ 1825/3, 710 00 SLEZSKÁ OSTRAVA TEL : 603 915 288, e–mail: obroucka@arkos–ova.cz
autor:	Ing. Pavel Obroučka
vypracoval:	Ing. Pavel Obroučka
kontroloval:	
zodpovědný projektant:	Ing.Pavel Obroučka
INVESTOR:	VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17.listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava-Poruba
MÍSTO STAVBY :	Areál VŠB-TU Ostrava, parcela č. 1738/15, k.ú. Poruba
STAVBA:	STAVEBNÍ ÚPRAVY objektu IET areál VŠB-TU Ostrava -Poruba
Stavební objekt:	SO 02 - VLASTNÍ OBJEKT PAVILONŮ
Část PD:	D1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
VÝKRES:	PŮDORYS 2.NP - POV
Datum:	04/2019
Číslo paré:	
Č. zakázky:	A.44
Stupeň:	DPS
Archiv:	
MĚŘÍTKO:	1: 100
Č.VÝKRESU:	D1.1-P-02

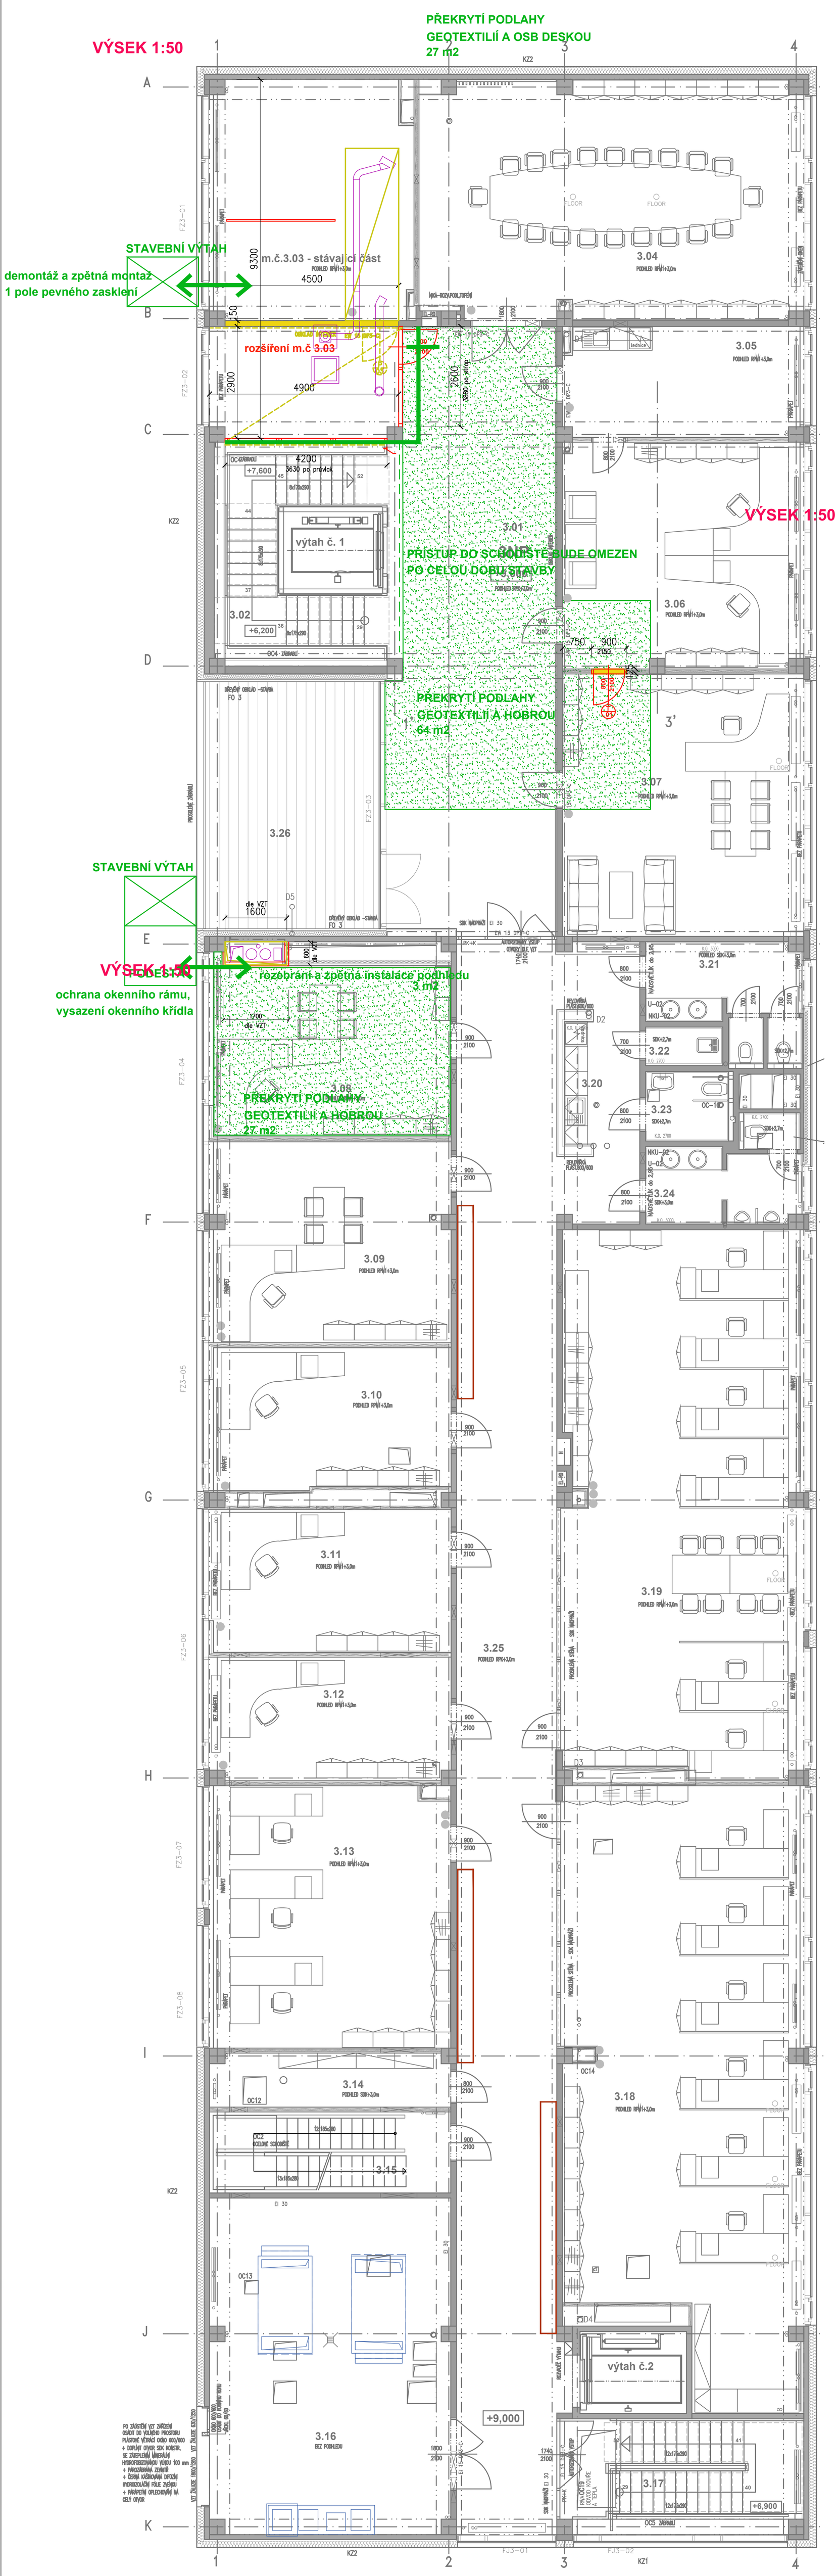

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

OZN. MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTÍ	PLOCHA (m2)	PODLAHA	ÚPRAVY POVRCHŮ		
			POVRCH	STROPY	STĚNY	OBKLAD
3.01	HALA	69,9		RPK+3,0m	VO	
3.02	SCHODIŠTĚ 1	–	S1		VO	
3.03	DOKTORANTI	46,2	K1	RPM1+3,0m		
3.04	ZASEDACÍ MÍSTNOST	61,0	K1+P5	RPM1+3,0m	VO	
3.05	ZÁSTUPCE ŘEDITELE	17,4	K1+P5	RPM1+3,0m	VO	
3.06	SEKRETARIÁT	35,9	K1+P5	RPM1+3,0m	VO	
3.07	ŘEDITEL	42,7	K1+P5	RPM1+3,0m	VO	
3.08	TECHNICKÝ MANAŽER	28,4	K1+P5	RPM1+3,0m	VO	
3.09	OBCHODNÍ MANAŽER	31,8	K1+P5	RPM1+3,0m	VO	
3.10	VEDOUCÍ VP1	22,4	K1+P5	RPM1+3,0m	VO	
3.11	VEDOUCÍ VP2	23,2	K1+P5	RPM1+3,0m	VO	
3.12	KANCELÁŘ	20,0	K1+P5	RPM1+3,0m	VO	
3.13	KANCELÁŘ	41,5	K1+P5	RPM1+3,0m	VO	
3.14	SKLAD	8,6	D2+P5	SP1+3,0m	VO	
3.15	SCHODY NA STŘECHU	13,1	D2+P5	SP3	VO	
3.16	STROJOVNA VZT	54,0	D2+P5	SP1 SP3	VO	
3.17	SCHODIŠTĚ 2	3,6/–	L1+P5/S1		VO	
3.18	PRACOVNA DOKTORANDŮ	90,7	K1+P5	RPM1+3,0m	VO	
3.19	PRACOVNA DOKTORANDŮ	86,8	K1+P5	RPM1+3,0m	VO	
3.20	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	7,0	L1+P5	RPK+3,0m		KO U LINKY
3.21	WC ŽENY	10,3	D2+P5	SP2+3,0m		KO 3,0m
3.22	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,1	D2+P5	SP2+2,7m		KO 2,7m
3.23	WC INVALIDÉ	4,0	D2+P5	SP2+2,7m		KO 2,7m
3.24	WC MUŽI	9,3	D2+P5	SP2+3,0m		KO 3,0m
3.25	CHODBA	117,0	L1+P5	RPK+3,0m		
3.26	TERASA	30,4	B			

CELKEM 876,8 M2

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

GENERÁLNÍ PROJEKTANT :	ING.PAVEL OBROUČKA NAD OSTRAVICÍ 1825/3, 710 00 SLEZSKÁ OSTRAVA TEL : 603 915 288, e–mail: obroucka@arkos–ova.cz
autor:	Ing. Pavel Obroučka
vypracoval:	Ing. Pavel Obroučka
kontroloval:	
zodpovědný projektant:	Ing.Pavel Obroučka
INVESTOR:	VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17.listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava-Poruba
MÍSTO STAVBY :	Areál VŠB-TU Ostrava, parcela č. 1738/15, k.ú. Poruba
STAVBA:	STAVEBNÍ ÚPRAVY objektu IET v areálu VŠB-TU Ostrava -Poruba
Stavební objekt:	SO 02 - VLASTNÍ OBJEKT PAVILONŮ
Část PD:	D1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
VÝKRES:	PŮDORYS 3.NP-POV
Datum:	04/2019
Číslo paré:	
Č. zakázky:	A.44
Stupeň:	DPS
Archiv:	
MĚŘÍTKO:	1: 100
Č.VÝKRESU:	D1.1-P-03