
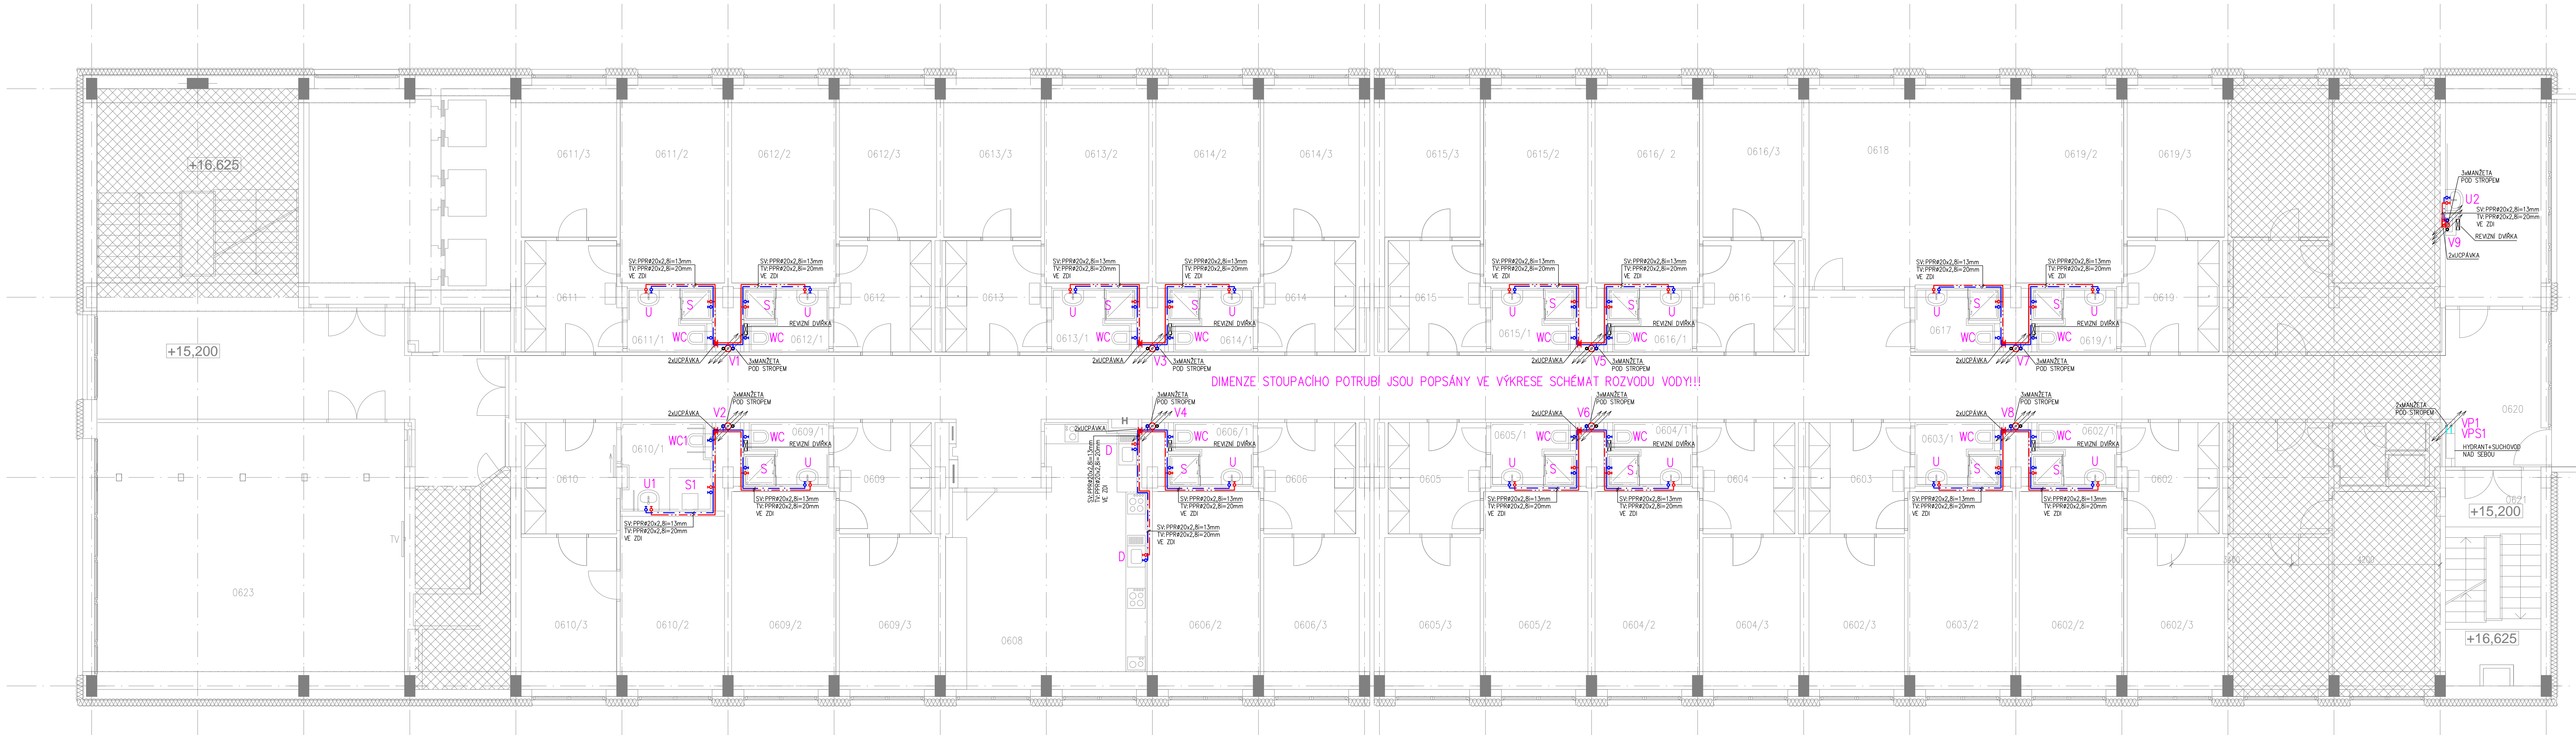


DETAIL ROZVOD VODY V JADRĚ

VODOMĚRY NAD OBEŽOVKOU WC, DVÍŘKA 300x300mm.  
DVÍŘKA BUDOU OSAZENY VE ZDI JADRA, KTERÁ NENÍ  
POŽÁRNĚ DĚLIČÍ KONSTRUKCE!

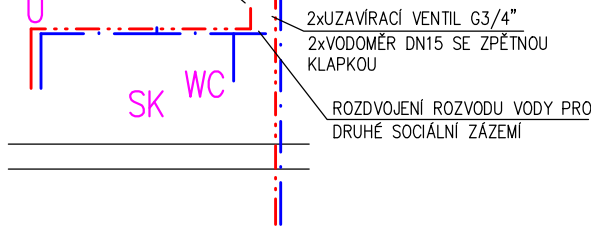

DIMENZE STOUPAČHO POTRUBÍ JSOU POPSÁNY VE VÝKRESE SCHEMAT ROZVODU VODY!!

| Tabulka místností – 6.NP |                   |        |           |         |         |                     |
|--------------------------|-------------------|--------|-----------|---------|---------|---------------------|
| Číslo                    | Název místnosti   | Plocha | Síť       | Podlahy | Strop   | Poznámka            |
| 0601                     | Společná místnost | 30,73  | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 100mm |
| 0602/1                   | Sociální zázemí   | 8,44   | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 200mm |
| 0602/2                   | Flakaj            | 16,02  | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 200mm |
| 0602/3                   | Flakaj            | 11,53  | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 100mm |
| 0603/1                   | Sociální zázemí   | 8,44   | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 100mm |
| 0603/2                   | Flakaj            | 16,02  | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 200mm |
| 0603/3                   | Flakaj            | 11,53  | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 100mm |
| 0604/1                   | Sociální zázemí   | 8,44   | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 100mm |
| 0604/2                   | Flakaj            | 16,02  | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 200mm |
| 0604/3                   | Flakaj            | 11,53  | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 100mm |
| 0605/1                   | Sociální zázemí   | 8,44   | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 100mm |
| 0605/2                   | Flakaj            | 16,02  | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 200mm |
| 0605/3                   | Flakaj            | 11,53  | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 100mm |
| 0606                     | Sociální zázemí   | 8,44   | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 100mm |
| 0607/1                   | Sociální zázemí   | 8,44   | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 100mm |
| 0607/2                   | Flakaj            | 16,02  | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 200mm |
| 0607/3                   | Flakaj            | 11,53  | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 100mm |
| 0608                     | Společná místnost | 30,73  | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 100mm |
| 0609/1                   | Sociální zázemí   | 8,44   | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 100mm |
| 0609/2                   | Flakaj            | 16,02  | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 200mm |
| 0609/3                   | Flakaj            | 11,53  | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 100mm |
| 0610                     | Sociální zázemí   | 8,44   | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 100mm |
| 0610/1                   | Flakaj            | 16,02  | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 200mm |
| 0610/2                   | Flakaj            | 11,53  | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 100mm |
| 0611/1                   | Sociální zázemí   | 8,44   | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 100mm |
| 0611/2                   | Flakaj            | 16,02  | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 200mm |
| 0611/3                   | Flakaj            | 11,53  | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 100mm |
| 0612/1                   | Sociální zázemí   | 8,44   | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 100mm |
| 0612/2                   | Flakaj            | 16,02  | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 200mm |
| 0612/3                   | Flakaj            | 11,53  | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 100mm |
| 0613/1                   | Sociální zázemí   | 8,44   | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 100mm |
| 0613/2                   | Flakaj            | 16,02  | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 200mm |
| 0613/3                   | Flakaj            | 11,53  | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 100mm |
| 0614/1                   | Sociální zázemí   | 8,44   | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 100mm |
| 0614/2                   | Flakaj            | 16,02  | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 200mm |
| 0614/3                   | Flakaj            | 11,53  | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 100mm |
| 0615/1                   | Sociální zázemí   | 8,44   | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 100mm |
| 0615/2                   | Flakaj            | 16,02  | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 200mm |
| 0615/3                   | Flakaj            | 11,53  | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 100mm |
| 0616/1                   | Sociální zázemí   | 8,44   | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 100mm |
| 0616/2                   | Flakaj            | 16,02  | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 200mm |
| 0616/3                   | Flakaj            | 11,53  | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 100mm |
| 0617/1                   | Sociální zázemí   | 8,44   | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 100mm |
| 0617/2                   | Flakaj            | 16,02  | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 200mm |
| 0617/3                   | Flakaj            | 11,53  | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 100mm |
| 0618                     | Společná místnost | 30,73  | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 100mm |
| 0619/1                   | Sociální zázemí   | 8,44   | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 100mm |
| 0619/2                   | Flakaj            | 16,02  | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 200mm |
| 0619/3                   | Flakaj            | 11,53  | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 100mm |
| 0620                     | Sociální zázemí   | 8,44   | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 100mm |
| 0621                     | Flakaj            | 16,02  | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 200mm |
| 0622                     | Flakaj            | 11,53  | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 100mm |
| 0623                     | Společná místnost | 30,73  | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 100mm |

| Tabulka místností – 6.NP |                   |        |           |         |         |                     |
|--------------------------|-------------------|--------|-----------|---------|---------|---------------------|
| Číslo                    | Název místnosti   | Plocha | Síť       | Podlahy | Strop   | Poznámka            |
| 0601                     | Společná místnost | 30,73  | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 100mm |
| 0602/1                   | Sociální zázemí   | 8,44   | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 200mm |
| 0602/2                   | Flakaj            | 16,02  | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 200mm |
| 0602/3                   | Flakaj            | 11,53  | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 100mm |
| 0603/1                   | Sociální zázemí   | 8,44   | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 100mm |
| 0603/2                   | Flakaj            | 16,02  | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 200mm |
| 0603/3                   | Flakaj            | 11,53  | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 100mm |
| 0604/1                   | Sociální zázemí   | 8,44   | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 100mm |
| 0604/2                   | Flakaj            | 16,02  | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 200mm |
| 0604/3                   | Flakaj            | 11,53  | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 100mm |
| 0605/1                   | Sociální zázemí   | 8,44   | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 100mm |
| 0605/2                   | Flakaj            | 16,02  | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 200mm |
| 0605/3                   | Flakaj            | 11,53  | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 100mm |
| 0606                     | Sociální zázemí   | 8,44   | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 100mm |
| 0607/1                   | Sociální zázemí   | 8,44   | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 100mm |
| 0607/2                   | Flakaj            | 16,02  | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 200mm |
| 0607/3                   | Flakaj            | 11,53  | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 100mm |
| 0608                     | Společná místnost | 30,73  | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 100mm |
| 0609/1                   | Sociální zázemí   | 8,44   | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 100mm |
| 0609/2                   | Flakaj            | 16,02  | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 200mm |
| 0609/3                   | Flakaj            | 11,53  | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 100mm |
| 0610                     | Sociální zázemí   | 8,44   | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 100mm |
| 0610/1                   | Flakaj            | 16,02  | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 200mm |
| 0610/2                   | Flakaj            | 11,53  | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 100mm |
| 0611/1                   | Sociální zázemí   | 8,44   | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 100mm |
| 0611/2                   | Flakaj            | 16,02  | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 200mm |
| 0611/3                   | Flakaj            | 11,53  | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 100mm |
| 0612/1                   | Sociální zázemí   | 8,44   | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 100mm |
| 0612/2                   | Flakaj            | 16,02  | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 200mm |
| 0612/3                   | Flakaj            | 11,53  | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 100mm |
| 0613/1                   | Sociální zázemí   | 8,44   | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 100mm |
| 0613/2                   | Flakaj            | 16,02  | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 200mm |
| 0613/3                   | Flakaj            | 11,53  | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 100mm |
| 0614/1                   | Sociální zázemí   | 8,44   | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 100mm |
| 0614/2                   | Flakaj            | 16,02  | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 200mm |
| 0614/3                   | Flakaj            | 11,53  | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 100mm |
| 0615/1                   | Sociální zázemí   | 8,44   | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 100mm |
| 0615/2                   | Flakaj            | 16,02  | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 200mm |
| 0615/3                   | Flakaj            | 11,53  | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 100mm |
| 0616/1                   | Sociální zázemí   | 8,44   | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 100mm |
| 0616/2                   | Flakaj            | 16,02  | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 200mm |
| 0616/3                   | Flakaj            | 11,53  | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 100mm |
| 0617/1                   | Sociální zázemí   | 8,44   | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 100mm |
| 0617/2                   | Flakaj            | 16,02  | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 200mm |
| 0617/3                   | Flakaj            | 11,53  | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 100mm |
| 0618                     | Společná místnost | 30,73  | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 100mm |
| 0619/1                   | Sociální zázemí   | 8,44   | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 100mm |
| 0619/2                   | Flakaj            | 16,02  | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 200mm |
| 0619/3                   | Flakaj            | 11,53  | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 100mm |
| 0620                     | Sociální zázemí   | 8,44   | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 100mm |
| 0621                     | Flakaj            | 16,02  | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 200mm |
| 0622                     | Flakaj            | 11,53  | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 100mm |
| 0623                     | Společná místnost | 30,73  | VC omítka | PVC     | Podhled | Keram. Sál v. 100mm |

|   |                                     |  |   |
|---|-------------------------------------|--|---|
| ZODP. PROJEKTANT<br>Ing. Kania Jan                          | VYPRACOVAL<br>Jan Ochodnický        | KONTROLOVAL<br>Ing. Foklyna David  | <br><b>PPS KANIA</b><br>PPS Kania s.r.o., IČO: 156348222, IČ: 156348222, IČ: 156348222<br>Katastrální území: Praha 10, PSČ: 100 00<br>Místo stavby: koleje "A", Vše - TU |
| KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Praha (175174), p.č. 1643/0    | MÍSTO STAVBY : koleje "A", Vše - TU | STAVBA / OBJEDNATEL : Vysoká škola báňská - TU Ostrava<br>Územní studie Stavebního úřadu, Stavební úřad 1770, 700 32 Ostrava-Praha |   |
| NÁZEV AKCE :<br>Aktualizace PD rekonstrukce budovy A kolejí | OBJEKT :<br>ČÁST :<br>OBSAH :       | SO 01 - koleje A<br>D.1.4.1 - ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE<br>PŮDORYS 3.-10.NP - ROZVOD VODY                                      | STUPEŇ<br>DPS<br>DATUM<br>Září 2018<br>Č. ZAKÁZKY<br>PPS- 23/18<br>MĚŘÍTKO<br>1 : 75<br>ARCHIVNÍ ČÍSLO :<br>PPS- 23/18-D.1.4.1-b-<br>Č. V.<br>10  |