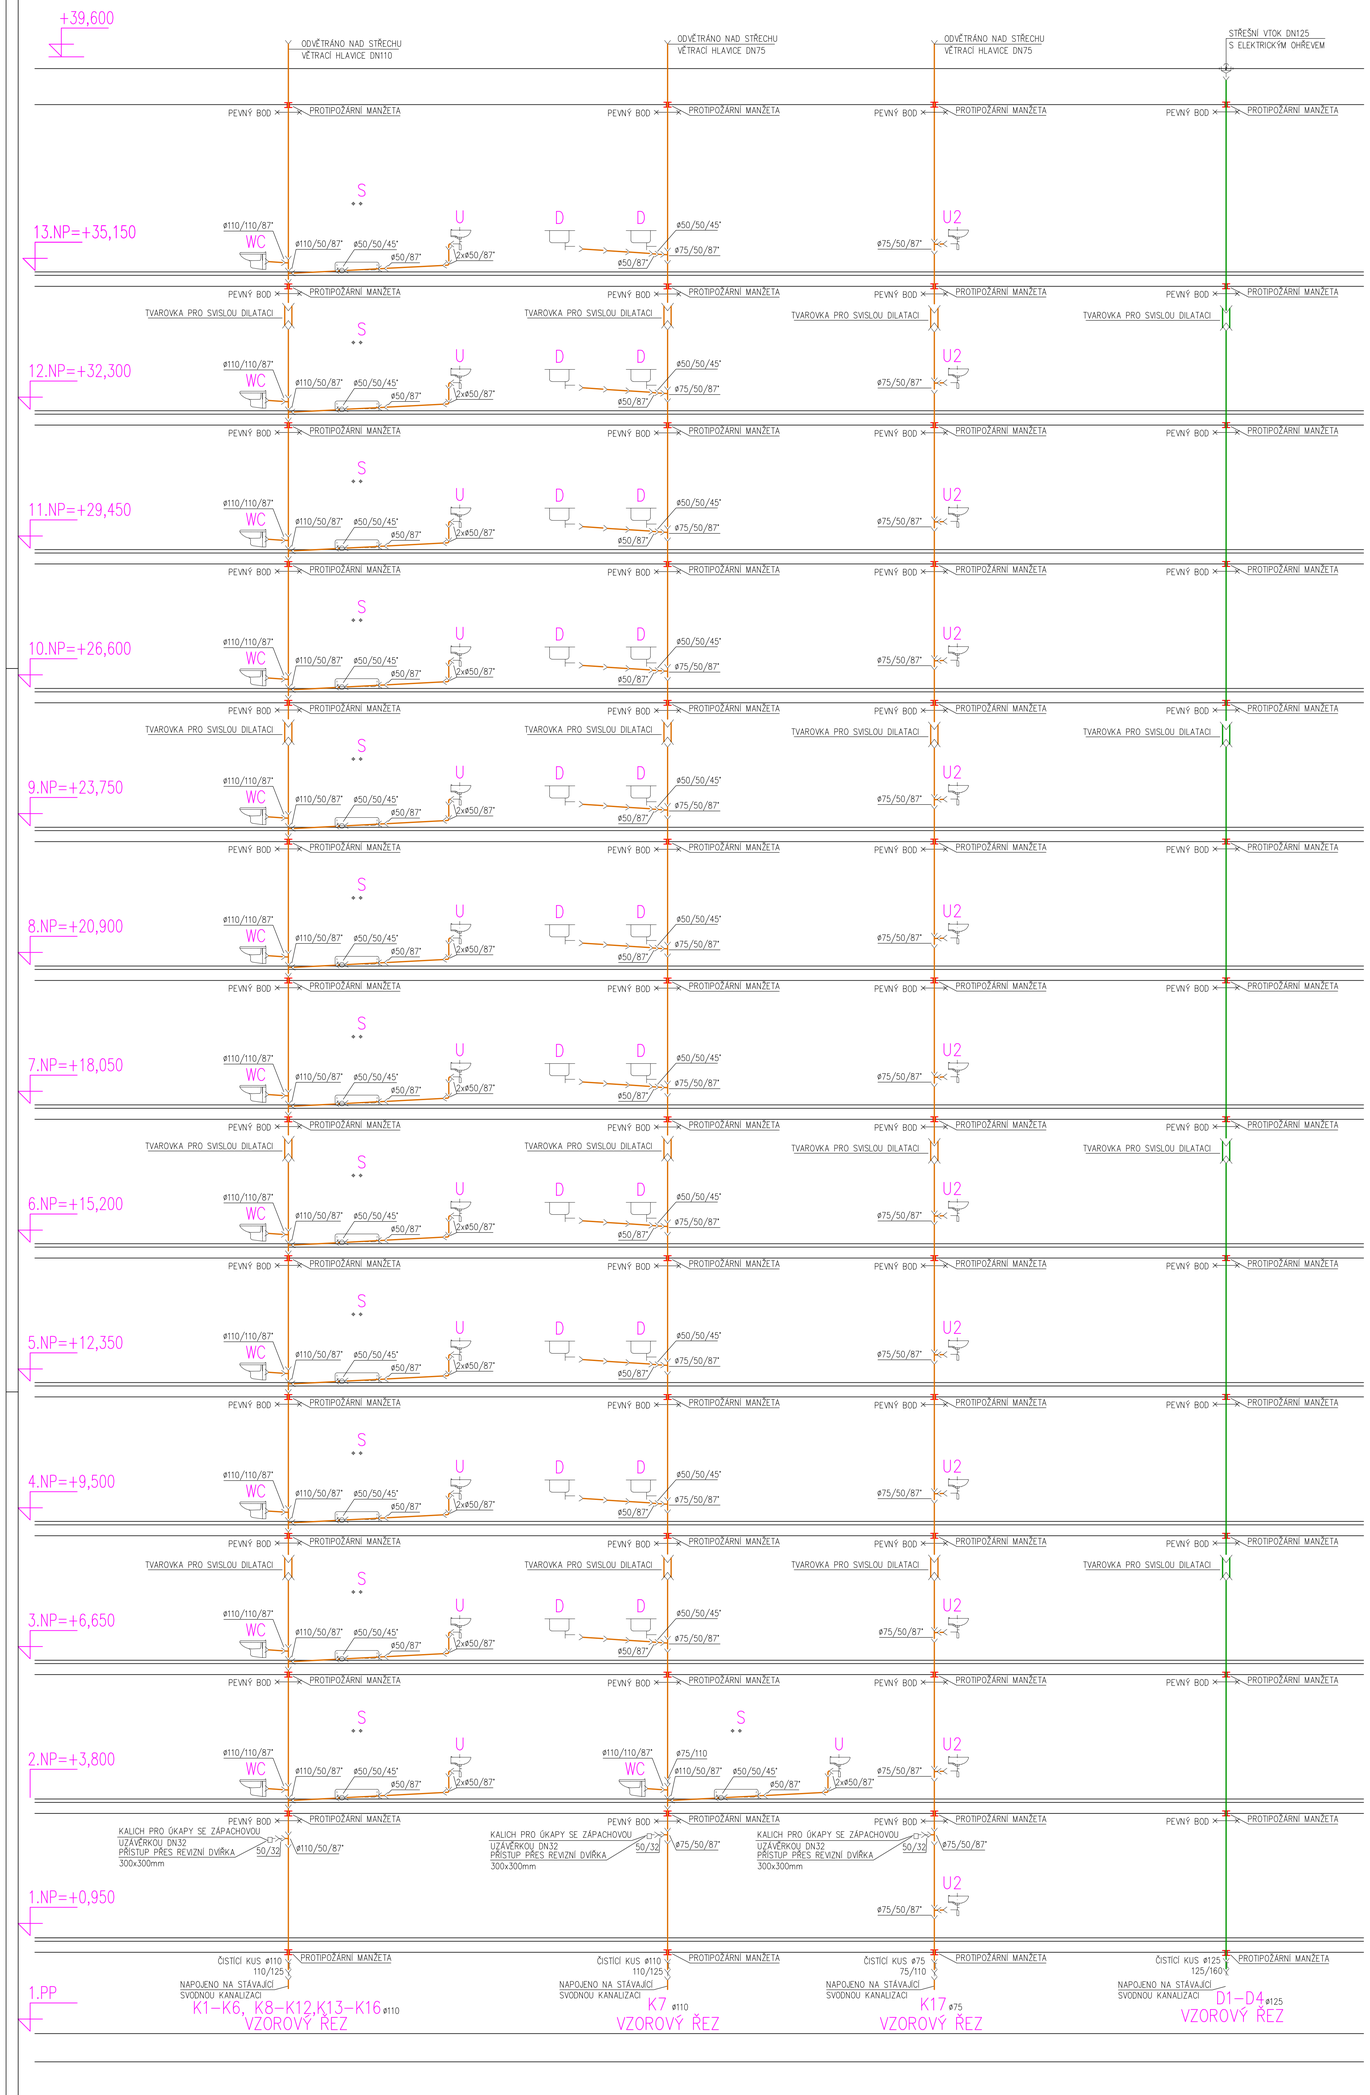

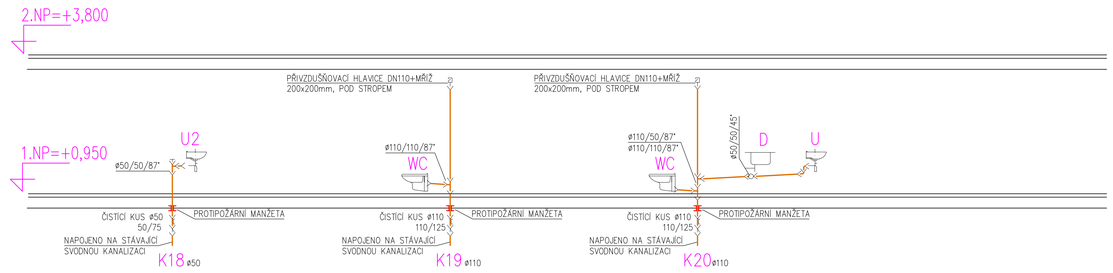

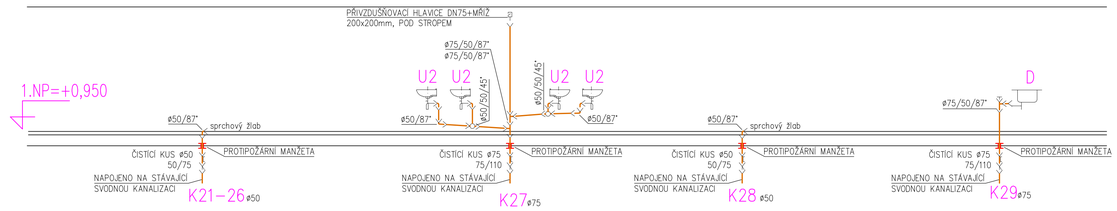

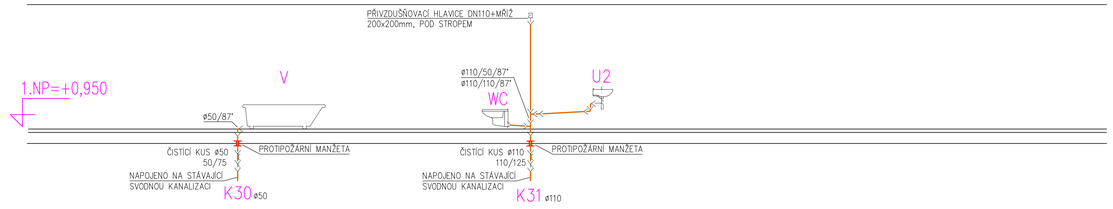

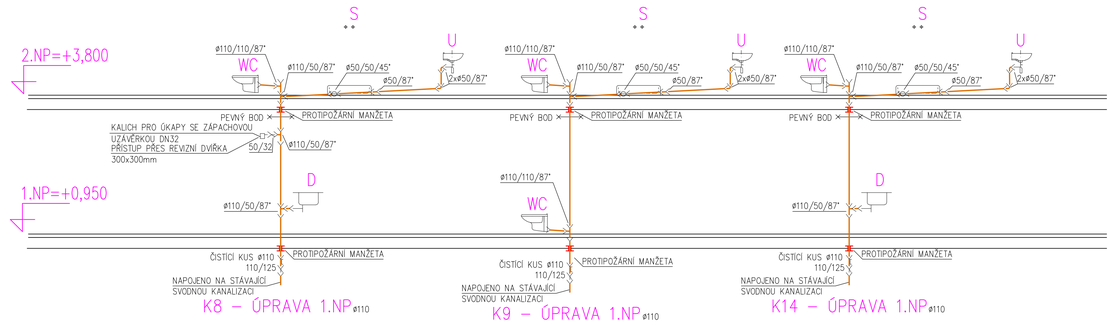

POZNÁMKY:

1) Všechny průrazy skrz požárně dělící konstrukci budou utěsněny protipožární manžetou min. EI45, případně ucpávkou (dle dimenze procházejícího potrubí), která bude umístěna pod stropem daného podlaží na potrubí případně v dělící zdi požárního úseku. Nutná koordinace s projektem PBŘ.
2) Vnitřní splaškově i dešťová kanalizace bude napojena v technickém podlaží pod objektem na stávající svodnou jednotnou kanalizaci. Přesná místa napojení budou určena během realizace.

LEGENDA ČAR:

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PŘIPOJOVACÍ – PP HT
VNITŘNÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE – PP HT

ZODP. PROJEKTANT: Ing. Kania Jan	VYPRACOVAL: Jan Ochodnický	KONTROLOVAL: Ing. Foldyna David	PPS KANIA, projektová kancelář, Ostrava
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č.: Poruba (775174), p.č. 1643/10			PPS Kania s.r.o., Ahrenská 855/10, 709 00 Ostrava-Poruba, tel.: 595 249 252, fax: 596 245 252, e-mail: projekce@pps-kania.cz
MÍSTO STAVBY: kolej "A", VŠB – TU			ARCHÍV
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ekonomicko-provozní správa budov, Studentská 1770, 700 32 Ostrava-Poruba			STUPEŇ: DPS
NÁZEV AKCE: Aktualizace PD rekonstrukce budovy A kolejí			DATUM: Září 2018
			Č. ZAKÁZKY: PPS- 23/18
OBJEKT: SO 01 - koleje A			MĚŘÍTKO: 1 : 50
ČÁST: D.1.4.1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			PARÉ
OBSAH: SCHÉMA KANALIZACE			ARCHIVNÍ ČÍSLO: PPS- 23/18-D.1.4.1.b- / Č.V.: 12