


3NPE~50Hz, 400V, TN-C-S

NAVAZUJE NA V.Č. EL-14

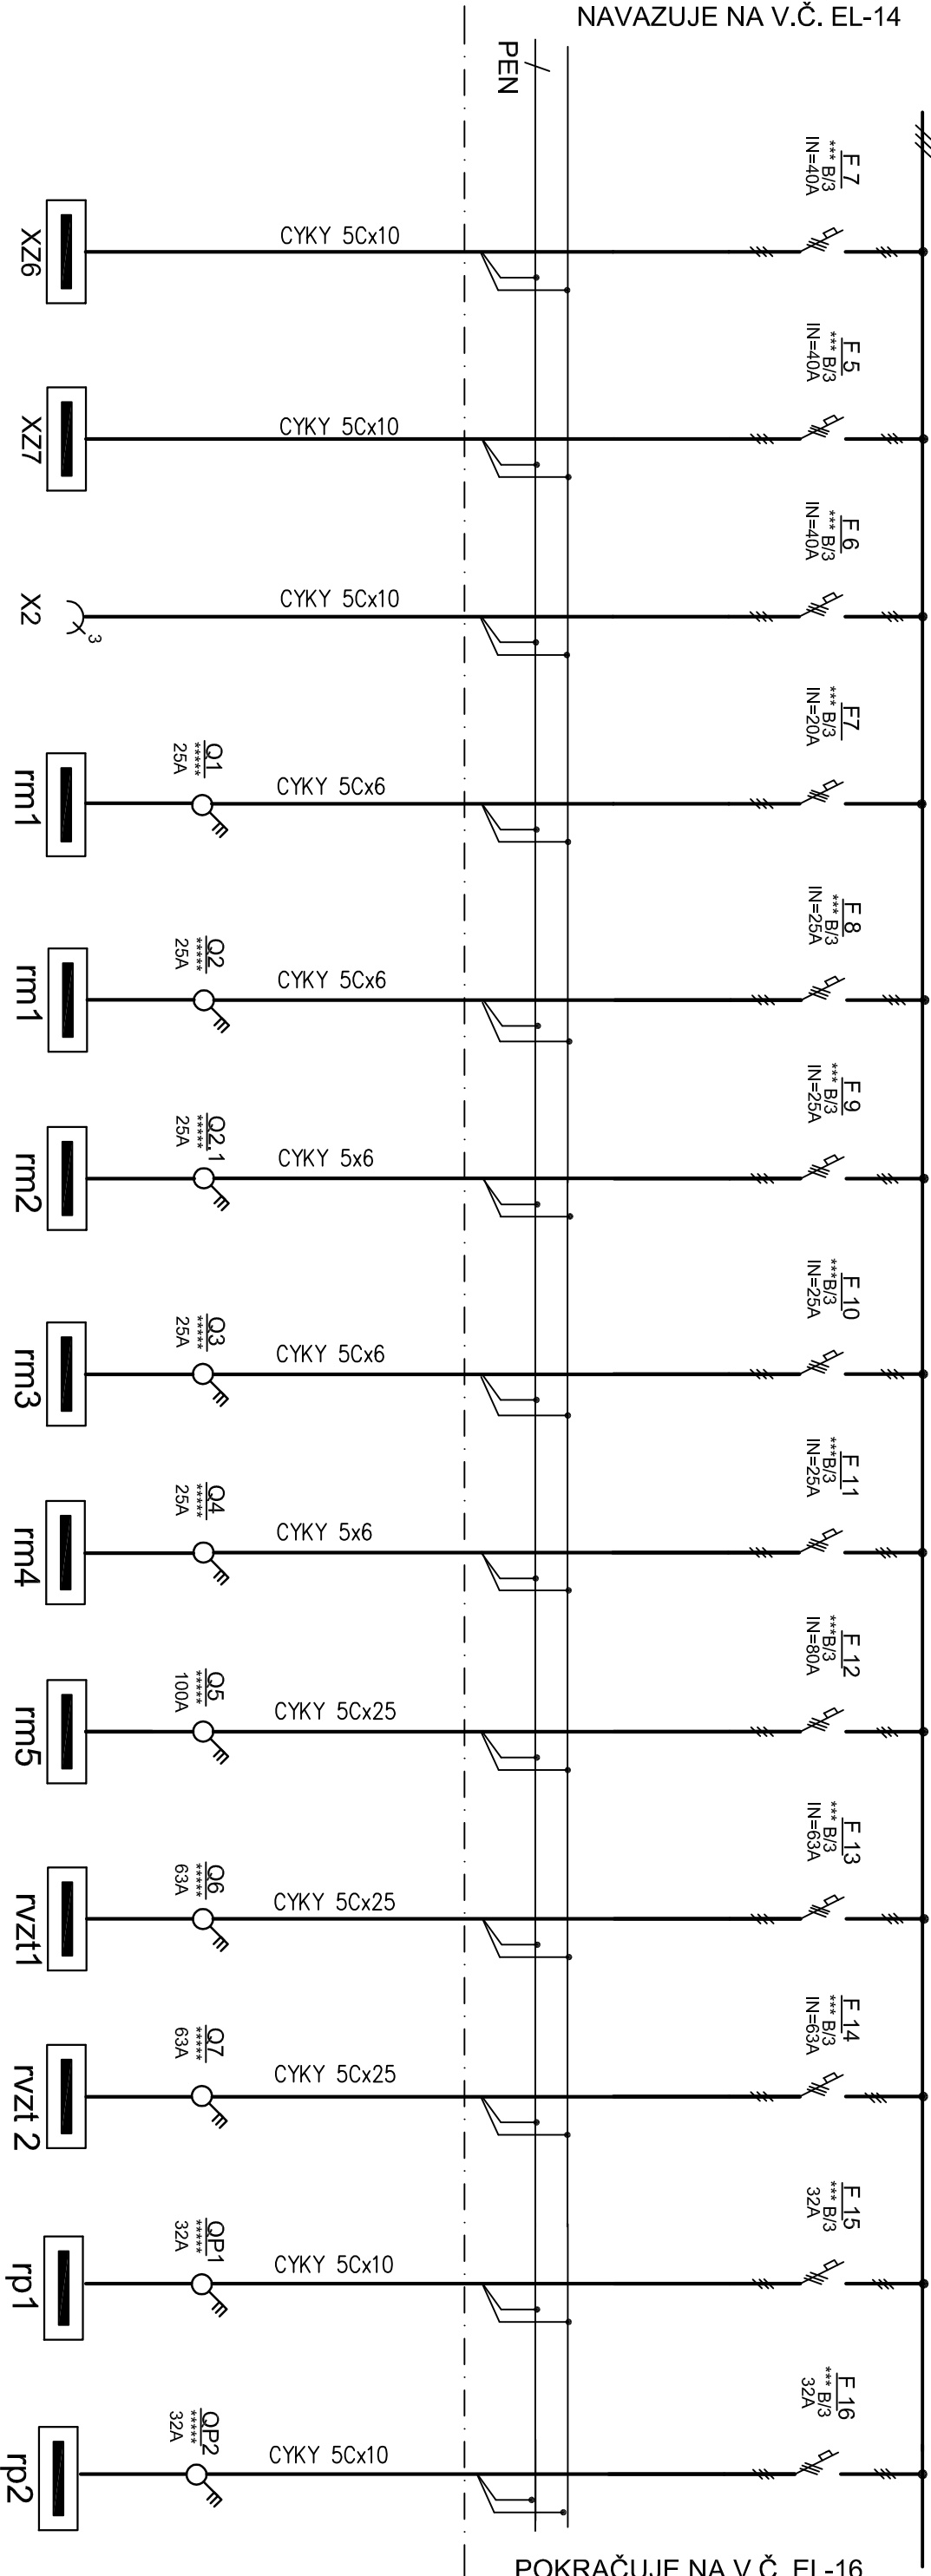

POKRAČUJE NA V.Č. EL-16

NAZEV		3D TISKÁRNA	SUŠIČKA	COMBIFORMER		LAKOVACÍ BOX	NÝTOVÁČKA	SUŠIČKA	VZT	VZT	PRAČKA	PRAČKA
VÝKON [kW]			4,0	12,0	5,3	4,5	8,4	50,0	30,0	30,0	17,0	17,0
M.Č.	K 205	K205	K203	K203	K203	K203	K204	K205	K205	K205	K210	K210
K210												

Vypracoval Ing. Jiří Trunda	Zodp. projektant Ing. Jiří Fidler	Specialista Ing. Jiří Trunda	INVIS spol. s r.o. Hladnovská 11 71000 Ostrava			
Investor VŠB-TU Ostrava, 17.listopadu 15						
datum 08/2018						
účel DSP						
č. zakázky 338/273						
měřítko						
č.výkresu			EL - 11			

Stavební úpravy

pavilonu "K" - 2.NP, VŠB-TU Ostrava

ROZVADĚČ RMS K2 - 2.část