


3NPE~50HZ, 400V, TN-C-S

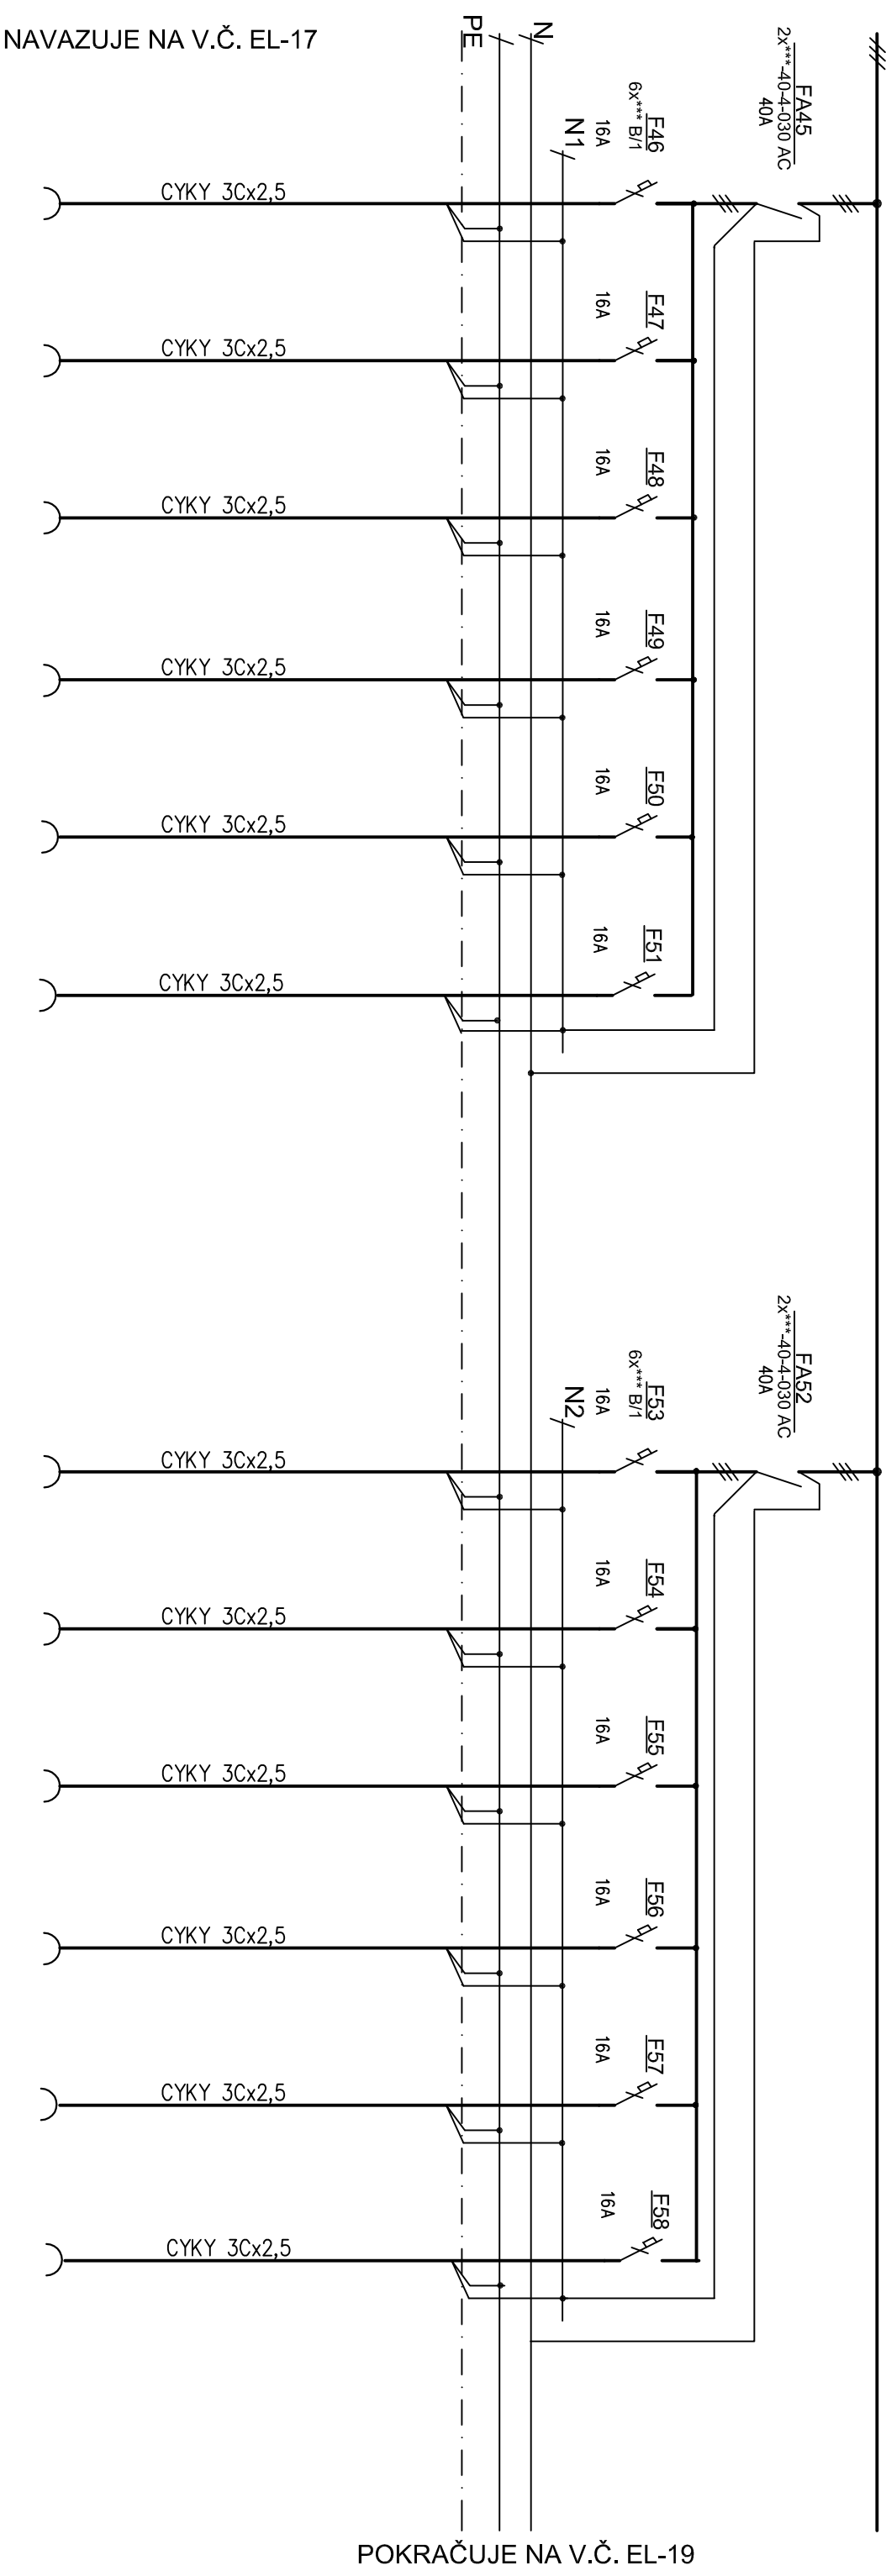

POKRAČUJE NA V.Č. EL-19

NAVAZUJE NA V.Č. EL-17

[illegible]

Vypracoval	Zodp. projektant	Specialista	INVIS spol. s r.o. Hladnovská 11 71000 Ostrava
Ing. Jiří Trunda	Ing. Jiří Fidler	Ing. Jiří Trunda	

Investor
VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu 15

datum	08/2018
-------	---------

Účel	DSP
------	-----

č. zákazy	338/273
-----------	---------

měřítko

Stavební úpravy pavilonu "K" - 2.NP, VŠB-TU Ostrava

ROZVADĚČ RMS K2 - 5.část

č.výkresu

EL-14