


OSA VZT d. 280(17000) OSA VZT d. 280(17000) OSA VZT d. 280(17000)  
ZT d. 280(17000) OSA VZT d. 280(17000) OSA VZT d. 280(17000)

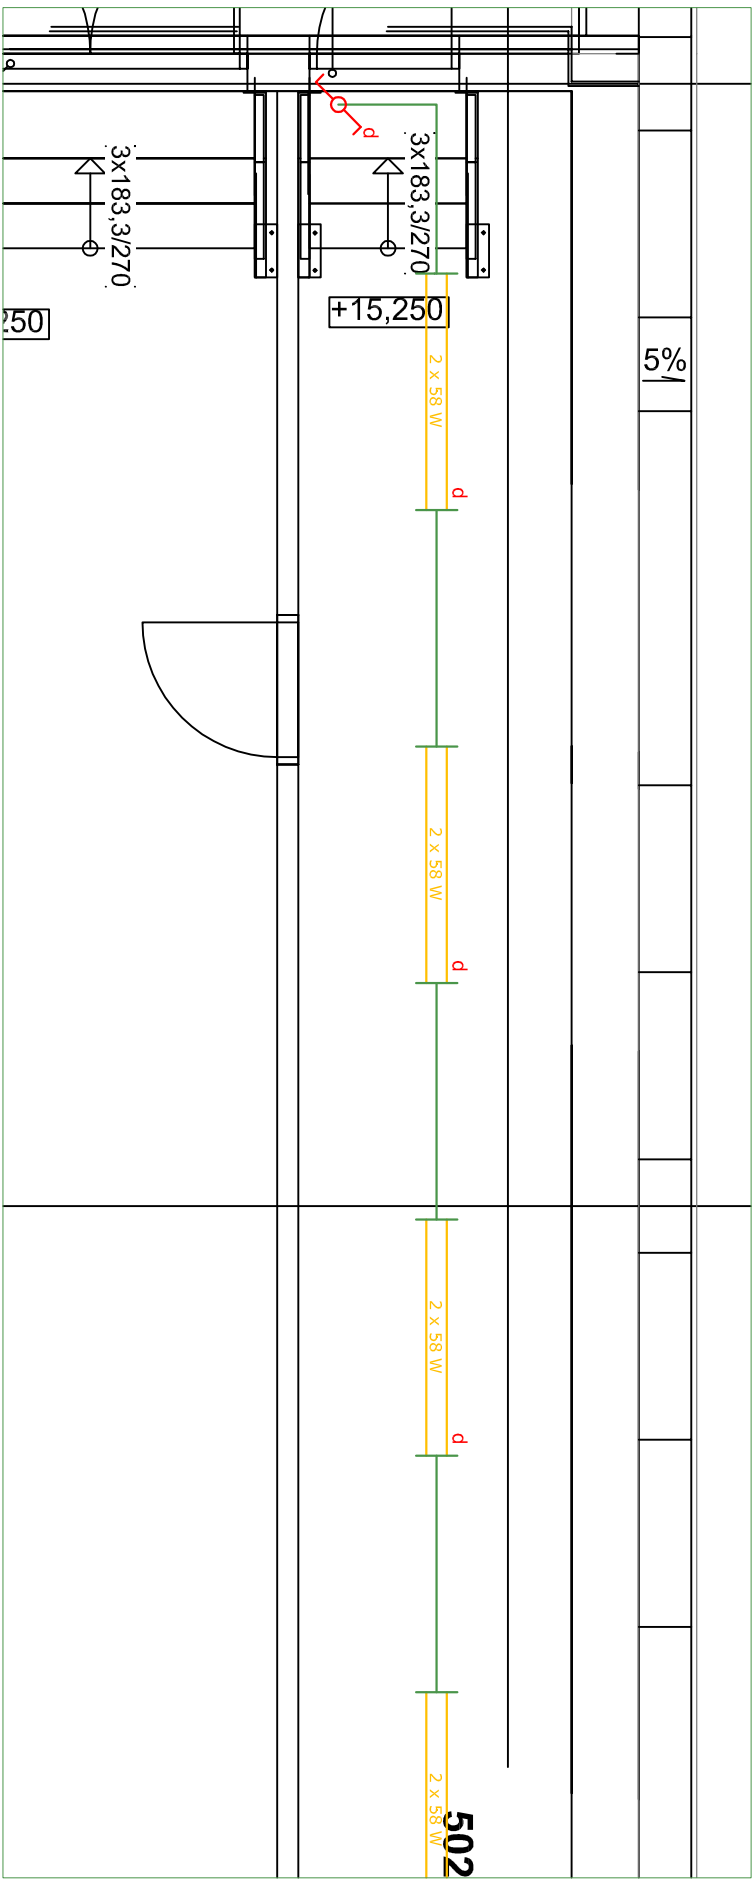

#### Legenda

	Závěsné svítidlo, 2x 58W
	Vypínač osvětlení nástěnný, řazení č. 1, krytí IP 44
	Vypínač osvětlení nástěnný, řazení č. 6, krytí IP 44
	Vypínač osvětlení nástěnný, řazení č. 6, krytí IP 44
	Zásuvka dvojnásobná s víčky nástěnný, 230V, 16A, krytí IP 44
	Kabeleřiz stavební elektroninstalace

TABULKA ZMĚN		± 0,000 = 261,800 m BpV	
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

STUPĚŇ P.D.		PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
KRESLIL	ING. ALEŠ VYSKOČIL	VŠ ústav IT4Innovations	
VYPRACOVAL	ING. ALEŠ VYSKOČIL	VŠB-TU Ostrava	
OPR. PROJEKTANT	ING. ALEŠ VYSKOČIL	CAD AUTOCAD	
VED. PROJEKTANT	ING. ARCH. MARTIN CHVÁLEK	MĚŘÍTKO	
INVESTOR	VŠ ÚSTAV IT4INNOVATIONS	FORMÁT	
OBJEDNATEL	VŠB-TU OSTRAVA, 17. LISTOPADU 15, OSTRAVA PORUBA	DATUM	
AKCE:		PARÉ Č.	
TECHNOLOGIE A INFRASTRUKTURA DATOVÉHO SÁLU		01.2013	
IT4INNOVATIONS		AUTOCAD	
STAVĚBNÍ OBJEKT: SO-02 - OBJEKT SUPERPOČÍTAČOVÉHO CENTRA IT4I		MĚŘÍTKO	
ČÁST: 02.8.1 - Zařízení silnoproudů		ČÍSLO VÝKRESU:	
VÝKRES: STAVEBNÍ ELEKTRONINSTALACE A OSVĚTLENÍ 5.NP		02.8.1 - 23	