


Číslo	Název	Plocha
101	VSTUPNÍ HALA	61 m ²
101a	MÍSTNOST PRO EPS	12 m ²
101b	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR - EXTERIER	19 m ²
102	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	5 m ²
103	VÝTAH	7 m ²
104	CHODBA	5 m ²
105	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1 m ²
106	WC MUŽI	4 m ²
107	WC ŽENY	6 m ²
108	SKLAD MĚŘÍCÍ TECHNIKY	49 m ²
109	ROZVODNA VN A NN + AKUMULÁTOROVNA	63 m ²
110	TECHNICKÁ MÍSTNOST PRO SLABOPROUD	6 m ²
112	KGJ 100kW	26 m ²
113	MÍSTNOST CBS	12 m ²
114	VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ + TUV	81 m ²
115	VELÍN	35 m ²
116	TECHNICKÁ MÍSTNOST	18 m ²
117	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	10 m ²
117a	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ - SPRCHY	1 m ²
117b	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ - WC	2 m ²
118	CHODBA	30 m ²
119	SKLAD VZORKŮ PALIVA	37 m ²
120	DÍLNA	35 m ²
121	TESTOVACÍ STAND KOTLŮ, PLAZMA, MALÁ PYROLÝZA, DOPALOVACÍ KOMORA, ZPLYŇOVACÍ STAND	169 m ²
121a	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	5 m ²
122	KOMPRESOROVNA + ORC	35 m ²
123	NOVÉ TECHNOLOGIE, STIRLINGŮV MOTOR, KGJ 20kW	35 m ²
124	SKLAD	36 m ²
125	CHODBA	37 m ²
126	PLNÍCÍ STANICE VODÍKU	8 m ²
127	TLAKOVÁ STANICE DUSÍKU	6 m ²
128	TLAKOVÁ STANICE VODÍKU	20 m ²

Číslo	Název	Plocha
201	CHODBA	37 m ²
202	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	16 m ²
203	VÝTAH	7 m ²
204	PELETIZACE	31 m ²
204a	PELETIZACE - VSTUPNÍ FILTR	5 m ²
205	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2 m ²
206	WC ŽENY	5 m ²
206a	WC ŽENY	9 m ²
207	WC MUŽI	5 m ²
207a	WC MUŽI	8 m ²
208	LABORATŘ VODÍKOVÝCH TECHNOLOGIÍ	56 m ²
209	DOZOROVNA LVT	28 m ²
210	LVVVS	34 m ²
211	TECHNICKÁ MÍSTNOST LVVVS	17 m ²
212	DENNÍ MÍSTNOST	16 m ²
213	TECHNICKÁ MÍSTNOST	18 m ²
214	TECHNICKÁ MÍSTNOST	17 m ²
215	TECHNICKÁ MÍSTNOST	18 m ²
216	CHODBA	23 m ²
217	CHODBA	21 m ²
218	TECHNICKÁ MÍSTNOST	18 m ²
219	TECHNICKÁ MÍSTNOST	17 m ²
220	TECHNICKÁ MÍSTNOST	28 m ²
221	VÁHA	7 m ²
222	VYHLÍDKOVÁ PLOŠINA	14 m ²
223	VYHLÍDKOVÁ PLOŠINA	8 m ²
224	VYHLÍDKOVÁ PLOŠINA	8 m ²
225	LABORATŘ PŘÍPRAVY	35 m ²
226	CHODBA	37 m ²
227	TERASA - UNIKOVÁ CESTA	31 m ²
228	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR - EXTERIER	19 m ²

Číslo	Název	Plocha
301	CHODBA	29 m ²
302	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	16 m ²
303	VÝTAH	7 m ²
304	KANCELÁŘ	17 m ²
305	KANCELÁŘ	18 m ²
306	WC - ZTP	4 m ²
307	WC ŽENY - UMYVÁRNA	6 m ²
307a	WC ŽENY	9 m ²
308	UKLIDOVÁ MÍSTNOST	2 m ²
309	WC MUŽI - UMYVÁRNA	9 m ²
309a	WC MUŽI	11 m ²
310	WC MUŽI ZTP	4 m ²
311	CHODBA	29 m ²
312	KANCELÁŘ	17 m ²
313	KANCELÁŘ	18 m ²
314	KANCELÁŘ	18 m ²
315	KUCHYŇKA	9 m ²
315a	DENNÍ MÍSTNOST	9 m ²
316	ZASEDACÍ MÍSTNOST	51 m ²
317	PREZentační místnost	36 m ²
318	KANCELÁŘ	18 m ²
319	KANCELÁŘ	19 m ²
320	CHODBA	29 m ²
321	KANCELÁŘ	18 m ²
322	KANCELÁŘ	18 m ²
323	ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST	34 m ²
324	STROJOVNA VZT	84 m ²
325	VENKOVNÍ ZAHRADA	18 m ²
325a	SKLENÍK	106 m ²
326	CHODBA	13 m ²
326a	STROJOVNA CHLAZENÍ	9 m ²
326b	MĚNIČE FVE	25 m ²
327	STROJOVNA VZT PRO LVT	66 m ²

Číslo	Název	Plocha
401	CHODBA	26 m ²
402	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	19 m ²
403	VÝTAH	7 m ²
404	PŘEDSÍŇKA	6 m ²
405	WC	4 m ²
406	DENNÍ MÍSTNOST	13 m ²
407	KANCELÁŘ	18 m ²
408	KANCELÁŘ	33 m ²
410	TERASA	176 m ²
411	STŘECHA FVE PANELY	177 m ²
412	STŘECHA	144 m ²
413	STŘECHA	79 m ²

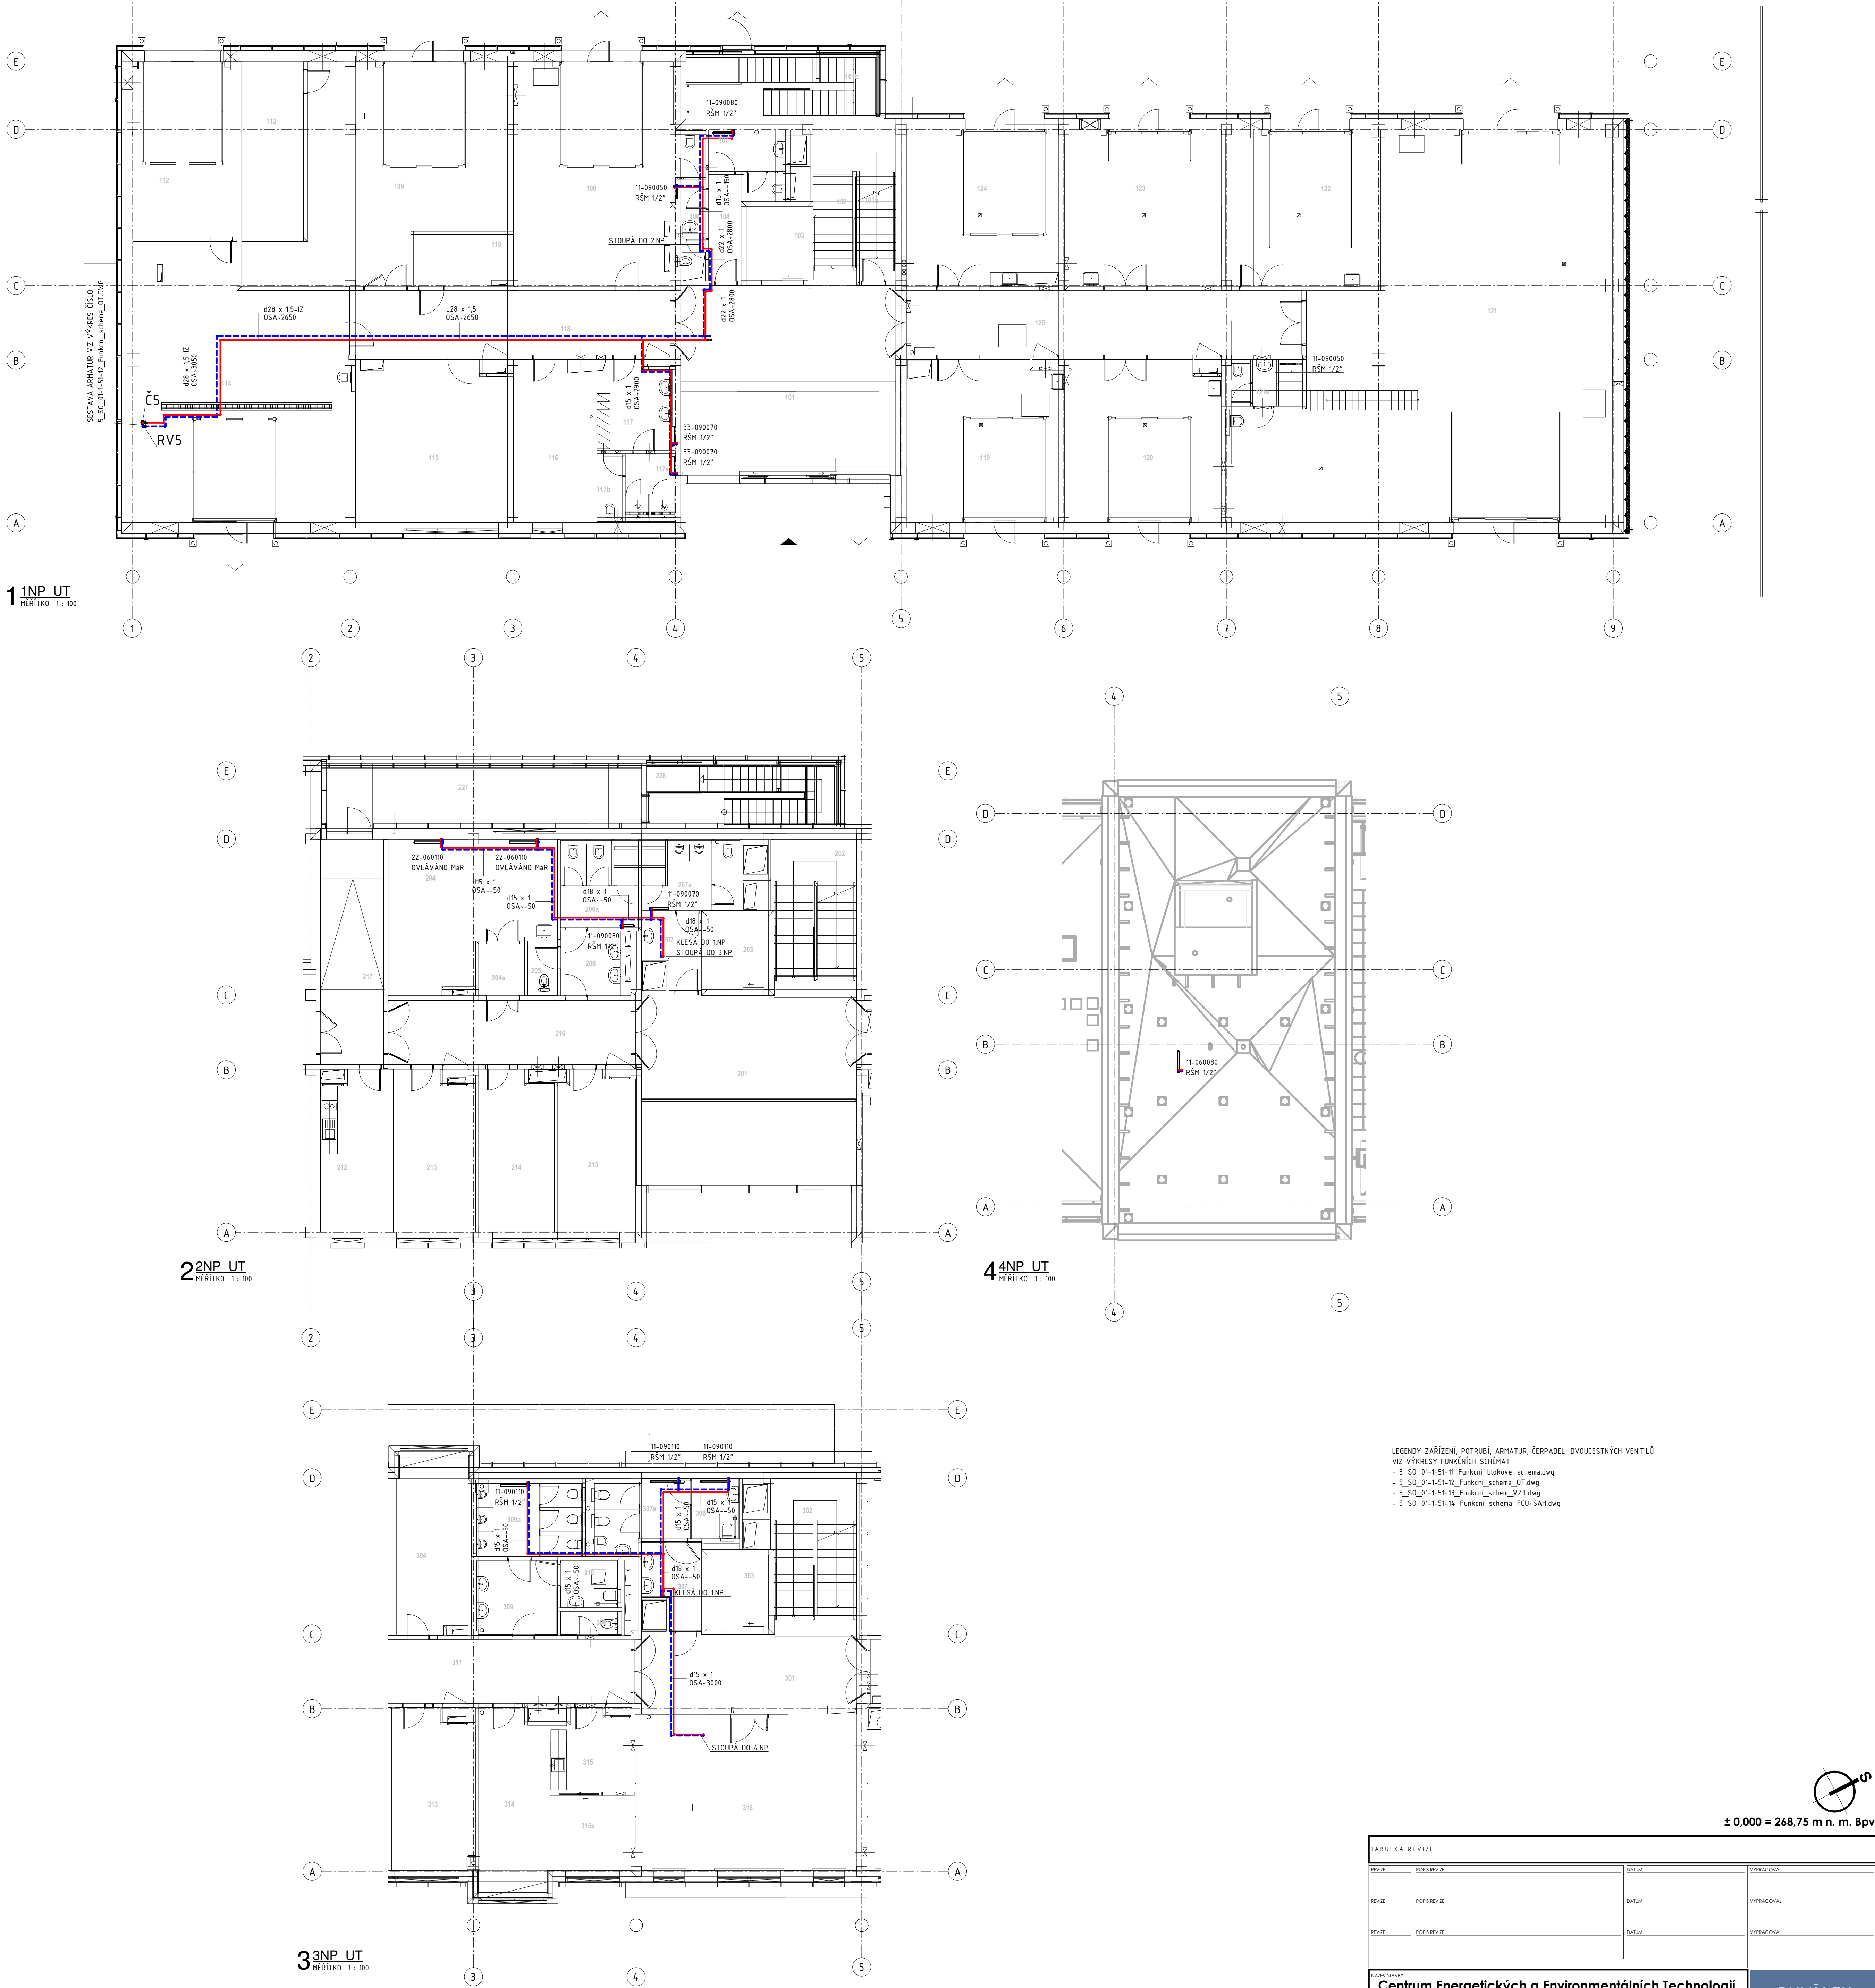

LEGENDY ZAŘÍZENÍ, POTRUBÍ, ARMATUR, ŽERPADEL, DVOUCESTNÝCH VENTILŮ
VIZ VÝKRESY FUNKČNÍCH SCHEMAT
- S_SO_01-1-51-11_Funkcní_schéma.dwg
- S_SO_01-1-51-12_Funkcní_schéma_01.dwg
- S_SO_01-1-51-13_Funkcní_schéma_VZT.dwg
- S_SO_01-1-51-14_Funkcní_schéma_VZT-501.dwg

TABULKA REVIZÍ			
REVIZ	POŘÍZENÍ	DATA	VERZIONÁL
REVIZ	POŘÍZENÍ	DATA	VERZIONÁL
REVIZ	POŘÍZENÍ	DATA	VERZIONÁL

Centrum Energetických a Environmentálních Technologí
– Explorer (CEETe)

Projektová dokumentace pro provádění stavby

CHVÁLEK
ATELIER

Technická zpráva Ing. Martin Čížek	Architekt Ing. Martin Čížek, MSc.	Projektant Ing. Martin Čížek, MSc.	Výkresovatel Ing. Martin Čížek, MSc.	Číslo 05/2021
Objekt Výzkum a vývoj - Technická univerzita Ostrava	Objekt Výzkum a vývoj - Technická univerzita Ostrava	Objekt Výzkum a vývoj - Technická univerzita Ostrava	Objekt Výzkum a vývoj - Technická univerzita Ostrava	Objekt Výzkum a vývoj - Technická univerzita Ostrava
Stavba SO 01.1 Budova CEETe	Stavba SO 01.1 Budova CEETe	Stavba SO 01.1 Budova CEETe	Stavba SO 01.1 Budova CEETe	Stavba SO 01.1 Budova CEETe
Stavba SO 01.1 Budova CEETe	Stavba SO 01.1 Budova CEETe	Stavba SO 01.1 Budova CEETe	Stavba SO 01.1 Budova CEETe	Stavba SO 01.1 Budova CEETe

Ústřední vytápění 1.NP-4.NP

20-026-5
01.1.51-04

R01

Tato dokumentace je součástí projektu a není pro veřejnost určena. Všechny údaje jsou zveřejněny pouze pro informaci a nejsou závazné. Všechny údaje jsou zveřejněny pouze pro informaci a nejsou závazné.