PŮDORYS 6.NP - VZT

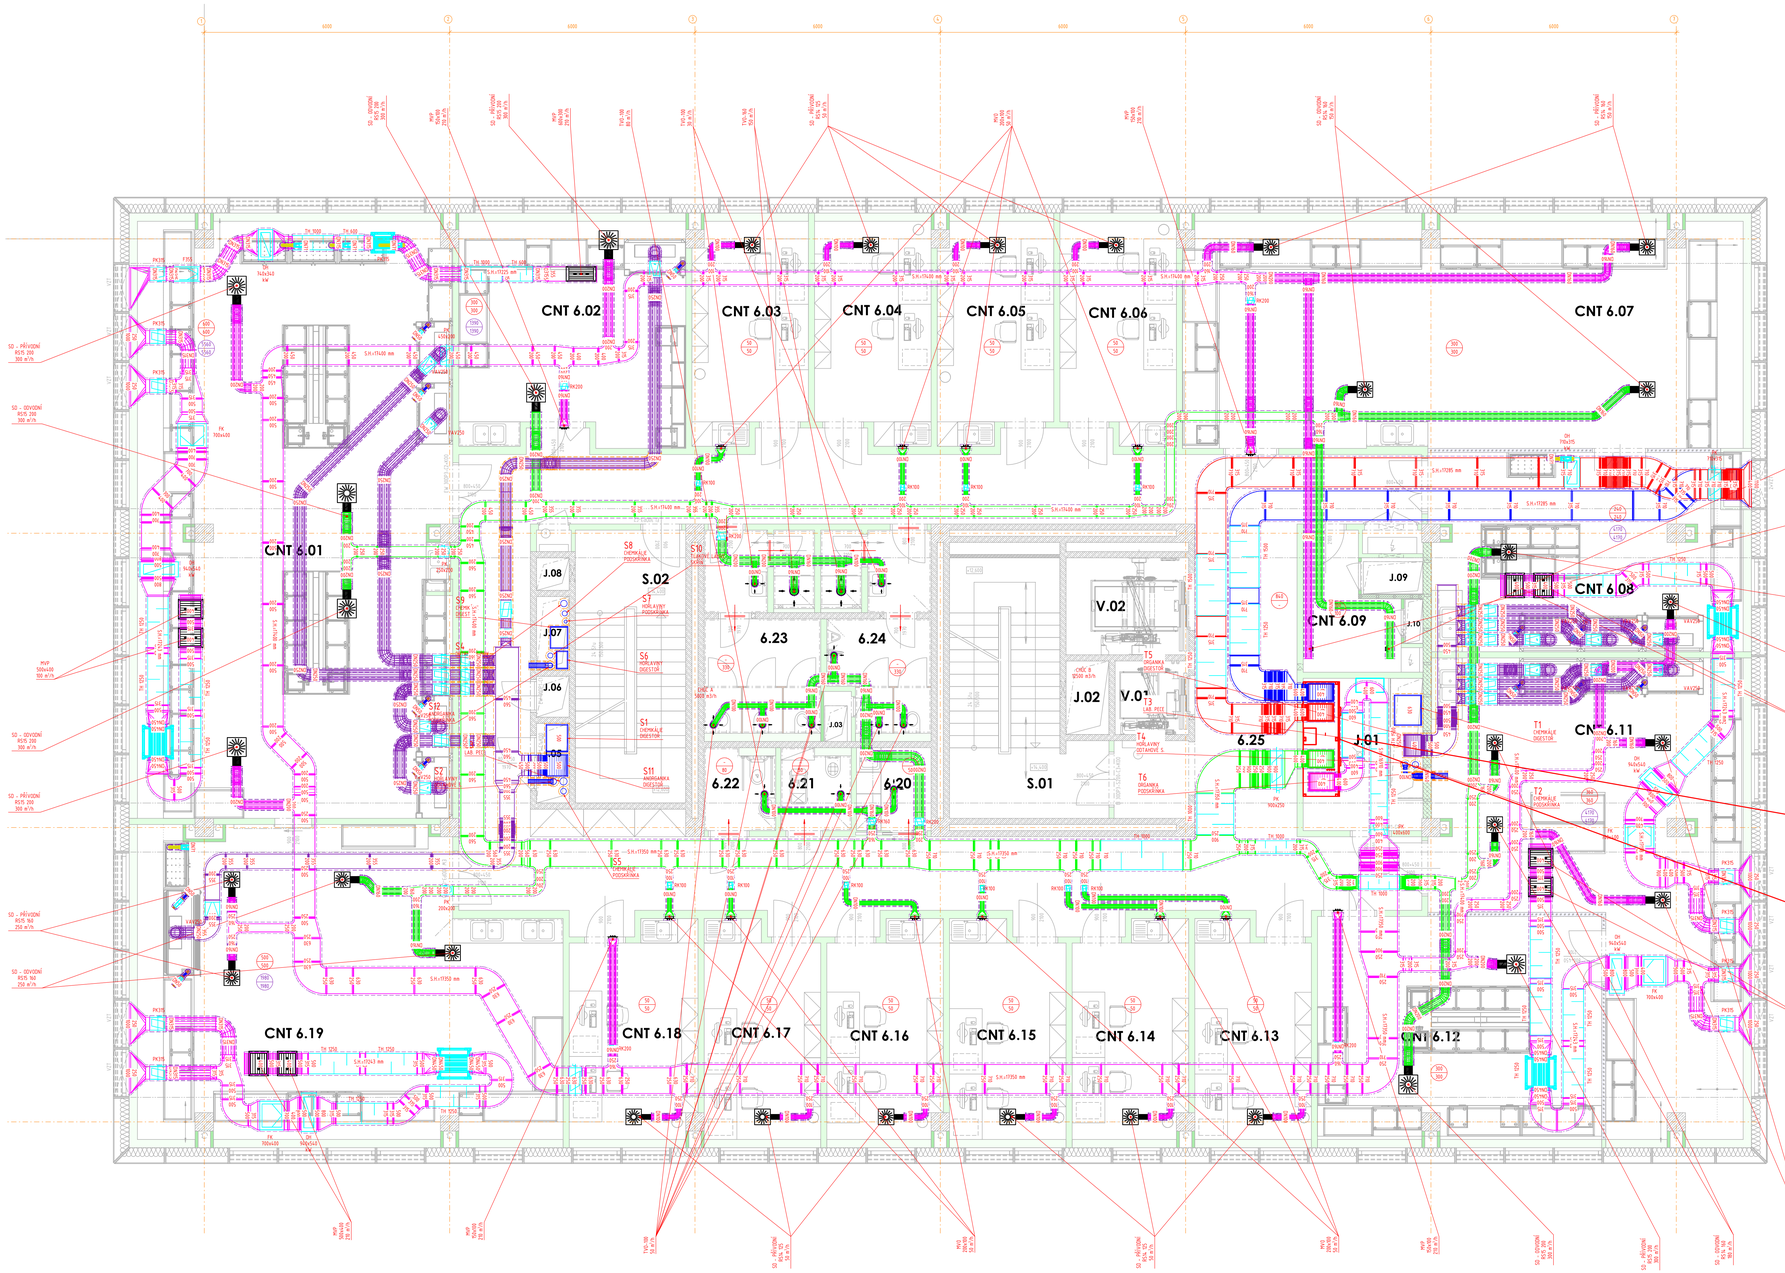
CNT 6.01
CNT 6.02
CNT 6.03
CNT 6.04
CNT 6.05
CNT 6.06
CNT 6.07
CNT 6.08
CNT 6.09
CNT 6.11
CNT 6.12
CNT 6.13
CNT 6.14
CNT 6.15
CNT 6.16
CNT 6.17
CNT 6.18
CNT 6.19
J.01
J.02
J.03
J.04
J.05
J.06
J.07
J.08
J.09
J.10
S.01
S.02
V.01
V.02
6.20
6.21
6.22
6.23
6.24
6.25
S1 CHEMICKÉ ČOV
S2 ČERPACÍ STANICE
S4 ČERPACÍ STANICE
S5 CHEMICKÉ ČOV
S6 HORLAVINY DIGESTOR
S7 HORLAVINY DIGESTOR
S8 CHEMICKÉ ČOV
S9 ČERPACÍ STANICE
S10 ČERPACÍ STANICE
S11 ANAEROBNÍ DIGESTOR
T1 CHEMICKÉ DIGESTOR
T2 CHEMICKÉ ČOV
T3 ORGANIKA DIGESTOR
T4 HORLAVINY ODTAHOVÉ S.
T5 ORGANIKA DIGESTOR
T6 ORGANIKA ČOV
LAB. PRŮTOK
50 - PŘÍVODNÍ 8575 200 300 m³/h
50 - ODVODNÍ 8575 200 300 m³/h
50 - PŘÍVODNÍ 8575 150 250 m³/h
50 - ODVODNÍ 8575 150 250 m³/h
50 - PŘÍVODNÍ 8574 150 250 m³/h
50 - ODVODNÍ 8574 150 250 m³/h
50 - PŘÍVODNÍ 8574 150 250 m³/h
50 - ODVODNÍ 8574 150 250 m³/h
MVP 500x400 500 m³/h
MVP 150x100 100 m³/h
MVP 500x400 600 m³/h
MVP 500x400 600 m³/h
MVP 500x400 600