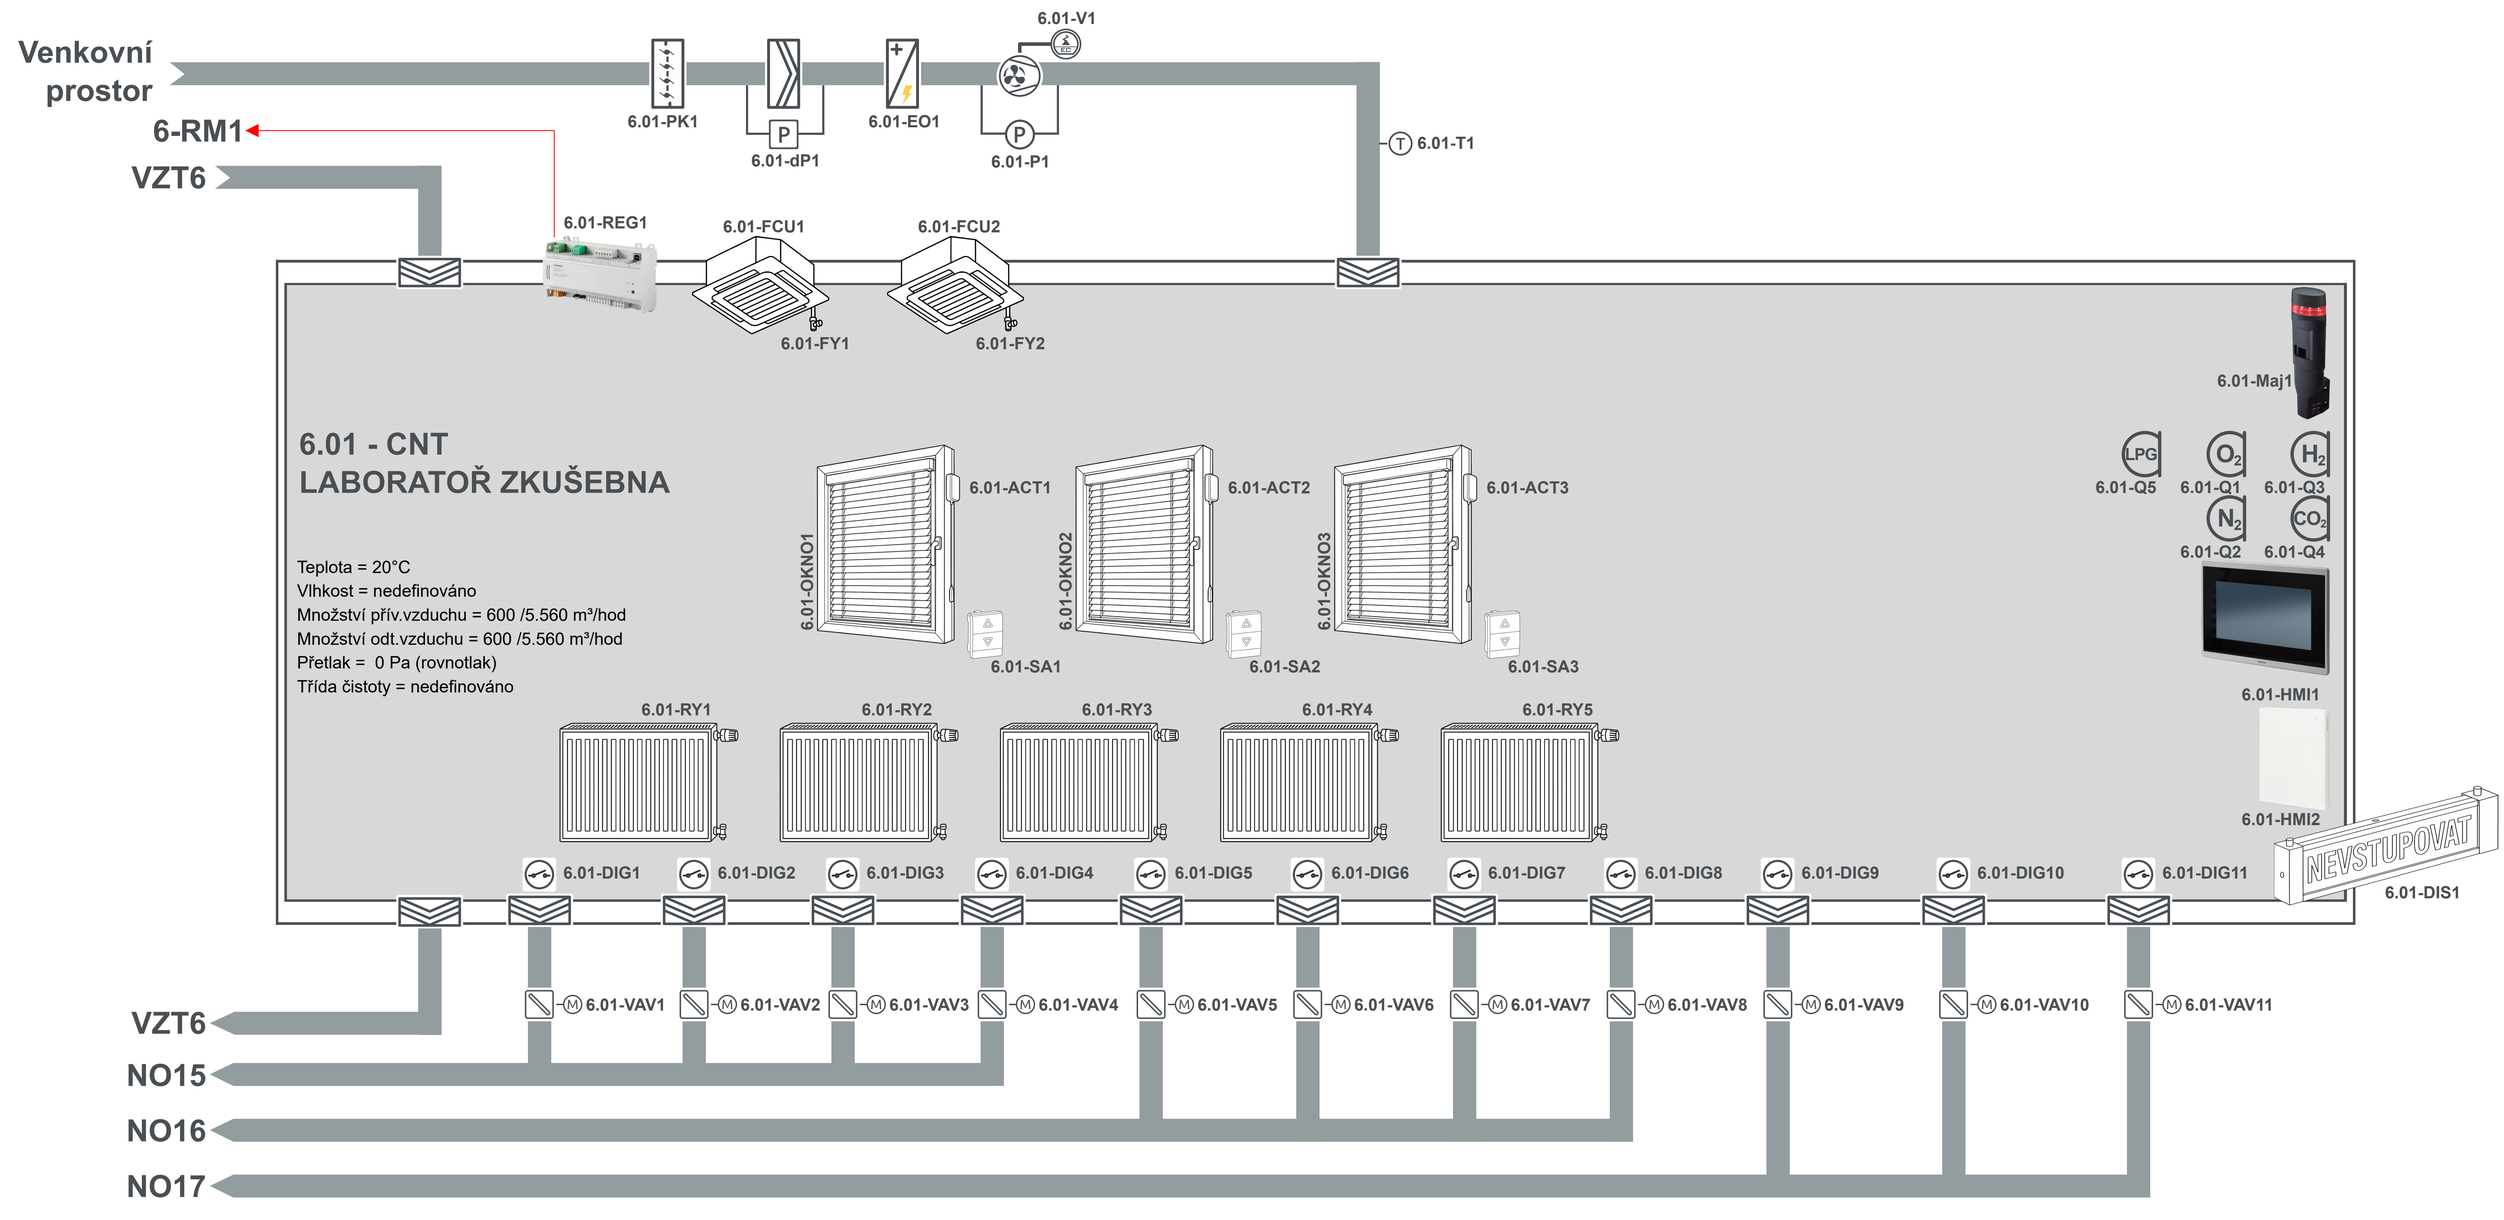
Venkovní prostor
6-RM1
VZT6
6.01-PK1
6.01-dP1
6.01-EO1
6.01-V1
6.01-P1
6.01-T1
6.01-REG1
6.01-FCU1
6.01-FCU2
6.01-FY1
6.01-FY2
6.01 - CNT
LABORATOŘ ZKUŠEBNA
Teplota = 20°C
Vlhkost = nedefinováno
Množství přív.vzduchu = 600 /5.560 m³/hod
Množství odt.vzduchu = 600 /5.560 m³/hod
Přetlak = 0 Pa (rovnotlak)
Třída čistoty = nedefinováno
6.01-OKNO1
6.01-OKNO2
6.01-OKNO3
6.01-ACT1
6.01-ACT2
6.01-ACT3
6.01-SA1
6.01-SA2
6.01-SA3
6.01-Maj1
LPG
6.01-Q5
6.01-Q1
6.01-Q3
6.01-Q2
6.01-Q4
6.01-HMI1
6.01-HMI2
6.01-RY1
6.01-RY2
6.01-RY3
6.01-RY4
6.01-RY5
6.01-DIG1
6.01-DIG2
6.01-DIG3
6.01-DIG4
6.01-DIG5
6.01-DIG6
6.01-DIG7
6.01-DIG8
6.01-DIG9
6.01-DIG10
6.01-DIG11
NEVSTUPOVAT
6.01-DIS1
6.01-VAV1
6.01-VAV2
6.01-VAV3
6.01-VAV4
6.01-VAV5
6.01-VAV6
6.01-VAV7
6.01-VAV8
6.01-VAV9
6.01-VAV10
6.01-VAV11
VZT6
NO15
NO16
NO17